符号	日　付	訂　正　記　事	担　当
1	2008−05−09	ガスケット材質表記 ノンアスベストに変更	安部・元田・山崎
2	2017−05−30	JIS規格の変更により検査圧力改訂	福本・山崎・元田
3	2018−02−22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田

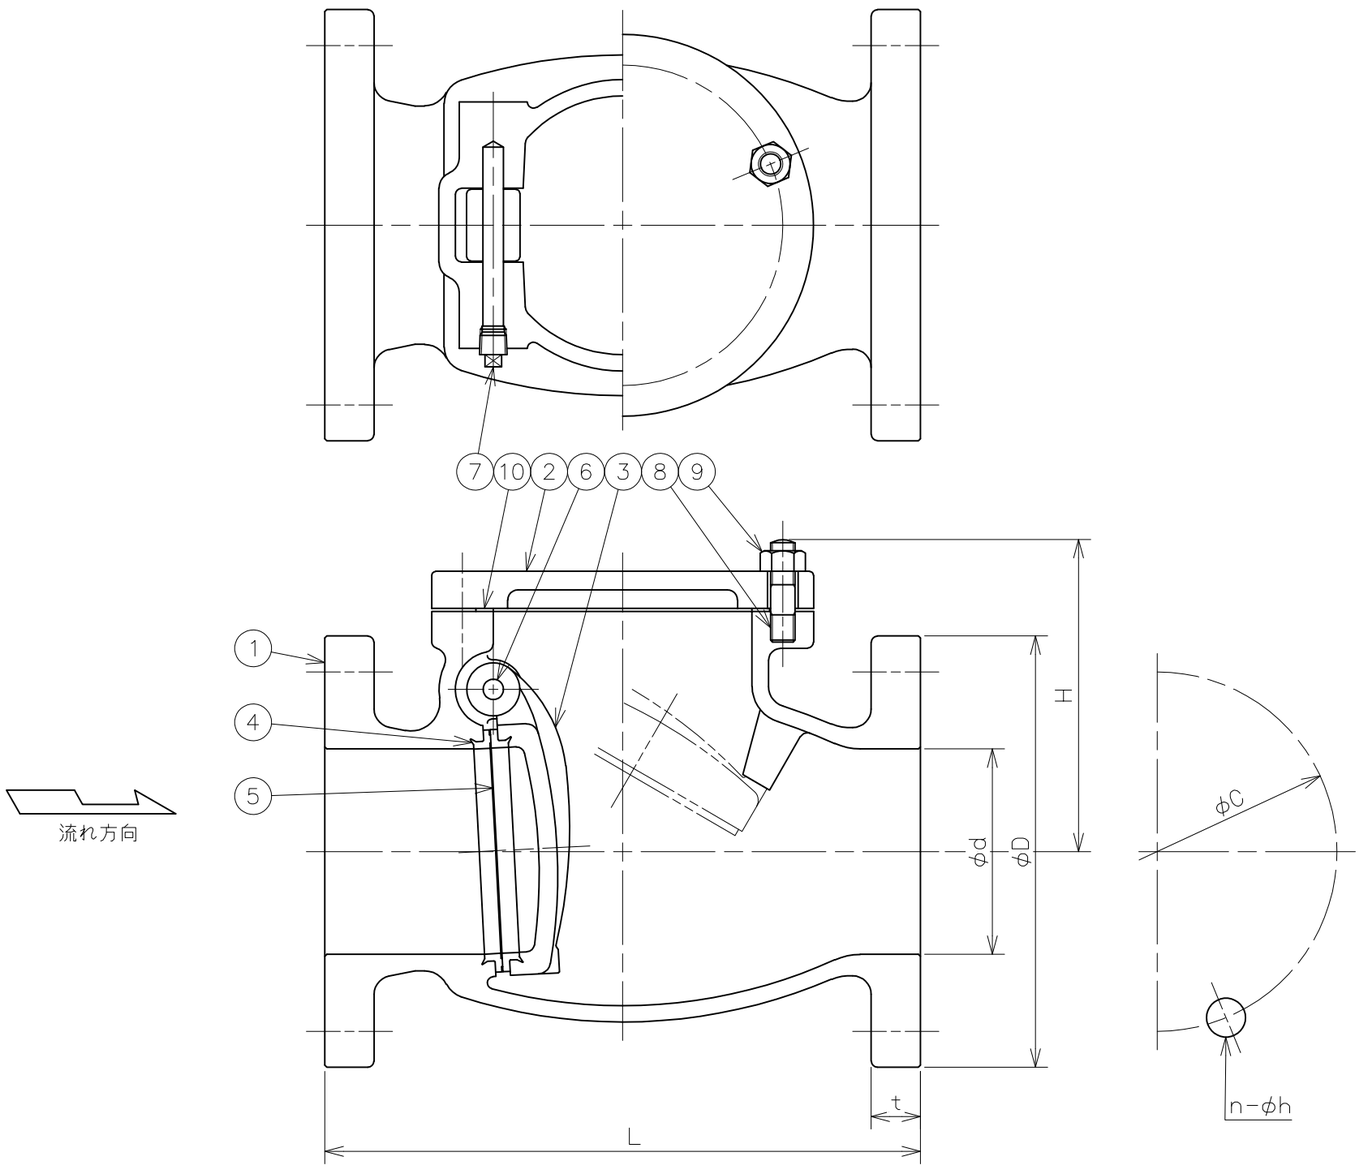

呼び径	d	L	フランジ（JIS　10K）					（≒）H	重量（kg）	数量（台）
			D	C	n	h	t			
40	40	190	140	105	4	19	20	105	8	
50	50	200	155	120	4	19	20	110	10	
65	65	220	175	140	4	19	22	120	15	
80	80	240	185	150	8	19	22	135	19	
100	100	290	210	175	8	19	24	155	27	
125	125	360	250	210	8	23	24	180	42	
150	150	410	280	240	8	23	26	200	55	
200	200	500	330	290	12	23	26	230	93	
250	250	620	400	355	12	25	30	305	193	
300	300	700	445	400	16	25	32	355	248	

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
10	ガスケット	ノンアスベスト	1	
9	六角ナット	SS400相当	～	
8	植込ボルト	SS400相当	～	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	C3771B	1	
5	弁体付弁座	CAC406	1	
4	弁箱付弁座	CAC406	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺　度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄10K−40～300　　AS逆止

フランジ形スイング逆止弁

FC200/CAC406　　Fig.10−1

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2000−09−14
山崎	古河		安部	図番	NAD−10465−3

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.