


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2017-03-31	ガスケット材質 304+Graphiteに変更 流れ方向・重量追記 等	福本・山崎・元田
△2	2026-08-25	ふた材料・形状変更	岩本・矢田・元田
△3			

参考図

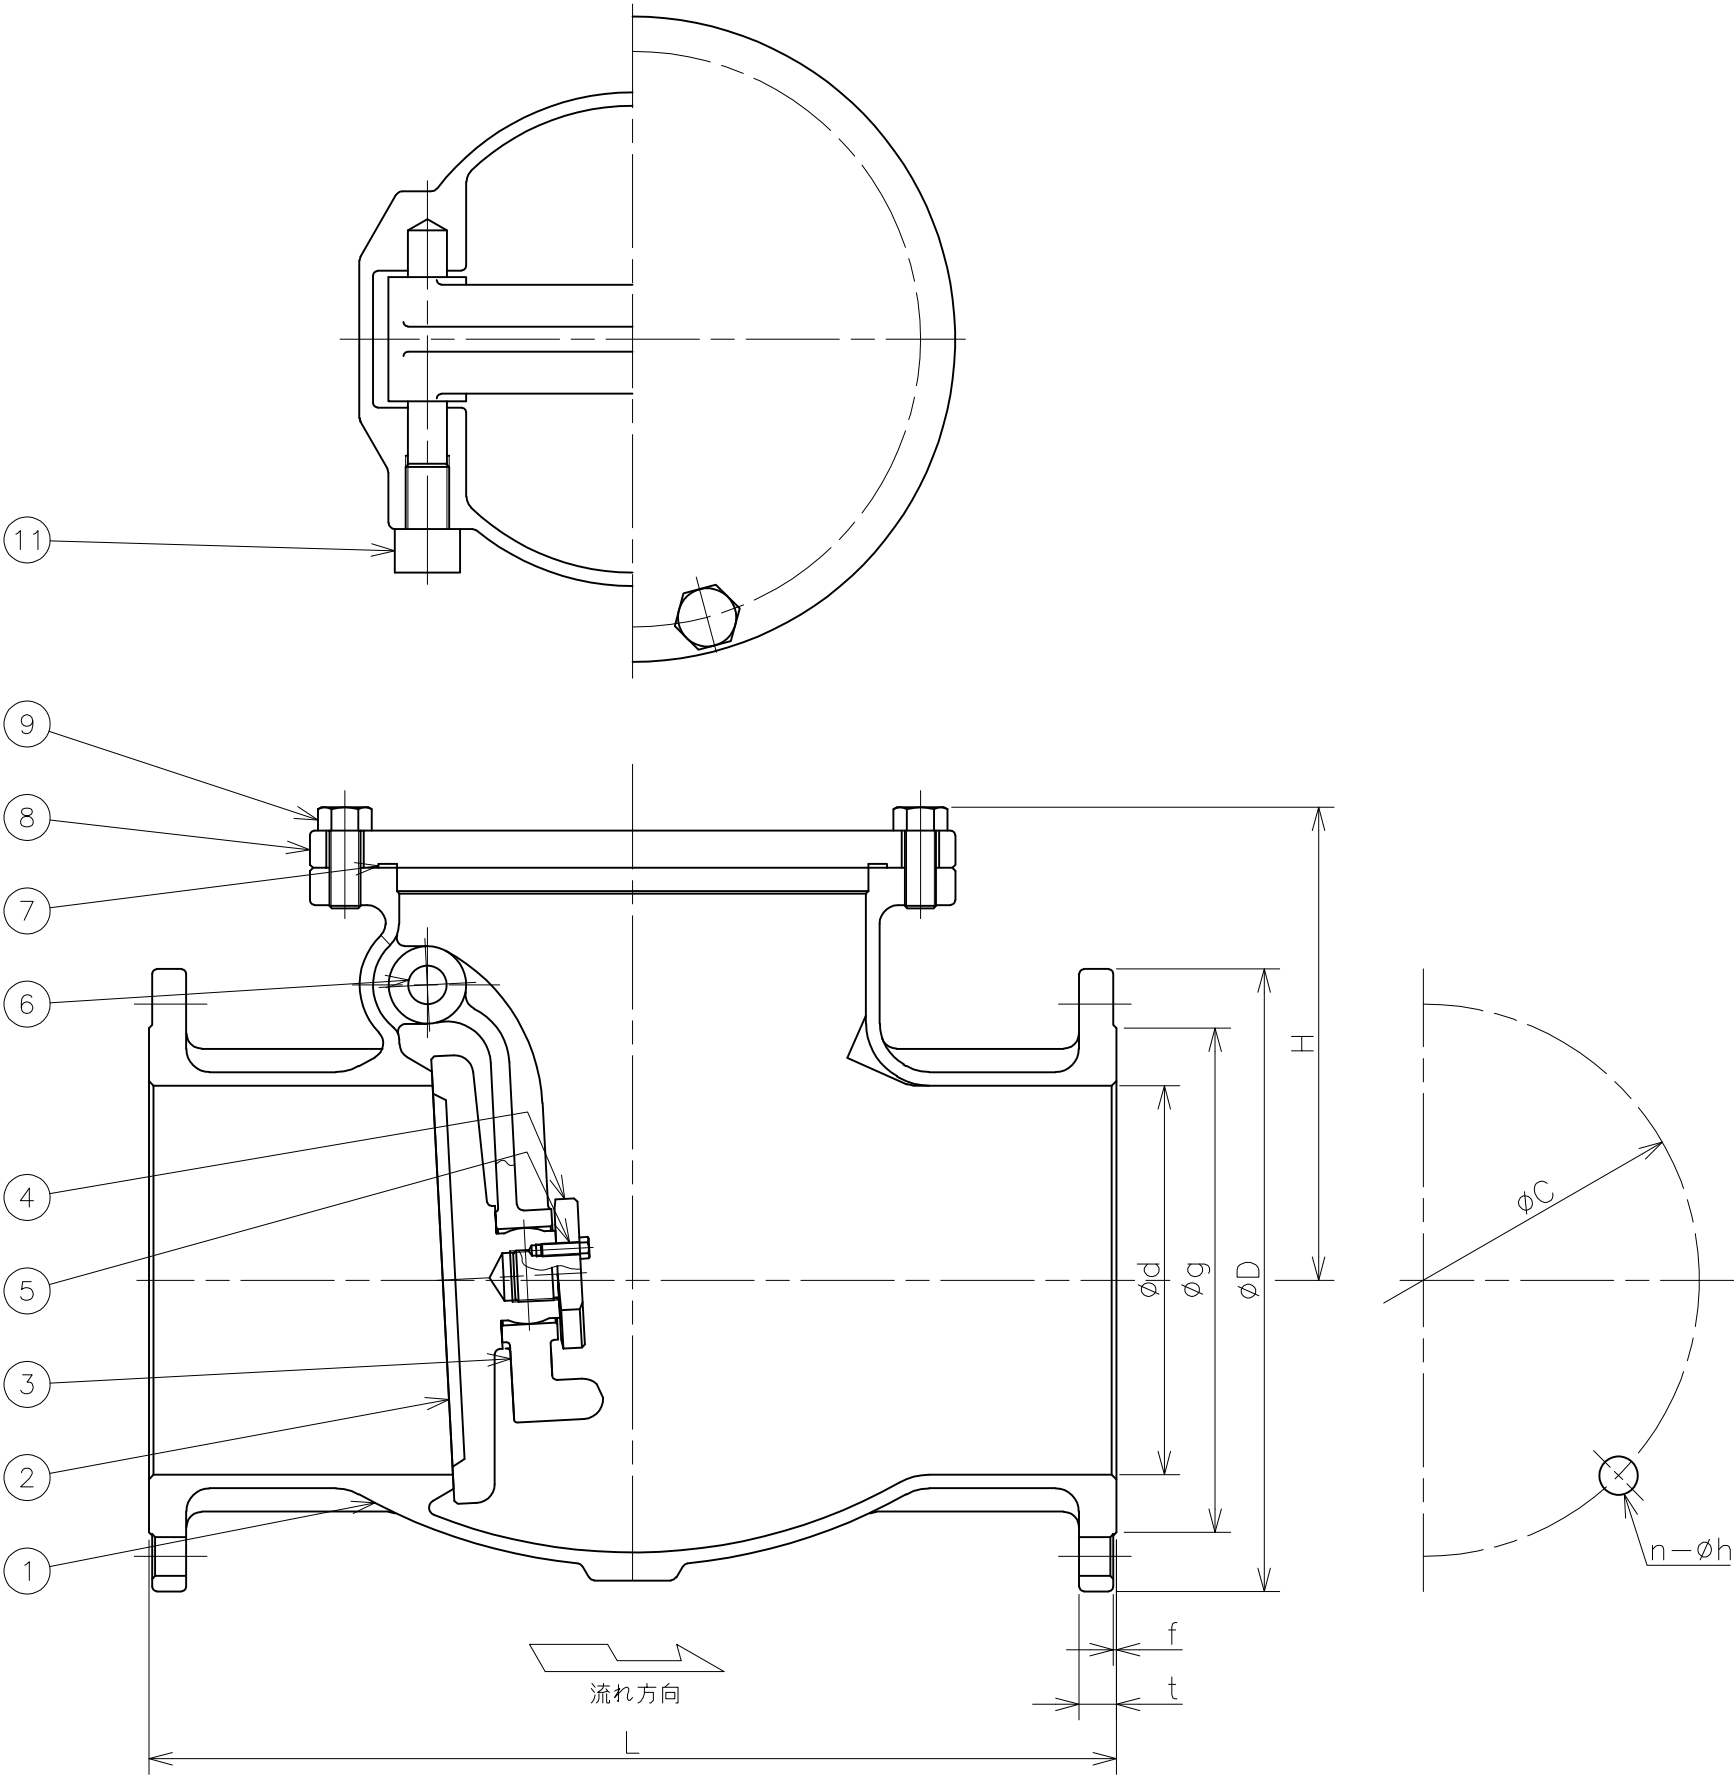

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t			
250	250	622	400	355	12	25	324	2	24	302	134	
300	300	698	445	400	16	25	368	3	24	340	179	

11	プラグ	SUS304	1	
10	-----	-----	-	
9	ボルト	SUS304	~	
8	ふた	A240 S31600	1	
7	ガスケット	304+Graphite	1	
6	ヒンジピン	SUS316	1	
5	ボルト	SUS304	1	
4	弁体押さえ	SCS14A	1	
3	アーム	SCS14A	1	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-250・300 SE10K逆止
フランジ形スイング逆止弁
SCS14A/SUS316 Fig.100-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2013-08-23
元田	山崎	S.L	元田	図番	NSS-17912-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.