


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2011-03-04	250A以上削除 H寸法改訂 等	吉田・安部・山崎
△2	2013-04-02	備考欄追記	安部・山崎・元田
△3	2013-08-19	部番 3、5 材質誤記訂正	元田・山崎・元田
△4	2017-03-31	材質変更：ノシアスベスト→ RPTFE /304+Graphite	福本・山崎・元田
△5	2021-05-13	材質表記変更： RPTFE→RPTFE（15%ガラス繊維入）	福本・矢田・元田
△6	2026-08-10	ふた材料および形状変更	岩本・矢田・元田

参考図

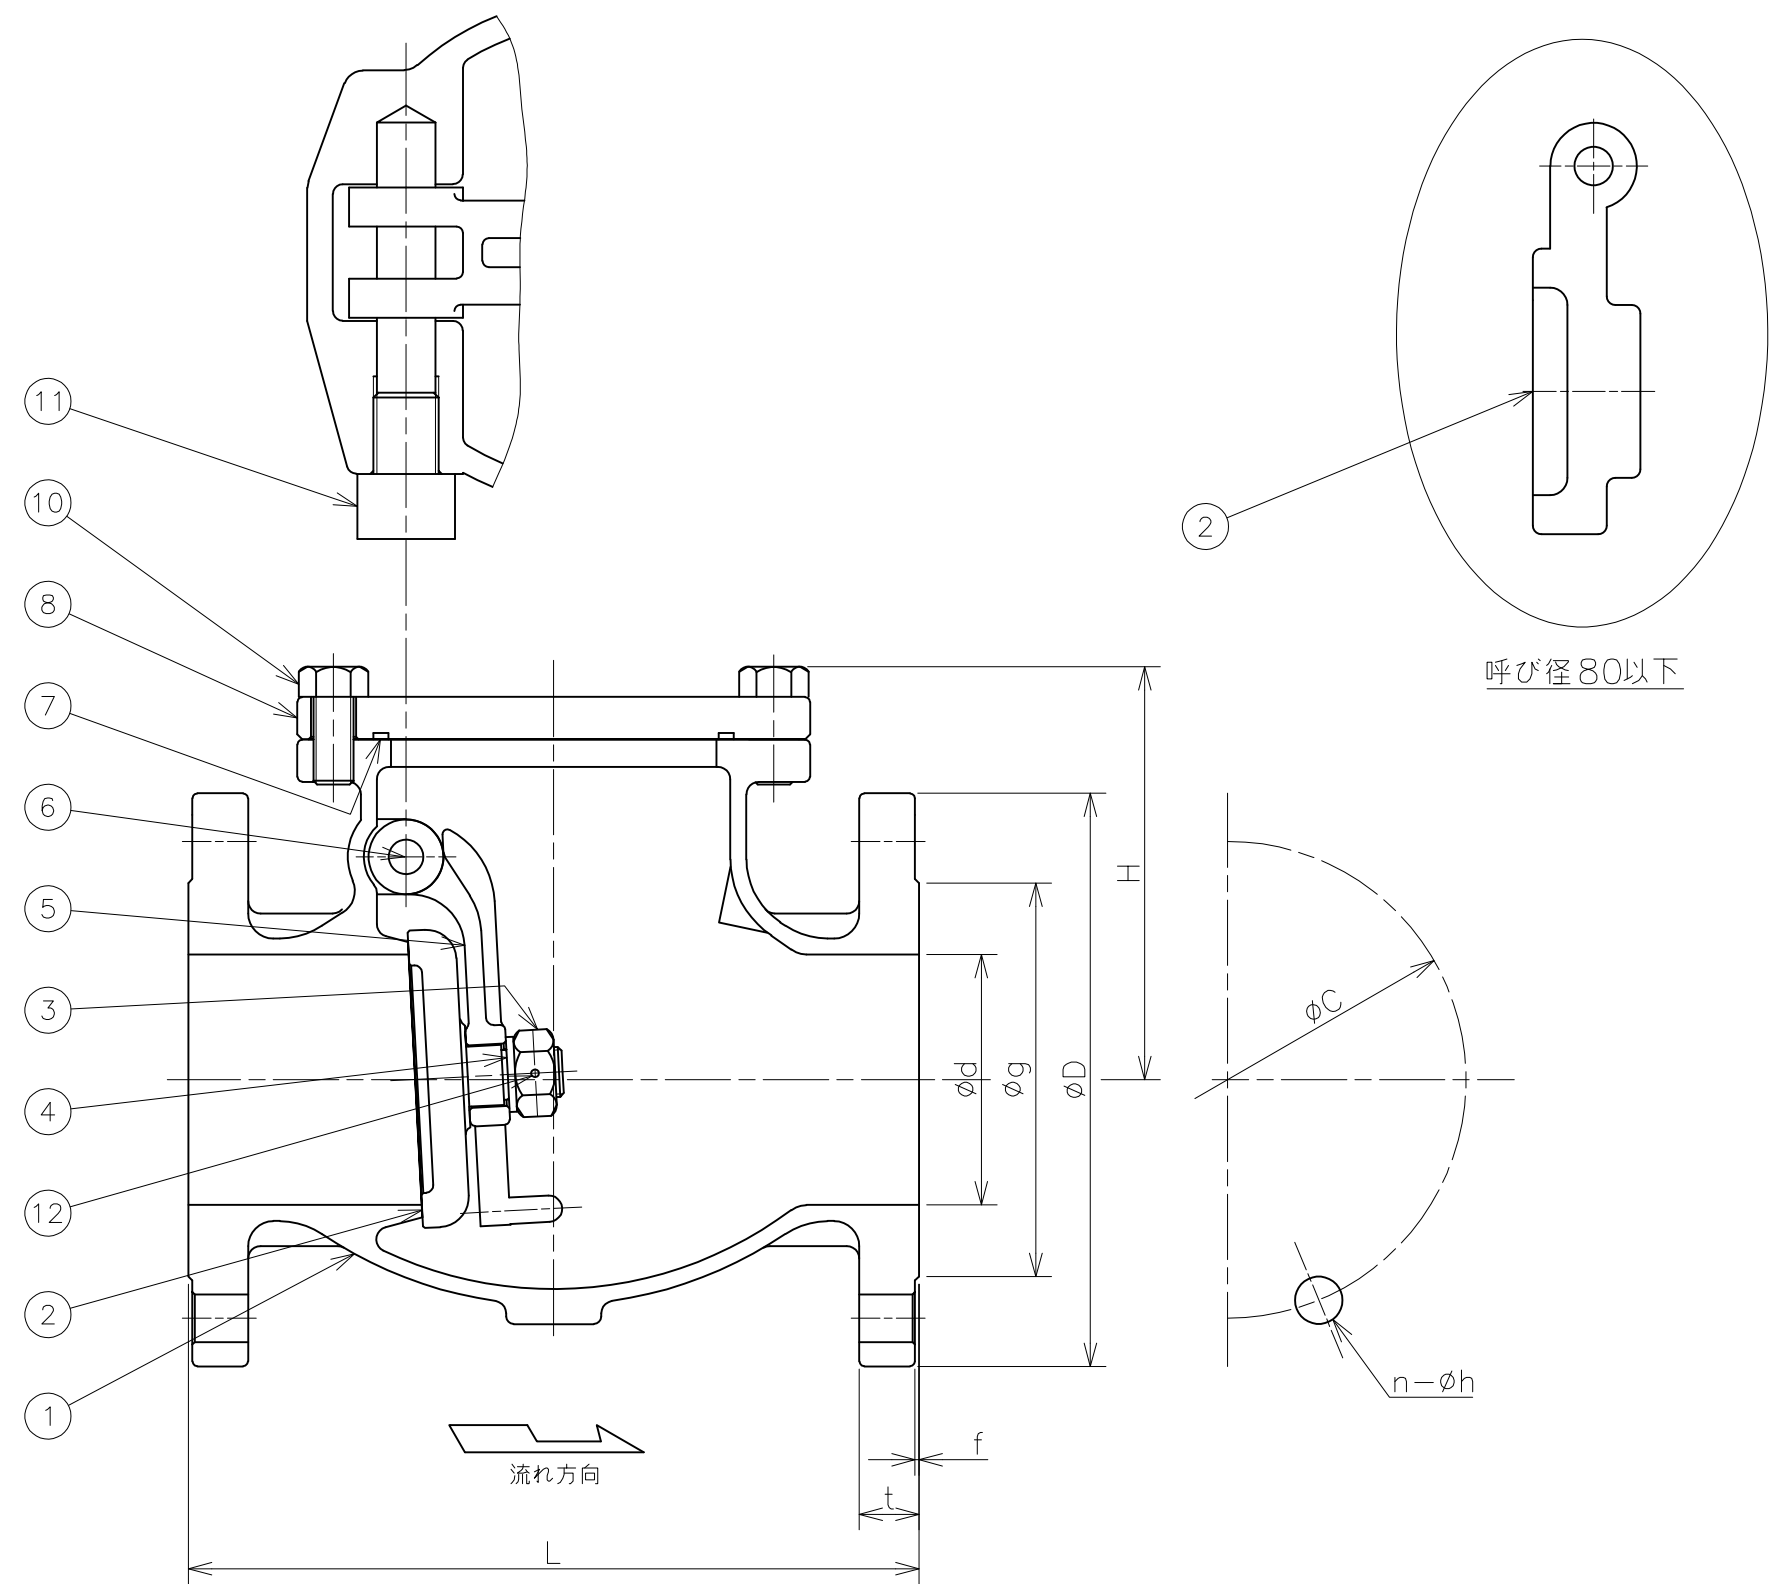

呼び径	d	L	フランジ（JIS 10K）							(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t			
65	65	216	175	140	4	19	116	2	18	112	11.7	
80	80	241	185	150	8	19	126	2	18	124	13.5	
100	100	292	210	175	8	19	151	2	18	161	24.0	
125	125	330	250	210	8	23	182	2	20	180	34.2	
150	150	356	280	240	8	23	212	2	22	205	43.9	
200	200	495	330	290	12	23	262	2	22	236	68.0	

12	割りピン	SUS304	1	呼び径100~200
11	プラグ	SUS304	1	
10	ボルト	SUS304	~	
9	-----	-----	-	
8	ふた	A240 S31600	1	
7	ガスケット	304+Graphpite RPTFE（15%ガラス繊維入）	1 1	呼び径200 呼び径65~150
6	ヒンジピン	SUS316	1	
5	アーム	SCS14A	1	呼び径100~200
4	座金	SUS304	1	呼び径100~200
3	ナット	SUS304	1	呼び径100~200
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考

第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-65~200				SE10K逆止
フランジ形スイング逆止弁				
SCS14A/SUS316				Fig.100-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2009-05-26
山崎	元田	S.L	安部	図番	NSS-15267-6

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.