


| 符号 | 日付 | 訂正記事 | 担当 |
|----|------------|------------------------------------|----------|
| △ | 2010-01-15 | 逆座試験追加 | 安部・元田・山崎 |
| △ | 2010-08-05 | S.L設計変更、40A追加、300A削除 | 安部・山崎・山崎 |
| △ | 2011-03-30 | 逆座試験削除 | 吉田・安部・山崎 |
| △ | 2013-09-12 | 部番18座金追加 | 奥村・山崎・元田 |
| △ | 2016-03-03 | 部番5 ガasket材質変更 | 福本・山崎・元田 |
| △ | 2016-11-07 | 材質変更：PTFE→RPTFE 等 | 福本・山崎・元田 |
| △ | 2018-03-23 | 呼び径200・250 ハンドル形状及びD1寸法変更、図示追記 | 福本・山崎・元田 |
| △ | 2018-05-11 | 材質表記変更： RPTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入) | 福本・山崎・元田 |

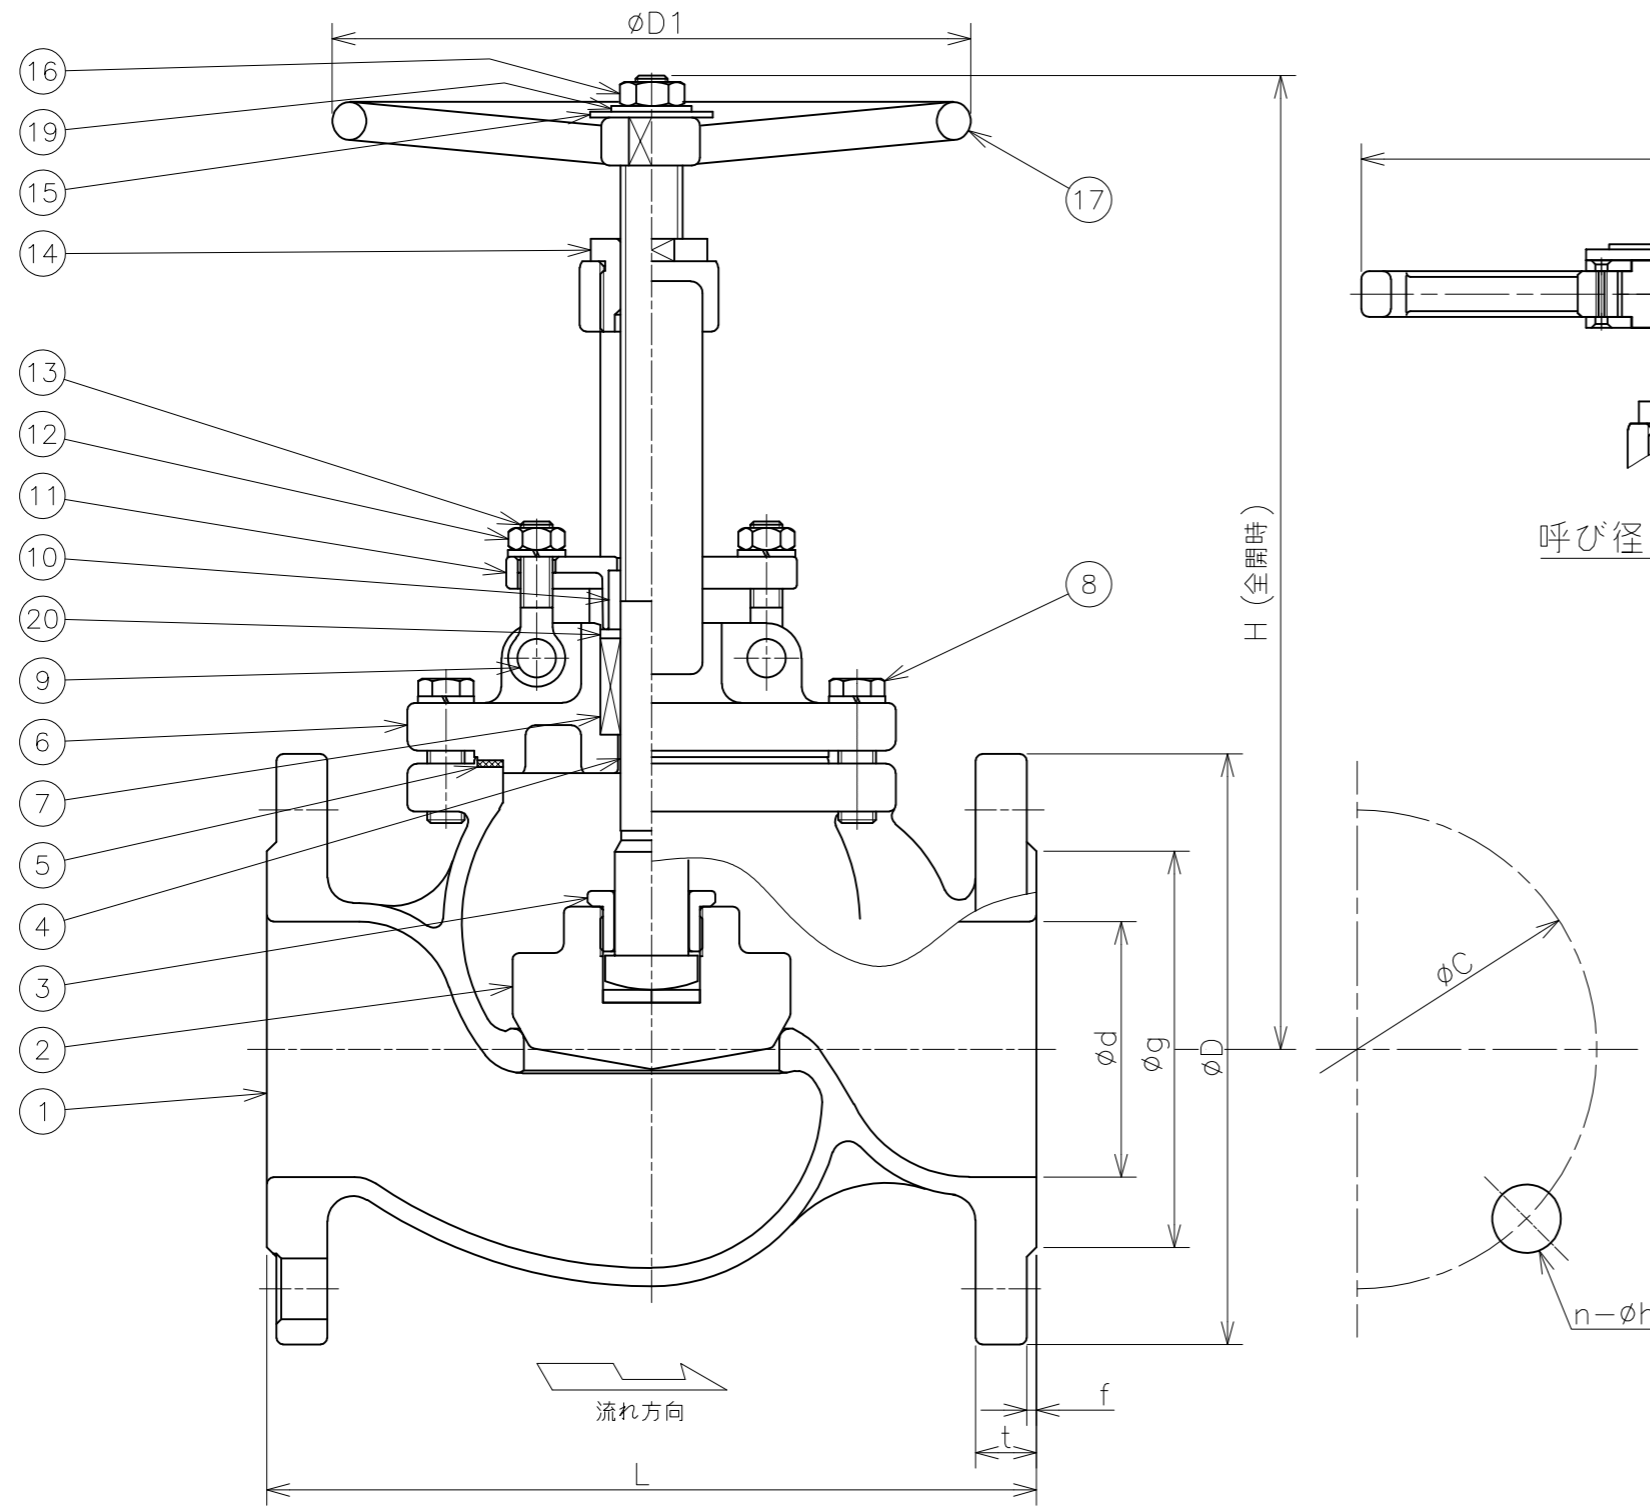

呼び径200・250

| 番号 | 部品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|----|---------|-----------------------------------|----|------------|
| 20 | 座金 | SUS304 | 1 | |
| 19 | 座金 | SUS304 | 1 | |
| 18 | ----- | ----- | - | |
| 17 | ハンドル車 | FCD | 1 | |
| 16 | ハンドルナット | SUS304 | 1 | |
| 15 | 銘板 | Aluminum | 1 | |
| 14 | ねじはめ輪 | Bronze | 1 | |
| 13 | アイボルト | SUS304 | 2 | |
| 12 | ナット | SUS304 | 2 | |
| 11 | グラウンド | SCS13A | 1 | |
| 10 | ブッシュ | RPTFE (15%ガラス繊維入) | 1 | |
| 9 | ピン | SUS304 | 2 | |
| 8 | ボルト | SUS304 | ~ | |
| 7 | パッキン | RPTFE (15%ガラス繊維入) | 1s | |
| 6 | ふた | SCS13A | 1 | |
| 5 | ガasket | 304+Graphite RPTFE (15%ガラス繊維入) | 1 | 呼び径200・250 |
| 4 | 弁棒 | SUS304 | 1 | 呼び径40~150 |
| 3 | 弁体押さえ | SCS13A | 1 | |
| 2 | 弁体 | SCS13A | 1 | |
| 1 | 弁箱 | SCS13A | 1 | |

| 呼び径 | d | L | フランジ (JIS 10K) | | | | | | | D1 | (寸) H | 重量 (kg) | 数量 (台) |
|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|-----|---|----|-----|----------|------------|-----------|
| | | | D | C | n | h | g | f | t | | | | |
| 40 | 40 | 165 | 140 | 105 | 4 | 19 | 81 | 2 | 16 | 160 | 236 | 8.2 | |
| 50 | 50 | 203 | 155 | 120 | 4 | 19 | 96 | 2 | 16 | 200 | 252 | 11.0 | |
| 65 | 65 | 216 | 175 | 140 | 4 | 19 | 116 | 2 | 18 | 200 | 308 | 13.8 | |
| 80 | 80 | 241 | 185 | 150 | 8 | 19 | 126 | 2 | 18 | 250 | 327 | 19.7 | |
| 100 | 100 | 292 | 210 | 175 | 8 | 19 | 151 | 2 | 18 | 250 | 384 | 26.8 | |
| 125 | 125 | 356 | 250 | 210 | 8 | 23 | 182 | 2 | 20 | 300 | 484 | 43.6 | |
| 150 | 150 | 406 | 280 | 240 | 8 | 23 | 212 | 2 | 22 | 350 | 547 | 58.0 | |
| 200 | 200 | 495 | 330 | 290 | 12 | 23 | 262 | 2 | 22 | 400 | 669 | | |
| 250 | 250 | 622 | 400 | 355 | 12 | 25 | 324 | 2 | 24 | 450 | 824 | | |

| 第三角法 | | 試験 | 水圧 |
|------|----|------|---------|
| 寸法単位 | mm | 弁箱耐圧 | 2.10MPa |
| 尺度 | | 弁座漏れ | 1.54MPa |

ステンレス鋼10K-40~250 SE10K玉
フランジ形玉形弁
SCS13A/SUS304 Fig.101-3

| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 日付 |
|----|----|-----|-----|----------------|
| 山崎 | 元田 | S.L | 孫安部 | 2009-11-13 |
| | | | | 図番 GZX-15543-8 |

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.