


符号	日付	訂正記事	担当
△	2013-11-14	部番19 座金追加	元田・山崎・元田
△	2021-05-19	製造元設計変更により全面書き換え 機種コード訂正 RSS→RTS	福本・矢田・元田
△			

参考図

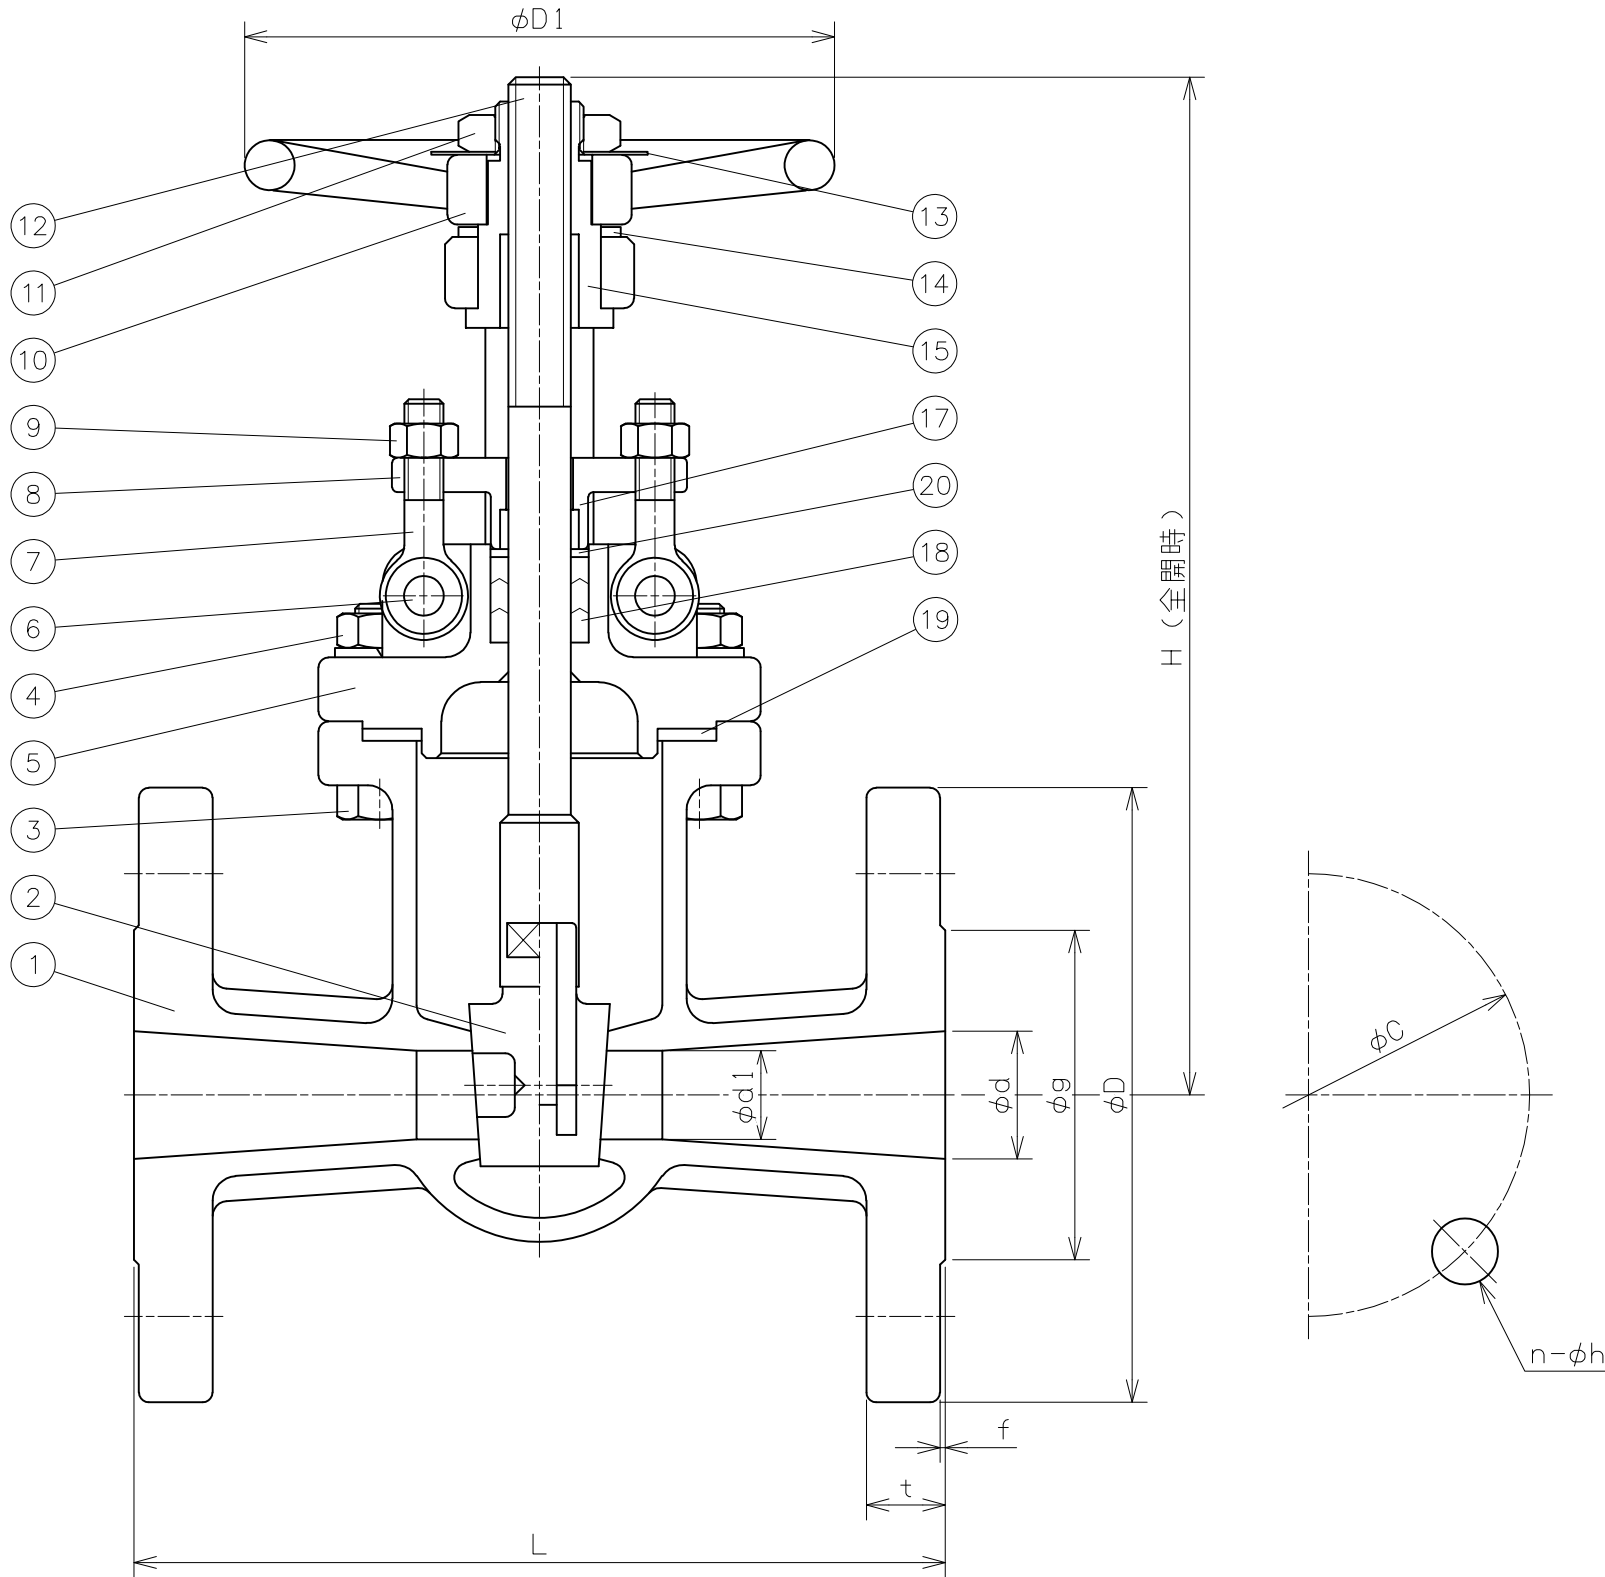

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 20K)							D1	(≒) H		数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	20	18	140	95	70	4	15	51	1	14	120	236		
20	25	18	152	100	75	4	15	56	1	16	120	236		
25	26	18	165	125	90	4	19	67	1	16	120	236		

20	座金	SUS304	1	
19	ガスケット	304+Graphite	1	
18	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
17	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
16	-----	-----	-	
15	ヨークスリーブ	Bronze	1	
14	座金	Bronze	1	
13	銘板	アルミニウム	1	
12	弁棒	SUS304	1	
11	ナット	Bronze	1	
10	ハンドル車	FCD	1	
9	ナット	SUS304	2	
8	パッキン押さえ	SCS13A	1	
7	アイボルト	SUS304	2	
6	ピン	SUS304	2	
5	ふた	SCS13A	1	
4	ナット	SUS304	4	
3	ボルト	SUS304	4	
2	弁体	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	

ステンレス鋳鋼 20K-15~25 SE20K外
フランジ形外ねじ仕切弁
SCS13A/SUS304 Fig.121-3

承認	検図	設計	製図	日付	2013-05-22
元田	山崎	S.L	奥村	図番	RTS-17792-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.