参考図

| 符号 | 日付 | 訂正記事 | 担当 |
|---|---|---|---|
| △1 | 2019−11−07 | 検査圧力訂正<br>流れ方向矢印追記　等 | 福本・山崎・元田 |
| △2 | 2021−05−19 | 呼び径32 追記<br>機種コード訂正 NSS→NTS | 福本・矢田・元田 |
| △3 | | | |

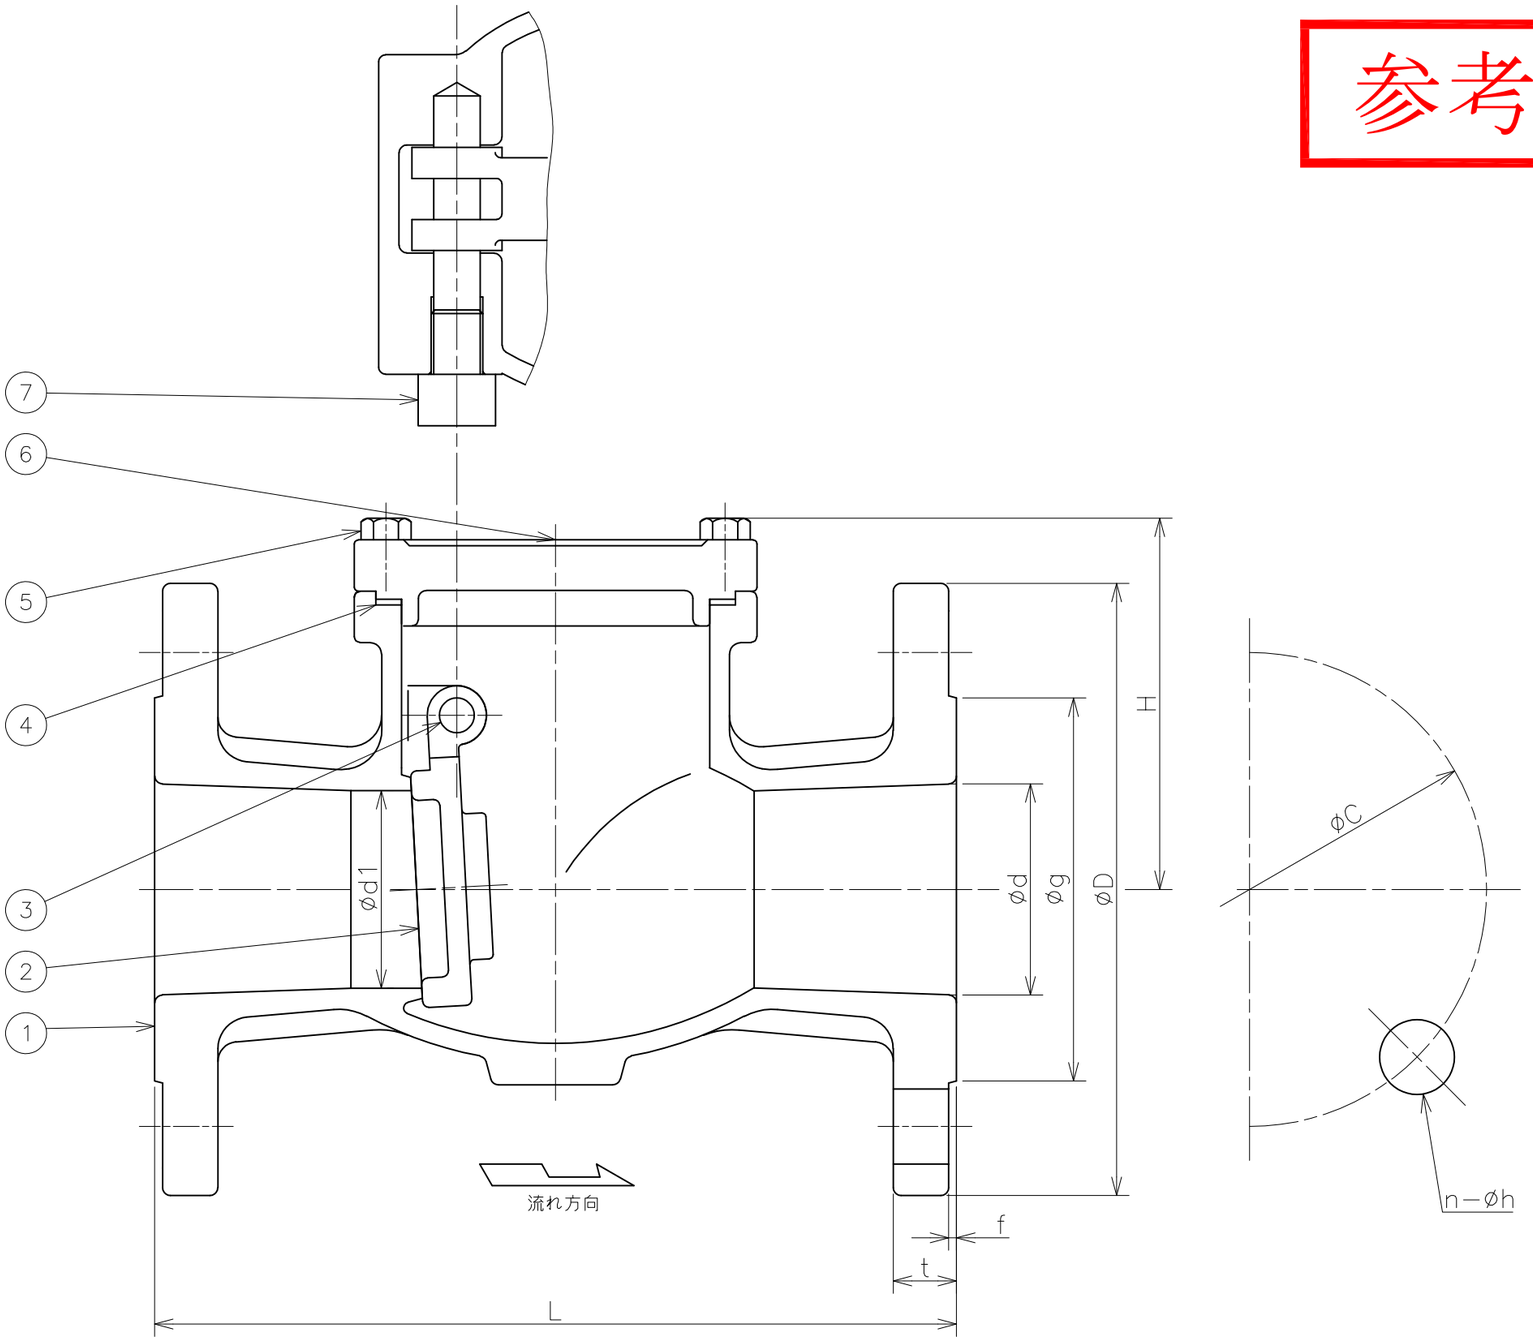


| 番号 | 部品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | プラグ | SUS304 | 1 | |
| 6 | ふた | SCS13A | 1 | |
| 5 | ボルト | SUS304 | 4 | |
| 4 | ガスケット | 304+Graphite | 1 | |
| 3 | ヒンジピン | SUS304 | 1 | |
| 2 | 弁体 | SCS13A | 1 | |
| 1 | 弁箱 | SCS13A | 1 | |

| 第三角法 | | 試験 | 水圧 | |
|---|---|---|---|---|
| 寸法単位 | mm | 弁箱耐圧 | 5.10MPa | |
| 尺度 | | 弁座漏れ | 3.74MPa | |

| 呼び径 | d1 | d | L | フランジ（JIS 20K） | | | | | | | （≒）H | | 数量（台） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | C | n | h | g | f | t | | | |
| 15 | 18 | 19.5 | 152 | 95 | 70 | 4 | 15 | 51 | 1 | 14 | 61 | | |
| 20 | 18 | 25 | 178 | 100 | 75 | 4 | 15 | 56 | 1 | 16 | 61 | | |
| 25 | 25 | 32 | 216 | 125 | 90 | 4 | 19 | 67 | 1 | 16 | 79 | | |
| 32 | 32 | 40 | 241 | 135 | 100 | 4 | 19 | 76 | 2 | 18 | 93 | | |
| 40 | 40 | 40 | 241 | 140 | 105 | 4 | 19 | 81 | 2 | 18 | 93 | | |

ステンレス鋼20K−15〜40　　SE20K逆止

フランジ形スイング逆止弁

SCS13A/SUS304　　Fig.122−3

| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 日付 | 2013−12−12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 山崎 | S.L | 奥村 | 図番 | NTS−18088−2 |

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.