



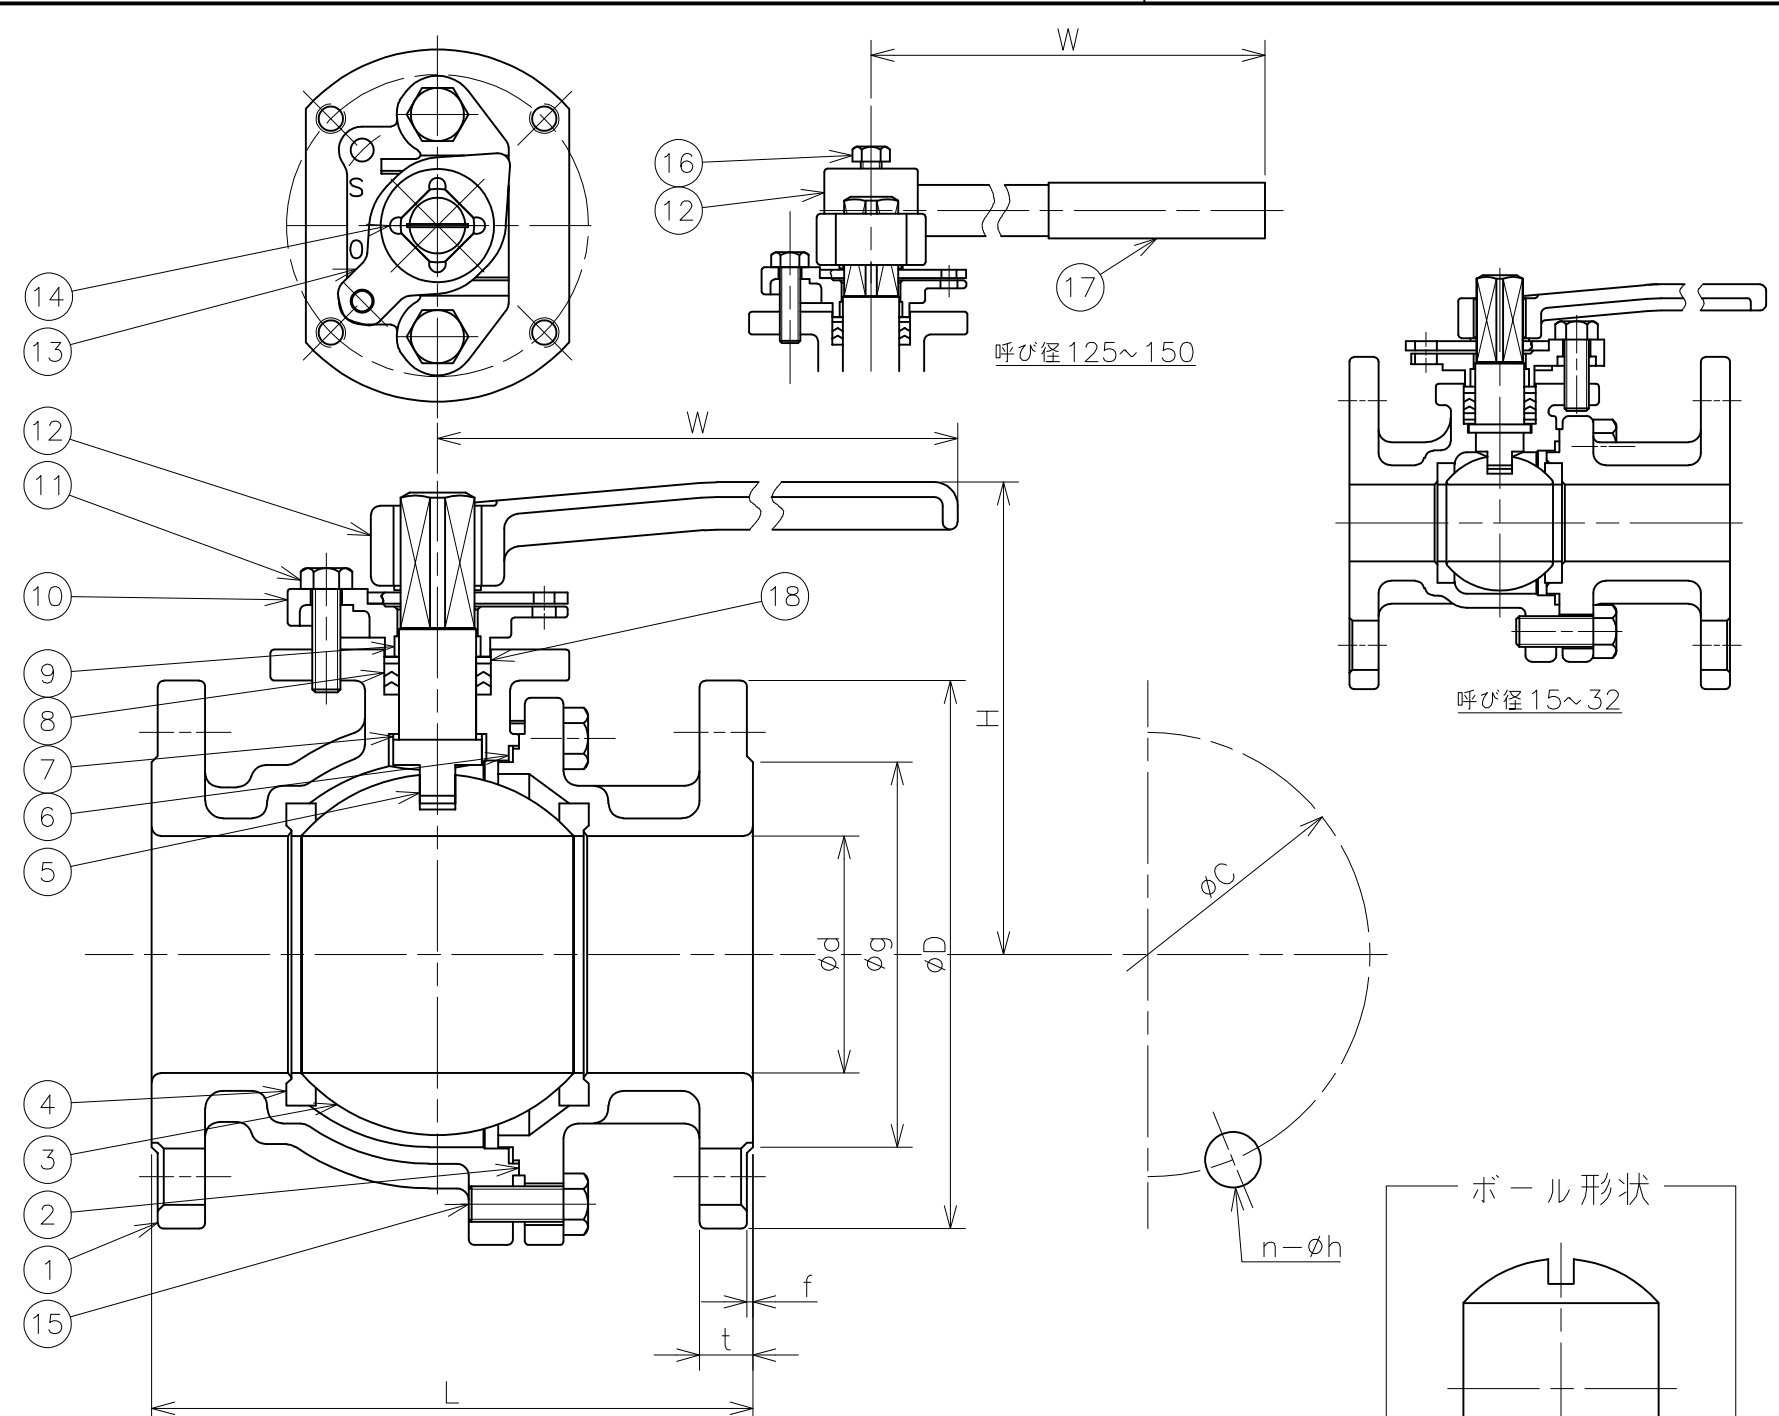

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							W	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
15	15	110	95	70	4	15	51	1	12	160	92	1.9	
20	20	120	100	75	4	15	56	1	14	160	98	2.5	
25	25	130	125	90	4	19	67	1	14	160	103	4.1	
32	32	140	135	100	4	19	76	2	16	160	107	5.0	
40	40	165	140	105	4	19	81	2	16	230	112	6.4	
50	50	180	155	120	4	19	96	2	16	230	122	8.5	
65	65	190	175	140	4	19	116	2	18	350	151	12.4	
80	80	200	185	150	8	19	126	2	18	350	161	14.5	
100	100	230	210	175	8	19	151	2	18	350	175	20.6	
125	125	300	250	210	8	23	182	2	20	730	224	33.7	
150	150	340	280	240	8	23	212	2	22	730	247	47.0	

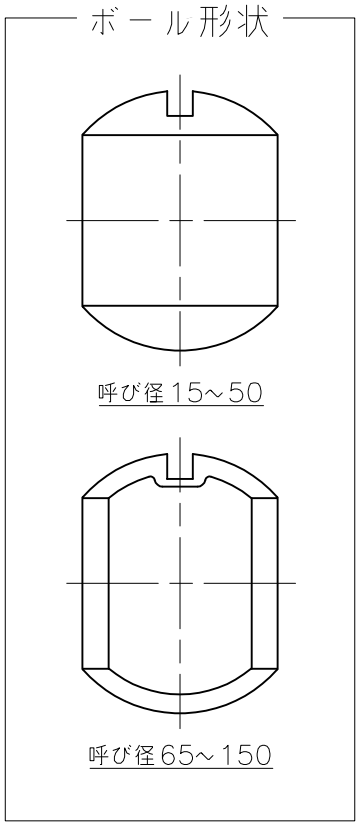

符号	日付	訂正記事	担当
△	2010-02-25	S.Lからの連絡により、D寸法(100・200)、H寸法、W寸法(40・50・125~200)変更	安部、元田、山崎
△	2010-08-05	S.Lの設計変更	安部、山崎、山崎
△	2012-03-19	部番12・14 S.L設計変更 H寸法(15~100)、W寸法(40~100)変更	奥村、元田、山崎
△	2013-01-21	部番16座金追加	安部、山崎、元田
△	2013-07-05	200A底部設計変更、部品追加	福本、山崎、元田
△	2016-11-08	材料変更: PTFE→RPTFE 部番追加、変更等	福本・山崎・元田
△	2017-11-30	ボール形状表記追記	福本・山崎・元田
△	2018-05-11	材質表記変更: RPTFE→RPTFE(15%ガラス繊維入)	福本・山崎・元田
△	2022-06-08	呼び径200 別図作成により抹消	福本・矢田・元田
△	2022-08-30	呼び径125・150 レバー長さ変更	福本・矢田・元田

18	座金	SUS304	1 s	
17	カバー	Plastic	1	呼び径125~150
16	レバー押さえボルト	SUS304	1	呼び径125~150
15	ボルト	SUS304	~	
14	止め輪	S.steel	1	
13	ストッパ	SUS304	1	
12	レバー	WCB	1	呼び径125~150
		FCD	1	呼び径15~100
11	ボルト	SUS304	2	
10	グラウンド	SCS13A	1	
9	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
8	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1 s	
7	スラスト受け	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
6	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
5	弁棒	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	RPTFE (15%ガラス繊維入)	2	
3	ボール	SCS13A	1	
2	弁箱B	SCS13A	1	
1	弁箱A	SCS13A	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水压	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-15~150 SE10Kボール
フランジ形ボール弁
SCS13A/SUS304 Fig.144-3

承認	検図	設計	製図	日付	2008-04-01
山崎	元田	S.L	安部	図番	CFX-14672-10

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.