符号	日付	訂正記事	担当
1	2022-05-07	重量追記	福本・矢田・元田
2	2023-02-14	表題欄誤記訂正	福本・矢田・元田
3			

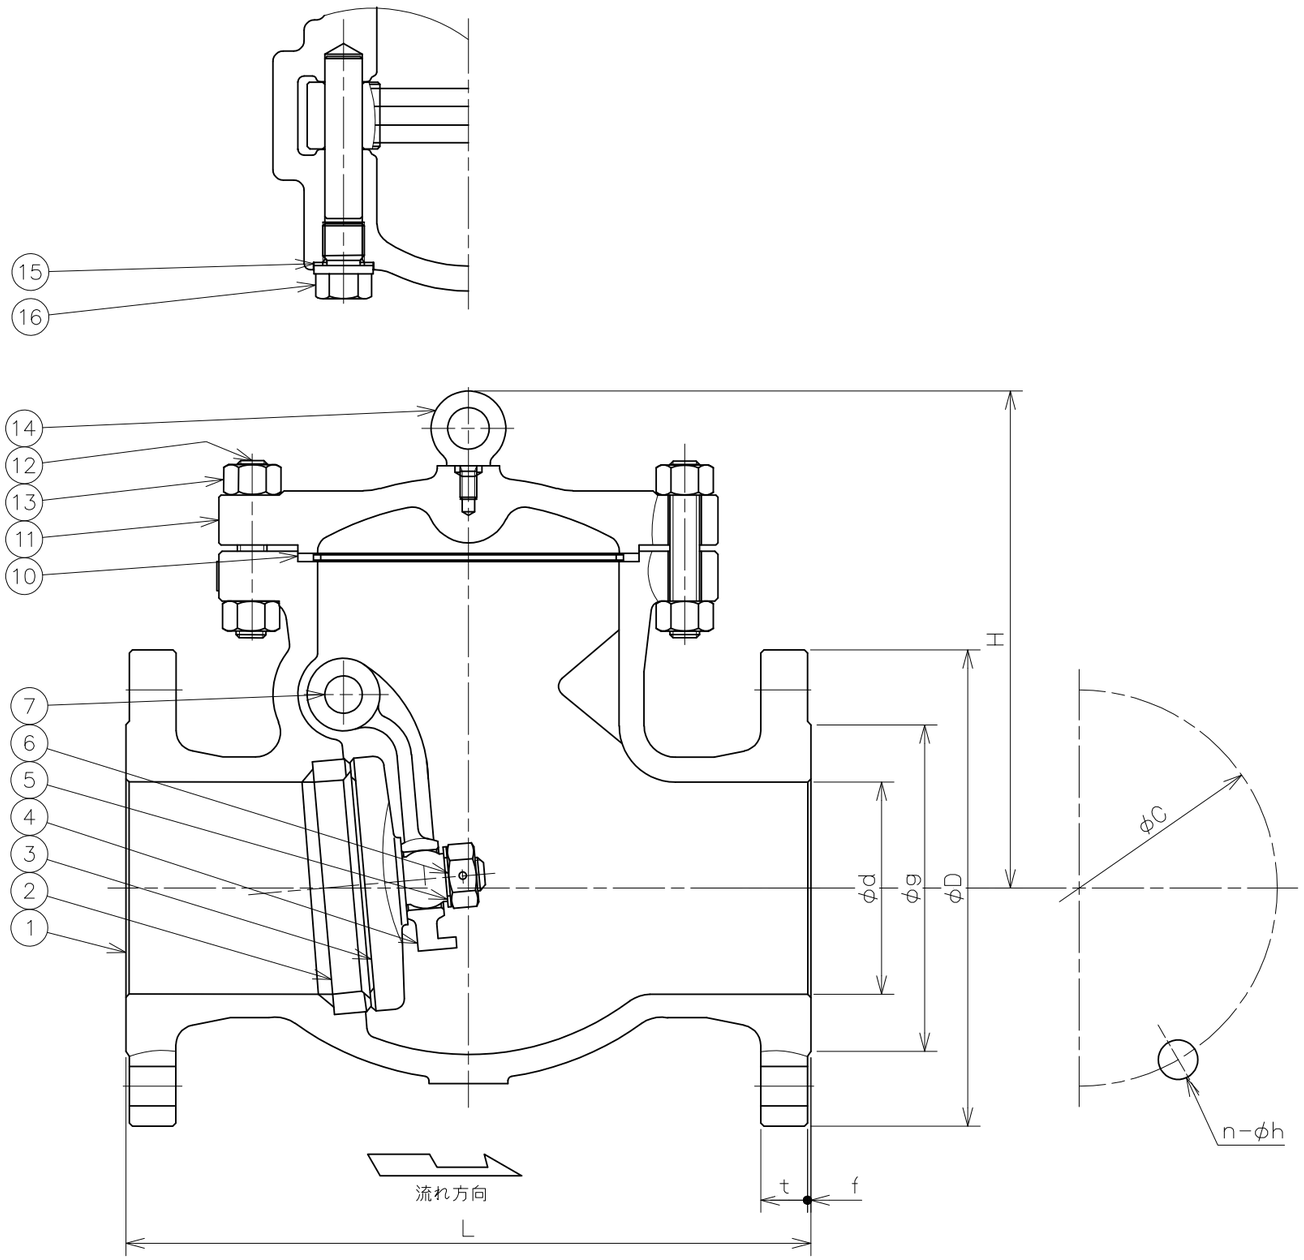

呼び径 inch	呼び径 mm	d	L	フランジ（ASME 150Lb） D	C	n	h	g	f	t	（≒）H	重量（kg）	数量（台）
2	50	51	203	150	120.7	4	19	92	2	17.5	135	17	
2 1/2	65	64	216	180	139.7	4	19	105	2	20.7	155	21	
3	80	76	241	190	152.4	4	19	127	2	22.3	168	29	
4	100	102	292	230	190.5	8	19	157	2	22.3	235	42	
5	125	127	330	255	215.9	8	22	186	2	22.3	249	69	
6	150	152	356	280	241.3	8	22	216	2	23.9	277	74	
8	200	203	495	345	298.5	8	22	270	2	27.0	339	108	

番号	部品名	材料	個数	備考
16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	
13	ナット	A194 2H	～	
12	ボルト	A193 B7	～	
11	ふた	A216 WCB	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	―――――	―――――	–	
8	―――――	―――――	–	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	A216 WCB	1	
3	弁体	A105	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	3.10MPa
尺度		弁座漏れ	2.16MPa

鋳鋼150Lb−2”～8” API−150逆止

フランジ形スイング逆止弁

A216 WCB/trim No.8 Fig.15

承認	検図	設計	製図	日付	2020−01−16
元田	山崎	F.I	福本	図番	N7F−20234−2

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

SQS-H-R-070