

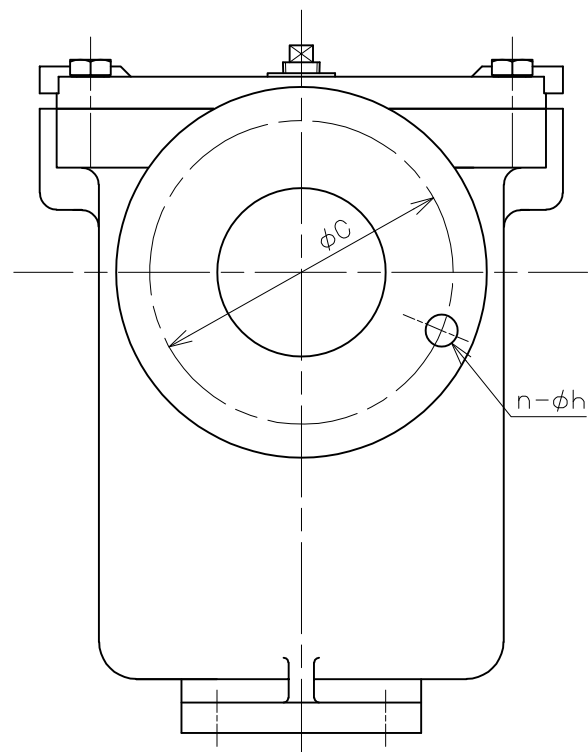
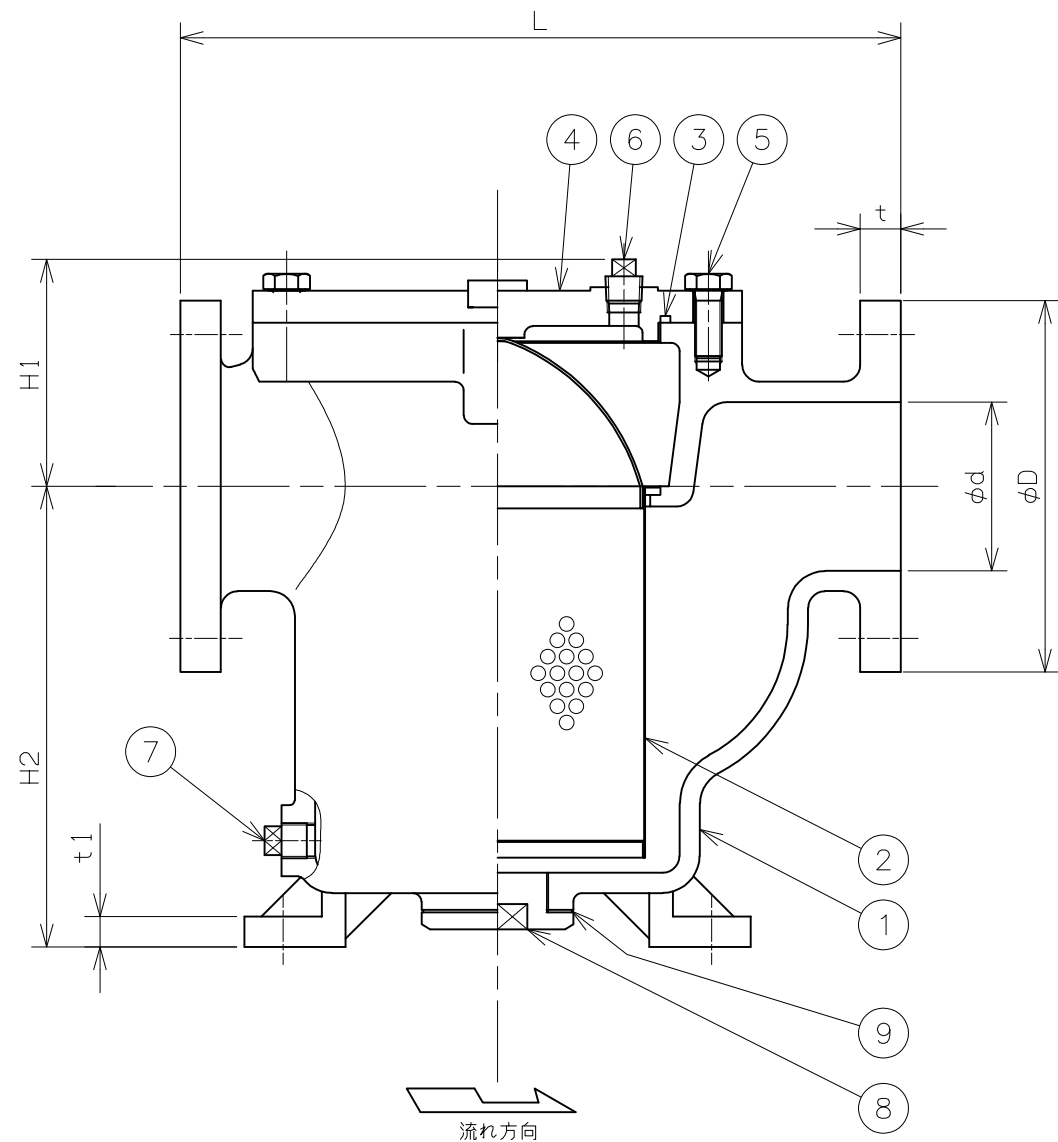


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

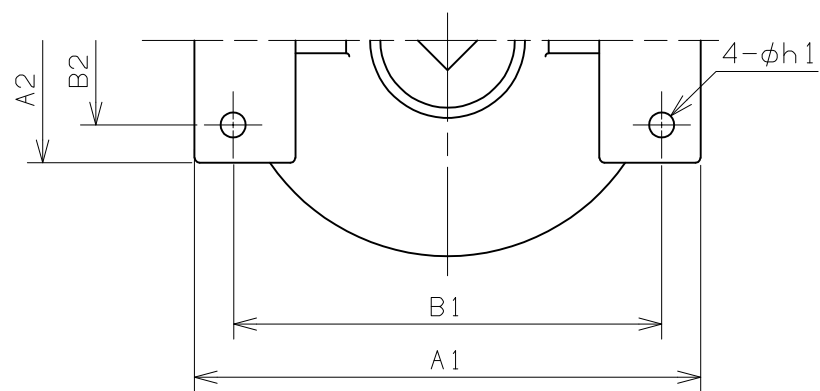

スクリーンのパンチング形態

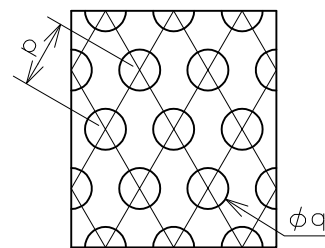

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≒) H1	H2	A1	B1	A2	B2	t1	h1	スクリーン		数量 (台)
			D	C	n	h	t									p	q	
100	100	427	210	175	8	19	24	129	273	300	254	145	100	18	15	5.0	4.0	
150	150	497	280	240	8	23	26	150	469	300	254	180	127	18	15	5.0	4.0	

9	ガスケット	ノンアスベスト	1	
8	プラグ	FC200	1	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	プラグ	SS400相当	1	
5	六角ボルト	SS400相当	10	
4	ふた	FC200	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS304	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10 MPa	
尺 度		弁座漏れ	—	

铸铁10K-100・150 B.B.型
フランジ形U形ストレーナ
FC200/スクリーン:SUS304 Fig.191Ba

承 認	検 図	設 計	製 図	日 付	2021-06-02
元田	山崎		福本	図 番	UFD-21046

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.