


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

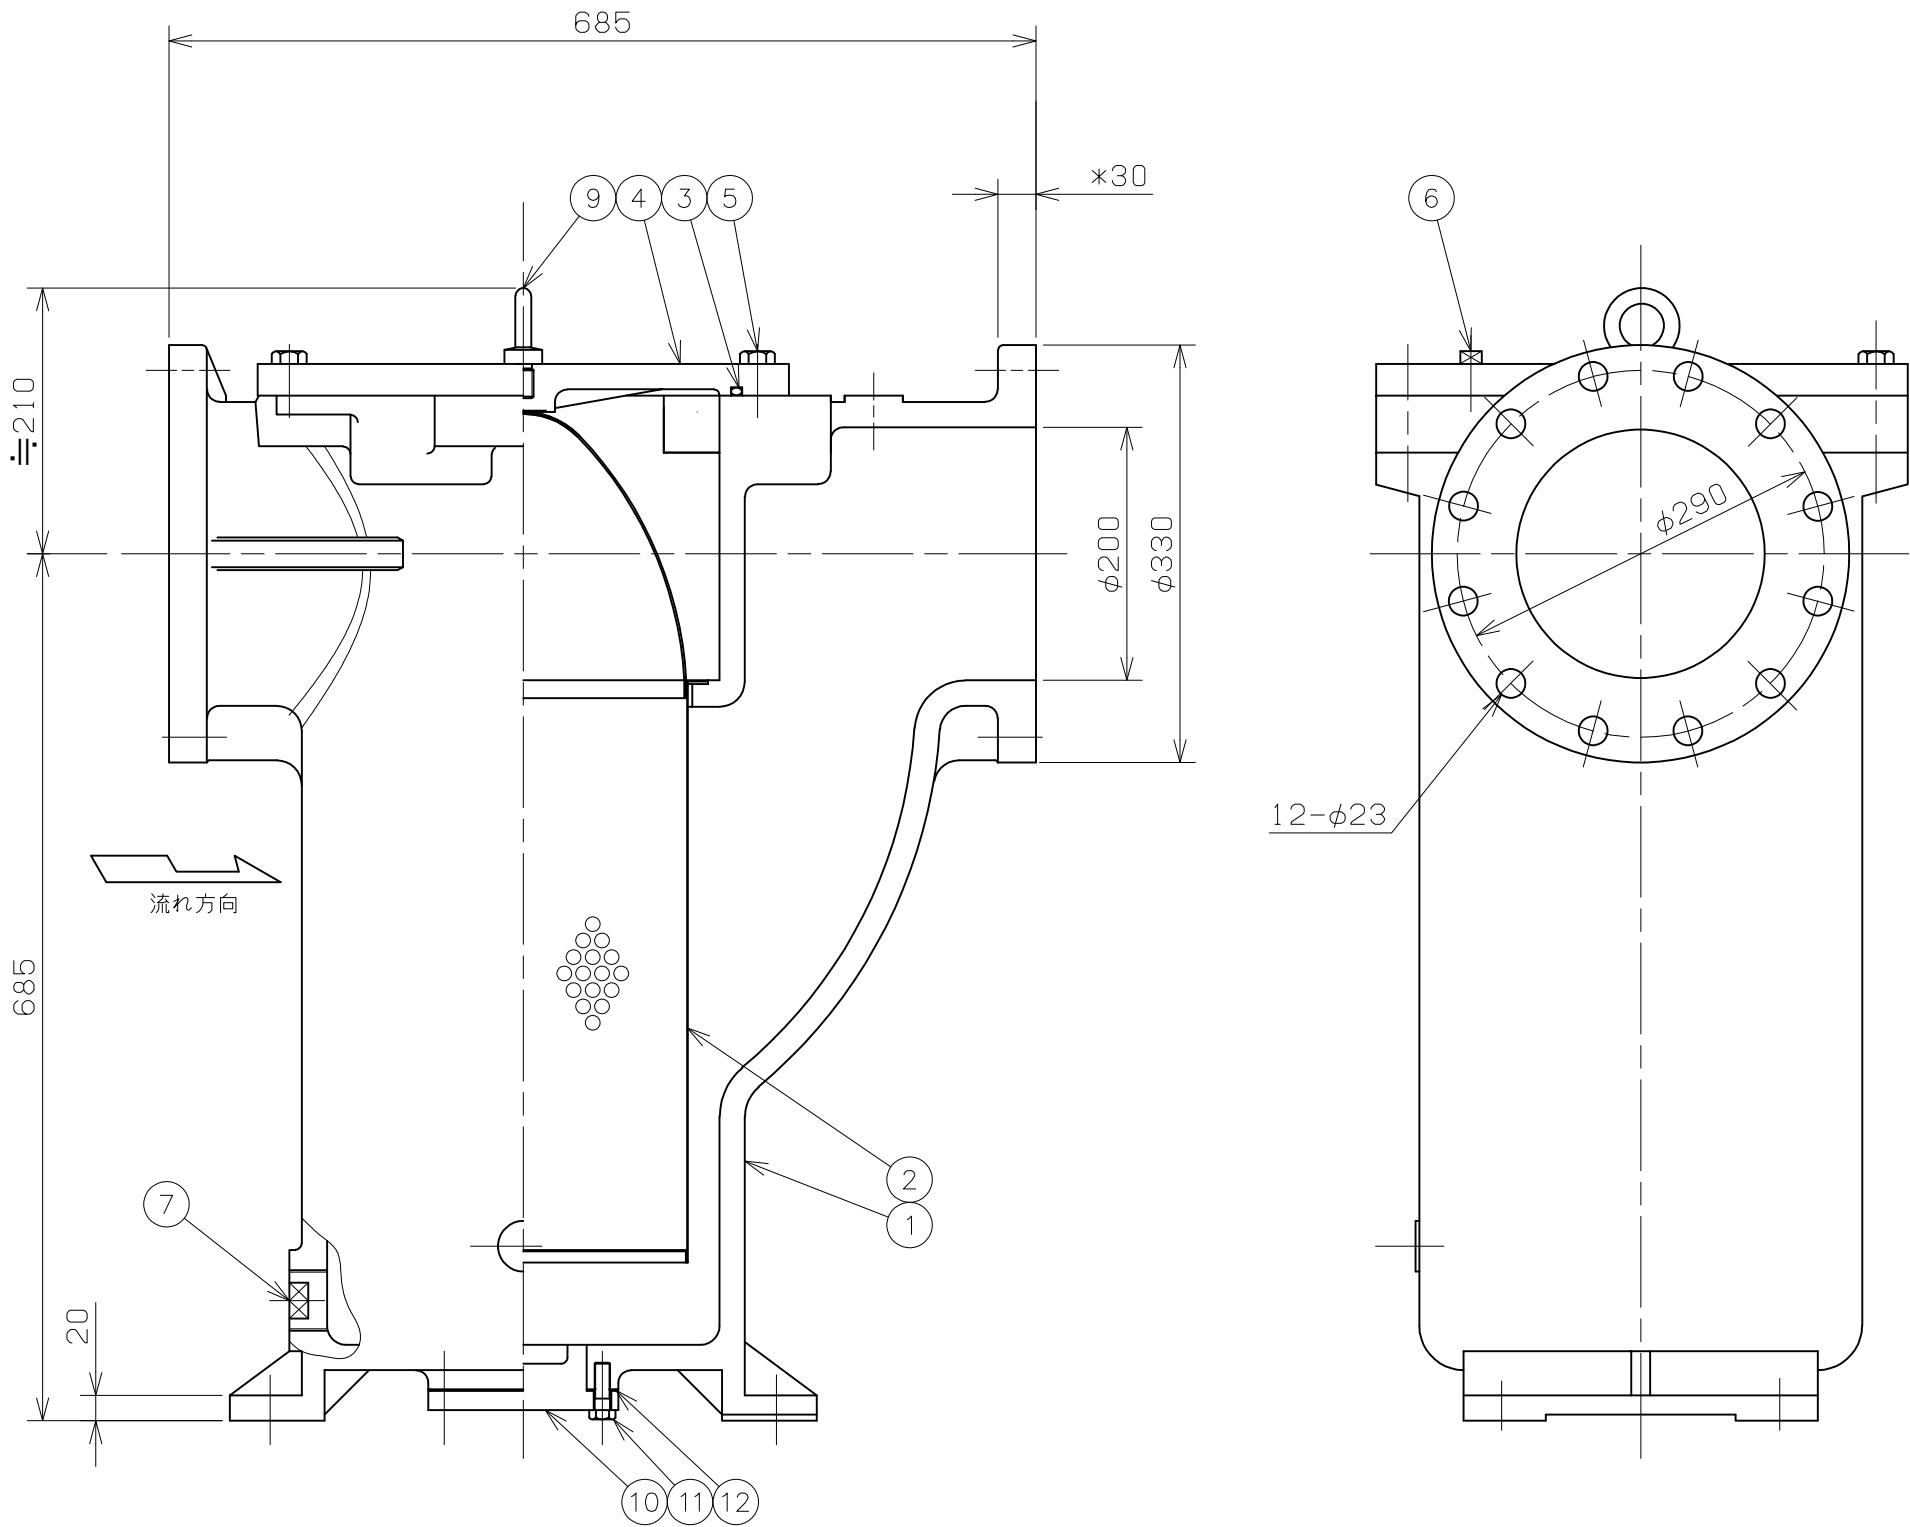

12	ガスケット	ノンアスベスト	1	
11	六角ボルト	SS400相当	4	
10	底ふた	FC200	1	
9	アイボルト	SS400相当	1	
8	-----	-----	-	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	プラグ	SS400相当	1	
5	六角ボルト	SS400相当	12	
4	ふた	FC200	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS304	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	——	

鋳鉄10K-200
 B.B.型

フランジ形U形ストレーナ
 FC200/スクリーン：SUS304
 Fig.191Ba

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-06-02
元田	山崎		福本	図番	UFD-21047

株式会社昭和バルブ製作所
 SHOWA VALVE CO., LTD.