

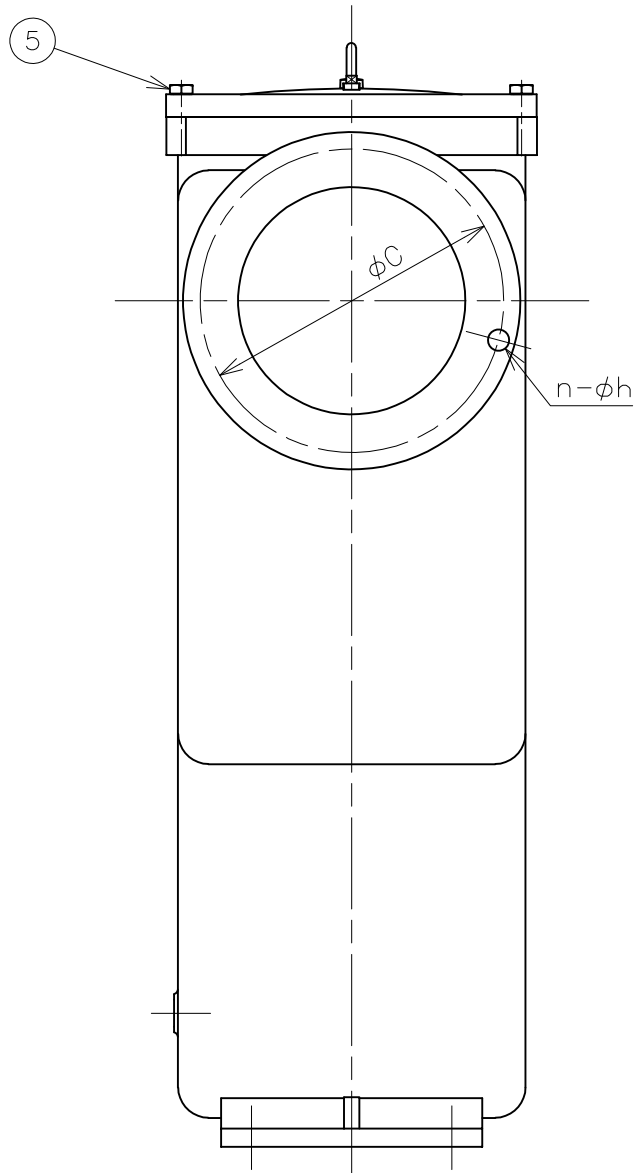
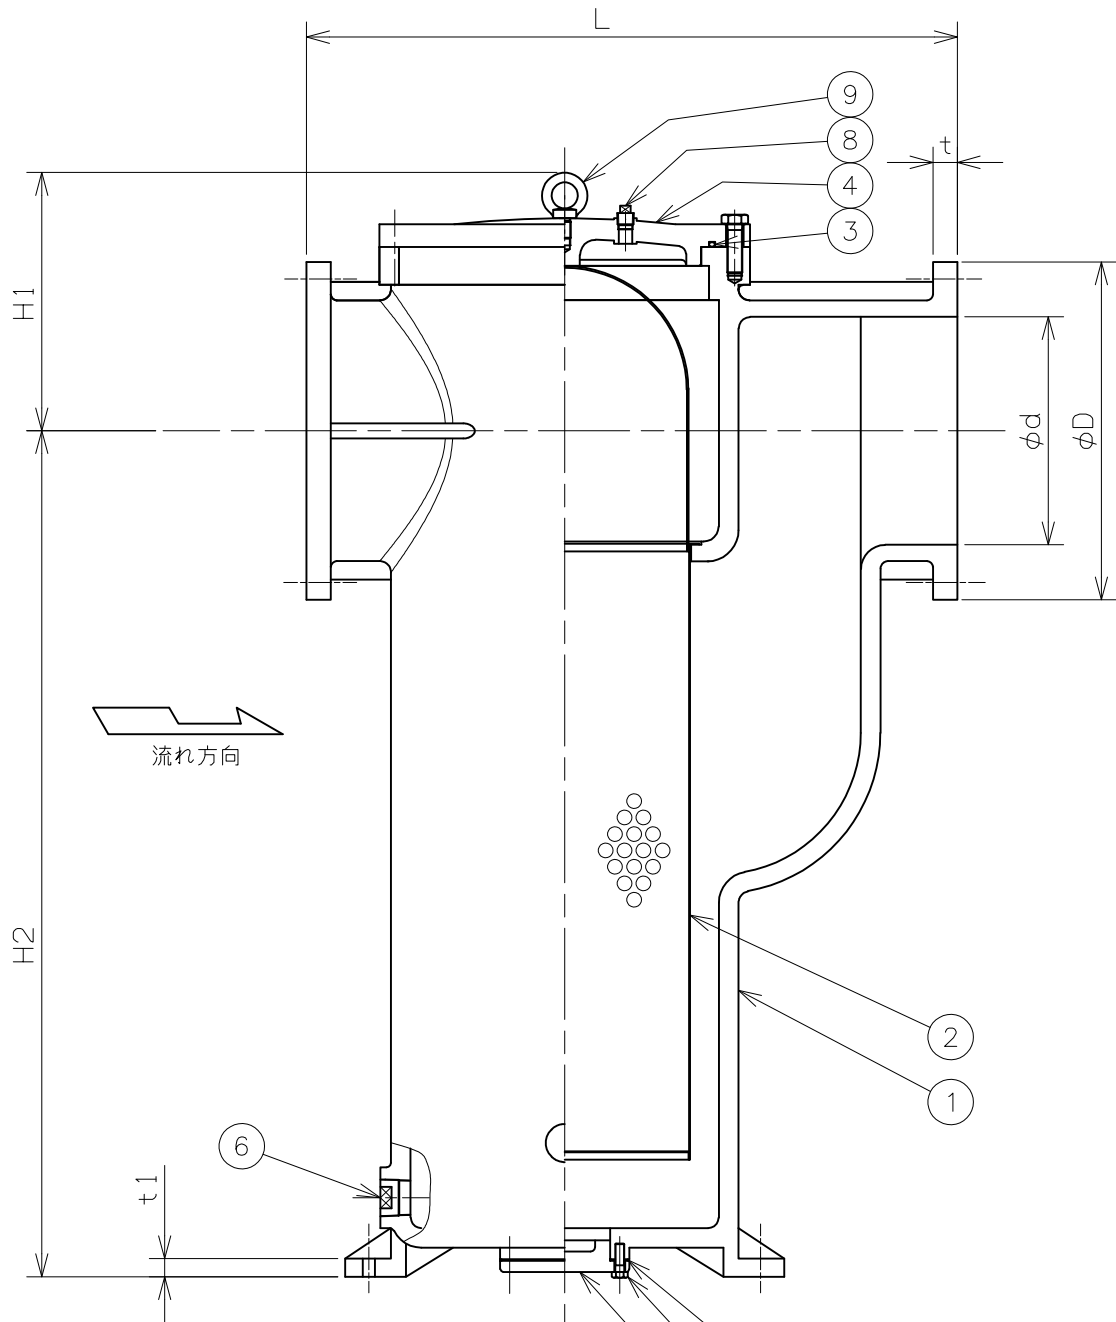


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

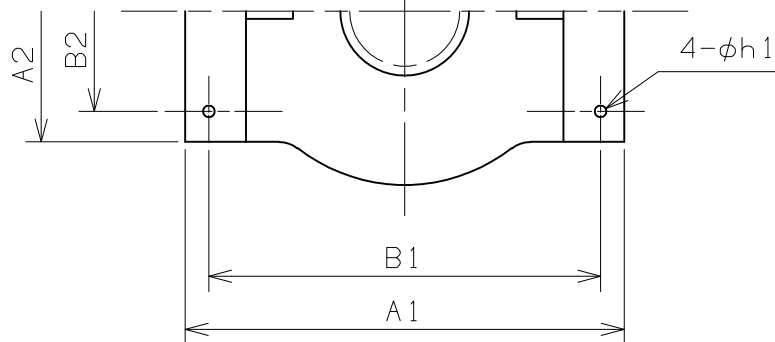

スクリーンのパンチング形態

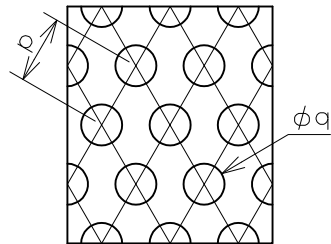

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≡) H1	H2	A1	B1	A2	B2	t1	h1	スクリーン		数量 (台)
			D	C	n	h	*t									p	q	
250	250	838	400	355	12	25	32	318	790	514	450	340	260	20	15	5.0	4.0	
300	300	857	445	400	16	25	32	350	1114	578	516	344	264	24	16	5.0	4.0	

*フランジ厚み：メーカー標準

11	ガスケット	ノンアスベスト	1	
10	六角ボルト	SS400相当	6	
9	アイボルト	SS400相当	1	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	底ふた	FC200	1	
6	プラグ	SS400相当	1	
5	六角ボルト	SS400相当	～	
4	ふた	FC200	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS304	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	—	

铸铁10K-250・300 B.B.型
フランジ形U形ストレーナ
FC200/スクリーン：SUS304 Fig.191Ba

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-06-02
元田	山崎		福本	図番	UFD-21048

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.