

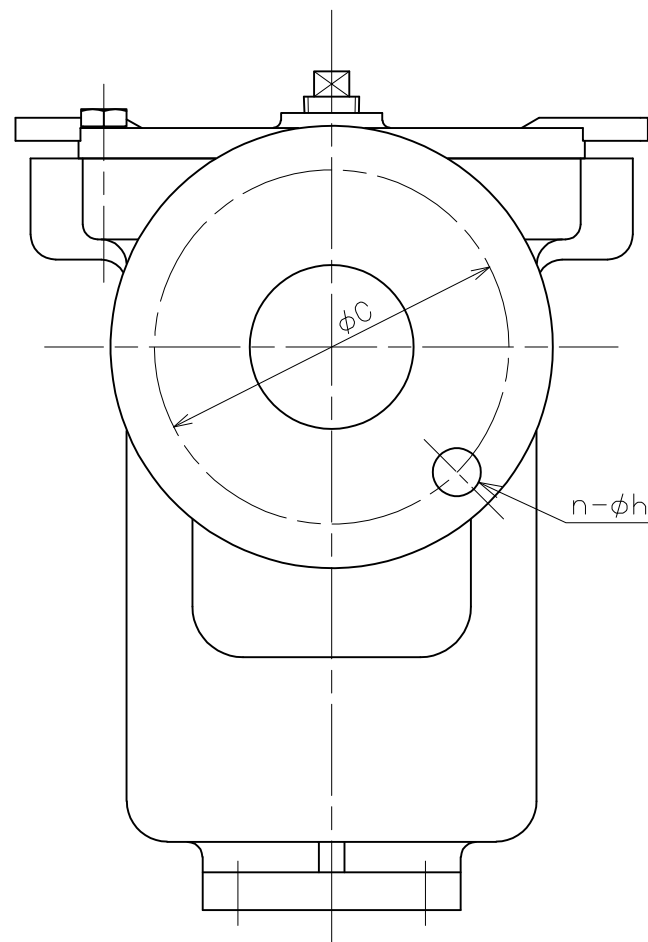


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

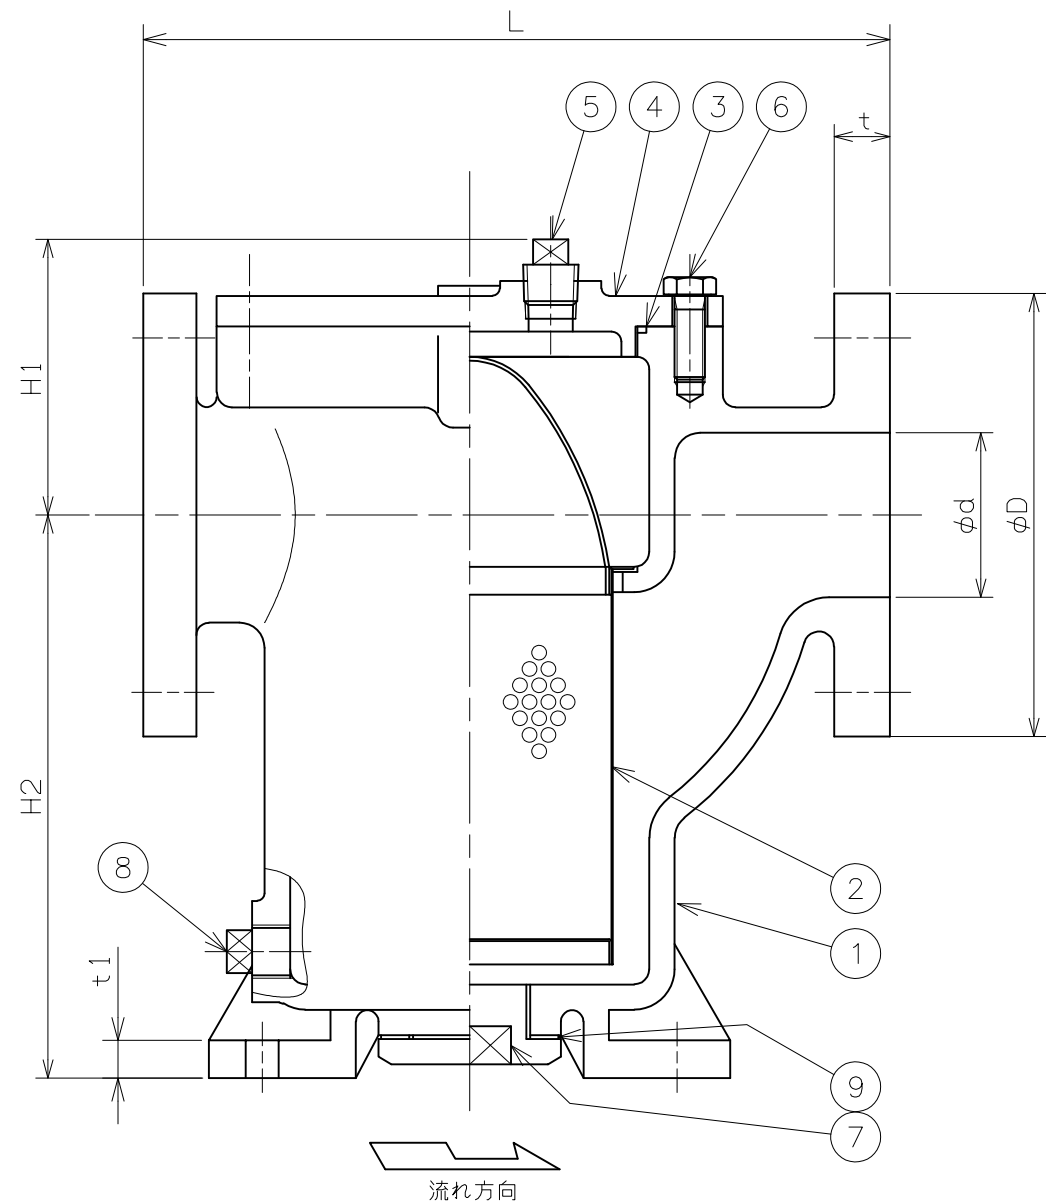

スクリーンのパンチング形態

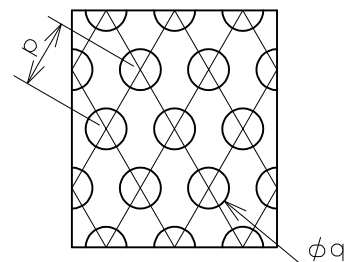

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≡) H1	H2	A1	B1	A2	B2	t1	h1	スクリーン		数量 (台)
			D	C	n	h	*t									p	q	
50	50	267	155	120	4	19	20	86	194	182	139	88	64	15	13	4.6	3.2	
65	65	295	175	140	4	19	20	95	223	206	164	102	74	15	13	4.6	3.2	
80	80	334	185	150	8	19	22	112	279	220	178	112	79	18	13	4.8	3.8	

*フランジ厚み：メーカー標準

9	ガスケット	ノンアスベスト	1	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	プラグ	FC200	1	
6	六角ボルト	SS400相当	6	
5	プラグ	SS400相当	1	
4	ふた	FC200	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS304	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10 MPa	
尺 度		弁座漏れ	—	

铸铁10K-50~80 B.B.型

フランジ形U形ストレーナ

FC200/スクリーン：SUS304 Fig.191Ba

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-06-02
元田	山崎		福本	図番	UFD-21045

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.