


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
Ⓐ	2015-07-27	呼び径1 1/4" (32A)追加	福本・辻・山崎・元田
Ⓑ	2017-12-09	呼び径1 1/2" (15A)追加	福本・山崎・元田
Ⓒ	2020-03-27	フランジ寸法改訂	福本・山崎・元田
Ⓓ	2021-05-13	呼び径2" (50A)追加、銘板追加 等	福本・山崎・元田
Ⓔ	2026-08-31	スプリング材質訂正	鈴木・岩本・元田



銘板表示例

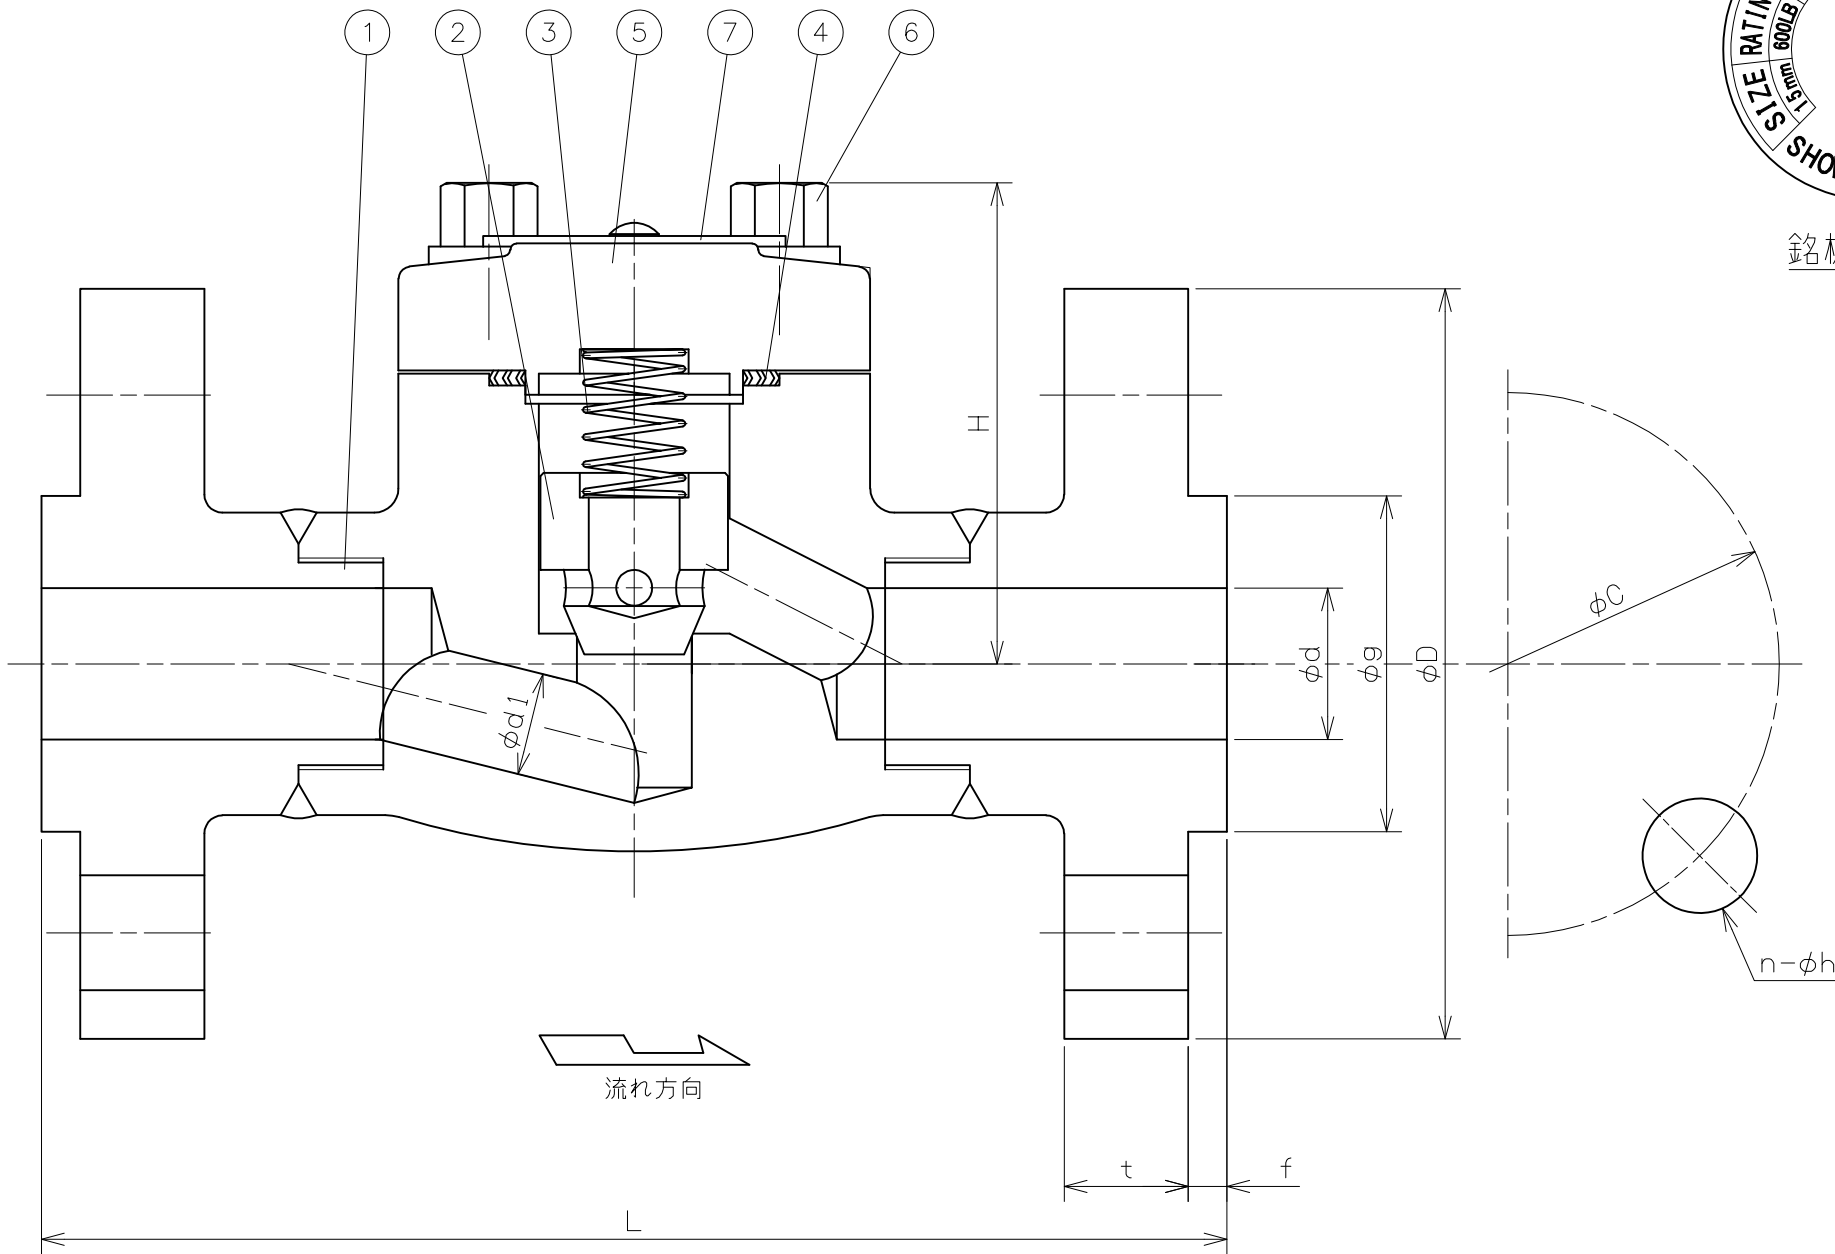

呼び径		d	d1	L	フランジ（ASME 600Lb）							（ $\frac{H}{2}$ ） H	重量 （Kg）	数量 （台）
inch	mm				D	C	n	h	g	f	t			
1/2	15	15	10	165	95	66.7	4	16	34.9	7	14.3	63	4.0	
3/4	20	20	13	190	115	82.6	4	19	42.9	7	15.9	64	5.8	
1	25	25	17	216	125	88.9	4	19	50.8	7	17.5	79	9.5	
1 1/4	32	32	23	229	135	98.4	4	19	63.5	7	20.7	84	10.4	
1 1/2	40	40	28	241	155	114.3	4	23	73.0	7	22.3	105	15.6	
2	50	50	36	292	165	127.0	8	19	92.1	7	25.4	124	24.5	

7	銘板	アルミニウム	1	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	スプリング	A313 304	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	15.34MPa	
尺 度		弁座漏れ	11.22MPa	

鍛鋼600Lb-1/2"~2"		600リフト
フランジ形リフト逆止弁		
A105/Trim No.5		Fig.228

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2015-02-13
元田	山崎	X.T	辻	図番	NFX-18582-5

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.