
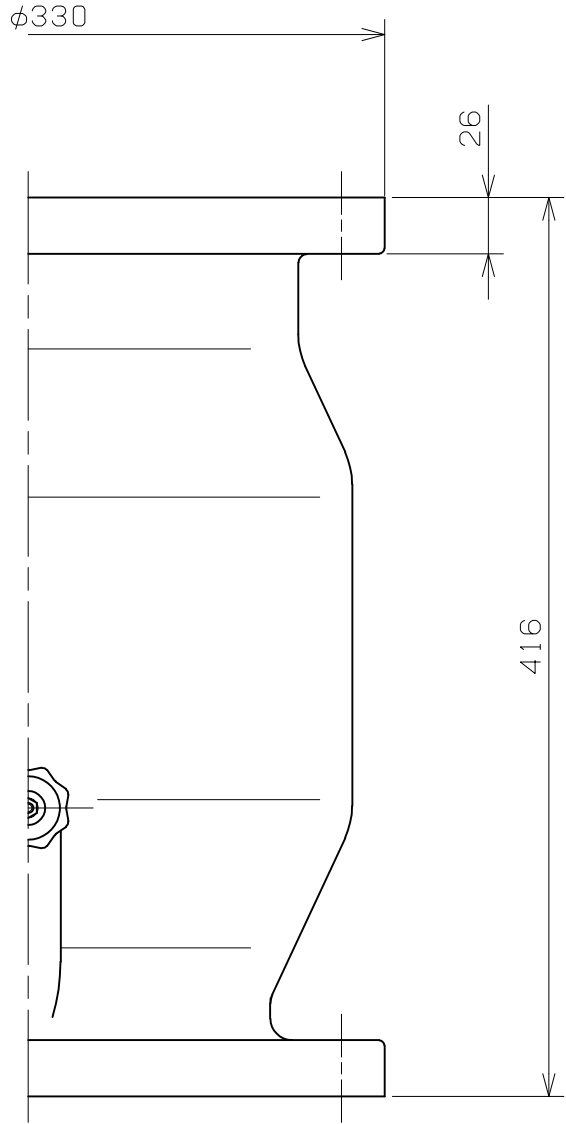
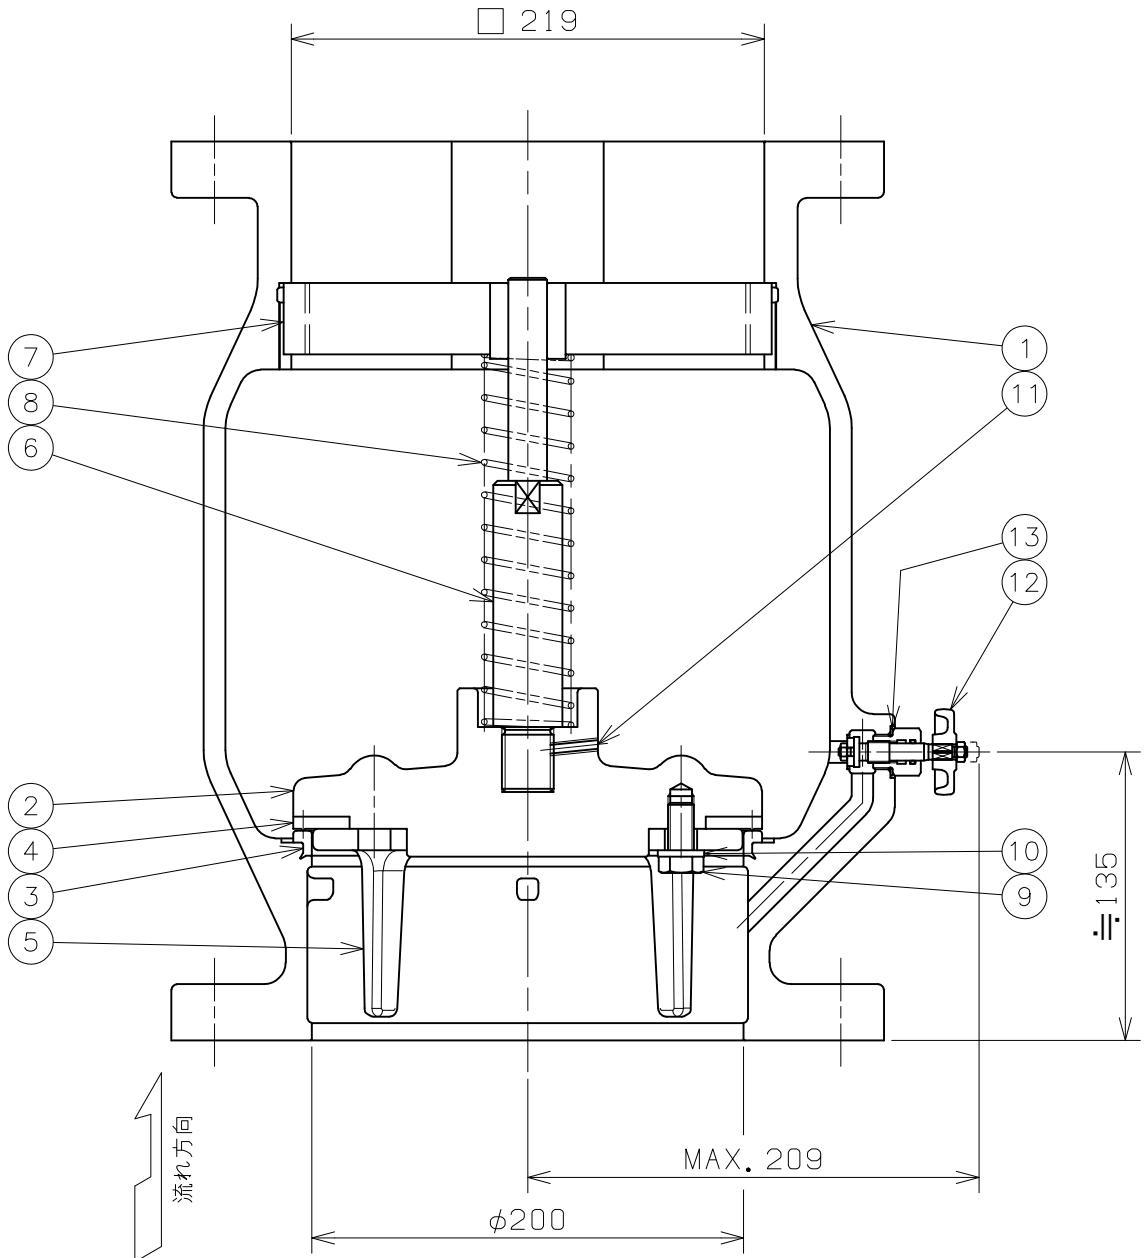


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
①	2017-01-18	一次側口径部 設計変更	福本・山崎・元田
②	2017-04-18	改訂番号2 前回改定時の採番手違いのため廃番とする	-----
③	2017-04-19	弁体材料誤記訂正 SUS304→SCS13 重量追記	福本・山崎・元田
④	2025-05-27	バイパス寸法追加	鈴木・矢田・元田

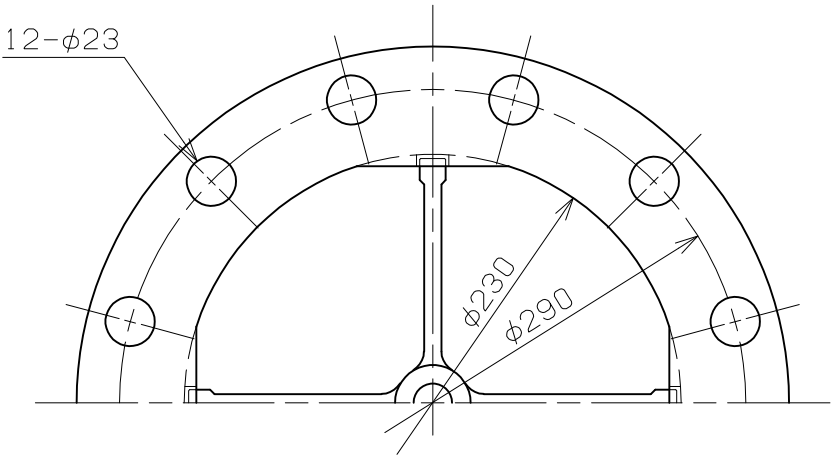

重量 (kg)	数量 (台)
61	

13	Oリング	NBR	1	
12	バイパス弁	SUS304	1	
11	止めねじ	SUS304	1	
10	ばね座金	SUS304	4	
9	ボルト	SUS304	4	
8	スプリング	SUS304	1	
7	ガイド	SCS13	1	
6	ガイド棒	SUS304	1	
5	弁座押さえ	SCS13	1	
4	弁体付弁座	NBR	1	
3	弁箱付弁座	SUS304	1	
2	弁体	SCS13	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-200

GPサイレント

サイレント逆止弁

FC/SUS304,NBR,SUS304

Fig.24

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2013-02-27
元田	山崎	安部	安部	図番	NS-17689-4

昭和バルブ製作所

SHOWA VALVE CO., LTD.