


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2010-12-08	水張り検査に対応するため設計変更	奥村・安部・元田
△	2011-04-25	水張り検査に対応するため座金追加	吉田・安部・山崎
△	2012-05-01	弁名称変更、Fig.No追記	元田・安部・山崎
△	2016-03-02	No.5 材質名誤記訂正 SUS304→SCS13	福本・山崎・元田
△	2017-01-19	一次側口径部 設計変更	福本・山崎・元田
△	2018-03-06	材料表記方法変更:SS400→SS400相当	福本・山崎・元田

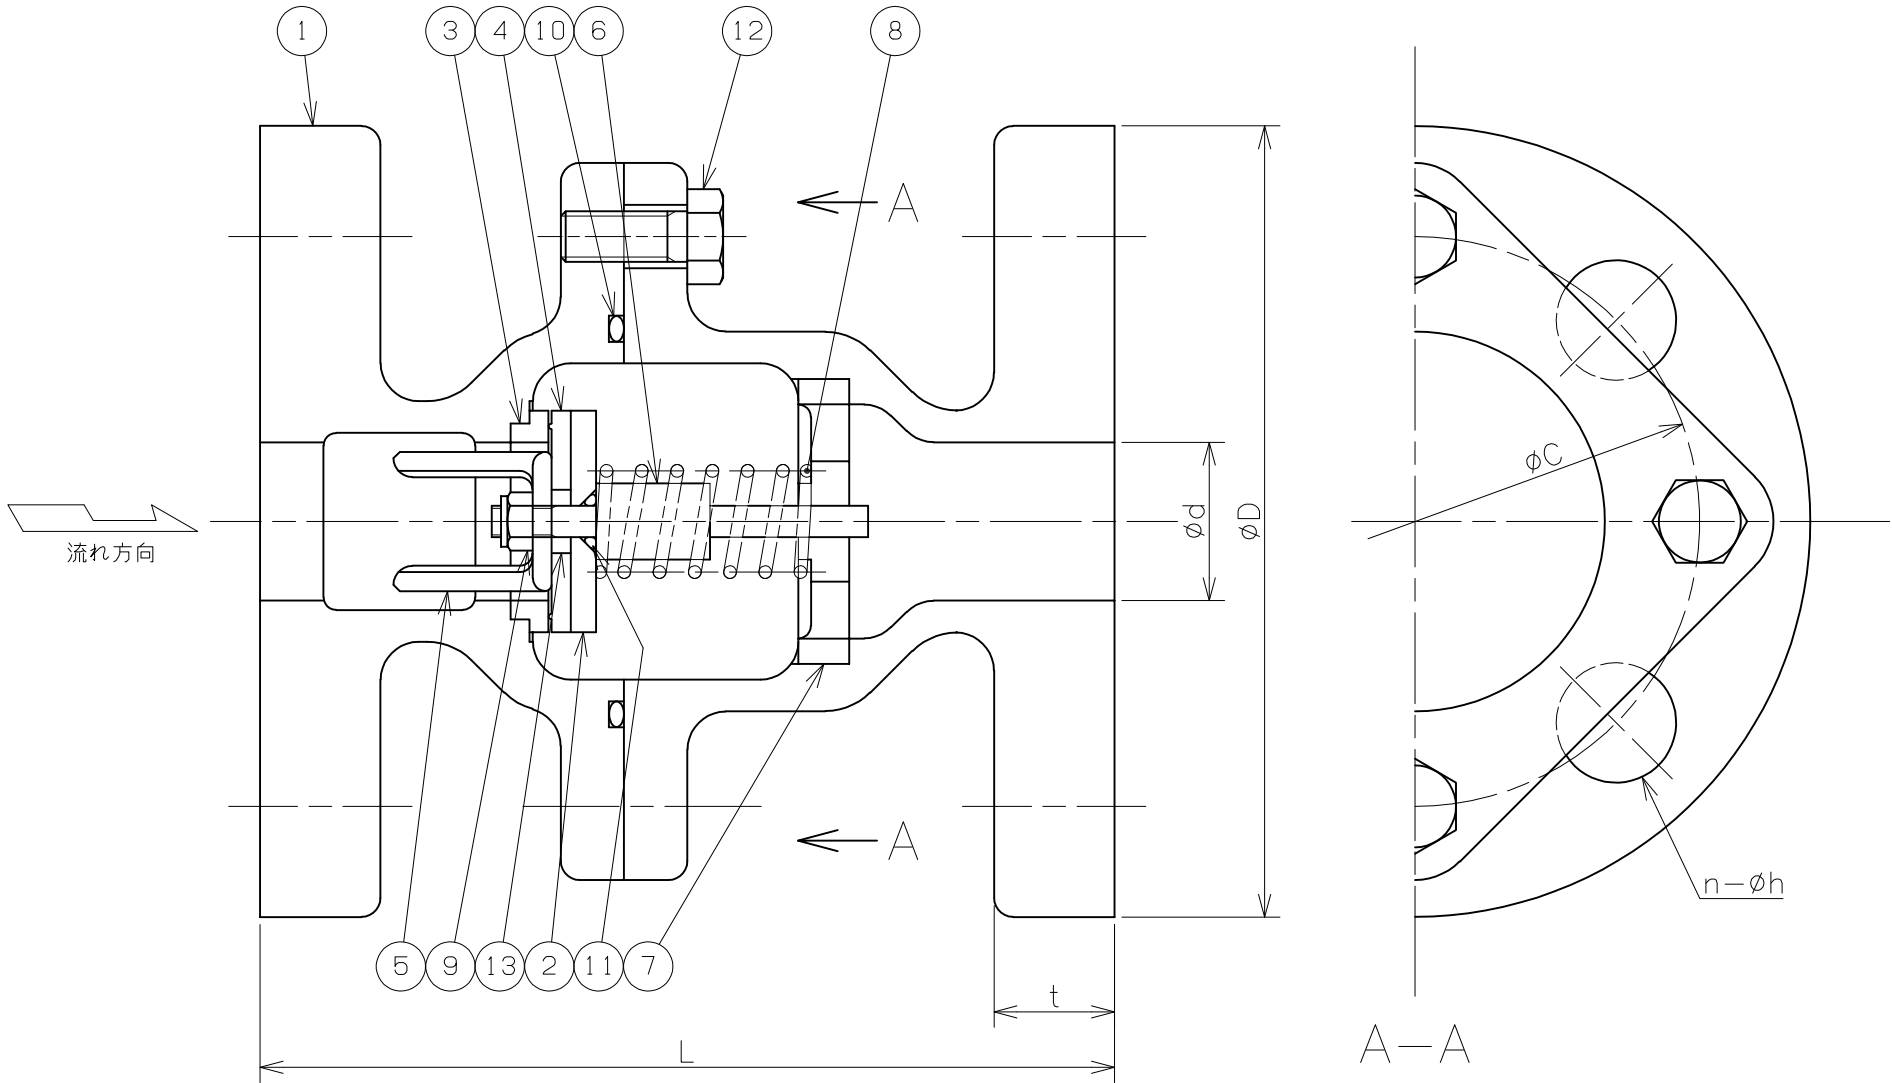

呼び 径	d	L	フランジ (JIS 10K)					重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t		
25	25	135	125	90	4	19	18	5	
32	32	150	135	100	4	19	20	6	

13	座金	SUS304	1	
12	六角ボルト	SS400相当	4	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	1	
9	戻り止めナット	SUS304	1	
8	スプリング	SUS304	1	
7	ガイド	SCS13	1	
6	ガイド棒	SUS304	1	
5	弁座押さえ	SCS13	1	
4	弁体付弁座	NBR	1	
3	弁箱付弁座	SUS304	1	
2	弁体	SUS304	1	
1	弁箱	FC200	1s	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

铸铁 10K-25・32		GPサイレント	
サイレントチェッキバルブ		Fig.24	
FC/304/NBR			

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2010-01-14
山崎	元田	山崎 安部	安部	図番	NS-15600-6

昭和バルブ製作所	SHOWA VALVE CO., LTD.
----------	-----------------------