符号	日付	訂正記事	担当
1	2008−05−02	重量追記等	安部・元田・山崎
2	2016−11−09	350A d寸法訂正 350→340 試験圧力修正： 全サイズ2.10MPa	山崎・奥村・元田
3	2018−02−22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田

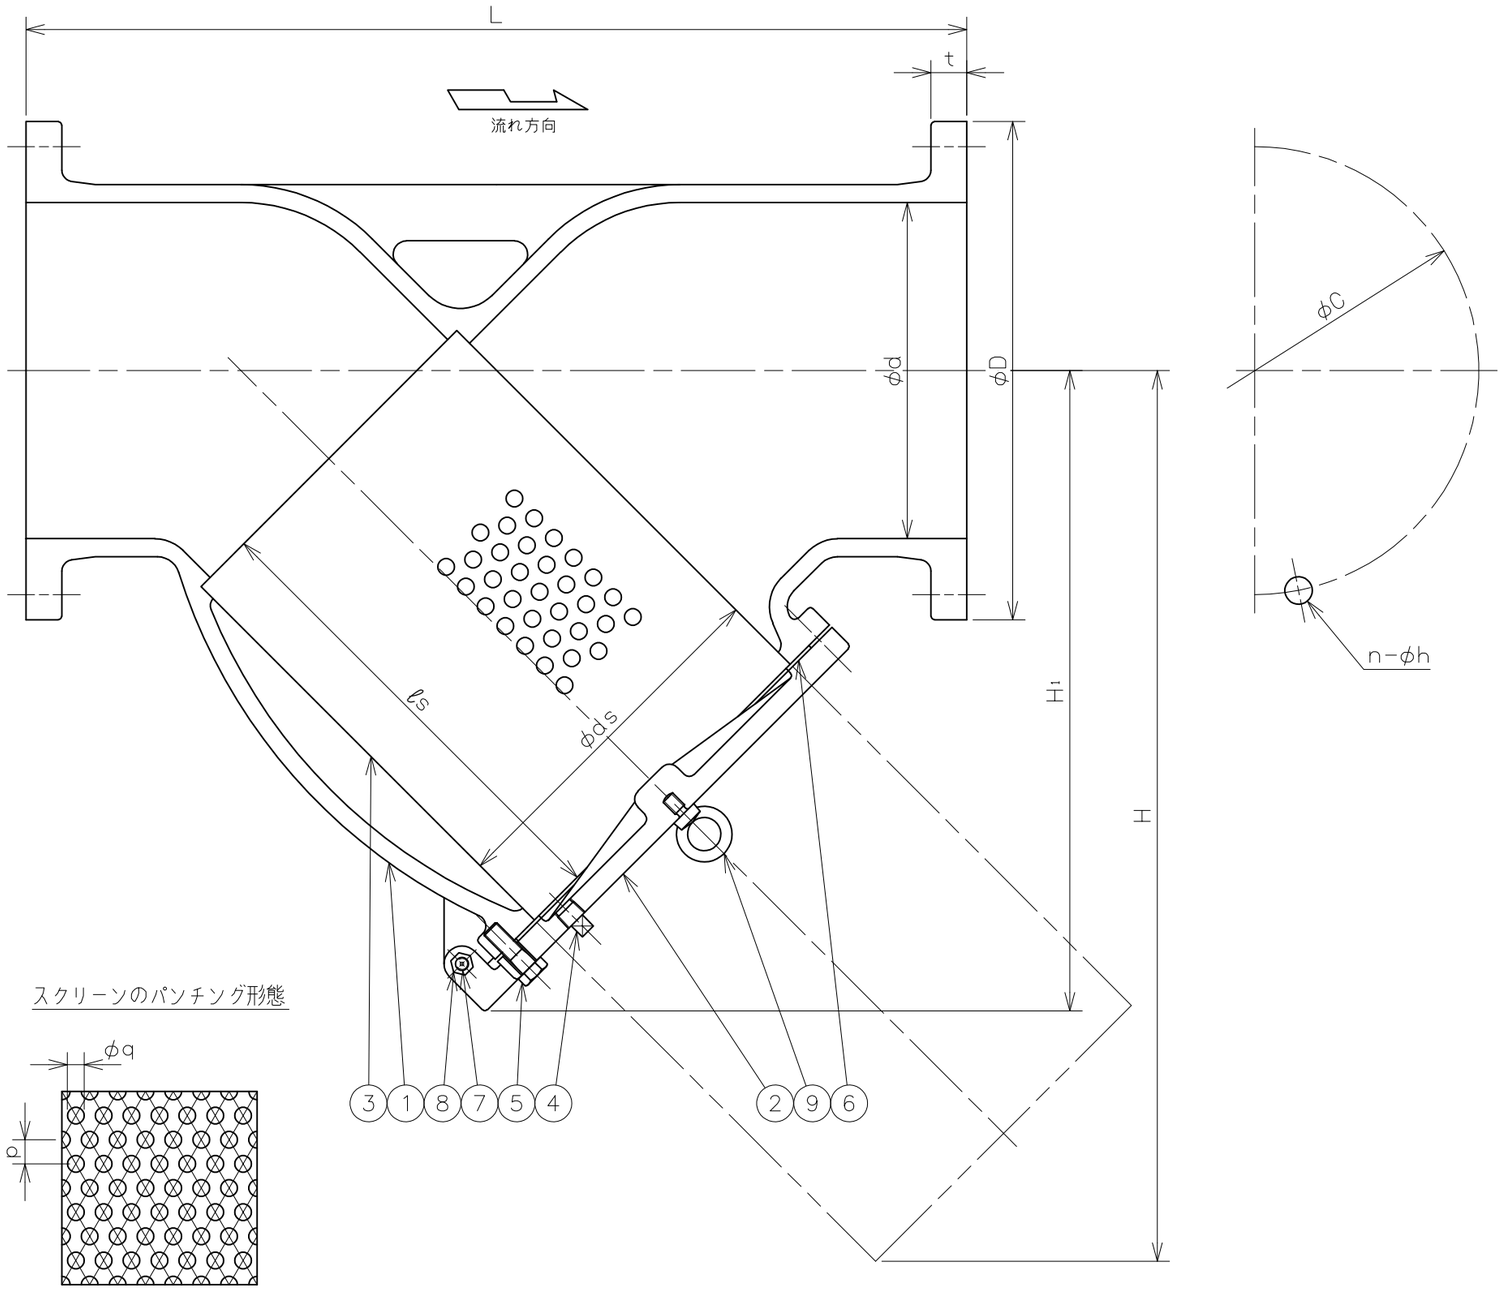

スクリーンのパンチング形態

SIZE	d	L	フランジ(JIS 10K) D	C	n	h	t	(≒) H1	(≒) H	スクリーン ds	ℓs	p	q	重量 (kg)	数量 (台)
250	250	680	400	355	12	25	30	495	685	270	370	3.0	2.0	135	
300	300	840	445	400	16	25	32	574	795	320	420	3.0	2.0	228	
350	340	910	490	445	16	25	34	661	910	360	500	3.5	2.5	320	
400	400	1000	560	510	16	27	36	760	1060	420	580	3.5	2.5	456	

番号	部品名	材料	個数	備考
9	アイボルト	SS400相当	1	
8	六角ナット	SS400相当	1	
7	六角ボルト	SS400相当	1	
6	ガスケット	ノンアスベスト	1	
5	六角ボルト	SS400相当	～	
4	プラグ	SS400相当	1	
3	スクリーン	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	———	

鋳鉄10K−250～400　　Yスト

フランジ形Y形ストレーナ

FC200/SUS304　　Fig.33−3

承認	検図	設計	製図	日付	2003−05−28
山崎	金山		安部	図番	YF−11918−3

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.