
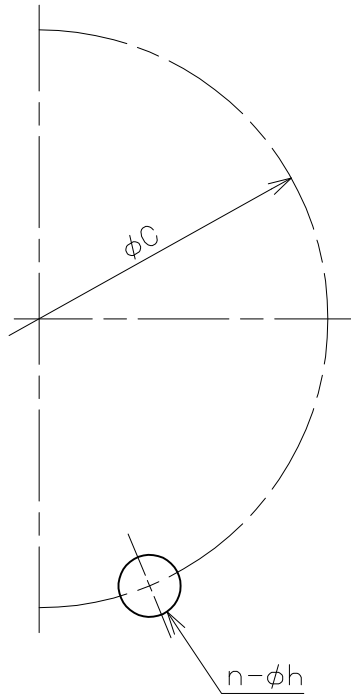


符号	日付	訂正記事	担当
△	2008-05-02	重量追記等	安部・元田・山崎
△	2017-05-31	JIS規格の変更により検査圧力改訂	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田

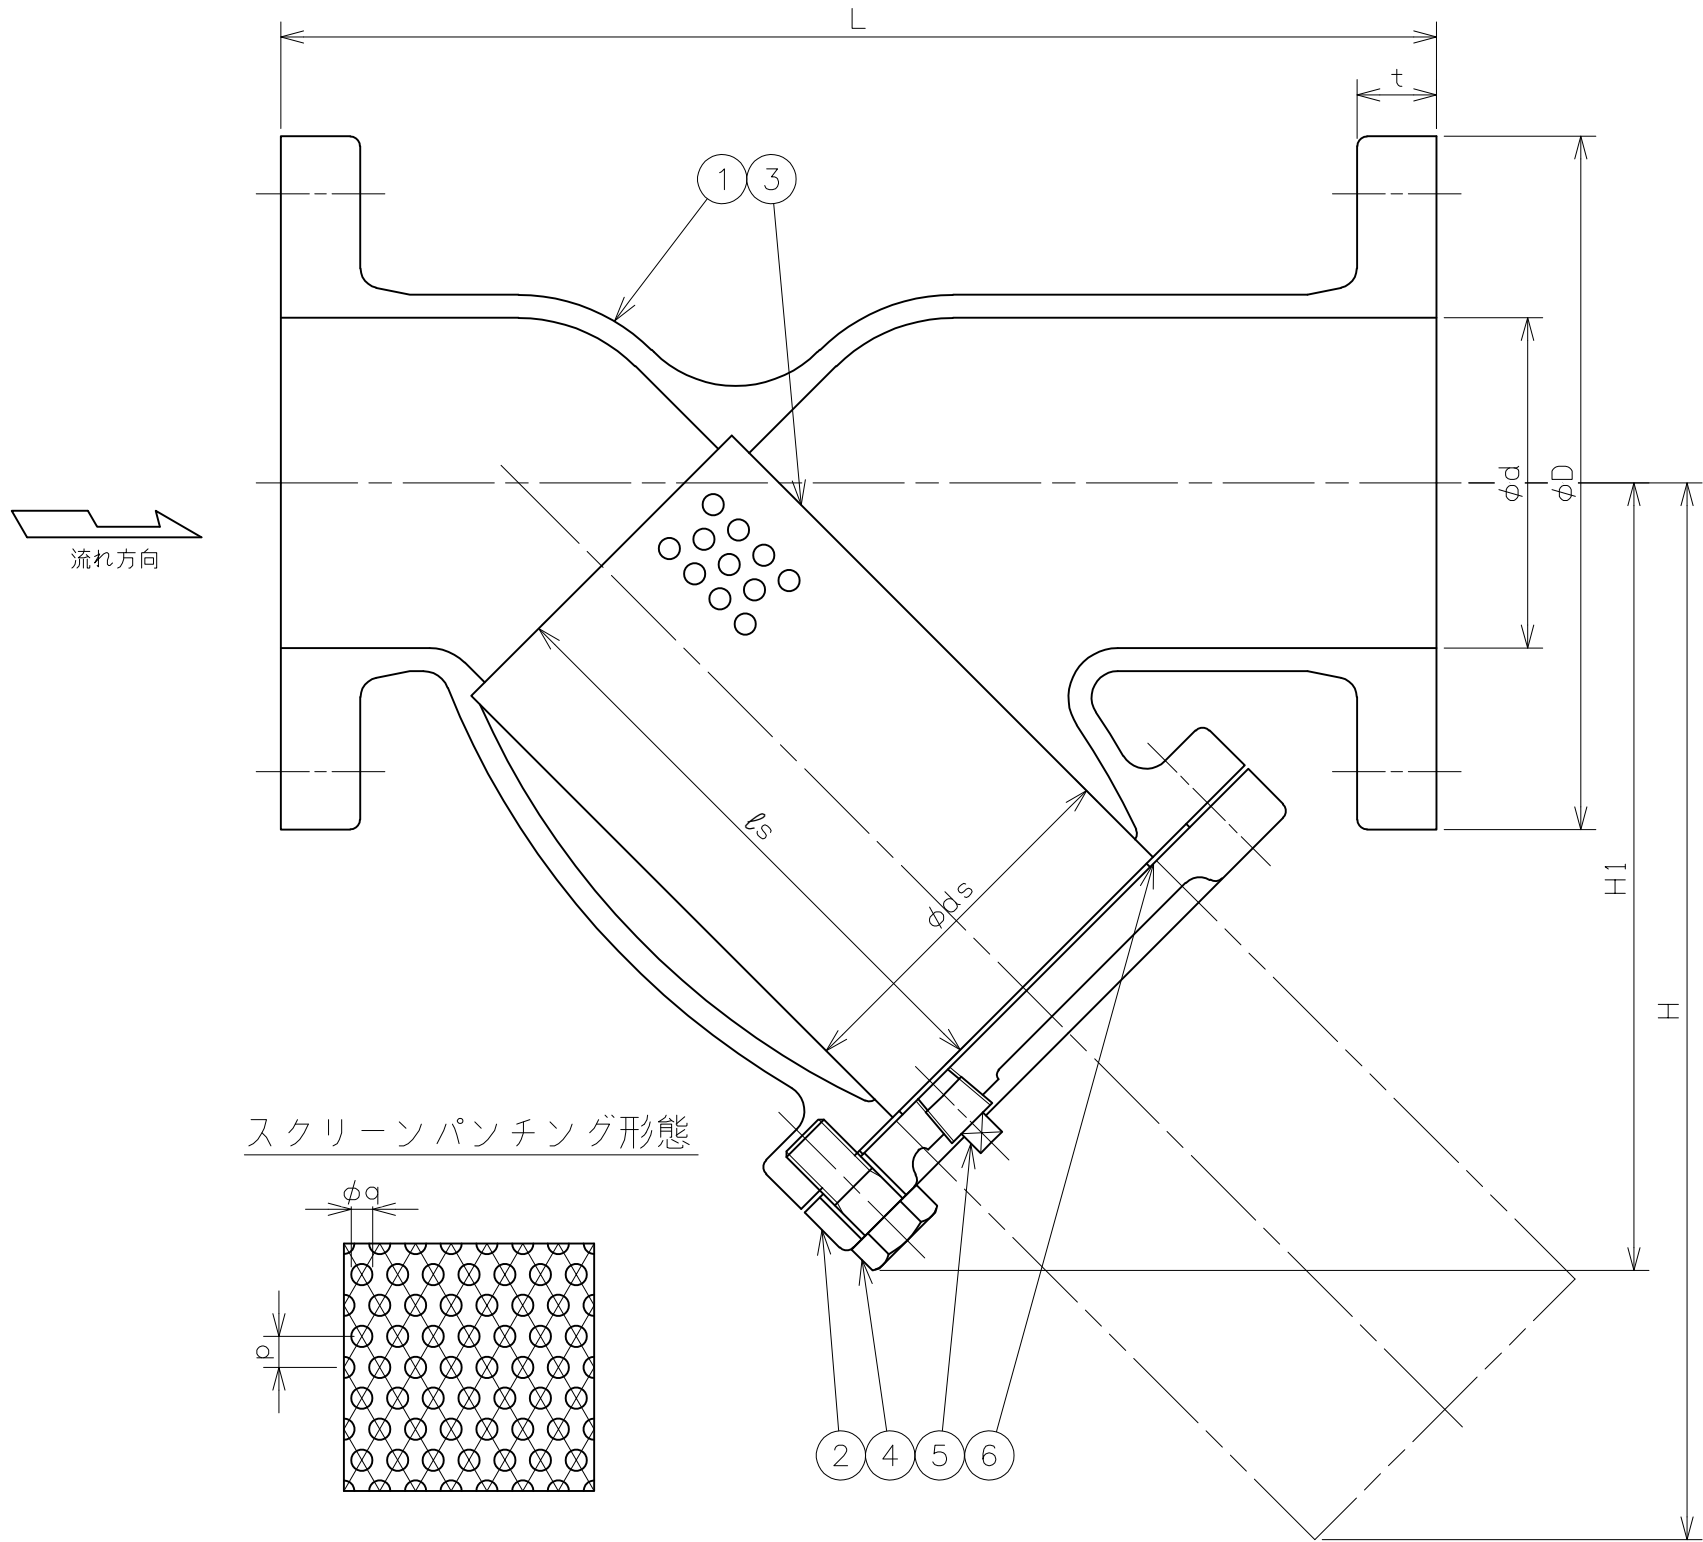

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≡) H1	(≡) H	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	0	n	h	t			ds	ℓs	p	q		
50	50	220	155	120	4	19	20	135	165	54.5	90	2.5	1.5	9	
65	65	270	175	140	4	19	22	179	230	77.5	120	2.5	1.5	13	
80	80	290	185	150	8	19	22	190	250	89.5	130	2.5	1.5	17	
100	100	350	210	175	8	19	24	238	320	109.5	180	2.5	1.5	27	
125	125	390	250	210	8	23	24	270	370	139.5	200	3.0	2.0	33	
150	150	440	280	240	8	23	26	321	450	169.5	240	3.0	2.0	50	
200	200	540	330	290	12	23	26	384	550	209.5	300	3.0	2.0	88	

6	ガスケット	ノンアスベスト	1	
5	プラグ	SS400相当	1	
4	六角ボルト	SS400相当	～	
3	スクリーン	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	——	

鋳鉄 10K-50~200										Yスト				
フランジ形 Y形 ストレーナ														
FC200/SUS304										Fig.33-3				

承認	検図	設計	製図	日付	2003-05-28
山崎	金山		安部	図番	YF-11917-3

株式 昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--