
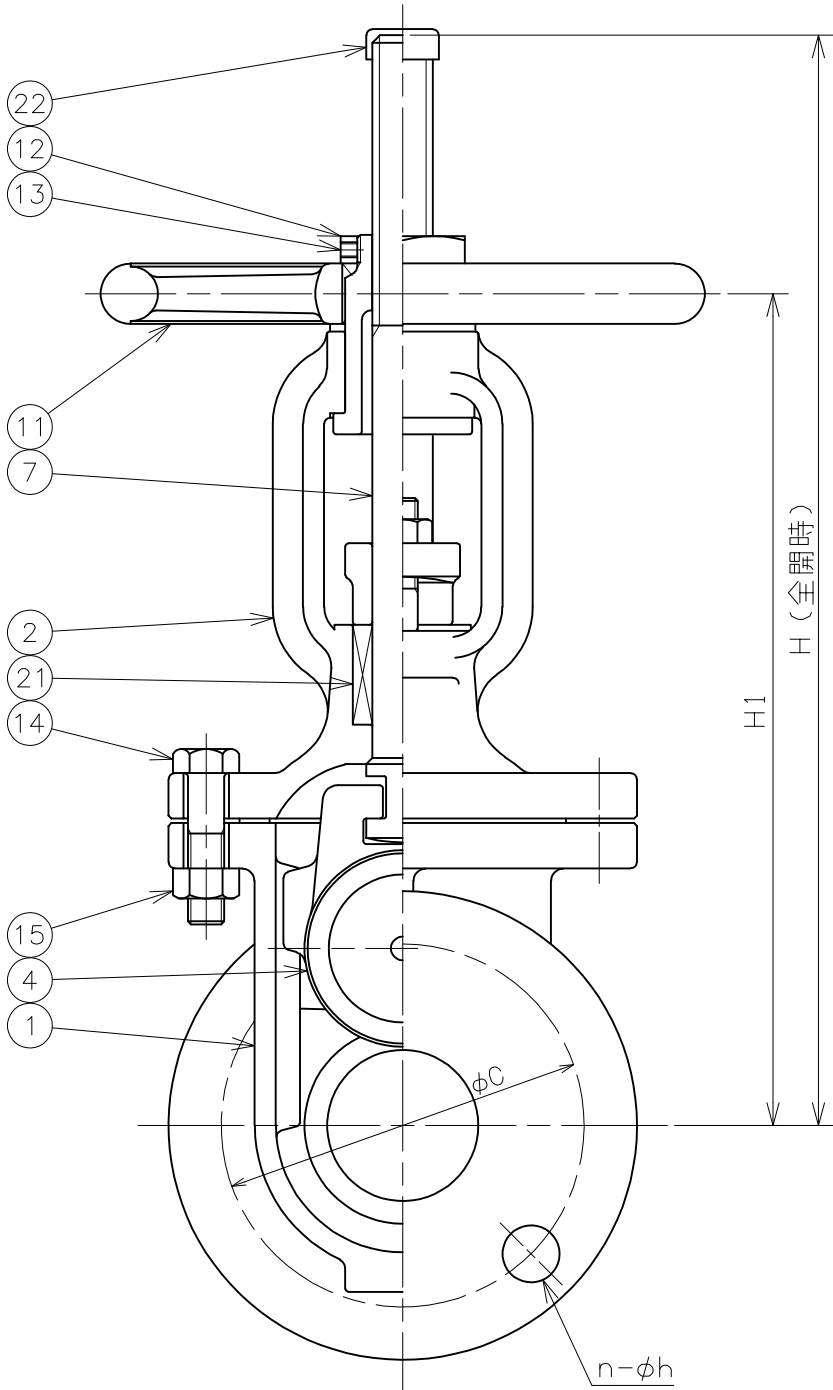


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1			
△2			
△3			

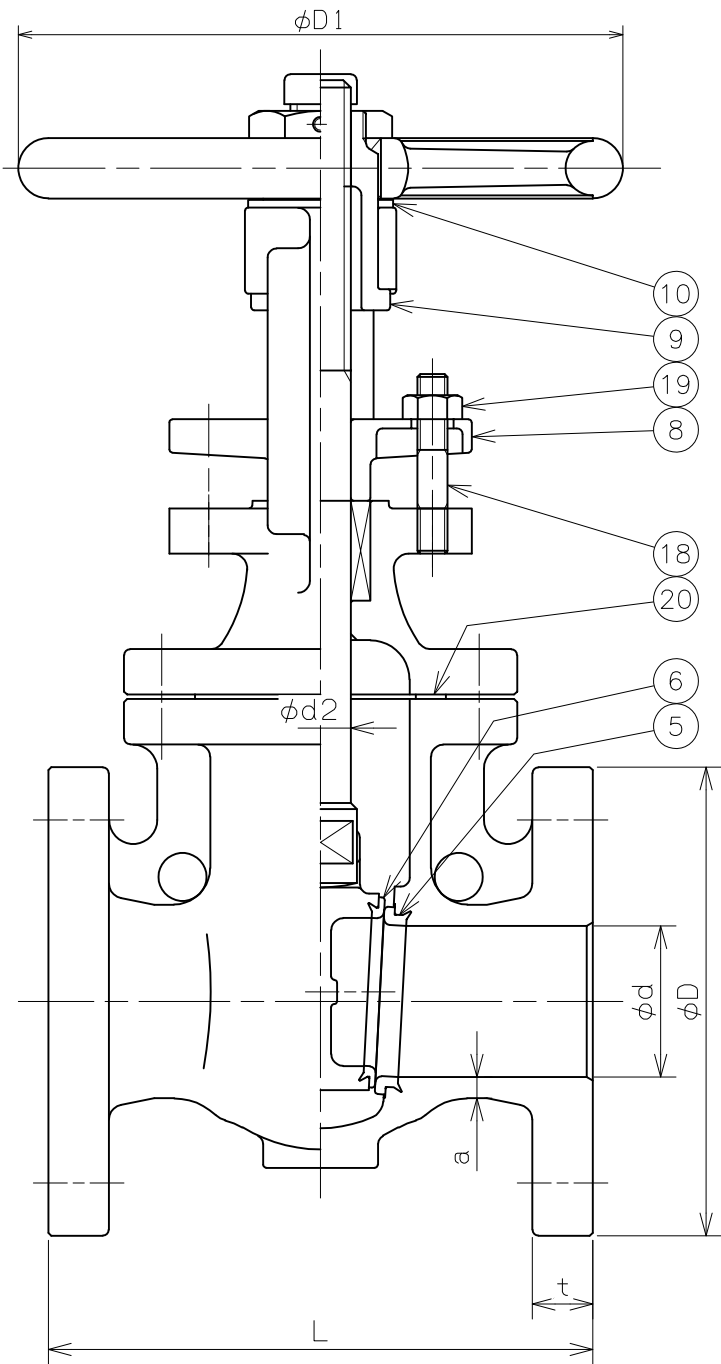

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≡) H1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
50	50	180	155	120	4	19	20	7	20	200	276	361	17	
65	65	190	175	140	4	19	22	8	20	200	298	400	21	
80	80	200	185	150	8	19	22	8	24	224	328	447	25	
100	100	230	210	175	8	19	24	10	26	280	384	529	39	

22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	-----	-----	-	
16	-----	-----	-	
15	六角ナット	SS400相当	~	
14	六角ボルト	SS400相当	~	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	-----	-----	-	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-50~100 JIS B2031準拠
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS304,SUS403 Fig.38S

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2022-01-31
元田	矢田		福本	図番	R5V-21295

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.