

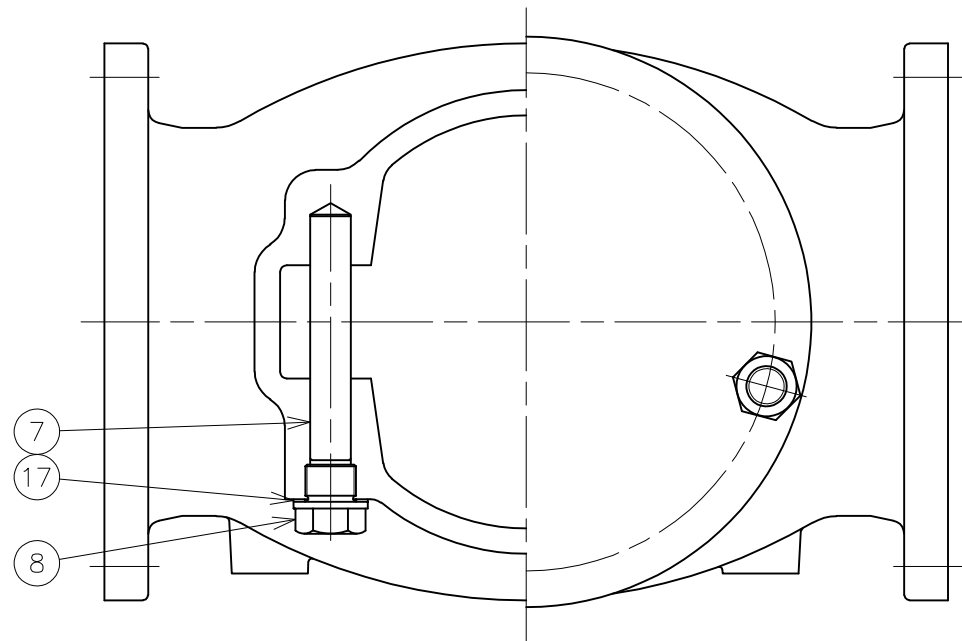
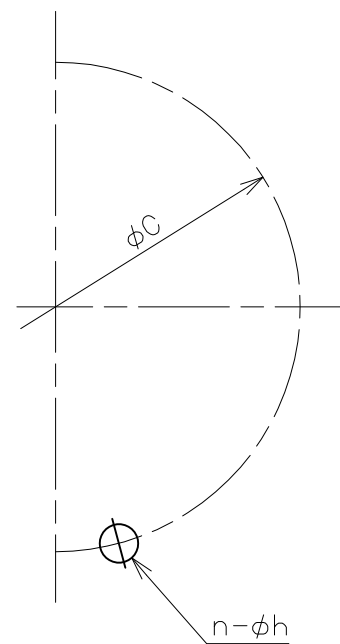


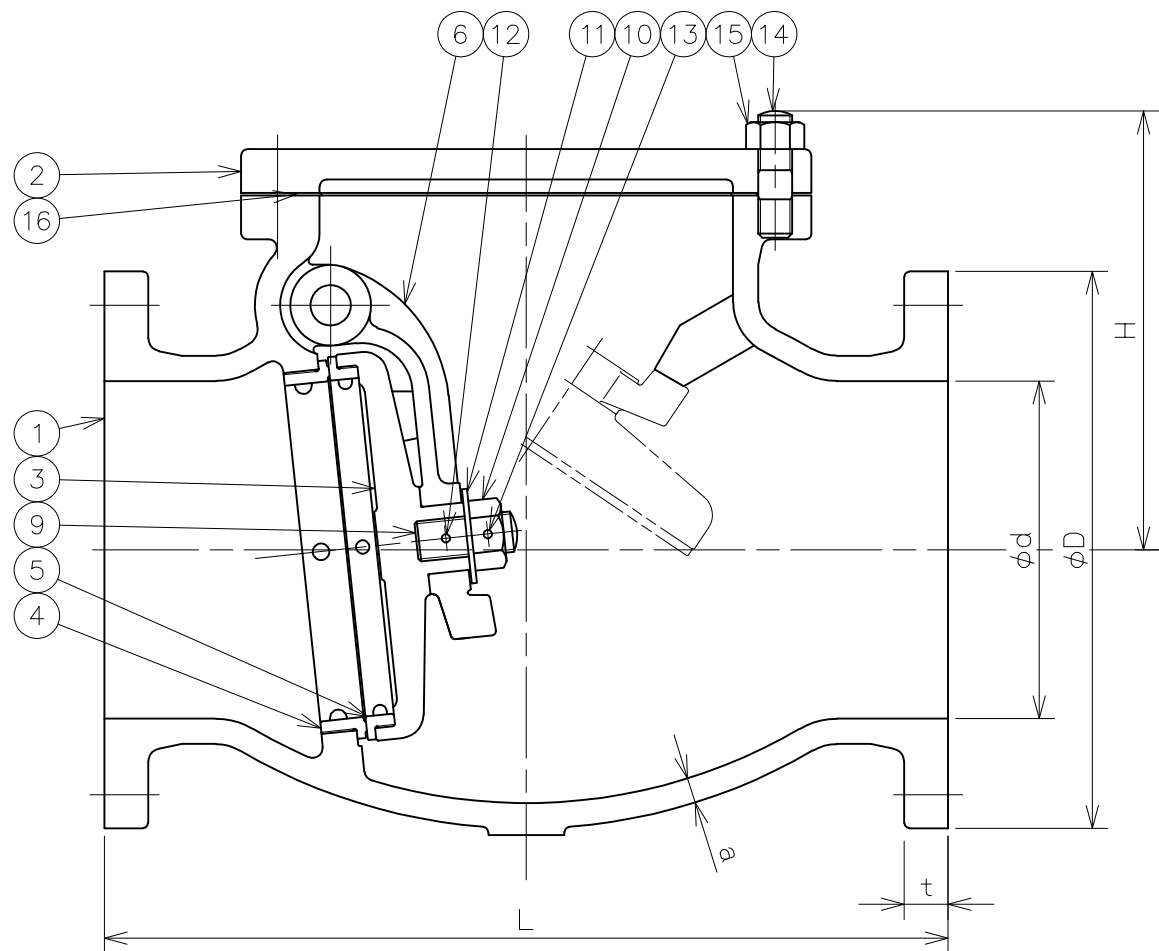

銘板取付位置

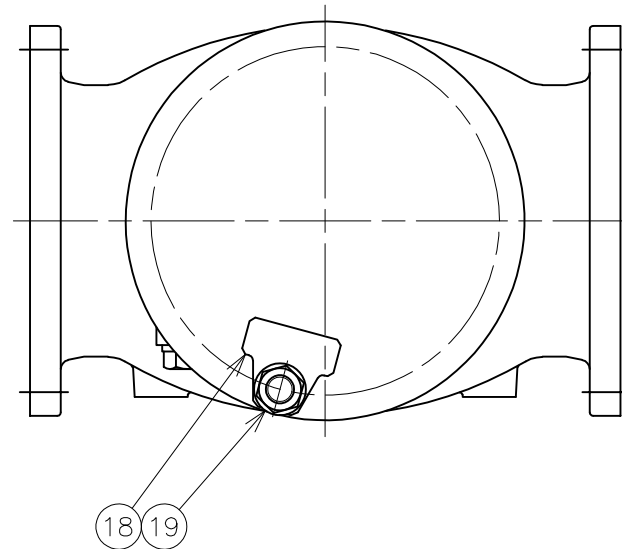

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(H)	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
100	100	290	210	175	8	19	24	10	170	31	
125	125	360	250	210	8	23	24	11	200	48	
150	150	410	280	240	8	23	26	13	230	71	
200	200	500	330	290	12	23	26	15	260	118	

符号	日付	訂正記事	担当
△	1991-07-31	新JISコード等	山崎
△	1995-03-16	呼び径250追加記入	古河・山崎・桜井
△	2002-10-04	呼び径250削除 CAD化	安部・金山・山崎
△	2003-05-12	ガスケット材質表記 ノンアスベストに変更	安部・金山・山崎
△	2008-05-09	AutoCADデータに変換 Fig. No追加等	安部・元田・山崎
△	2009-03-23	呼び径150AのH寸法訂正 225→230	宮部・元田・山崎
△	2010-02-25	フォントのゆらぎを統一 改訂番号図面より削除	安部・山崎・山崎
△	2017-05-24	JIS規格の変更により検査圧力改訂 部番18・19 銘板・座金追加、図示追記 弁体ストッパ形状変更	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2021-11-29	弁座漏れ検査圧力 表記変更	福本・矢田・元田

19	座金	SS400相当	1	
18	銘板	アルミニウム	1	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	六角ナット	SS400相当	～	
14	植込ボルト	SS400相当	～	
13	割ピン	SUS304	1	
12	テーパピン	SUS304	1	
11	座金	SUS304	1	
10	六角ナット	SUS304	1	
9	弁体ボルト	SUS304	1	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	ヒンジピン	SUS403	1	
6	アーム	FCD450-10	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa→0.51MPa	

鋳鉄10K-100~200		JIS B2031準拠	
フランジ形スイング逆止弁			
FC200/SUS403		Fig.39-2	

承認	検図	設計	製図	日付	1985-01-23
桜井	住谷		尾本	図番	N4-06976-10

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.