


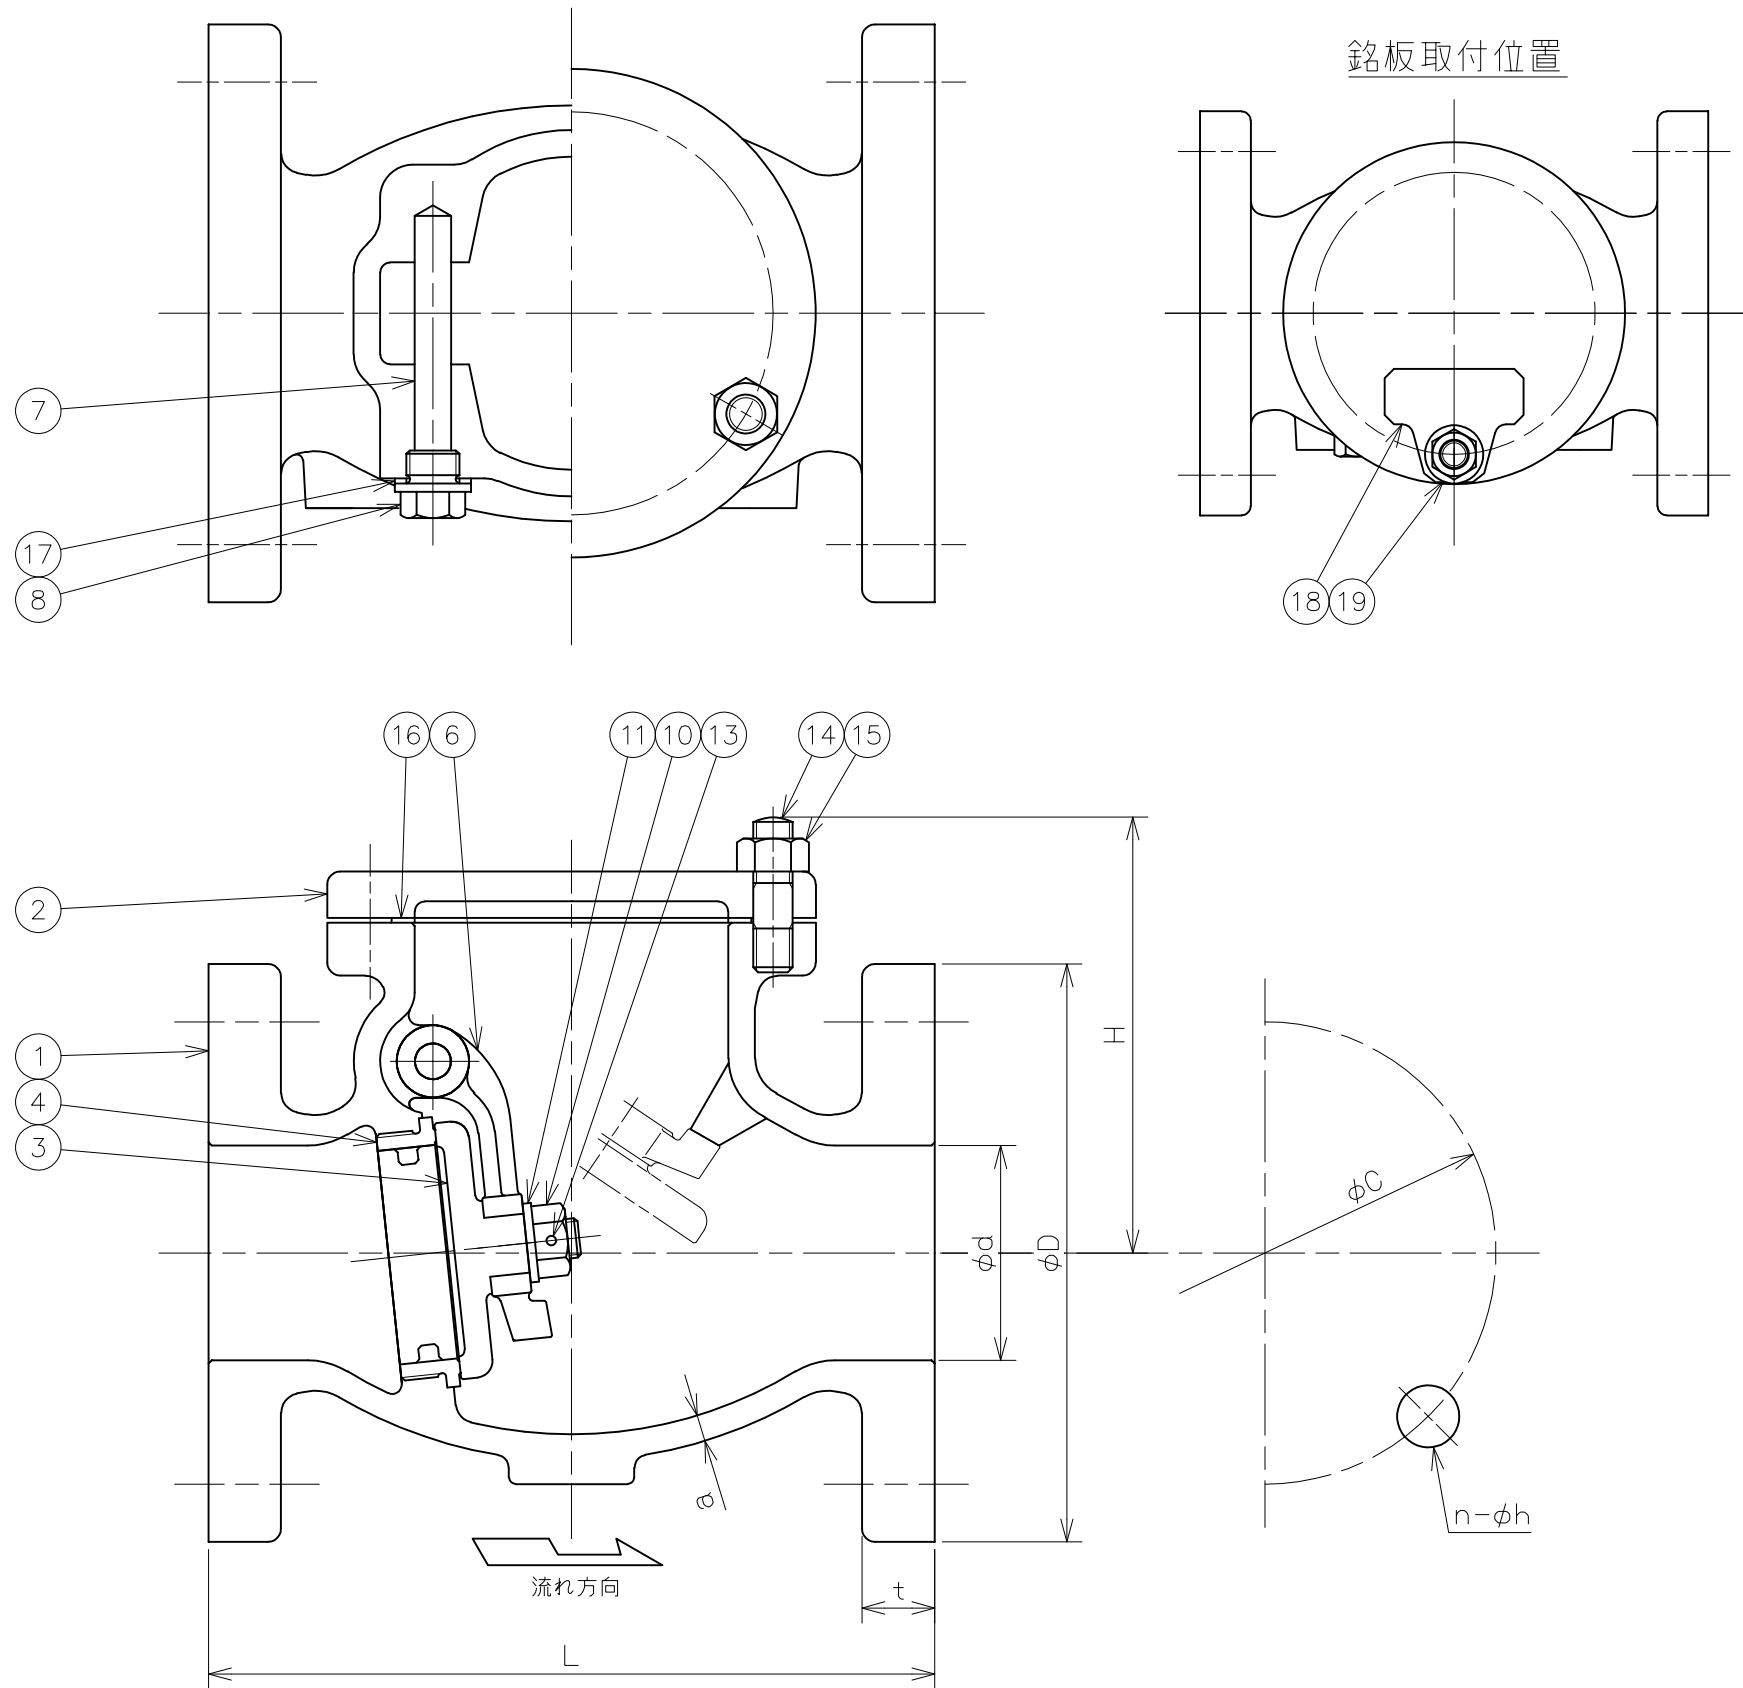

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(H) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
40	40	190	140	105	4	19	20	7	115	10	
50	50	200	155	120	4	19	20	7	115	12	
65	65	220	175	140	4	19	22	8	132	17	
80	80	240	185	150	8	19	22	8	150	21	

符号	日付	訂正記事	担当
△	1990-07-31	新JISコード等	山崎
△	2002-10-04	CAD化	安部・金山・山崎
△	2003-05-12	ガスケット材質表記 ノンアスベストに変更	安部・金山・山崎
△	2008-05-09	AutoCADデータに変換 Fig. No追記等	安部・元田・山崎
△	2009-03-23	呼び径80AのH寸法変更 145→150	宮部・元田・山崎
△	2010-02-25	フォントのゆらぎを統一 改訂番号図面より削除	安部・山崎・山崎
△	2017-05-24	JIS規格の変更により検査圧力改訂 部番18・19 銘板・座金追加、図示追記 弁体ストッパ形状変更	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2021-11-29	弁座漏れ検査圧力 表記変更 等	福本・矢田・元田
△	2022-06-23	呼び径40 a寸法修正 6→7	福本・矢田・元田

19	座金	SS400相当	1	
18	銘板	アルミニウム	1	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	六角ナット	SS400相当	6	
14	植込ボルト	SS400相当	6	
13	割ピン	SUS304	1	
12	-----	-----	-	
11	座金	SUS304	1	
10	六角ナット	SUS304	1	
9	-----	-----	-	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	ヒンジピン	SUS403	1	
6	アーム	FCD450-10	1	
5	-----	-----	-	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	SUS403	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa→0.51MPa	

鋳鉄10K-40~80 JIS B2031準拠
フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS403 Fig.39-2

承認	検図	設計	製図	日付	1986-05-15
桜井	須藤		山崎	図番	N4-01535-10

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.