符号	日付	訂正記事	担当
△10	2021−11−29	弁座漏れ検査圧力 表記変更 等	福本・矢田・元田
△11	2022−06−23	呼び径40 a寸法修正 6→7	福本・矢田・元田
△12			

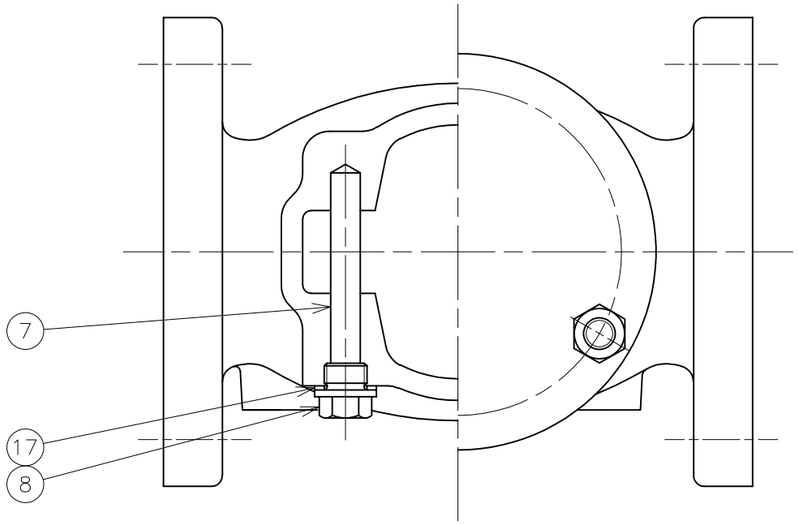

銘板取付位置

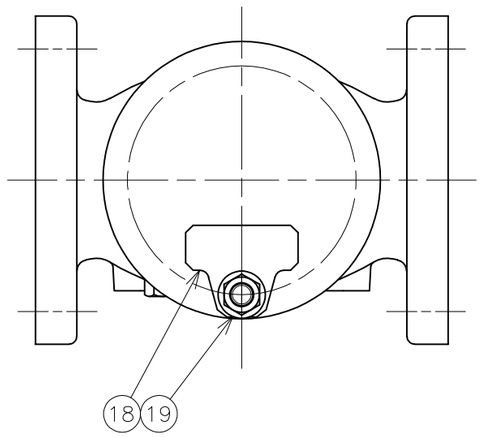

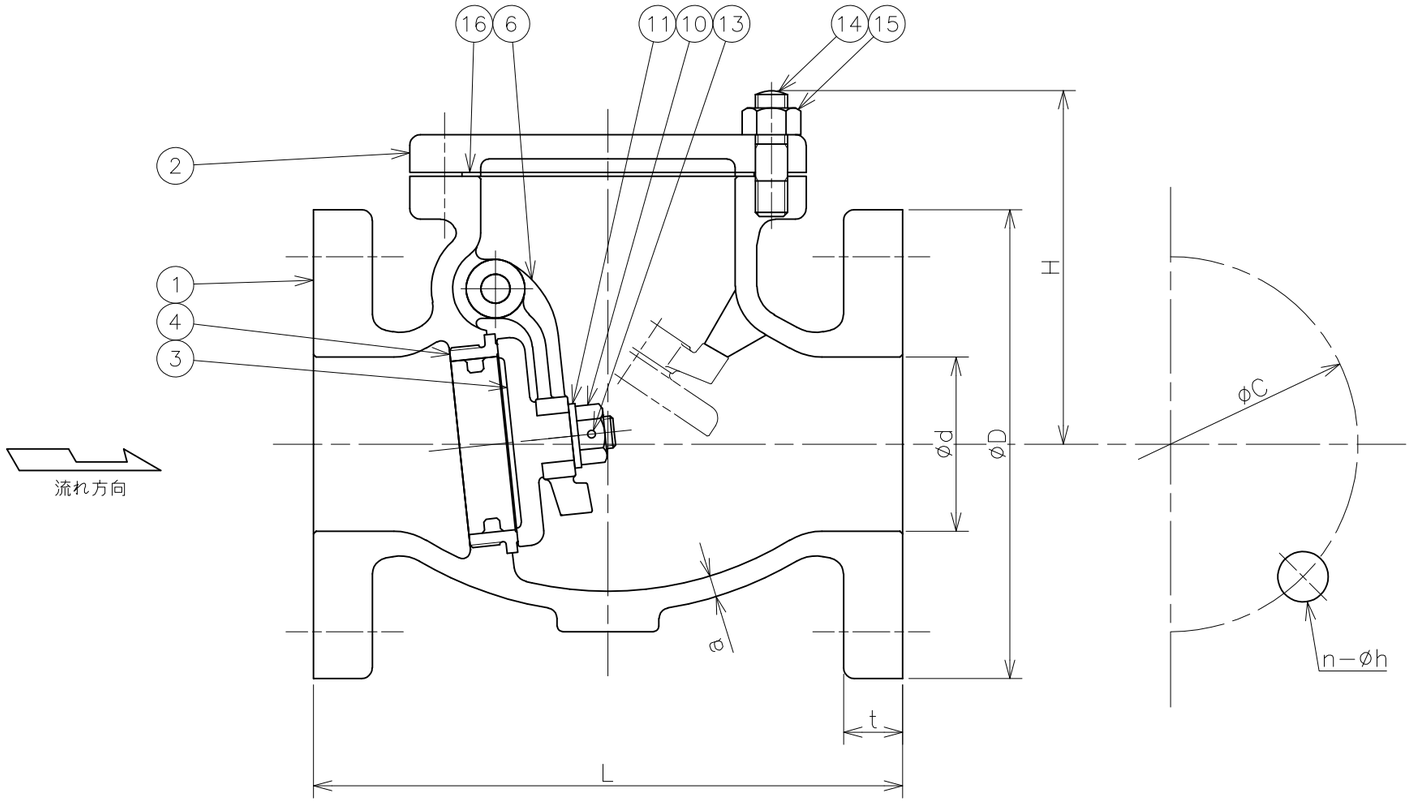

呼び径	d	L	フランジ（JIS 10K）					a	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
40	40	190	140	105	4	19	20	7	115	10	
50	50	200	155	120	4	19	20	7	115	12	
65	65	220	175	140	4	19	22	8	132	17	
80	80	240	185	150	8	19	22	8	150	21	

番号	部品名	材料	個数	備考
19	座金	SS400相当	1	
18	銘板	アルミニウム	1	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	六角ナット	SS400相当	6	
14	植込ボルト	SS400相当	6	
13	割ピン	SUS304	1	
12	―――――	―――――	−	
11	座金	SUS304	1	
10	六角ナット	SUS304	1	
9	―――――	―――――	−	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	ヒンジピン	SUS304	1	
6	アーム	FCD450−10	1	
5	―――――	―――――	−	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa
尺度		弁座漏れ	1.54MPa→0.51MPa

鋳鉄10K−40〜80　JIS B2031準拠

フランジ形スイング逆止弁

FC200/SUS304　Fig.39−3

承認	検図	設計	製図	日付	1986−04−07
桜井	須藤		山崎	図番	N4−01474−11

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.