


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2019-08-08	材料表記変更 SS400→SS400相当 検査圧力変更 重量・流れ方向追記 等	福本・山崎・元田
△			
△			

参考図

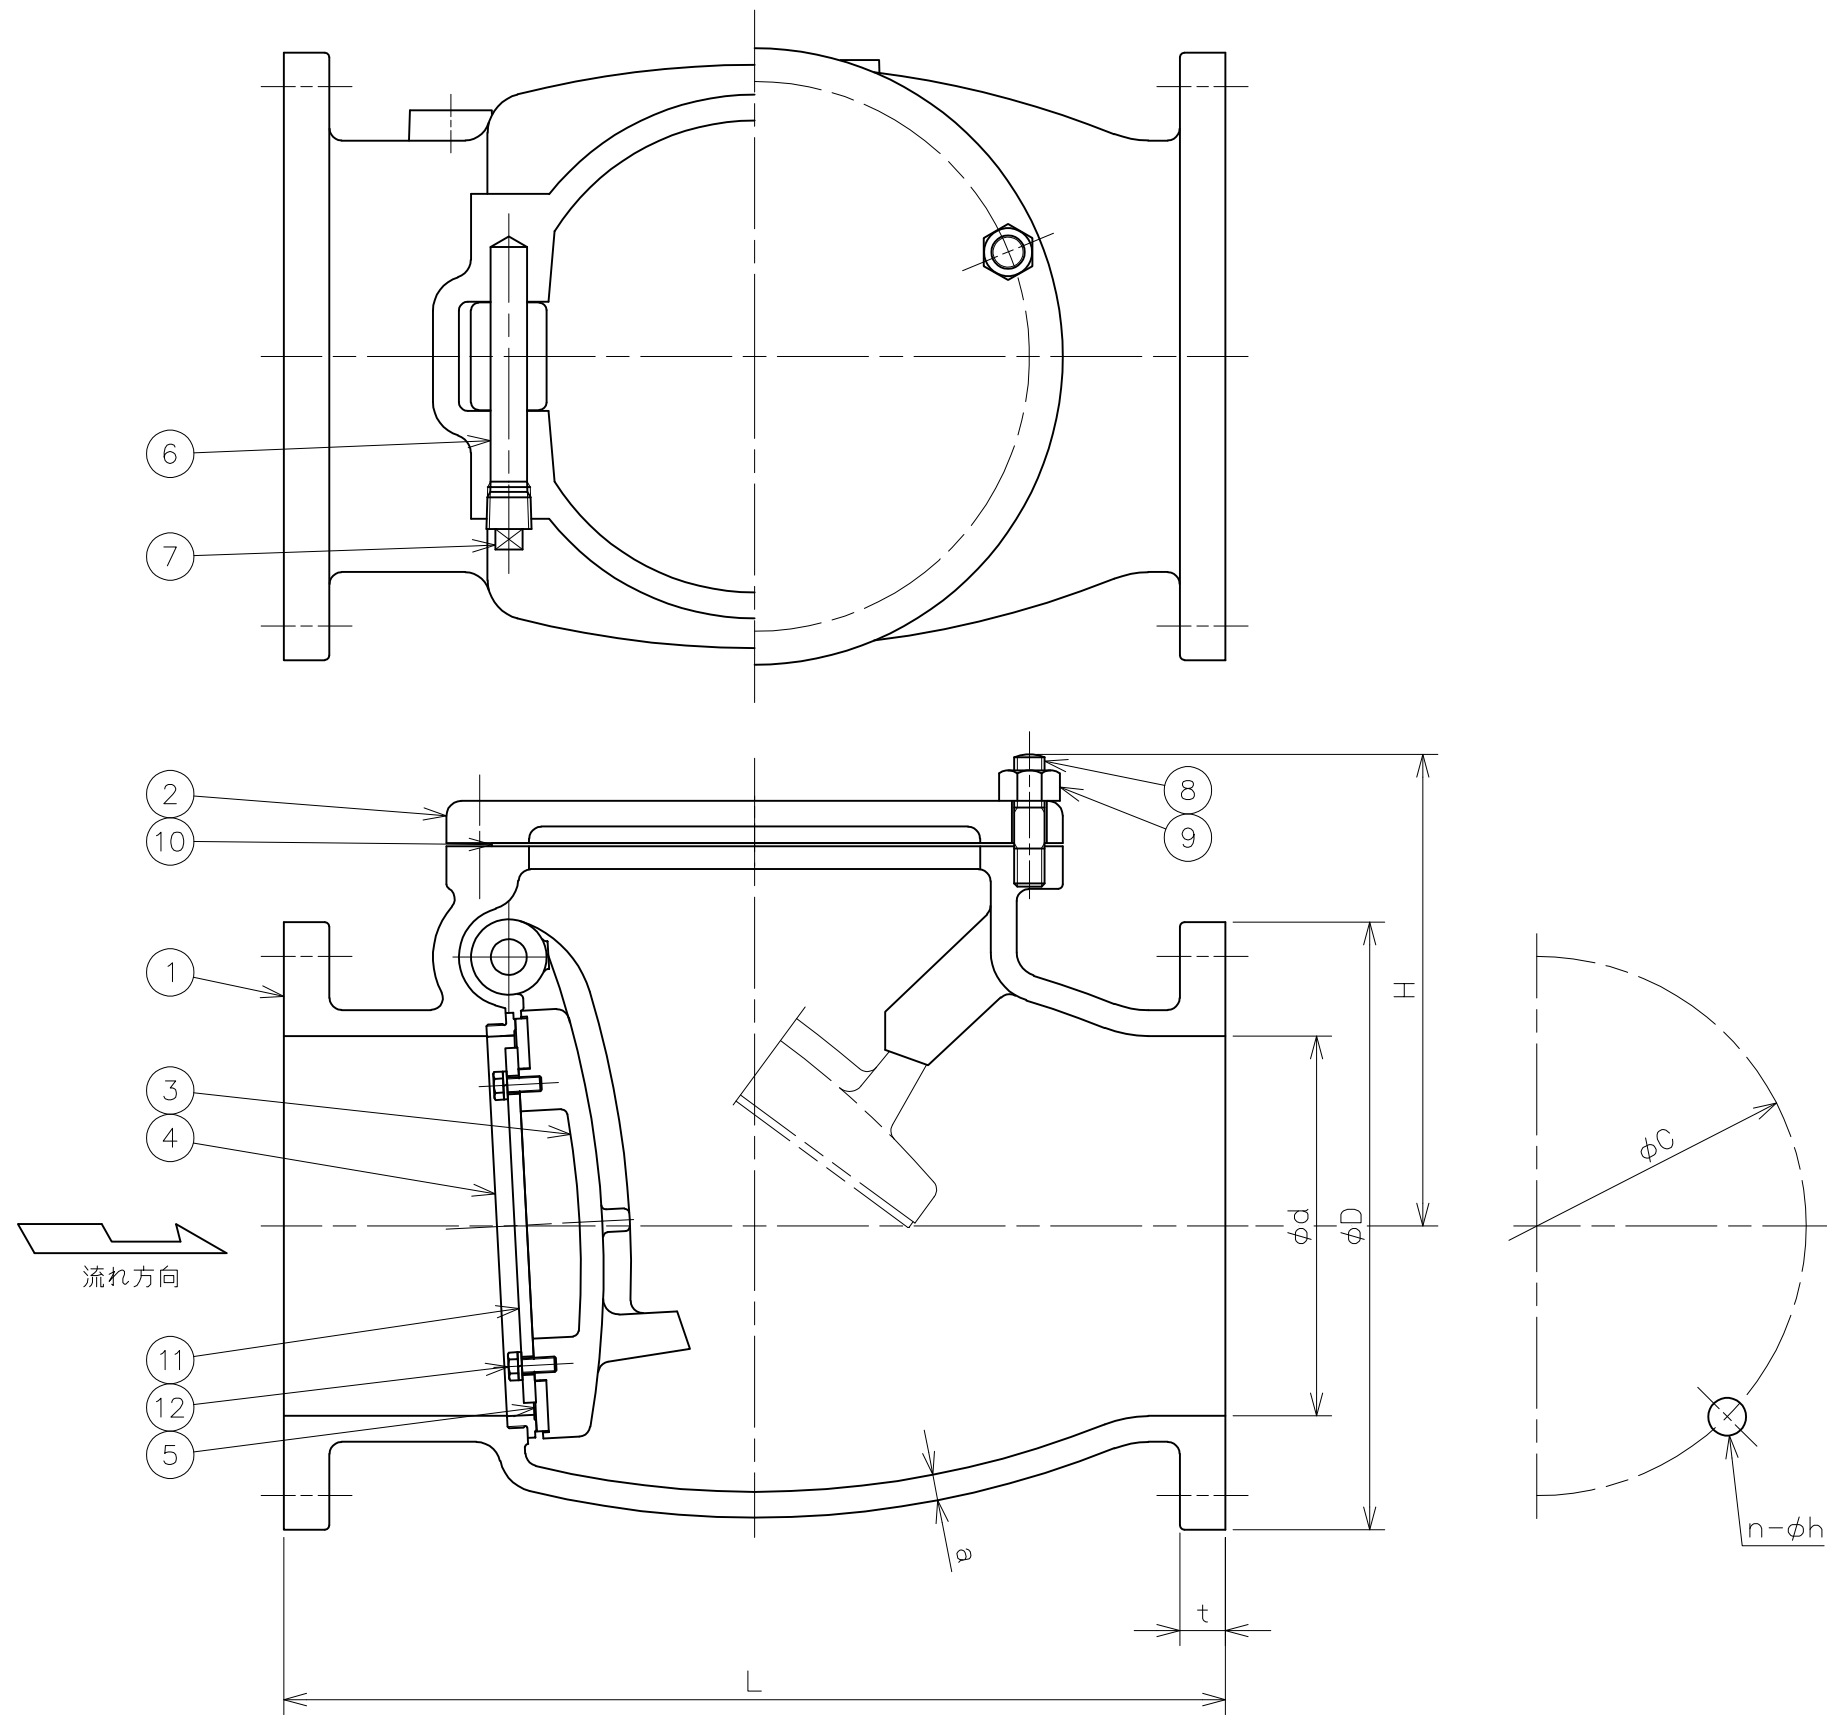

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
250	250	600	400	355	12	25	30	17	305	193	
300	300	700	445	400	16	25	32	19	355	248	

12	六角ボルト・座金	SUS304	8	
11	弁座押さえ	SUS304	1	
10	ガスケット	ノンアスベスト	1	
9	六角ナット	SS400相当	～	
8	植込ボルト	SS400相当	～	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁体付弁座	CR	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1. 54MPa	

铸铁10K-250・300		AS10K逆止	
フランジ形スイング逆止弁		Fig.39SR	
FC200/SUS304/CR/SUS304			

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2012-12-26
元田	山崎		奥村	図番	NA-17630-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.