
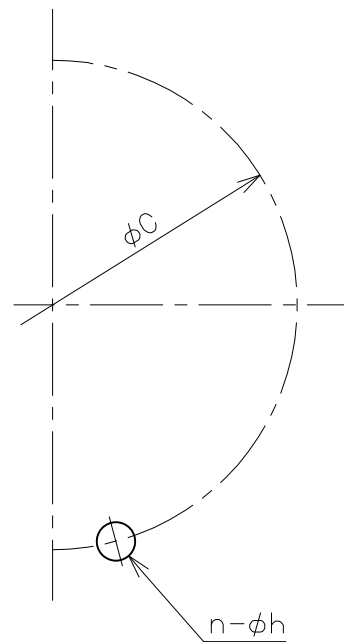
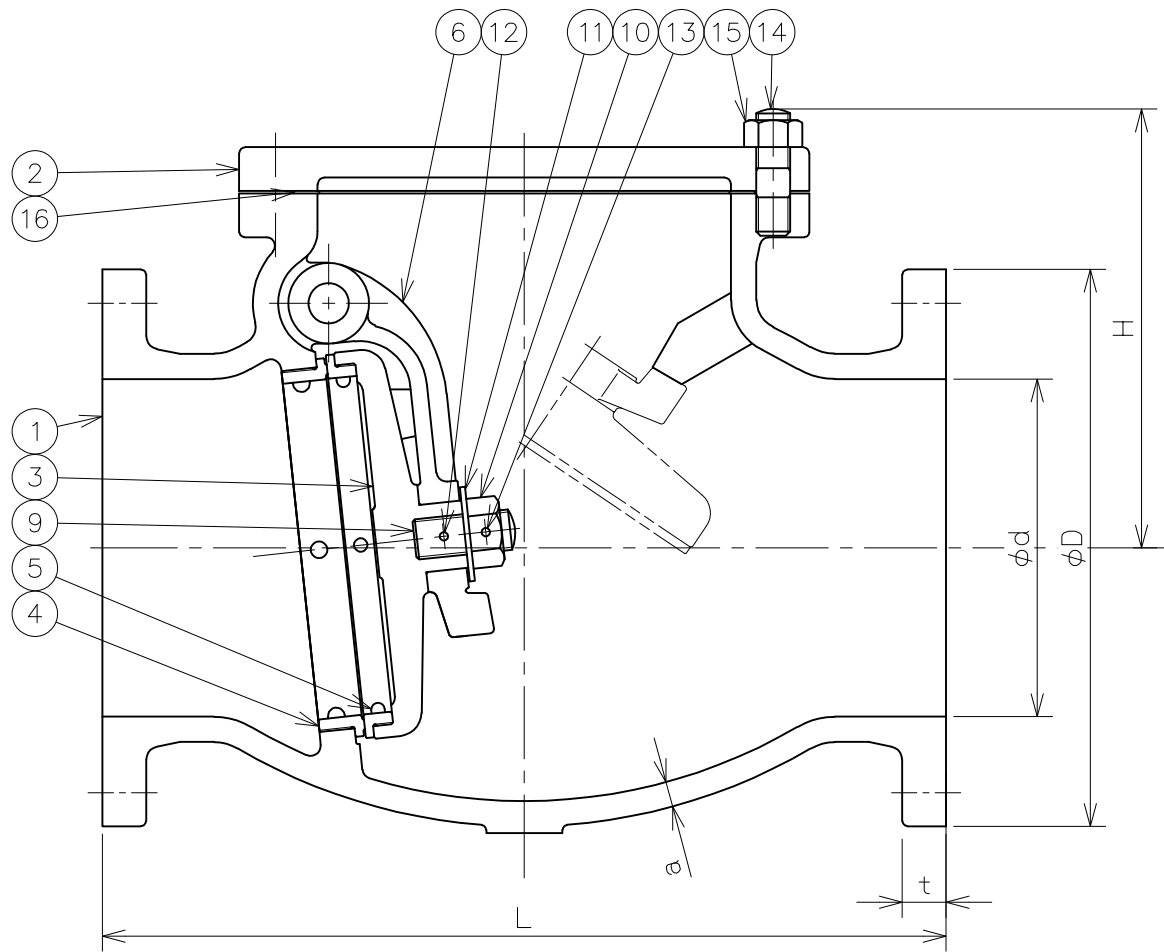


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△			
△			

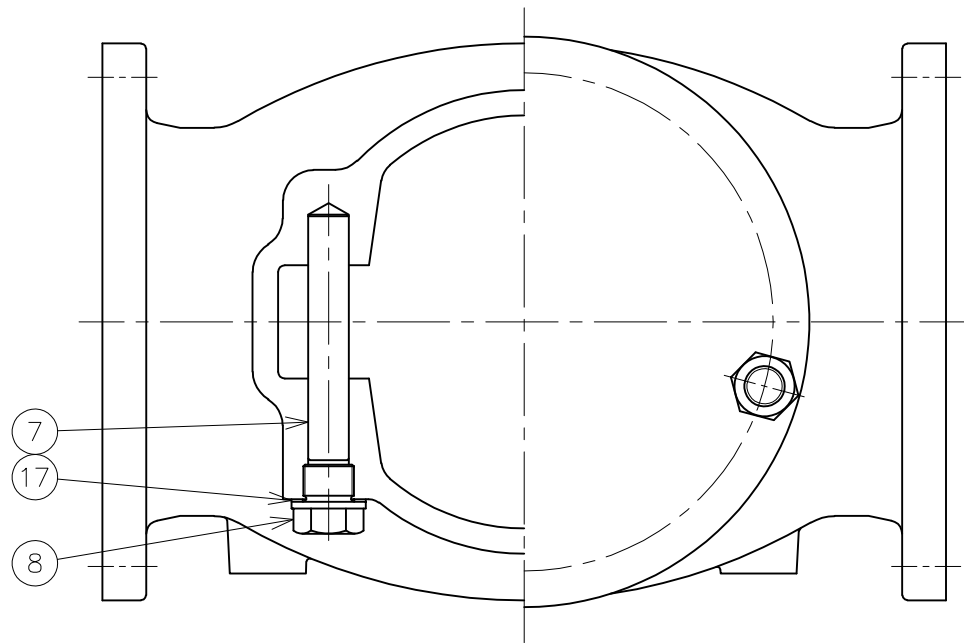

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(H) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
100	100	290	210	175	8	19	24	10	170	31	
125	125	360	250	210	8	23	24	11	200	48	
150	150	410	280	240	8	23	26	13	230	71	
200	200	500	330	290	12	23	26	15	260	118	

17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	六角ナット	SS400相当	～	
14	植込ボルト	SS400相当	～	
13	割ピン	SUS304	1	
12	テーパピン	SUS304	1	
11	座金	SUS304	1	
10	六角ナット	SUS304	1	
9	弁体ボルト	SUS304	1	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	ヒンジピン	SUS304	1	
6	アーム	FCD450-10	1	
5	弁体付弁座	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1. 54MPa	

鋳鉄10K-100～200 JIS B2031準拠
フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS304 Fig.39S

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2017-05-25
元田	山崎		福本	図番	N4-19460-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.