


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-05-30	JIS規格の変更により検査圧力改訂 重量追記	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁座部形状の図を訂正	福本・山崎・元田

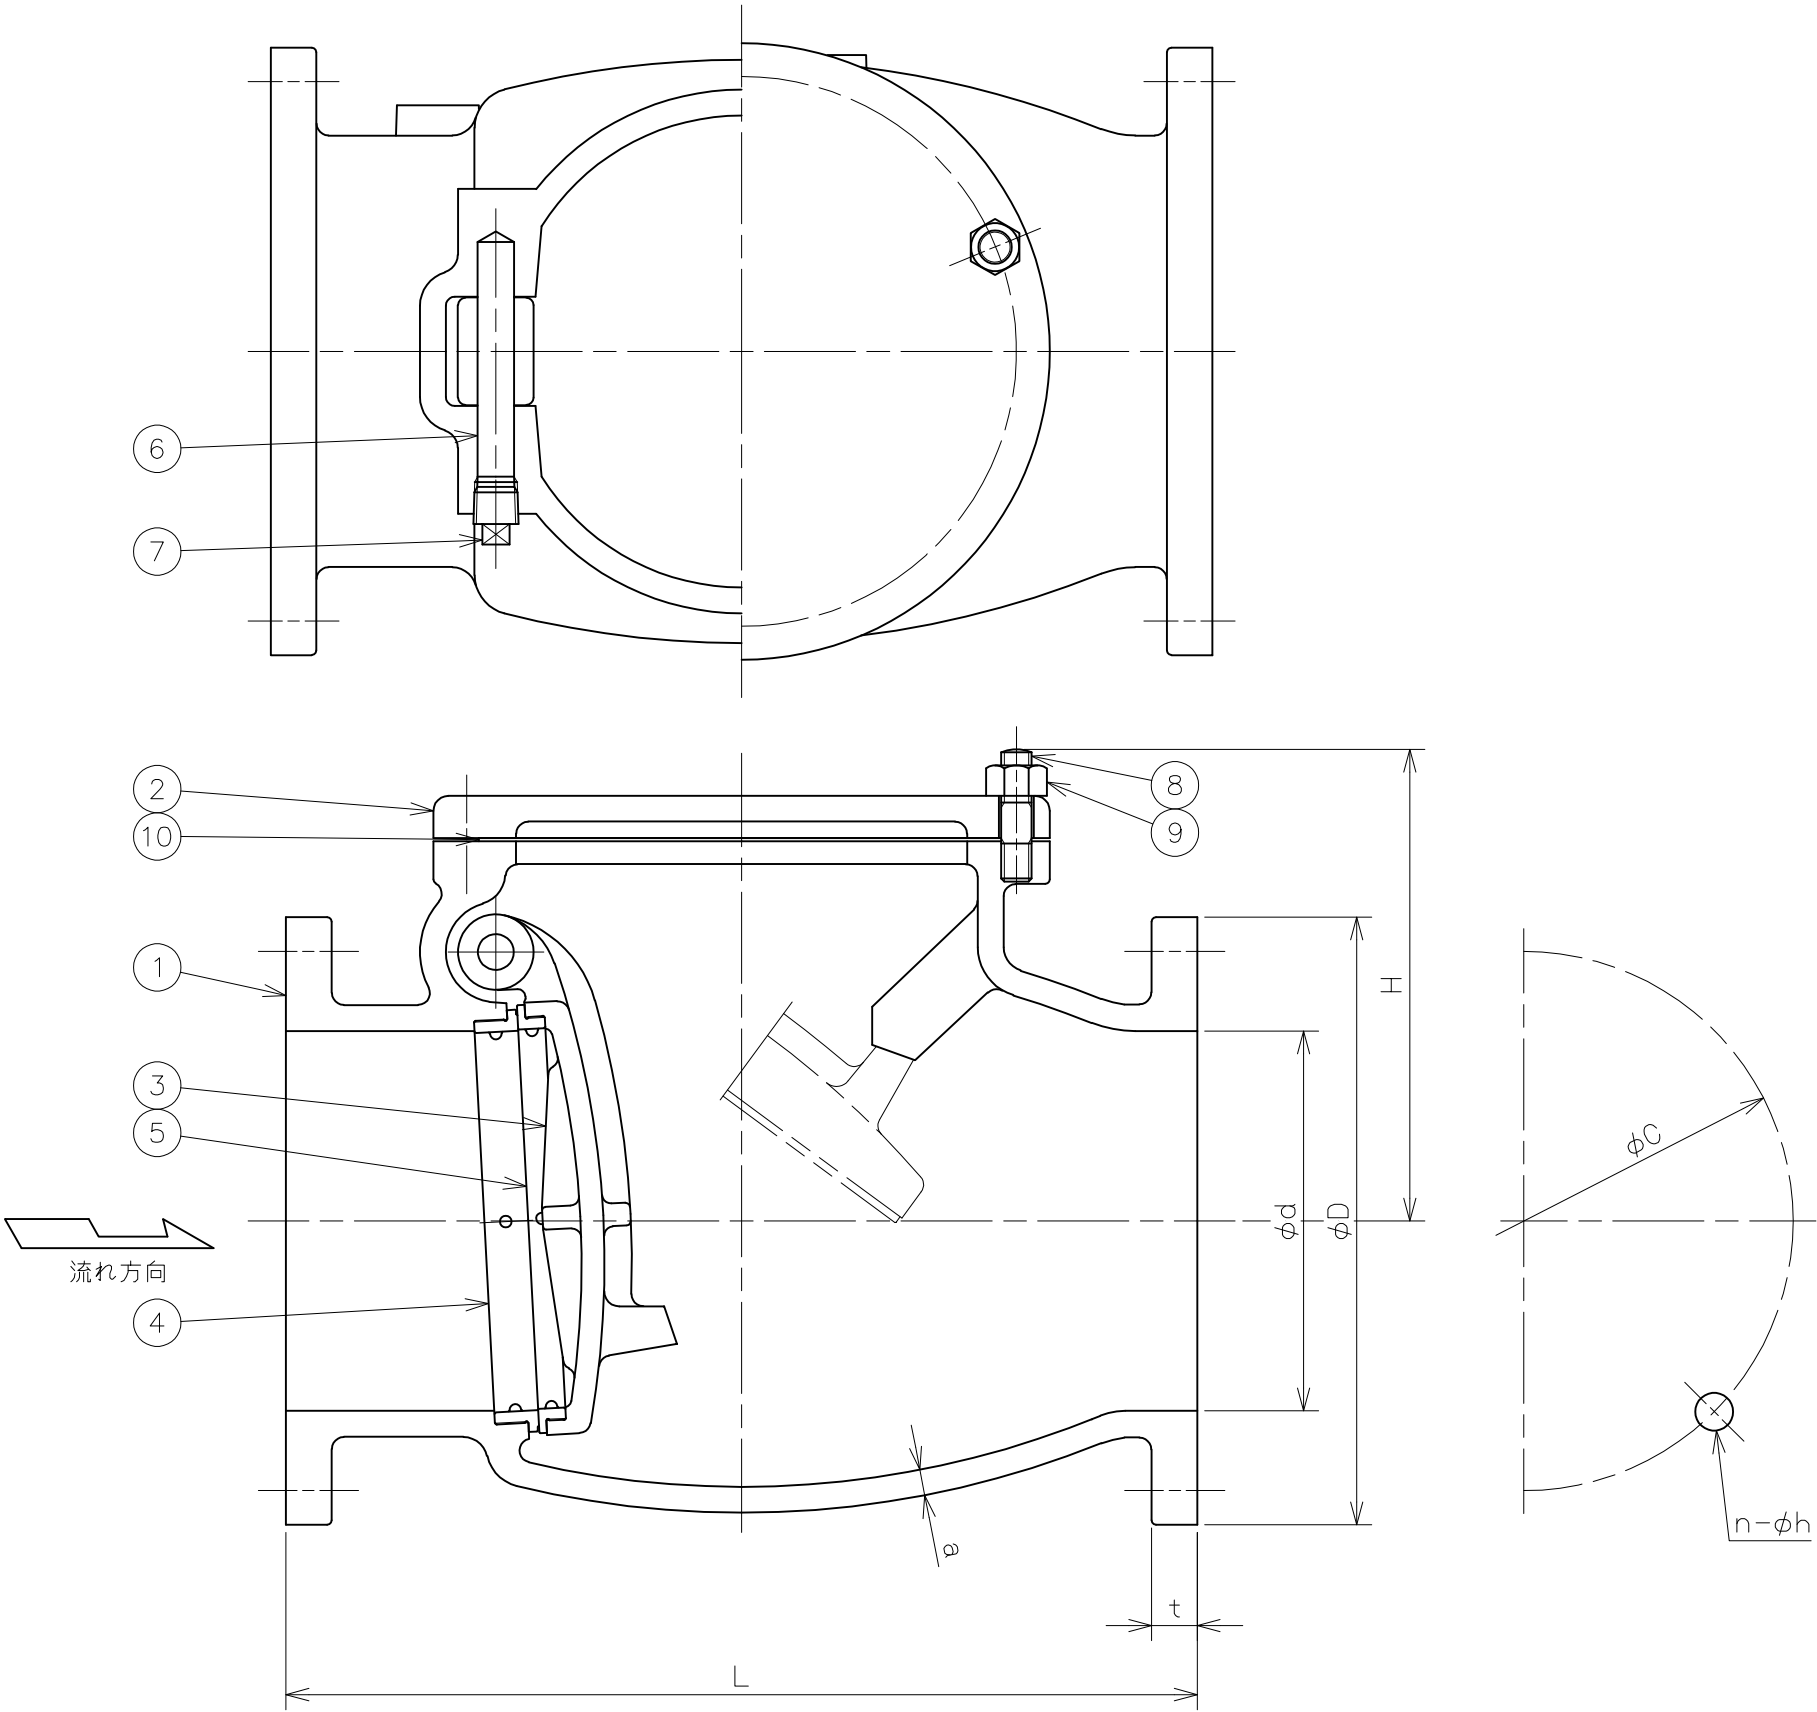

10	ガスケット	ノンアスベスト	1	
9	六角ナット	SS400相当	～	
8	植込ボルト	SS400相当	～	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁体付弁座	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1. 54MPa	

铸铁10K-250・300	AS10K逆止
フランジ形スイング逆止弁	
FC200/SUS304	Fig.39S

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2012-12-25
元田	山崎		奥村	図番	NA-17629-3

昭和バルブ製作所	SHOWA VALVE CO., LTD.
----------	-----------------------

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
250	250	600	400	355	12	25	30	17	305	193	
300	300	700	445	400	16	25	32	19	355	248	