符号	日　付	訂　正　記　事	担　当
1	2018−02−22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
2	2022−06−23	呼び径40 α寸法修正 6→7 注記削除	福本・矢田・元田
3			

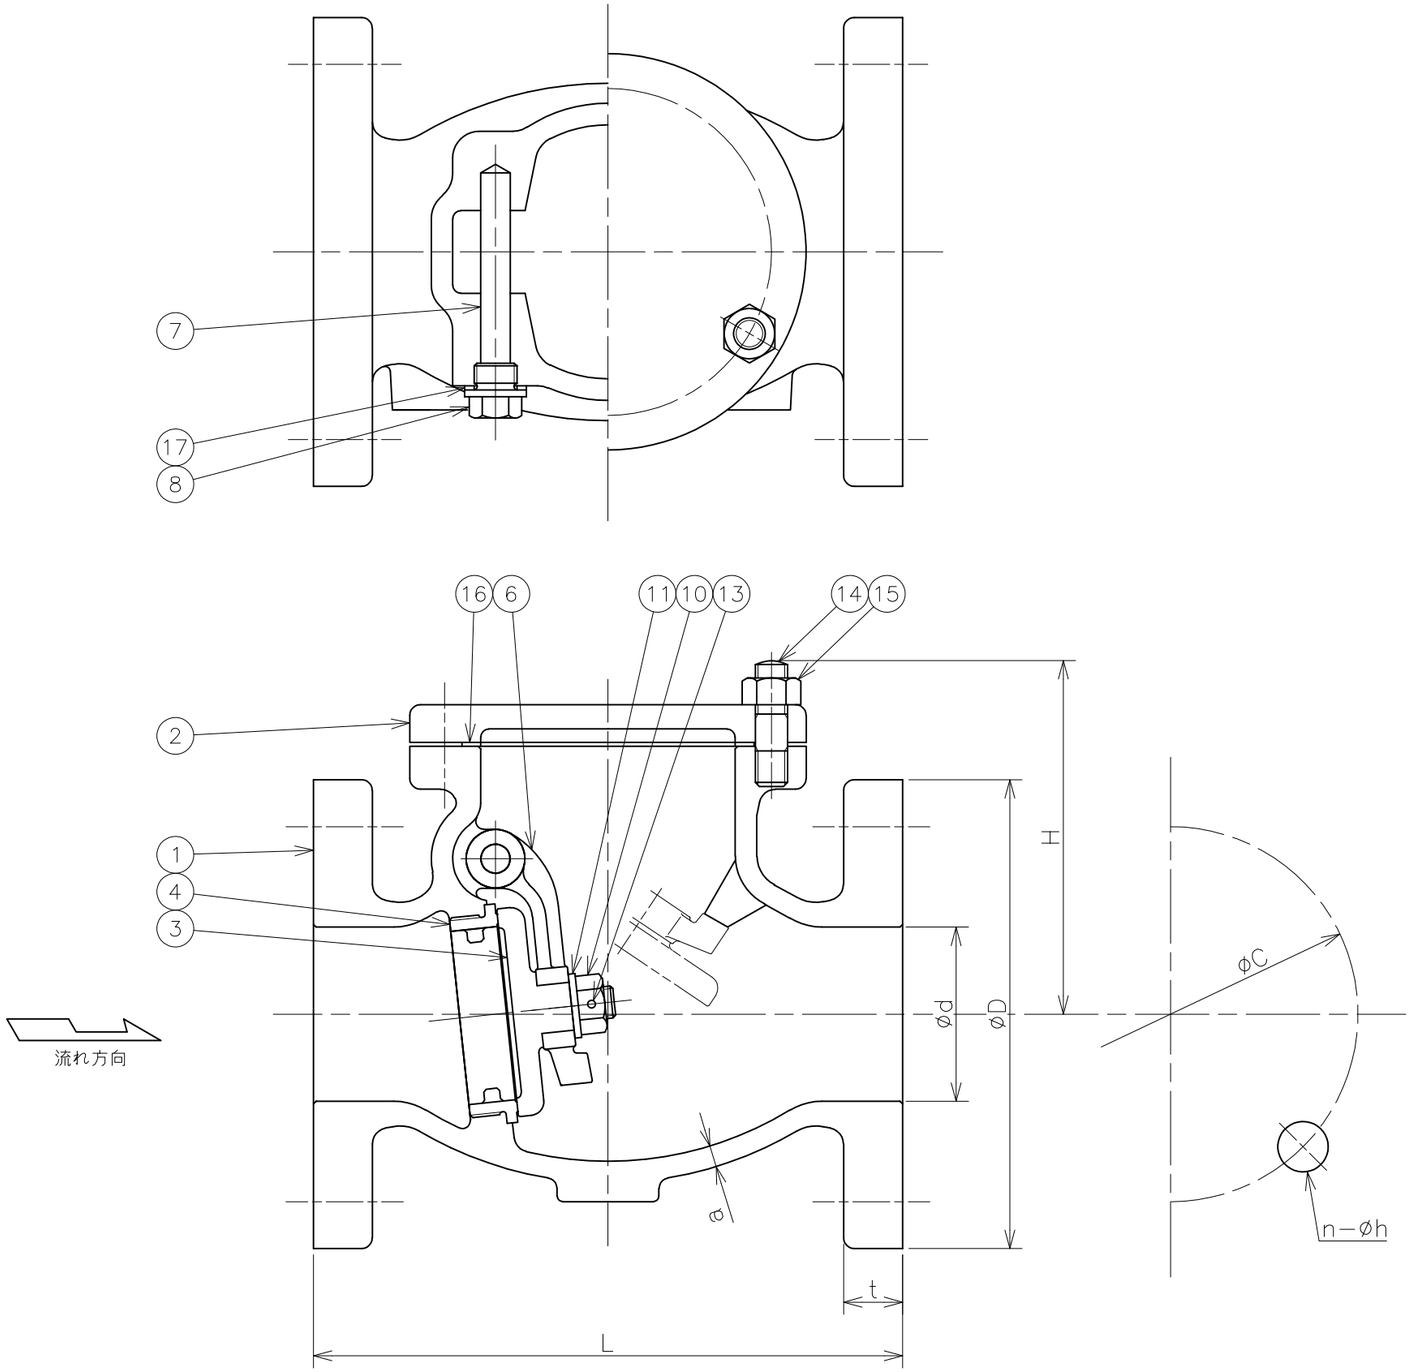

呼び径	d	L	フランジ（JIS　10K）					a	（≒）H	重量（kg）	数量（台）
			D	C	n	h	t				
40	40	190	140	105	4	19	20	7	115	10	
50	50	200	155	120	4	19	20	7	115	12	
65	65	220	175	140	4	19	22	8	132	17	
80	80	240	185	150	8	19	22	8	150	21	

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	六角ナット	SS400相当	6	
14	植込ボルト	SS400相当	6	
13	割ピン	SUS304	1	
12	―――――	―――――	−	
11	座金	SUS304	1	
10	六角ナット	SUS304	1	
9	―――――	―――――	−	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	ヒンジピン	SUS304	1	
6	アーム	FCD450−10	1	
5	―――――	―――――	−	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺　度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄10K−40〜80　　JIS　B2031準拠

フランジ形スイング逆止弁

FC200/SUS304　　Fig.39S

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2017−05−25
元田	山崎		福本	図番	N4−19459−2

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.