


参考図

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	1997-10-28	HR3-0015、⑭止めねじ・⑬ブッシュを追加記入	古河・山崎・山崎
△	2002-10-03	新JISコード表示	岸野・元田・山崎
△	2017-04-20	AutoCAD図面化、A寸法追加 JIS規格変更により検査圧力改訂	福本・山崎・元田
△	2021-04-13	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田

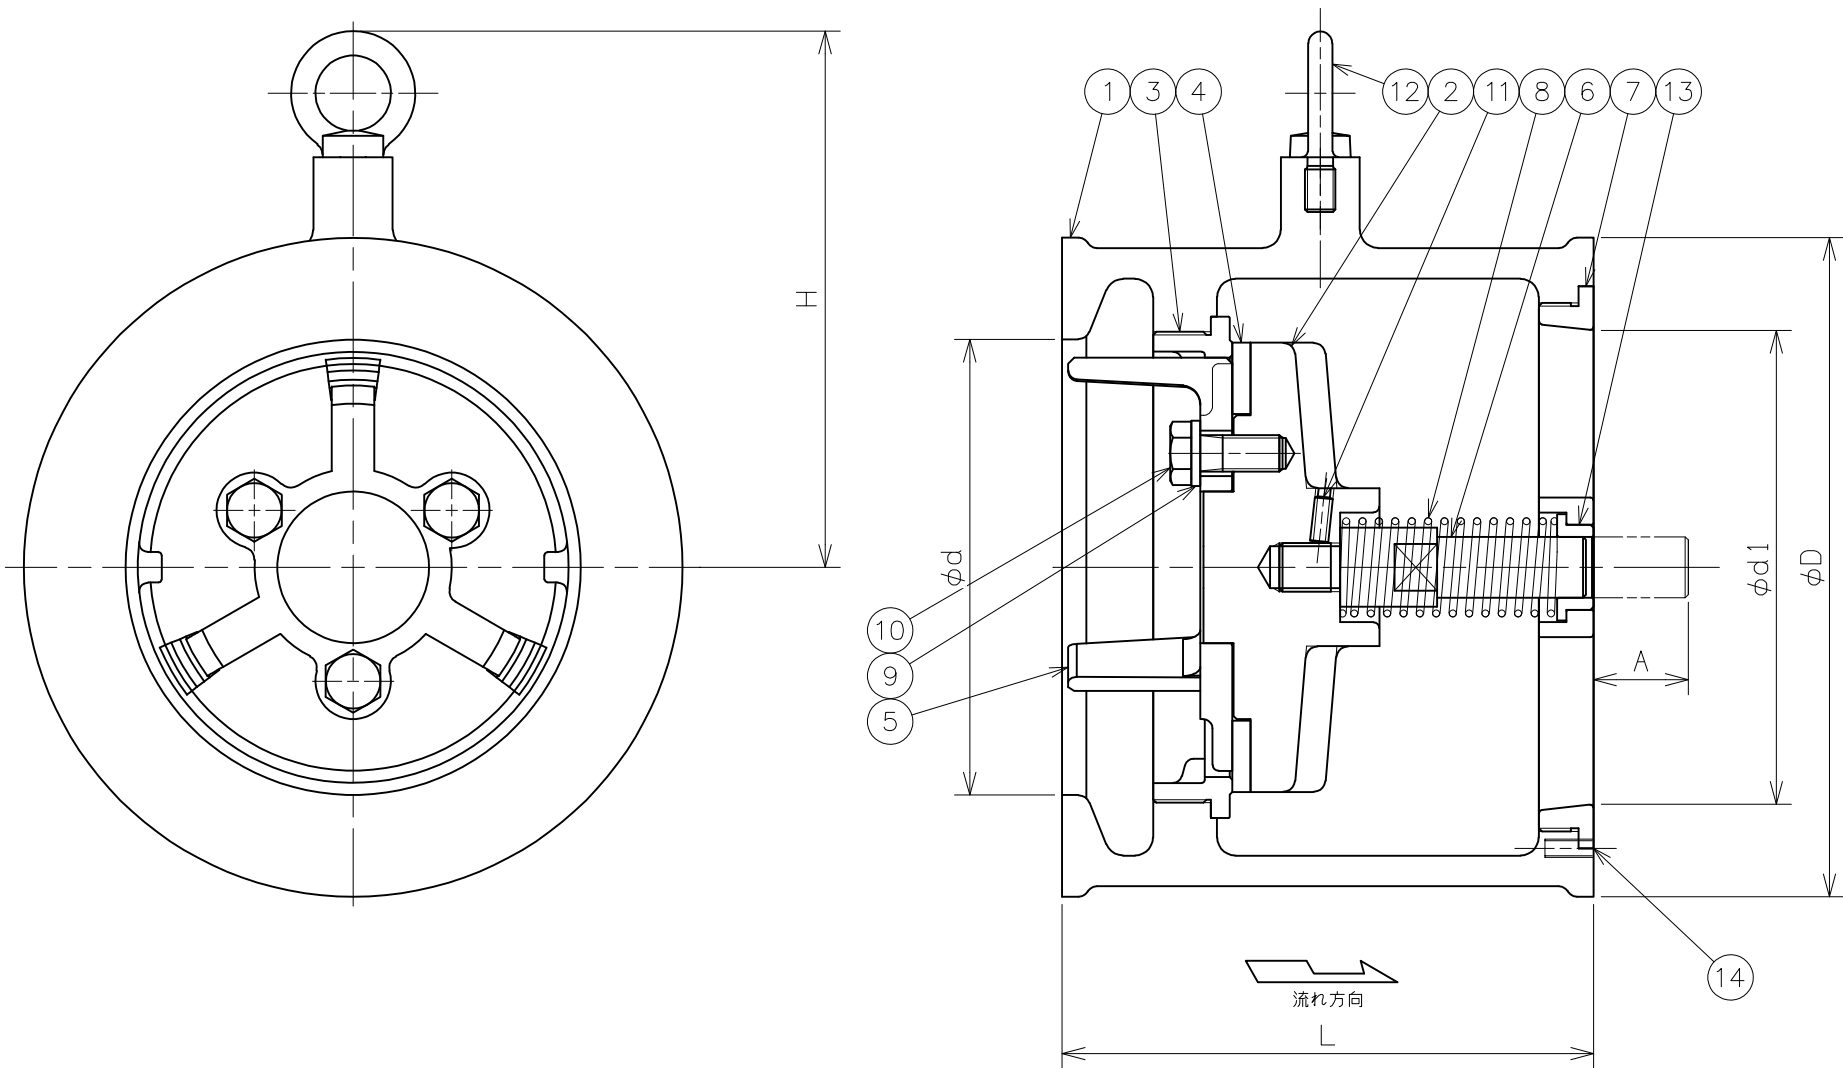

呼び径	d	d1	L	D	($\frac{H}{A}$)	($\frac{H}{A}$)	重量 (kg)	数量 (台)
125	125	130	150	187	152	29	15	
150	150	156	175	217	177	37	23	
200	200	205	220	267	203	50	35	
250	250	260	280	330	251	63	61	

14	止めねじ	SUS304	1	
13	ブッシュ	C3604B	1	
12	アイボルト	SS400相当	1	
11	止めねじ	SUS304	1	
10	六角ボルト	SUS304	～	
9	ばね座金	SUS304	～	
8	スプリング	SUS304	1	
7	ガイド	FC200	1	
6	ガイド棒	C3771B	1	
5	弁座押さえ	CAC406	1	
4	弁体付弁座	NBR	1	
3	弁箱付弁座	CAC406	1	
2	弁体	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1. 54MPa	

鋳鉄10K-125~250
ウェハー形サイレントチェックバルブ
FC200/CAC406/NBR Fig.40

承認	検 図	設 計	製 図	日付	1996-10-31
山崎	山崎		古河	図番	NS-08451-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.