


参考図

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	1990-07-31	新JISコード表示	今井・山崎
△	1996-10-31	呼び径125以上抹消	古河・山崎・山崎
△	1997-10-28	HR3-0015、⑭止めねじ・⑬ブッシュを追加記入	古河・山崎・山崎
△	2002-10-02	新JISコード表示	岸野・元田・山崎
△	2017-04-20	AutoCAD図面化、A寸法追加 JIS規格変更により検査圧力改訂	福本・山崎・元田
△	2021-04-13	部番9 六角ナット→戻り止めナットに変更 部番10 割りピン削除 等	福本・山崎・元田

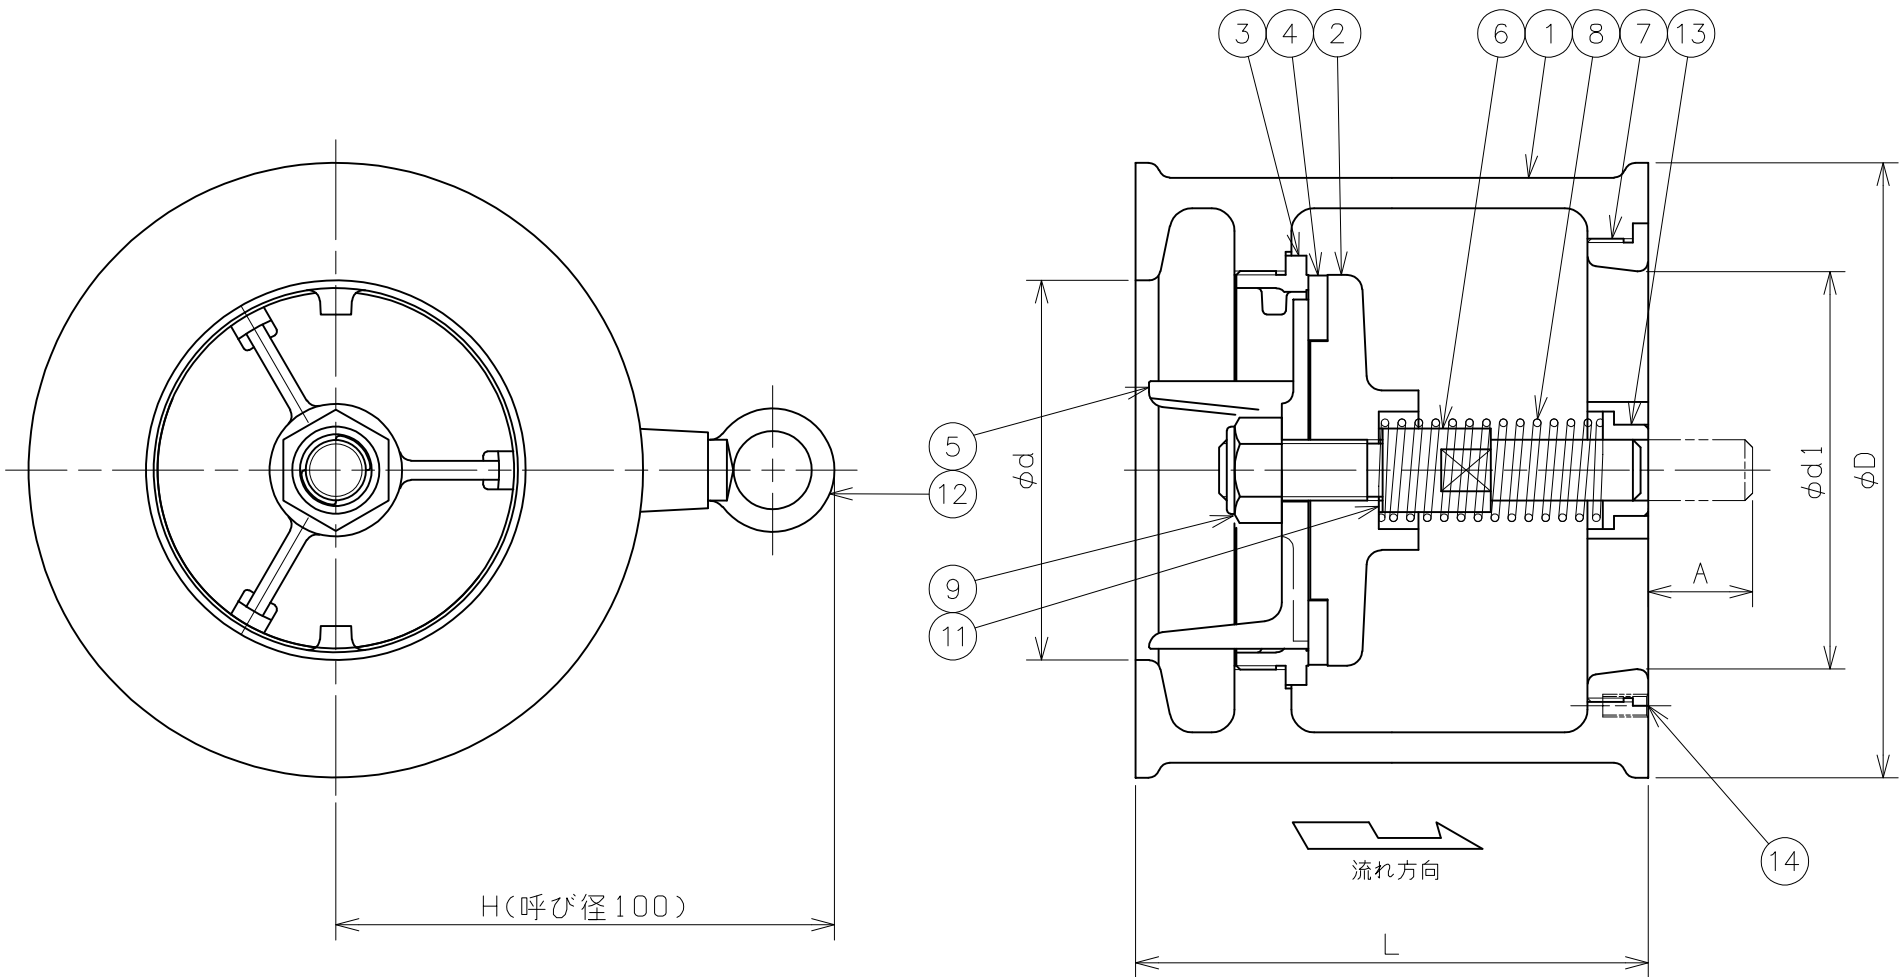

呼び径	d	d1	L	D	($\frac{H}{A}$)	($\frac{H}{A}$)	重量 (kg)	数量 (台)
40	40	45	90	86	-	16	3	
50	50	55	90	101	-	17	3	
65	65	71	100	121	-	19	5	
80	80	85	115	131	-	24	6	
100	100	104	135	156	140	28	10	

14	止めねじ	SUS304	1	
13	ブッシュ	C3604B	1	
12	アイボルト	SS400相当	1	呼び径100
11	ガスケット	NBR	1	
10	-----	-----	-	
9	戻り止めナット	SUS304	1	
8	スプリング	SUS304	1	
7	ガイド	FC200	1	
6	ガイド棒	C3771B	1	
5	弁座押さえ	CAC406	1	
4	弁体付弁座	NBR	1	
3	弁箱付弁座	CAC406	1	
2	弁体	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1. 54MPa	

鋳鉄10K-40~100
ウェハー形サイレントチェックバルブ
FC200/CAC406/NBR Fig.40

承認	検 図	設 計	製 図	日付	1988-03-24
桜井	尾本		山崎	図番	NS-03043-6

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.