


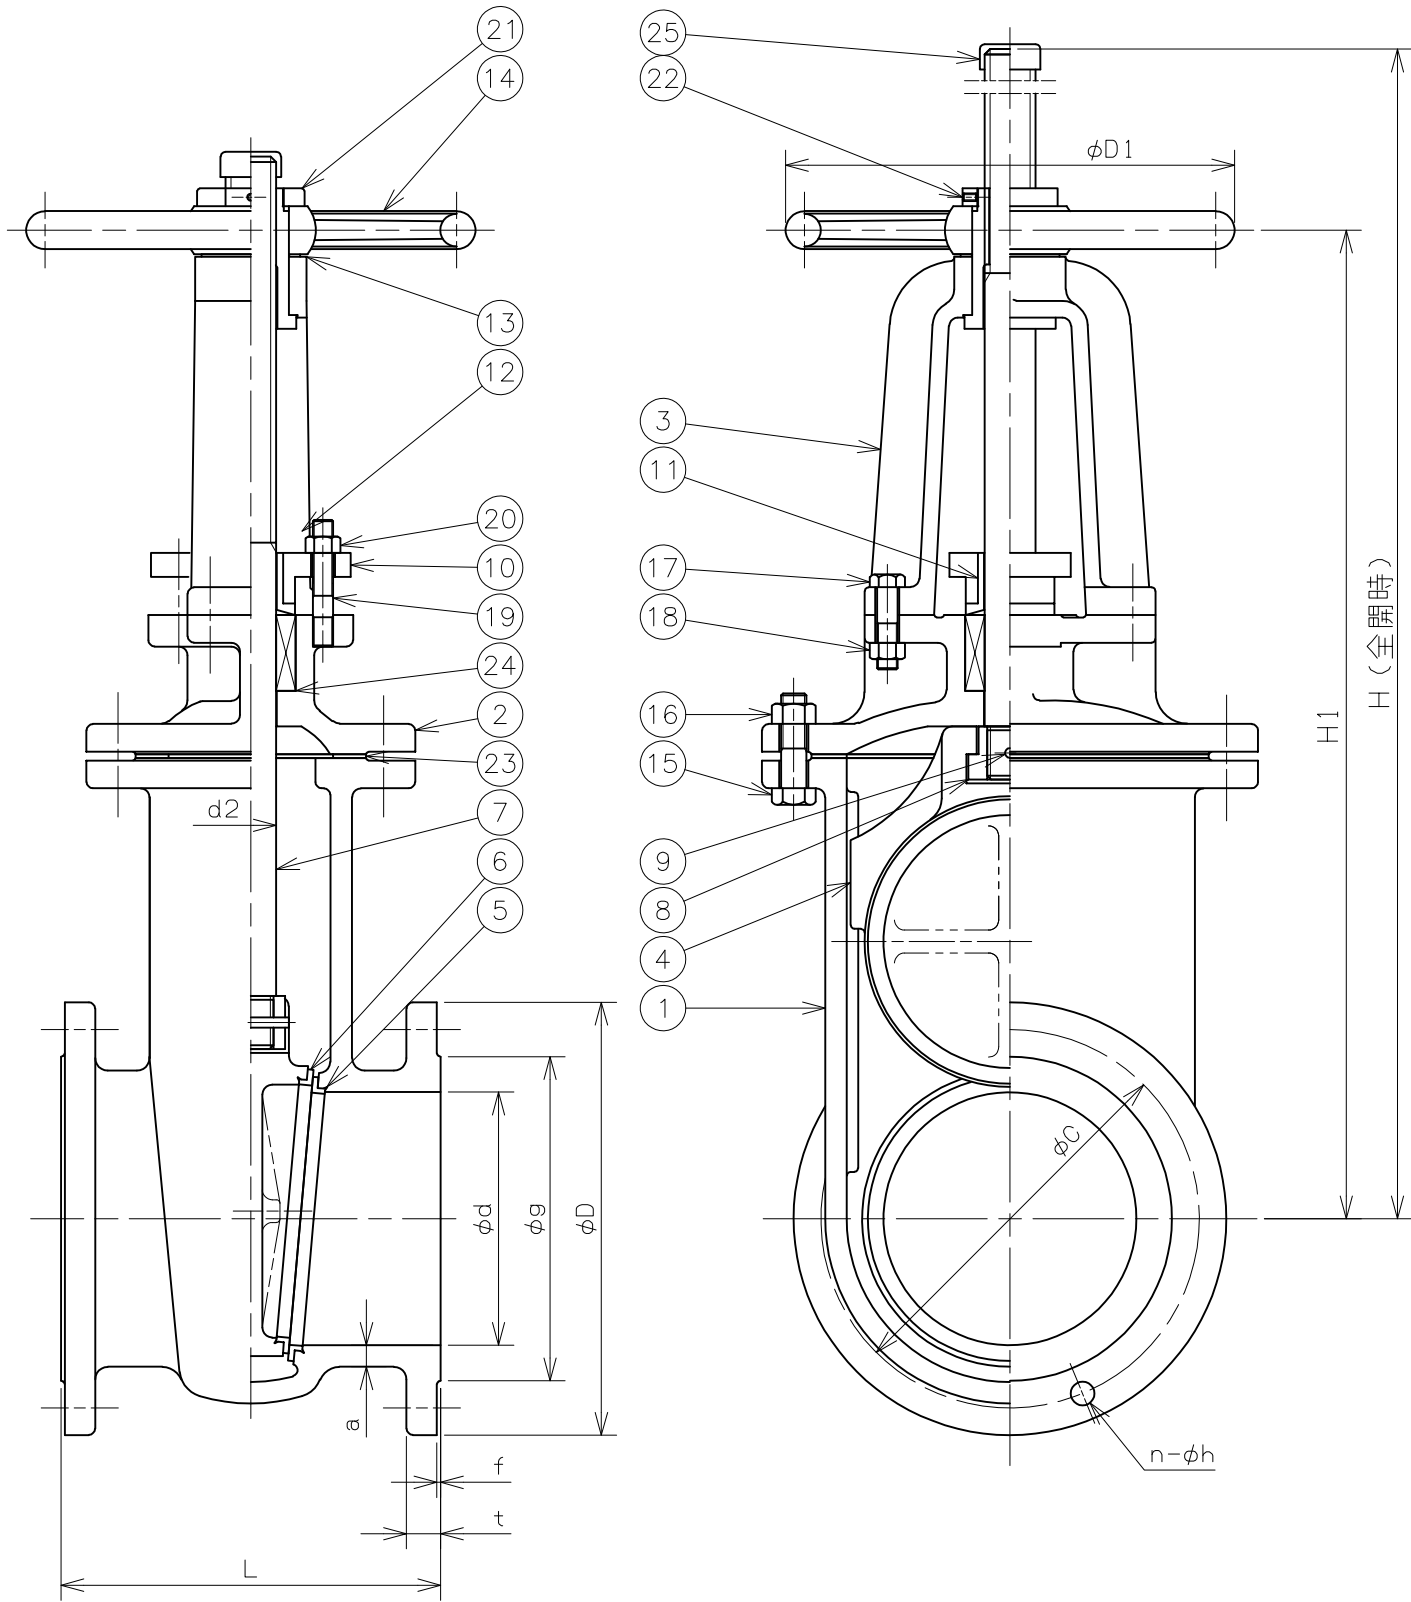

呼び径	d	L	フランジ (JIS 7.5K)							a	d2	D1	(≡) H1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t							
75	75	240	211	168	4	19	125	3	24	10.5	26	250	396	523	43	
100	100	250	238	195	4	19	152	3	25	12	28	280	478	633	57	
125	125	260	263	220	6	19	177	3	25	13.5	32	280	558	741	72	
150	150	280	290	247	6	19	204	3	26	15	25	315	634	845	94	
200	200	300	342	299	8	19	256	3	27	17	40	355	781	1049	142	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2018-02-07	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田
△	2020-05-07	規格改正に伴い検査圧力変更 等	福本・山崎・元田
△	2021-07-03	表題欄内容修正	福本・山崎・元田

25	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
24	パッキン	ノンアスベスト	1s	
23	ガスケット	水道用ゴム	1	
22	止めねじ	SUS304	1	
21	ロックナット	SS400相当	1	
20	六角ナット	SUS304	2	
19	植込ボルト	SUS304	2	
18	六角ナット	SS400相当	4	
17	六角ボルト	SS400相当	4	
16	六角ナット	SS400相当	～	
15	六角ボルト	SS400相当	～	
14	ハンドル車	FC200	1	
13	座金	C2801P	1	
12	ヨークスリーブ	CAC406	1	
11	グランドブシュ	CAC406	1	
10	パッキン押さえ	FC200	1	
9	テーパピン	SUS304	1	
8	弁体吊り	FC200	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.75MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.75MPa	

鋳鉄 7.5K-75~200 JIS B2062準拠
水配管用フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS304/SUS403 Fig.44

承認	検図	設計	製図	日付	2008-01-16
山崎	元田		安部	図番	R6-14587-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.