
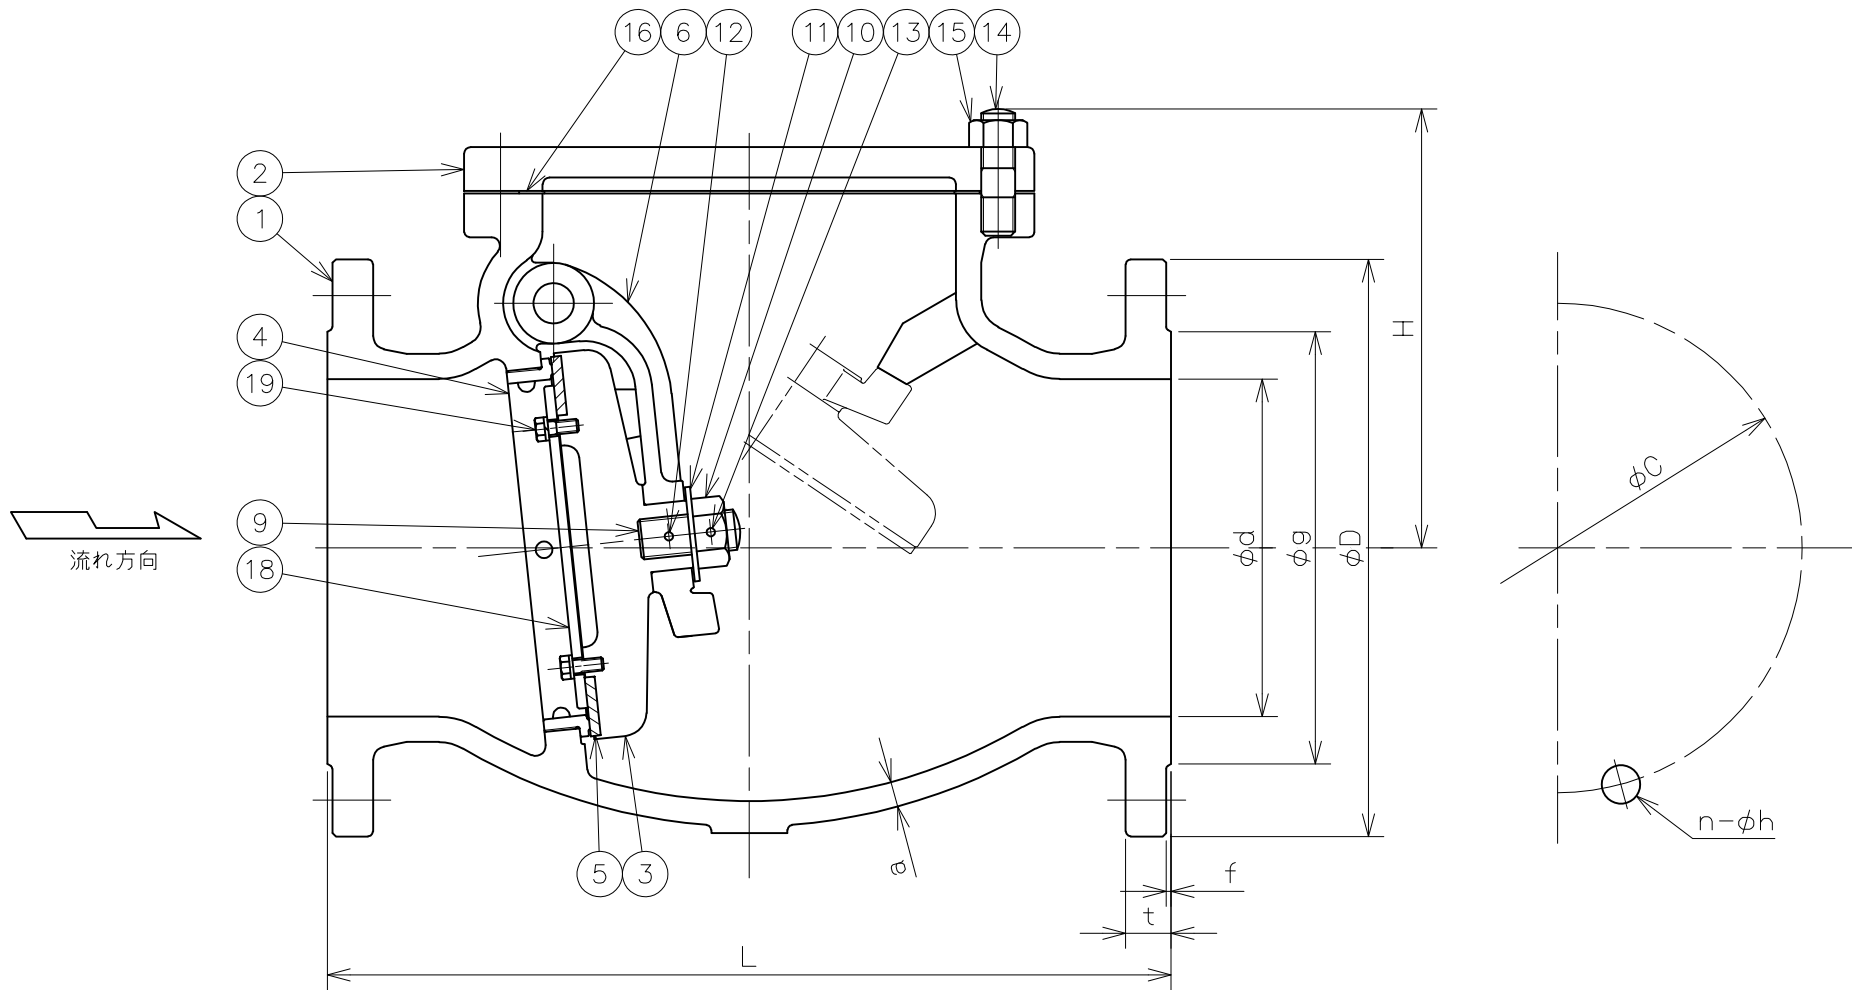


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-05-29	弁体ストッパー形状変更 Fig.No. 修正 45→45R	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2020-05-07	規格改正に伴い検査圧力変更 等	福本・山崎・元田
△	2021-07-16	表題欄内容修正	福本・山崎・元田

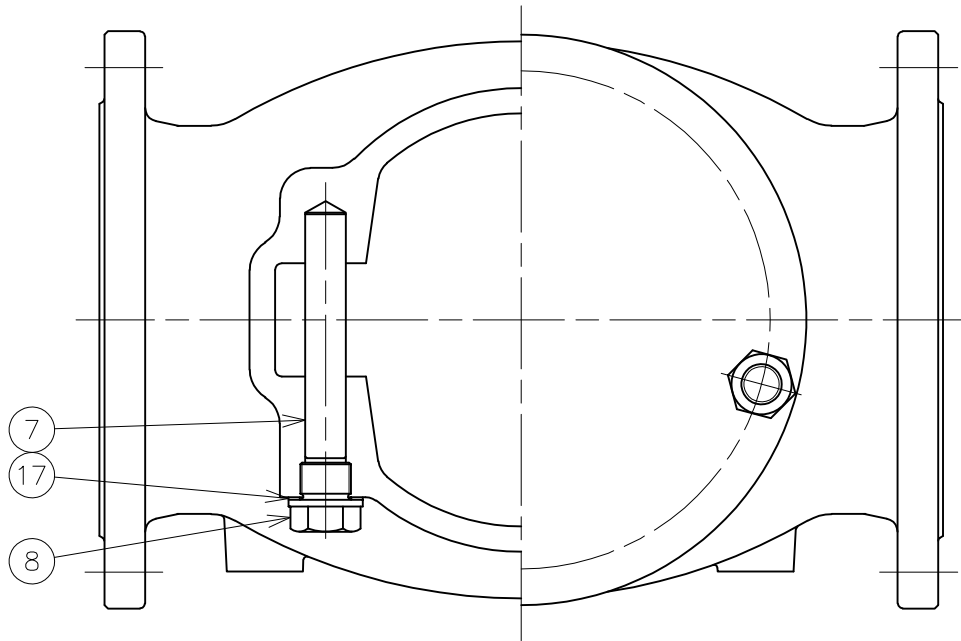

呼び径	d	L	フランジ (JIS 7.5K)							a	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
100	100	290	238	195	4	19	152	3	25	10	170	33	
125	125	360	263	220	6	19	177	3	25	11	200	50	
150	150	410	290	247	6	19	204	3	26	13	230	75	
200	200	500	342	299	8	19	256	3	27	15	260	124	

19	六角ボルト・ばね座金	SUS304	～	
18	弁座押さえ	SUS304	1	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	六角ナット	SS400相当	～	
14	植込ボルト	SS400相当	～	
13	割ピン	SUS304	1	
12	テーパピン	SUS304	1	
11	座金	SUS304	1	
10	六角ナット	SUS304	1	
9	弁体ボルト	SUS304	1	
8	プラグ	SS400相当	1	
7	ヒンジピン	SUS304	1	
6	アーム	FCD450-10	1	
5	弁体付弁座	CR	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.75MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.75MPa	

鋳鉄7.5K-100～200 JIS B2031準拠
水配管用フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS304/CR Fig.45R

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2010-12-17
山崎	安部		奥村	図番	N4-16008-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.