符号	日　付	訂　正　記　事	担 当
1	2018−04−17	流れ方向矢印、重量追記 材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
2	2018−04−19	図中部品指示および部品表誤記訂正	福本・山崎・元田
3	2020−05−25	規格改正に伴い検査圧力変更 等	福本・山崎・元田

参考図

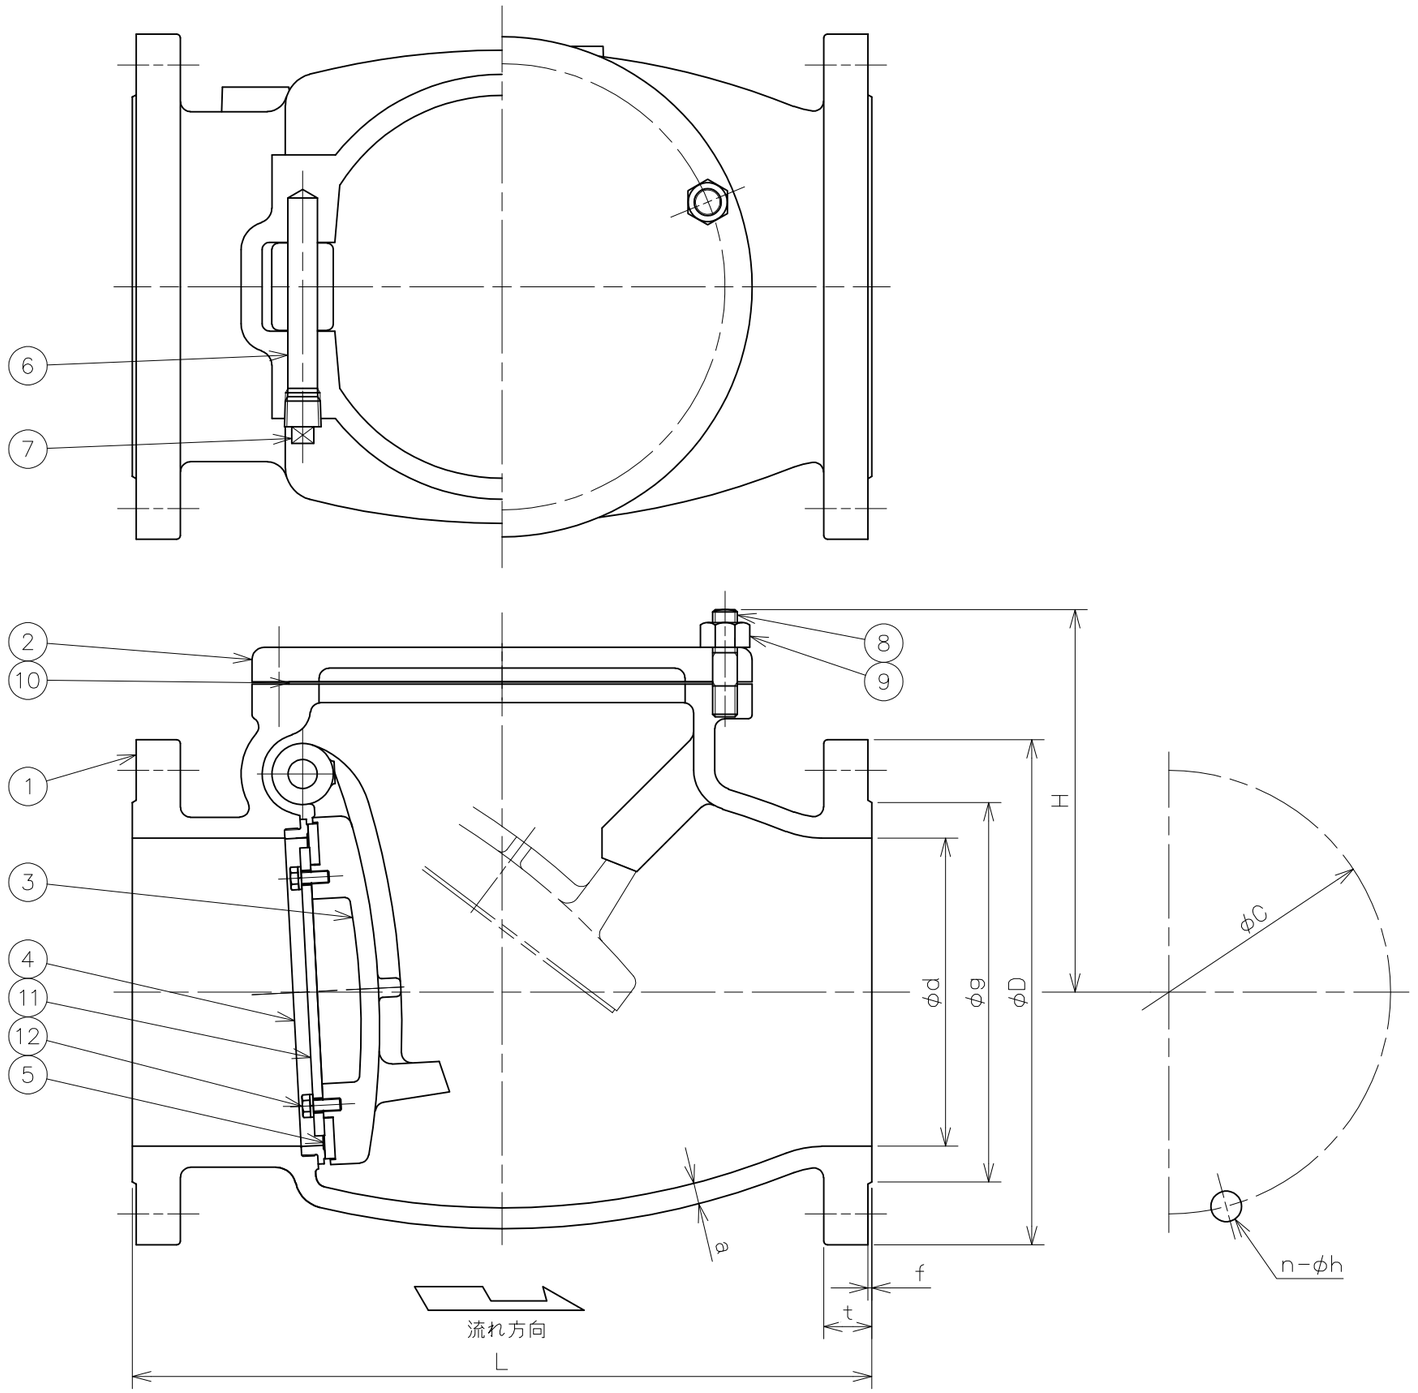

呼び径	d	L	フランジ（JIS　7.5K）							a	（≒）H	重量（kg）	数量（台）
			D	C	n	h	g	f	t				
250	250	600	410	360	8	23	308	3	29	17	305	203	
300	300	700	464	414	10	23	362	4	31	19	355	262	

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
12	六角ボルト・座金	SUS304	8	
11	弁座押さえ	SUS304	1	
10	ガスケット	ノンアスベスト	1	
9	六角ナット	SS400相当	～	
8	植込ボルト	SS400相当	～	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁体付弁座	CR	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	1.75MPa	
尺　度		弁座漏れ	0.75MPa	

鋳鉄7.5K−250・300　　AS7.5K逆止

水配管用フランジ形スイング逆止弁

FC200/SUS304/CR　　Fig.45R

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2012−07−20
元田	山崎		奥村	図番	NA−17365−3

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.