符号	日　付	訂　正　記　事	担　当
1	2017−05−29	弁体ストッパー形状変更 Fig.No修正 45→45R	福本・山崎・元田
2	2018−02−22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
3	2020−05−07	規格改正に伴い検査圧力変更 等	福本・山崎・元田
4	2021−07−16	表題欄内容修正	福本・山崎・元田

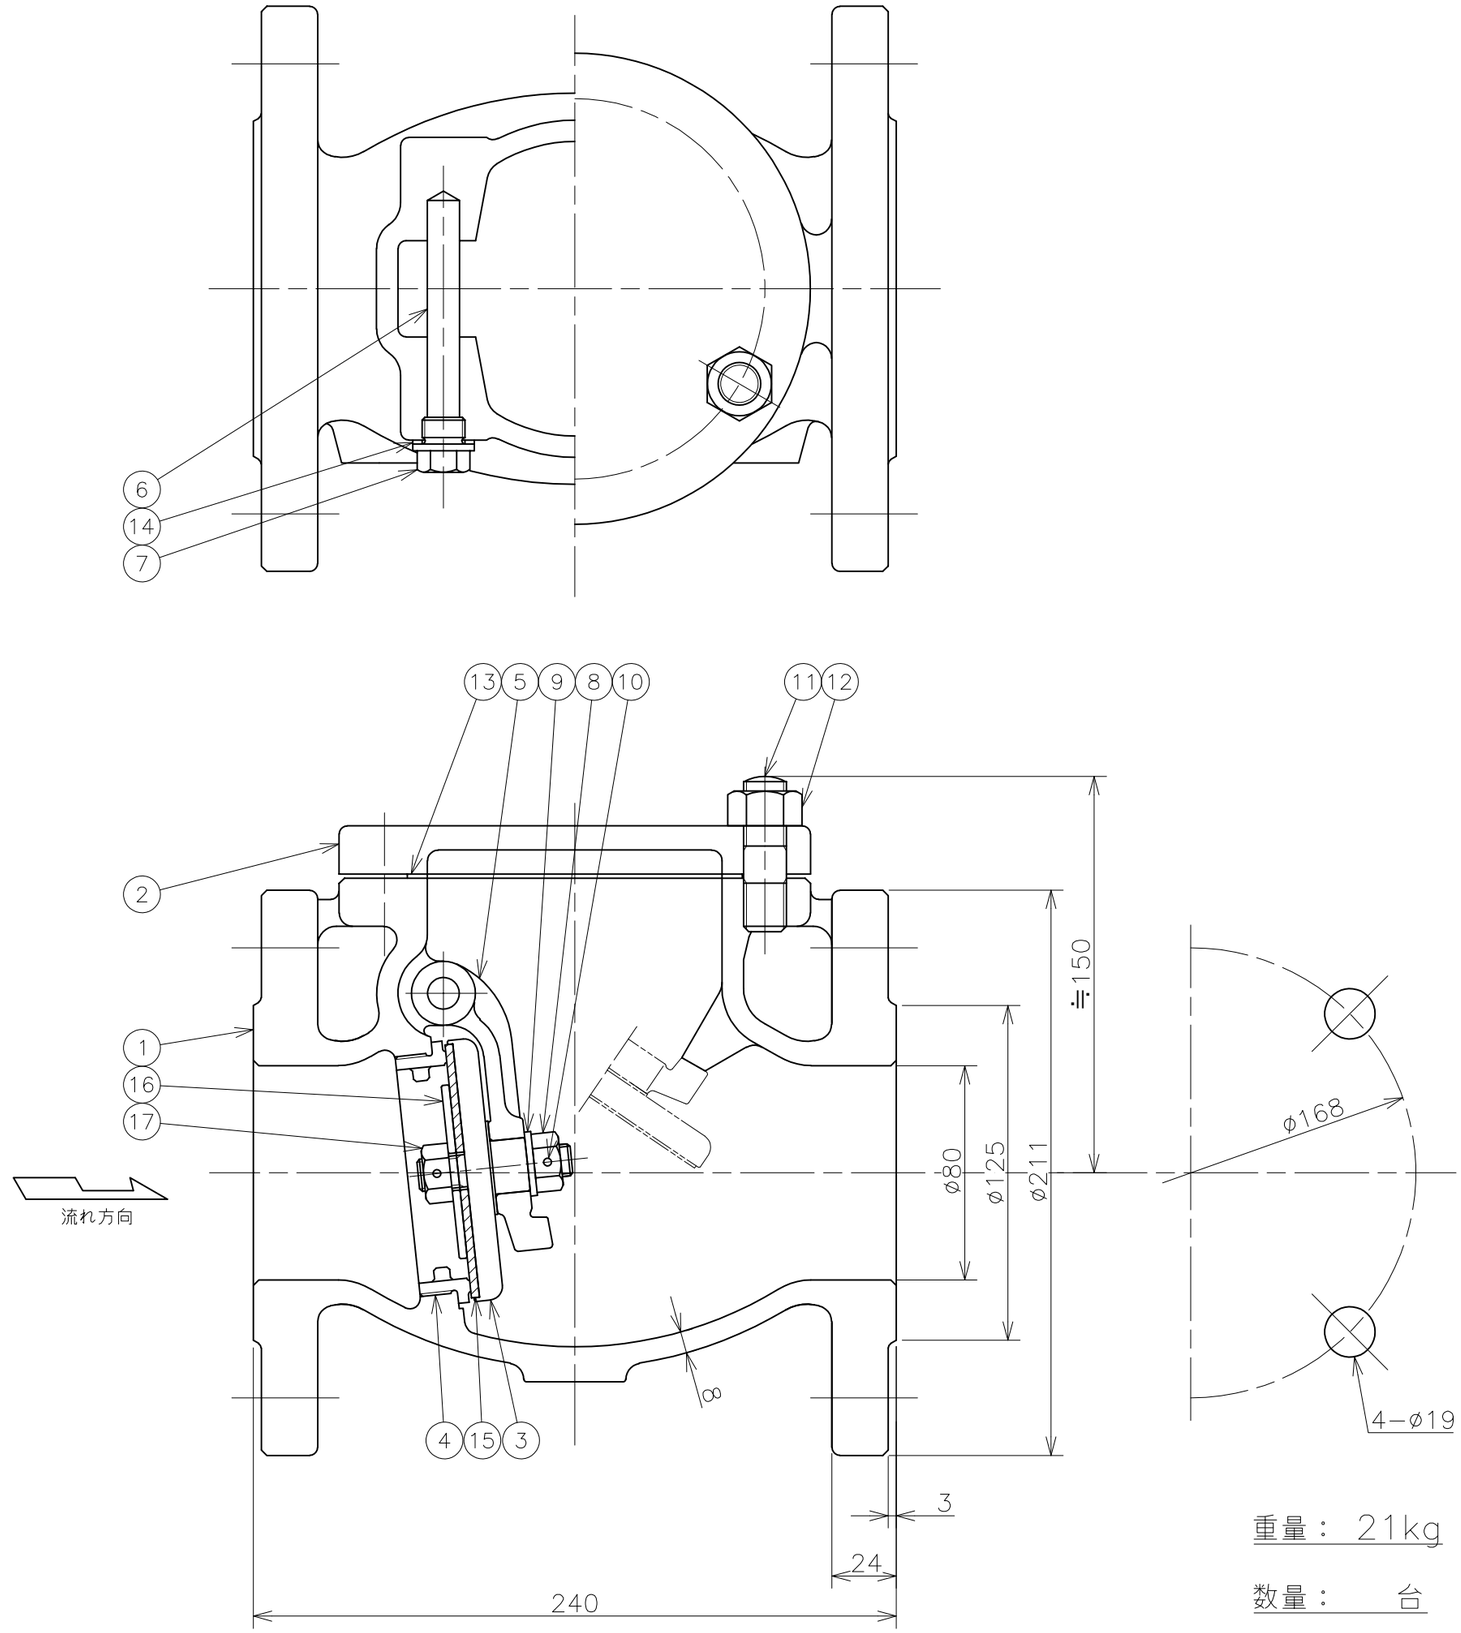

重量：　21kg

数量：　　台

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
17	六角ナット	SUS304	1	
16	弁座押さえ	SUS304	1	
15	弁体付弁座	CR	1	
14	ガスケット	ノンアスベスト	1	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	六角ナット	SS400相当	6	
11	植込ボルト	SS400相当	6	
10	割ピン	SUS304	2	
9	座金	SUS304	1	
8	六角ナット	SUS304	1	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	アーム	FCD450−10	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	1.75MPa	
尺　度		弁座漏れ	0.75MPa	

鋳鉄7.5K−75　　JIS B2031準拠

水配管用フランジ形スイング逆止弁

FC200/SUS304/CR　　Fig.45R

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2010−12−17
山崎	安部		奥村	図番	N4−16007−4

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.