


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-05-30	Fig.No.追記 重量追記 等	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2020-05-07	規格改正に伴い検査圧力変更 等	福本・山崎・元田

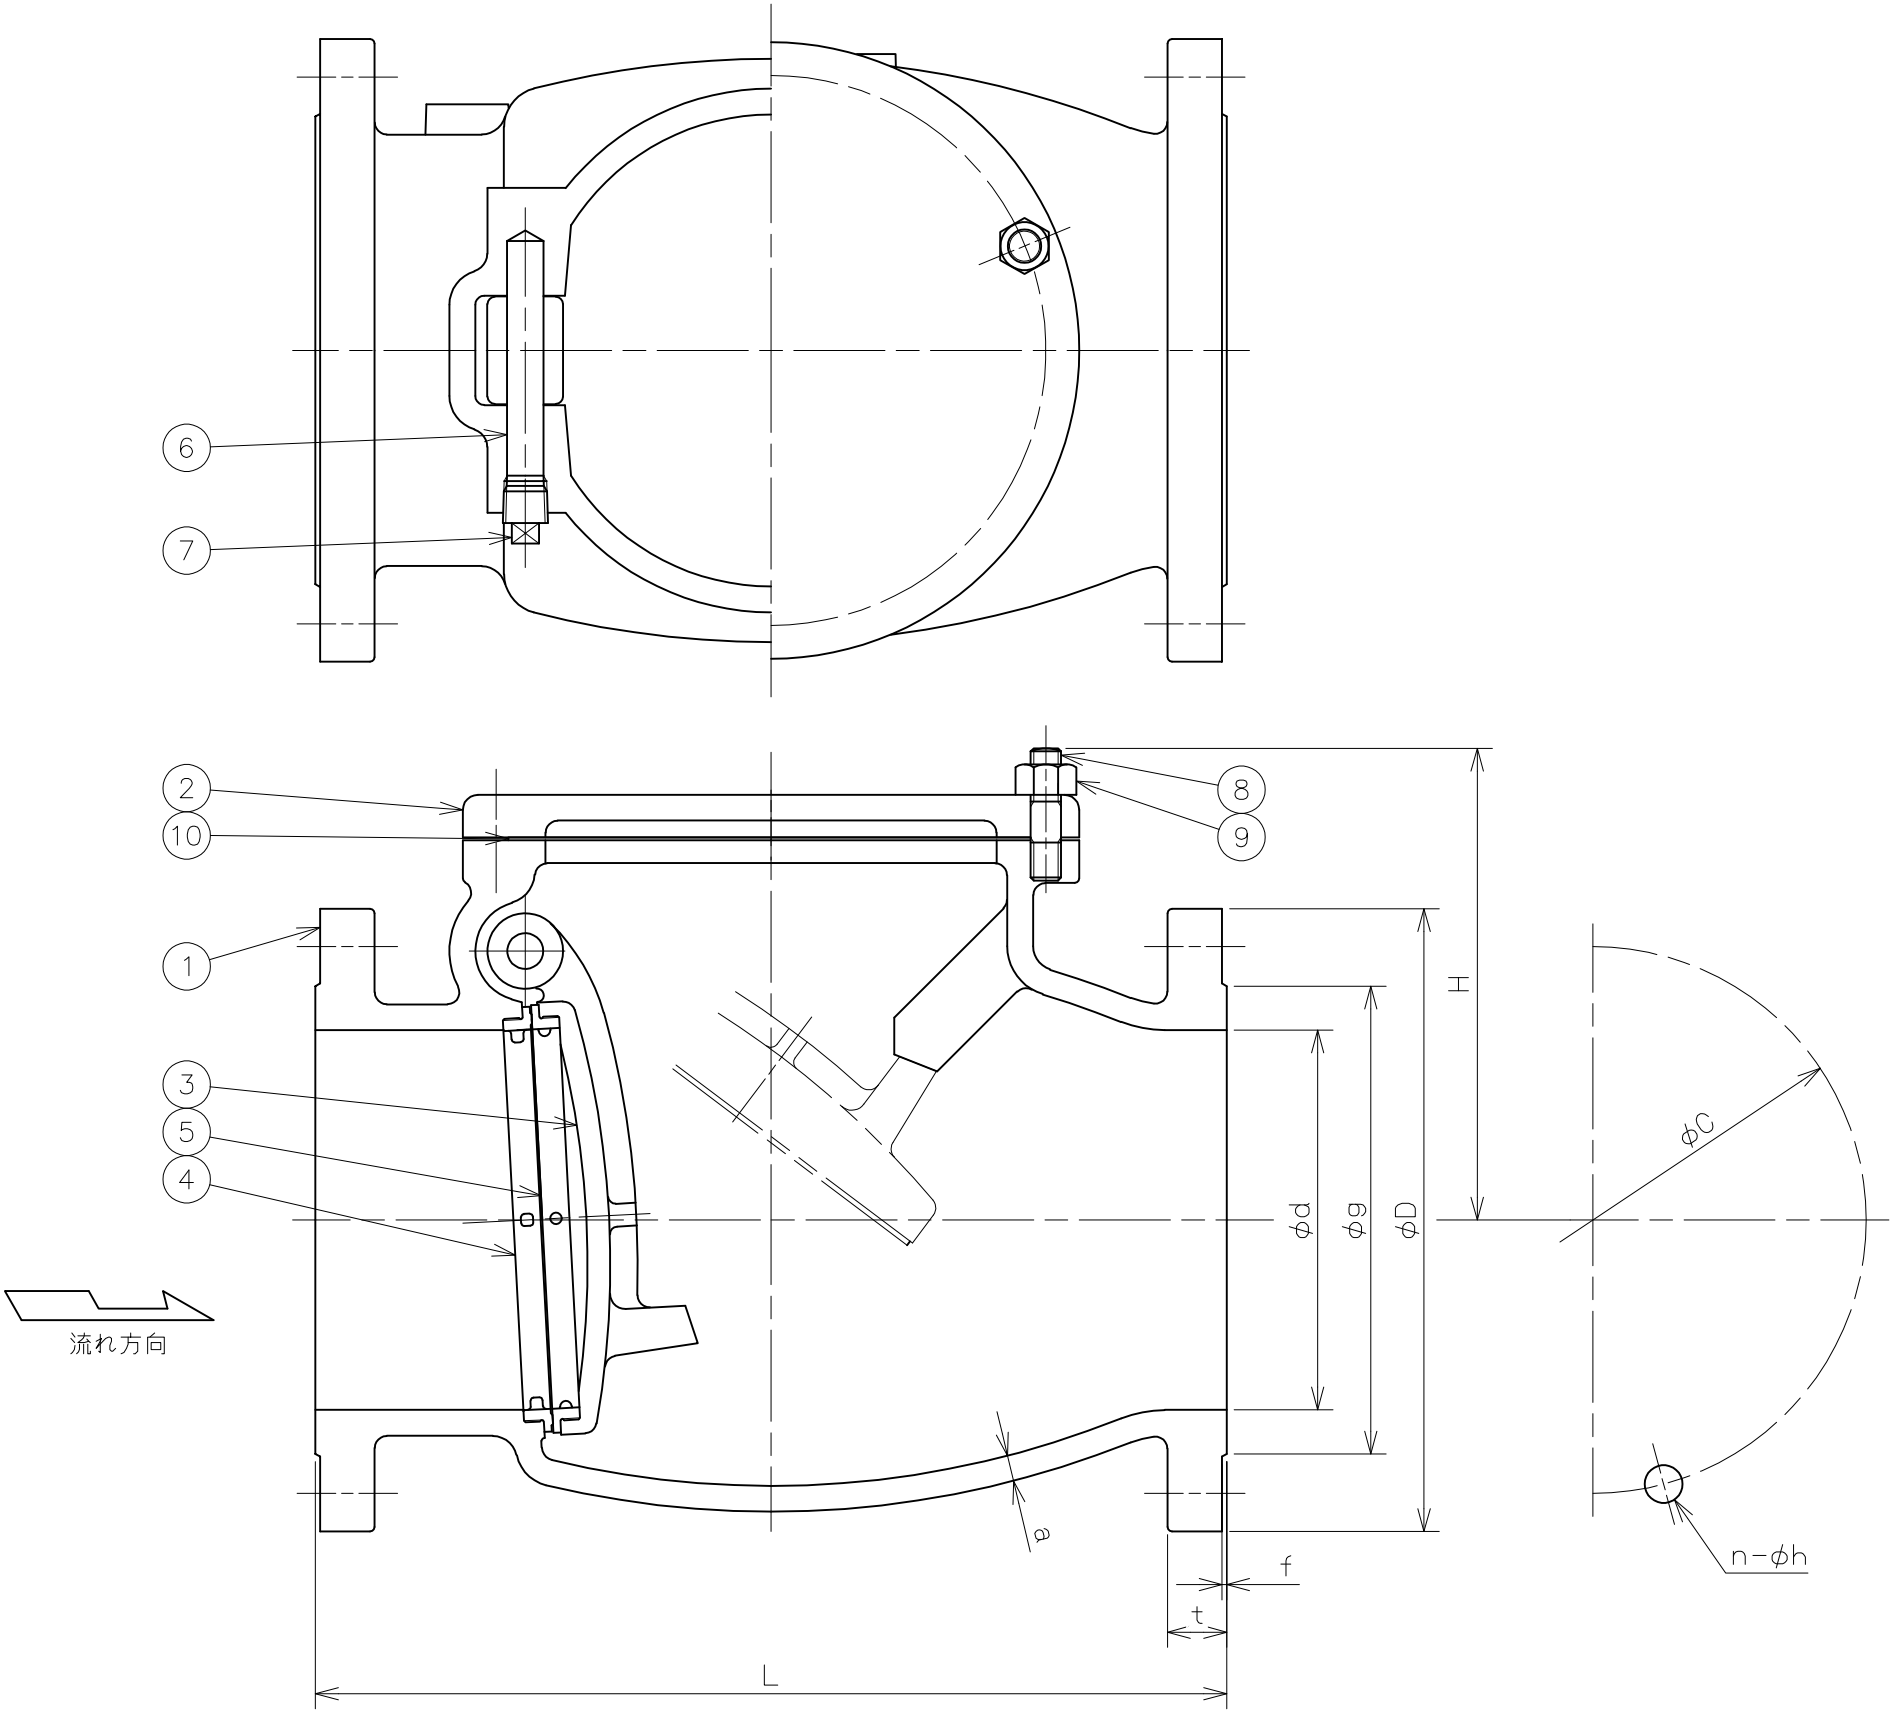

10	ガスケット	ノンアスベスト	1	
9	六角ナット	SS400相当	～	
8	植込ボルト	SS400相当	～	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁体付弁座	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1. 75MPa	
尺 度		弁座漏れ	0. 75MPa	

铸铁7.5K-250・300 AS7.5K逆止
水配管用フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS304 Fig.45

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2010-10-19
山崎	元田	安部	吉田	図番	NA-15919-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

呼び径	d	L	フランジ (JIS 7.5K)							a	(H)	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
250	250	600	410	360	8	23	308	3	29	17	305	203	
300	300	700	464	414	10	23	362	4	31	19	355	262	