


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

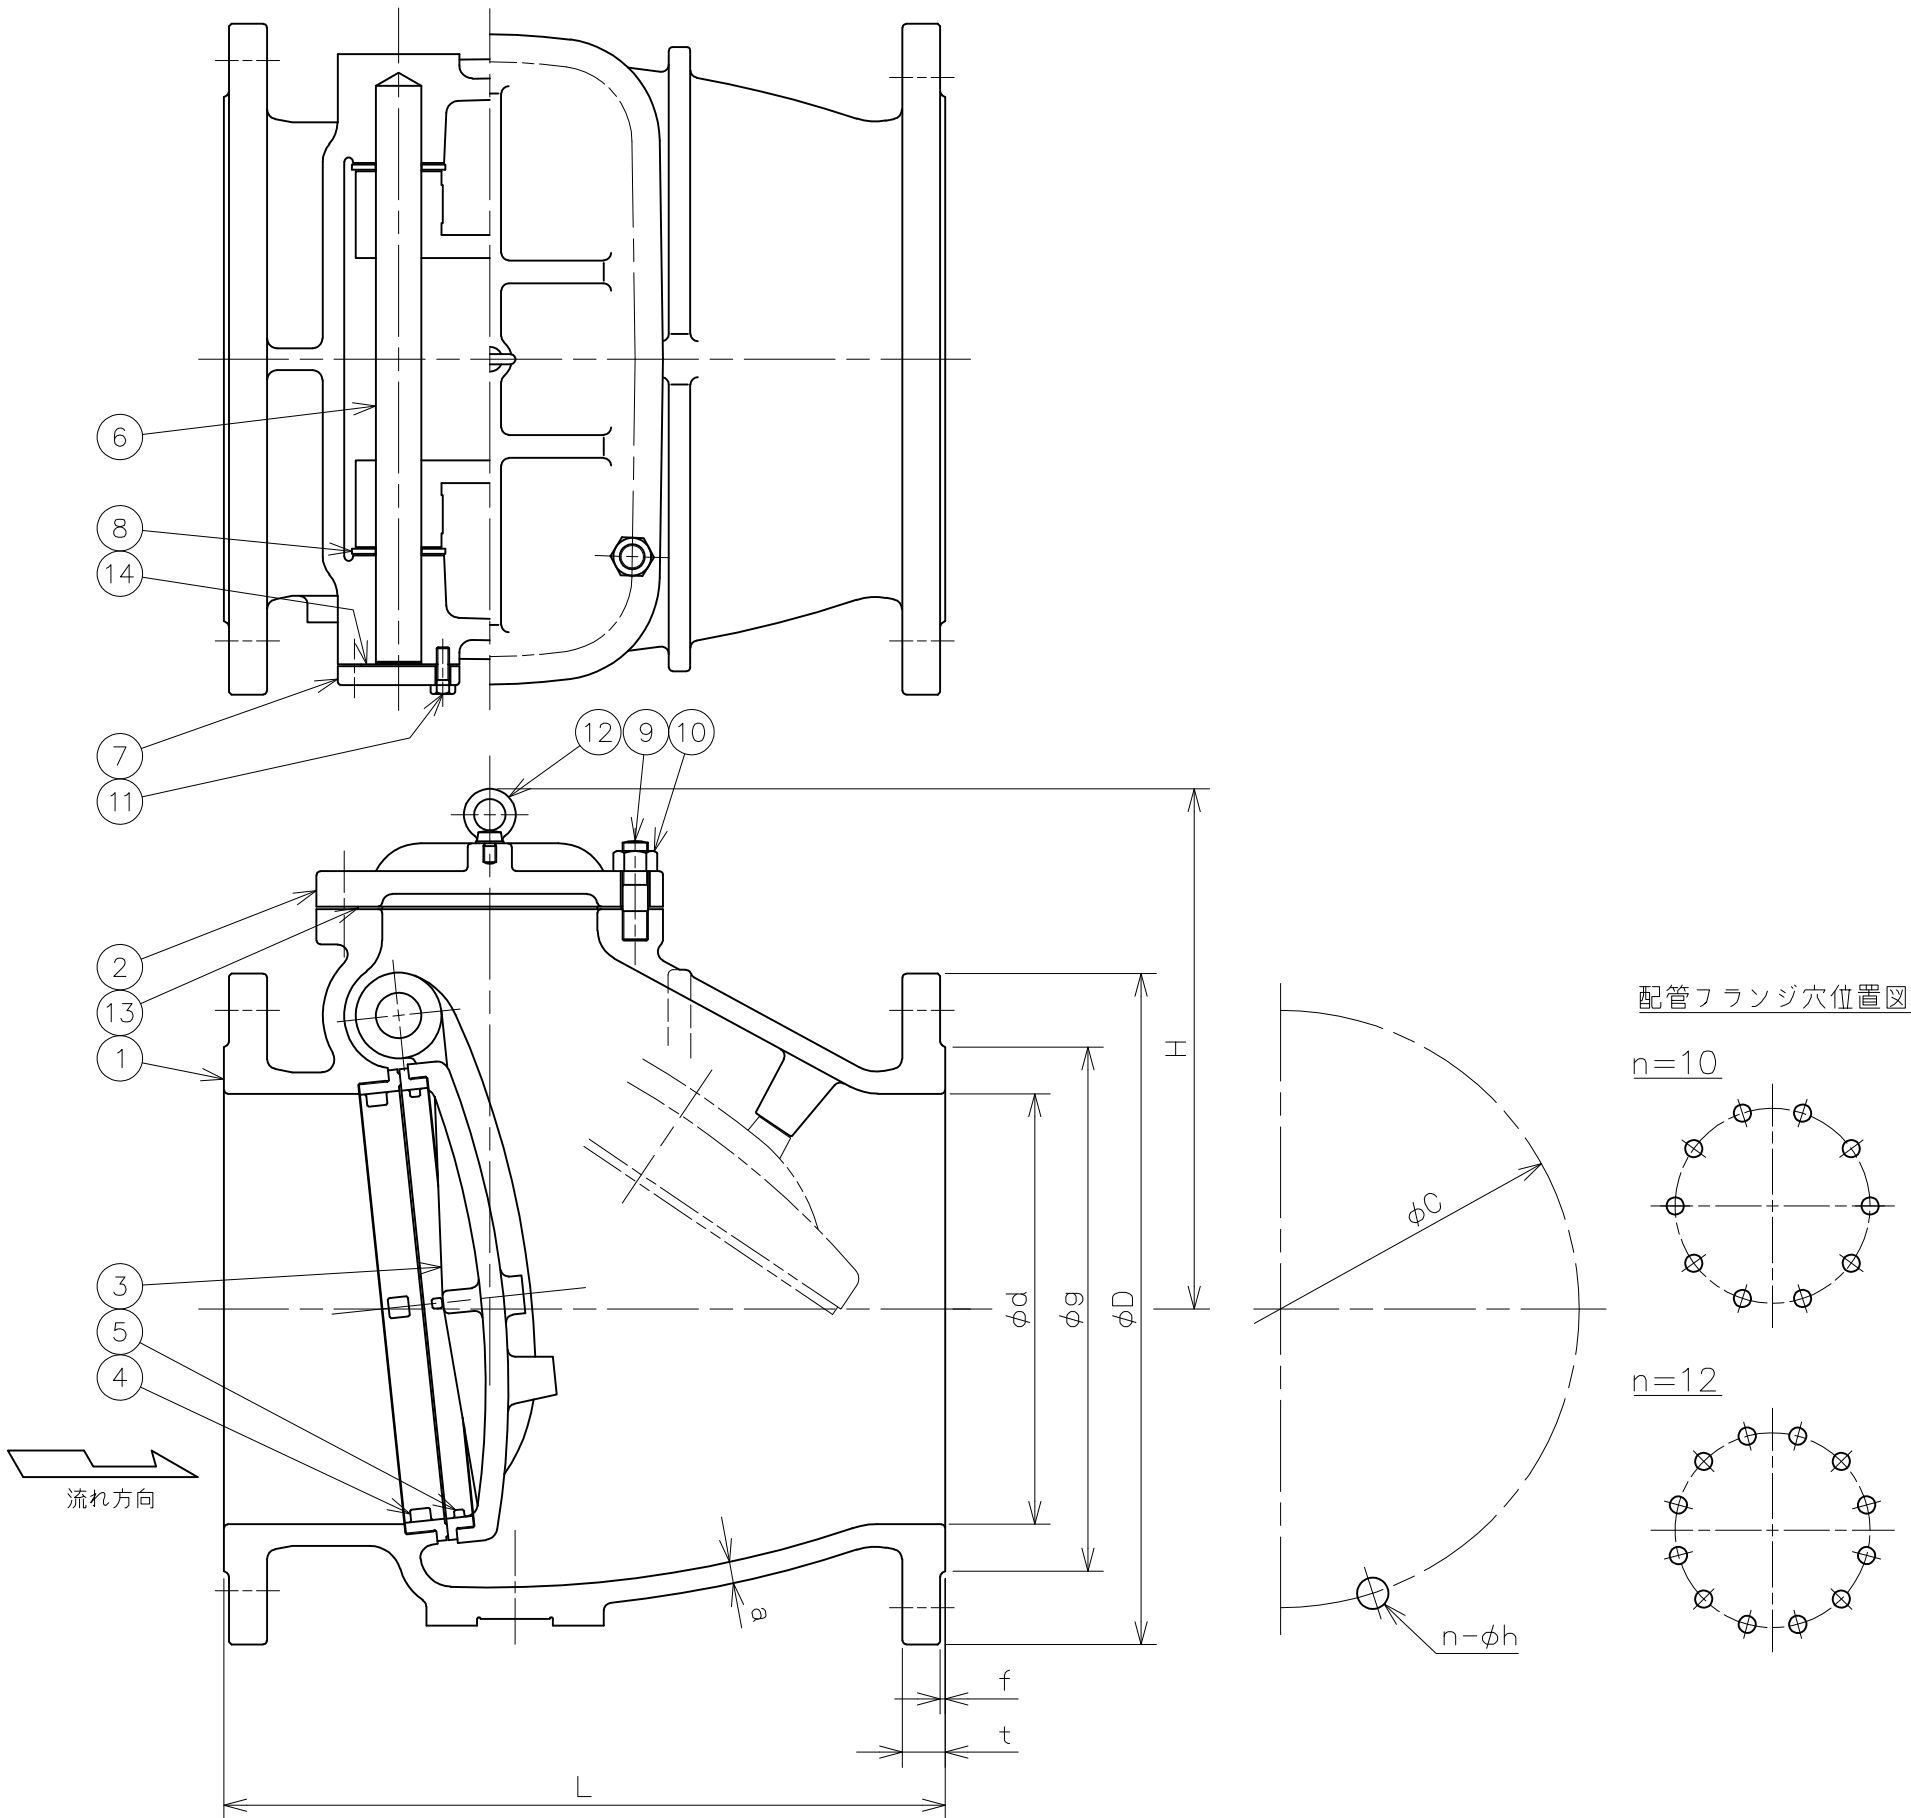

呼び径	d	L	フランジ (JIS 7.5K)							a	(≡) H	重量 (kg)	数量
			D	C	n	h	g	f	*t				
350	340	570	530	472	10	25	414	4	34	15	410	285	
400	400	630	582	524	12	25	466	4	36	17	470	410	

*フランジ厚み”t”は、
JIS 10Kによります。

14	ガスケット	ノンアスベスト	1	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	アイボルト	SS400相当	~	
11	六角ボルト	SS400相当	4	
10	六角ナット	SS400相当	~	
9	植込ボルト	SS400相当	~	
8	座金	SUS304	2	
7	ヒンジピンカバー	FC200	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁体付弁座	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1. 50MPa (350A)	
			1. 40MPa (400A)	
尺 度		弁座漏れ	0. 75MPa	

铸铁7.5K-350・400 AS7.5逆止
水配管用フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS304 Fig.45-C

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2022-03-24
元田	矢田		福本	図番	NA-21345

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.