
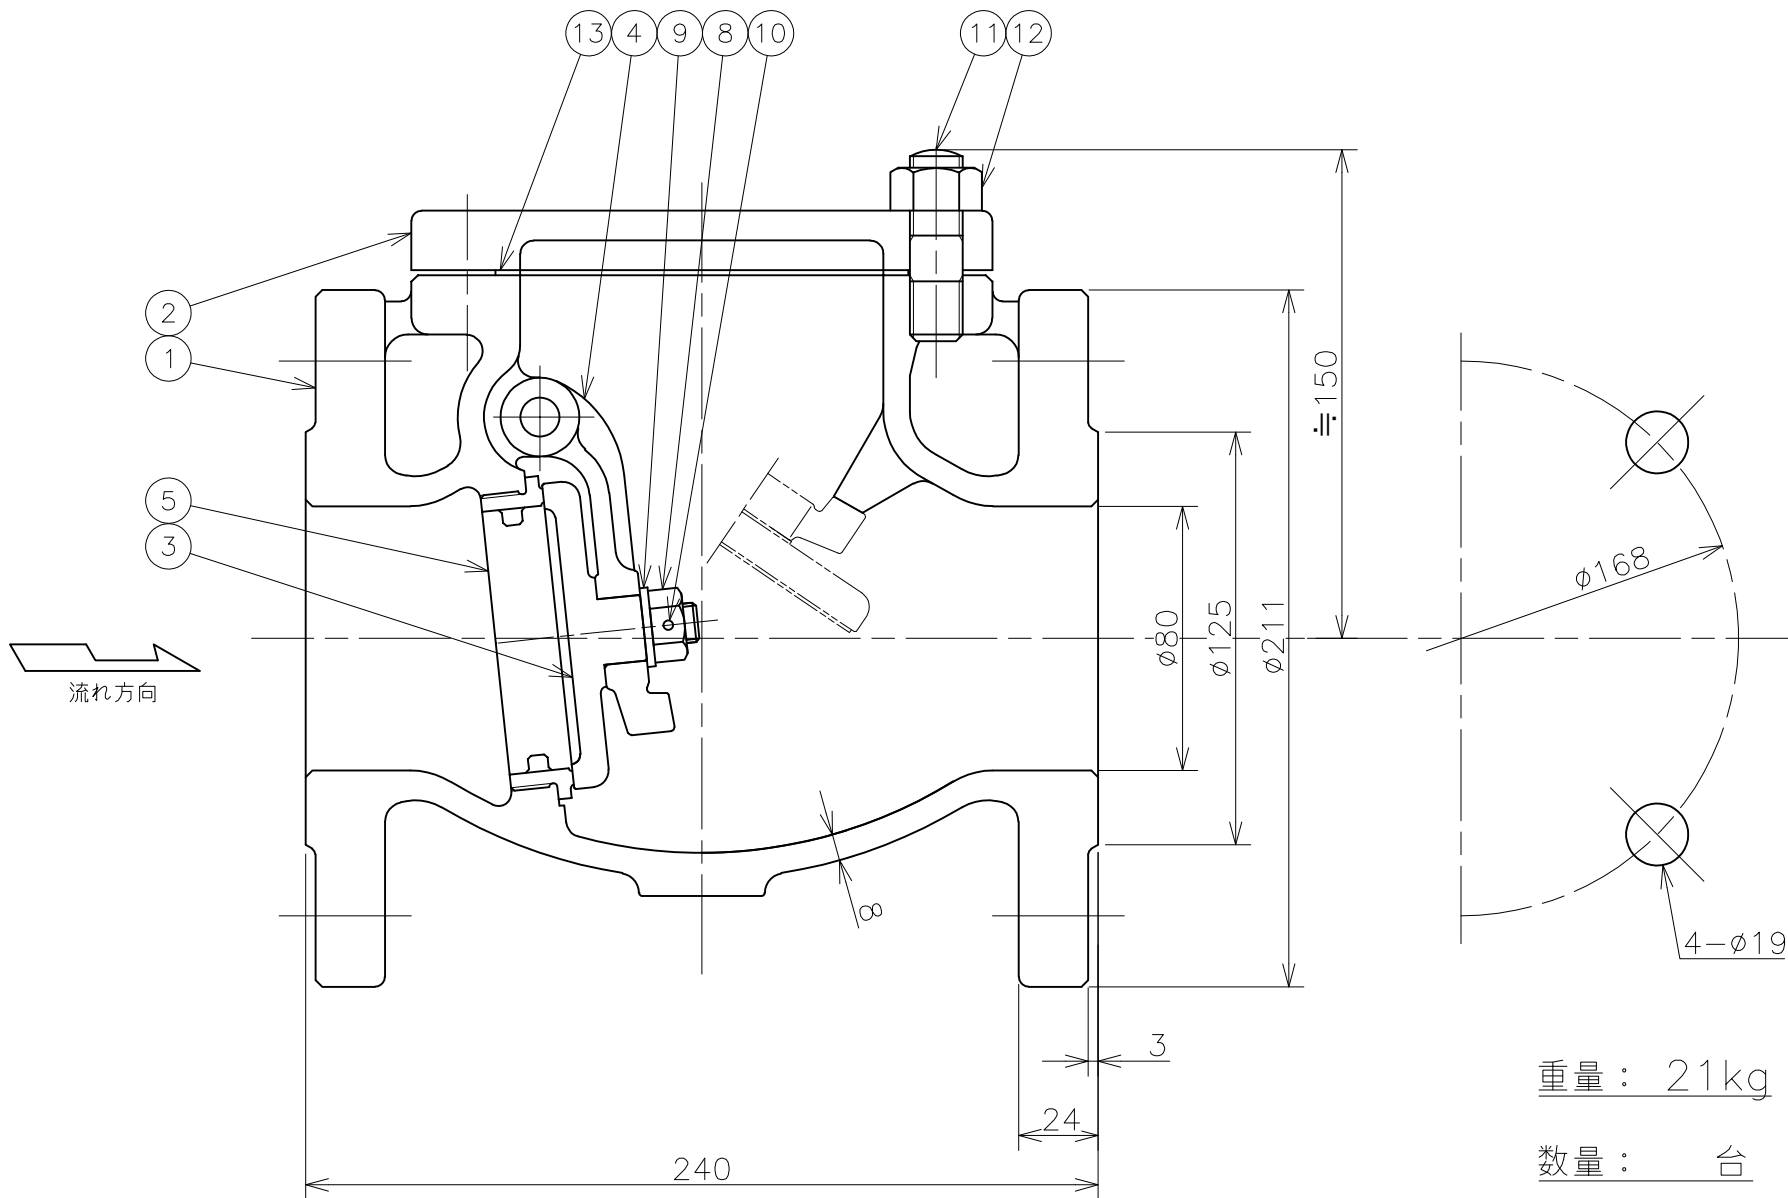


符号	日付	訂正記事	担当
△1	2017-05-29	弁体ストッパ形状変更	福本・山崎・元田
△2	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△3	2020-05-07	規格改正に伴い検査圧力変更 等	福本・山崎・元田
△4	2021-07-16	表題欄内容修正	福本・山崎・元田

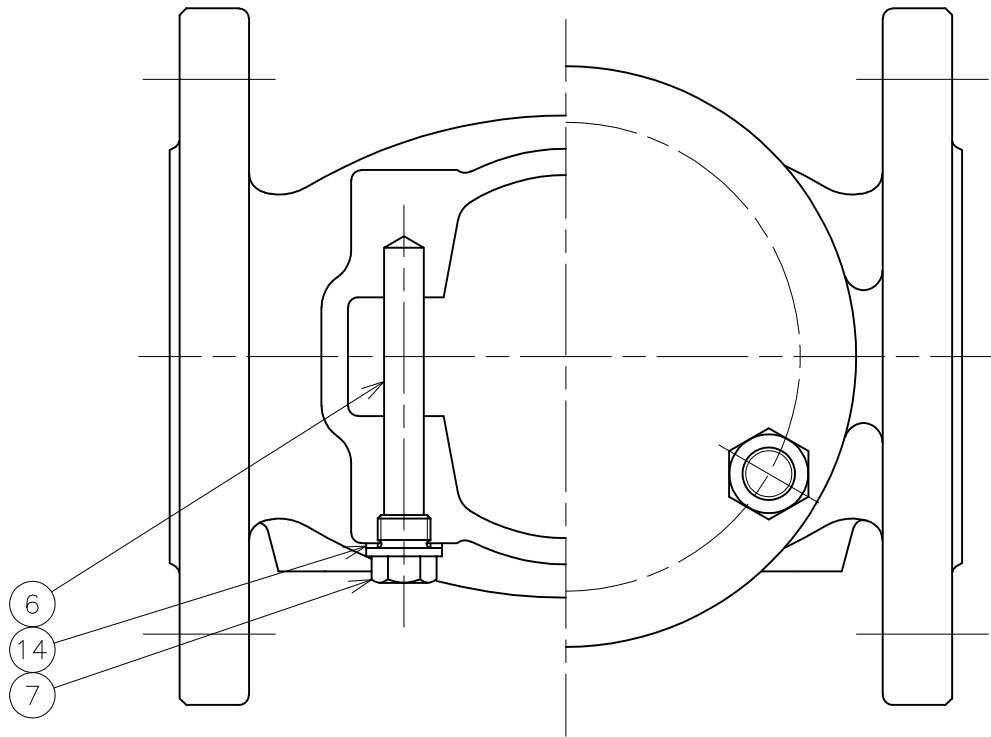

重量： 21kg

数量： 台

14	ガスケット	ノンアスベスト	1	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	六角ナット	SS400相当	6	
11	植込ボルト	SS400相当	6	
10	割ピン	SUS304	1	
9	座金	SUS304	1	
8	六角ナット	SUS304	1	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁箱付弁座	SUS304	1	
4	アーム	FCD450-10	1	
3	弁体	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.75MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.75MPa	

鋳鉄 7.5K-75 JIS B2031準拠
水配管用フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS304 Fig.45

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2010-12-17
山崎	安部		奥村	図番	N4-16005-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.