



符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-06-01	検査圧力改訂	福本・山崎・元田
△	2018-02-21	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2022-09-06	呼び径40のみ一体型弁体につき 図示追記、部品一覧表訂正	福本・矢田・元田

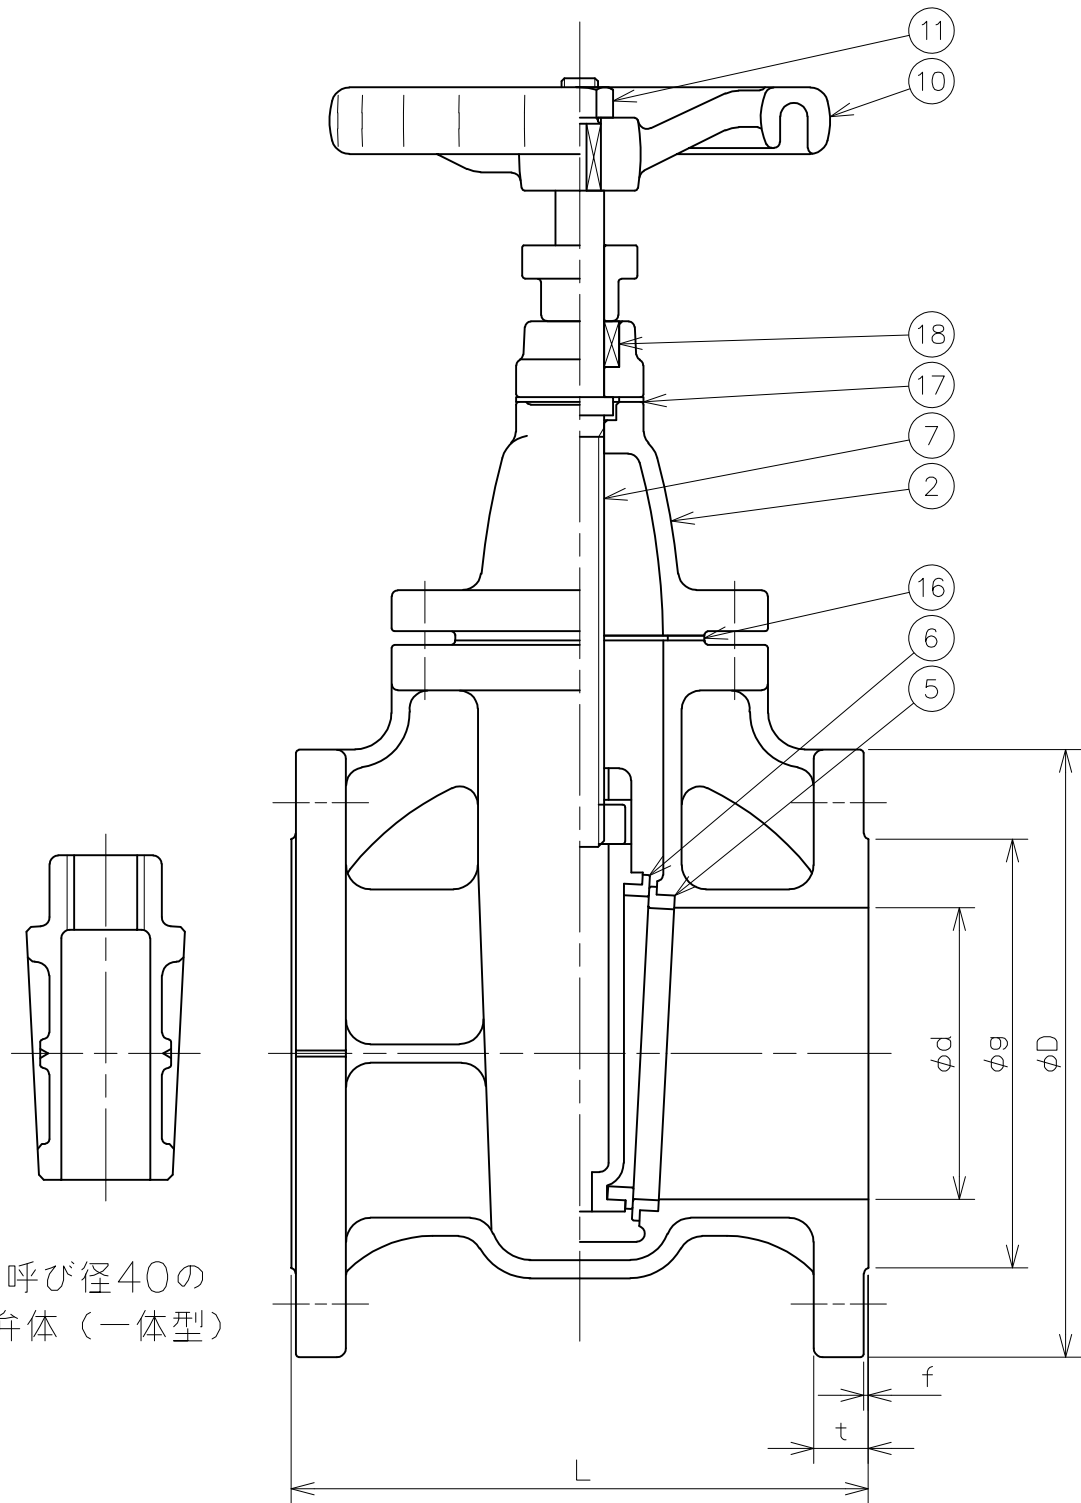

呼び径40の
弁体（一体型）

呼び径	d	L	フランジ（JIS 5K）							D1	（ $\frac{H}{mm}$ ） H	重量 （kg）	数量 （台）
			D	C	n	h	g	*f	*t				
40	37	126	120	95	4	15	75	1.5	13.5	115	174	5	
50	47	142	130	105	4	15	85	1.5	15	122	207	7	
65	61	146	155	130	4	15	110	1.5	16	148	234	11	
80	71	153	180	145	4	19	121	1.5	18	158	265	12	
100	96	190	200	165	8	19	141	1.5	18	165	319	17	
125	120	205	235	200	8	19	180	2.0	19	195	373	27	
150	146	218	265	230	8	19	210	2.0	20	220	429	36	
200	199	230	320	280	8	23	255	2.0	20	245	532	56	

*f・t：メーカー標準

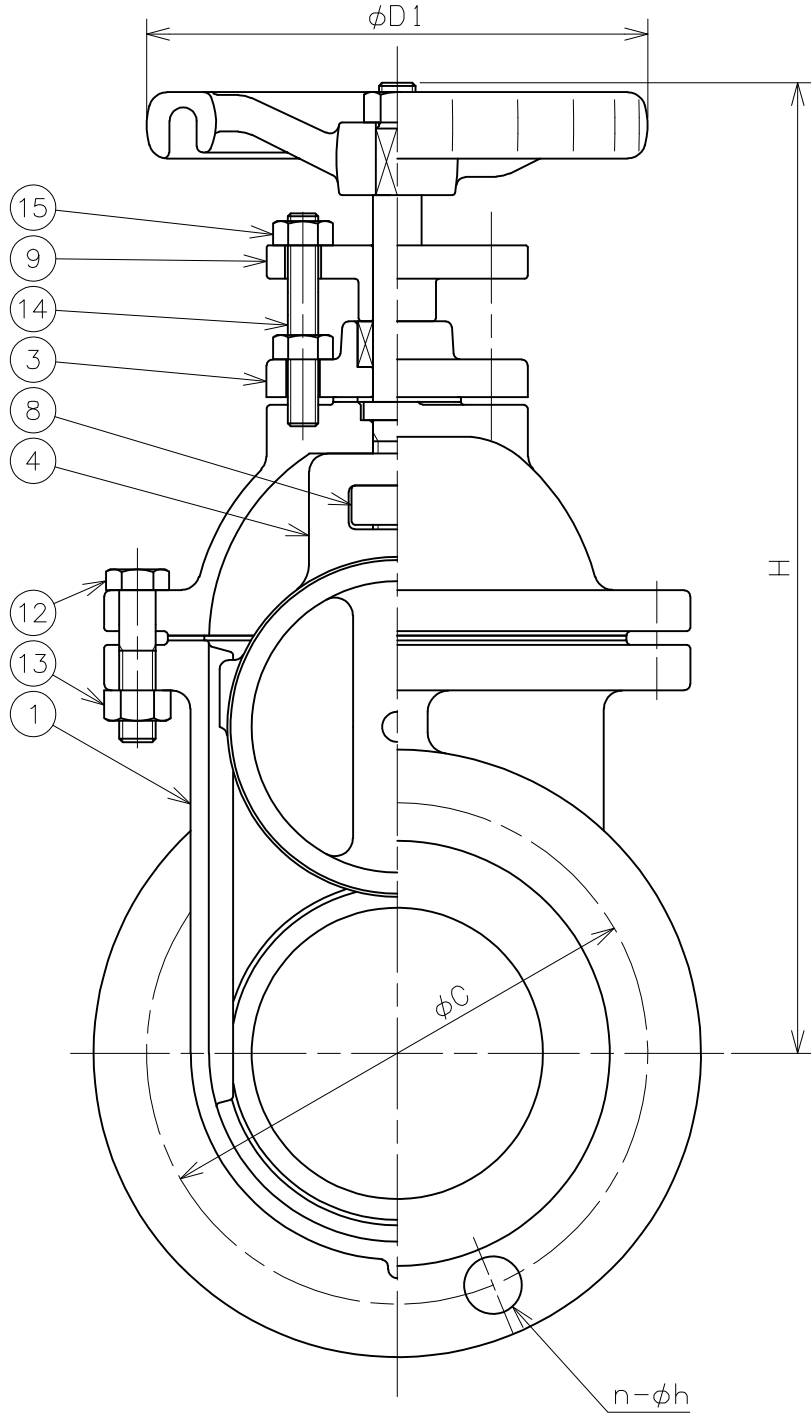

18	パッキン	ノンアスベスト	1s	
17	ガスケット	NBR	1	
16	ガスケット	NBR	1	
15	六角ナット	SS400相当	4	
14	全ねじボルト	SS400相当	2	
13	六角ナット	SS400相当	～	
12	六角ボルト	SS400相当	～	
11	六角ナット	SS400相当	1	
10	ハンドル車	FC200	1	
9	パッキン押さえ	FC200	1	
8	ねじこま	CAC406	1	呼び径50～200
7	弁棒	C3771B	1	
6	弁体付弁座	CAC406	2	呼び径50～200
5	弁箱付弁座	CAC406	2	
4	弁体	FC200 CAC406	1 1	呼び径50～200 呼び径40
3	パッキン箱	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	0.8 MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.5 MPa	

鋳鉄5K－40～200				CS内
フランジ形内ねじ仕切弁				
FC200/CAC406				Fig.4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2008-05-02
山崎	元田		安部	図番	SC-14705-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.