



符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-06-01	JIS規格の変更により検査圧力改訂 重量追記	福本・山崎・元田
△	2018-02-21	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△			

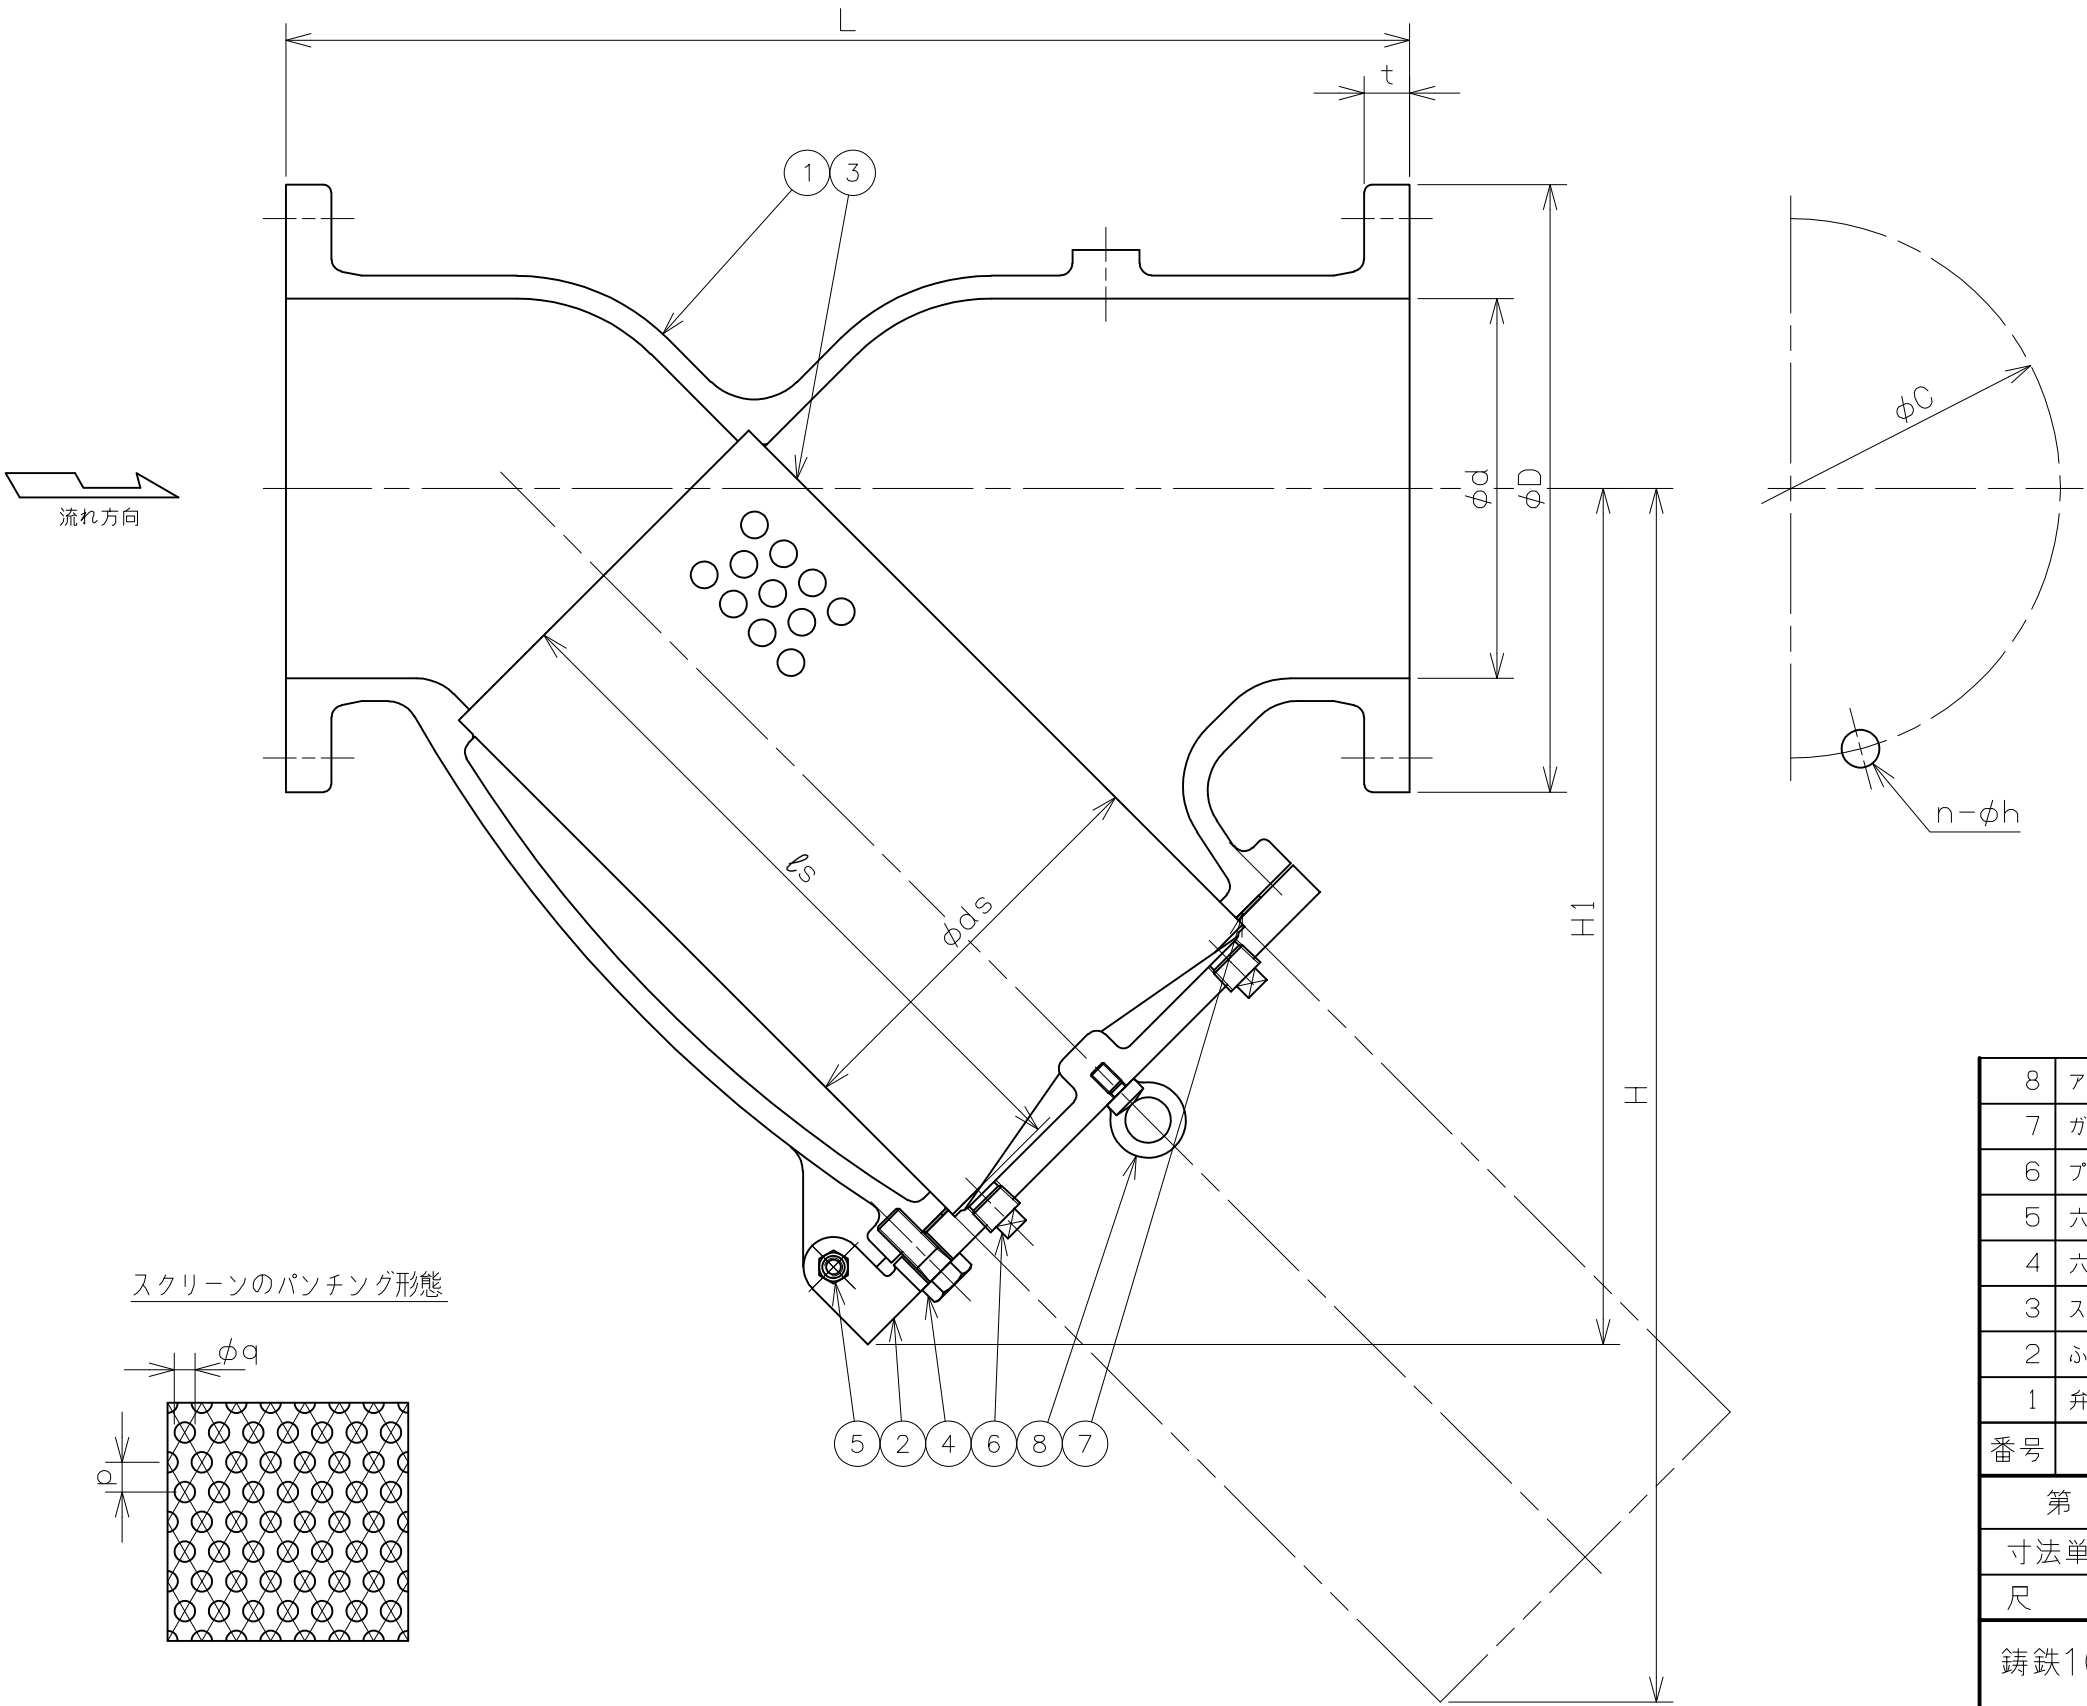

スクリーンのパンチング形態

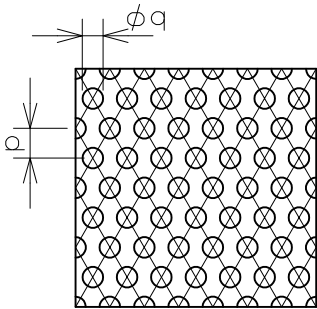

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≡)	(≡)	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t	H1	H	ds	ls	p	q		
200	200	600	330	290	12	23	26	470	660	210	380	3.0	2.0	102	
250	250	740	400	355	12	25	30	565	800	270	370	3.0	2.0	171	
300	300	850	445	400	16	25	32	675	970	320	420	3.0	2.0	234	

8	アイボルト	SS400相当	1	
7	ガスケット	ノンアスベスト	1	
6	プラグ	SS400相当	2	
5	六角ボルト・ナット	SS400相当	1s	
4	六角ボルト	SS400相当	～	
3	スクリーン	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	――	

铸铁10K-200～300
フランジ形Y形ストレーナ
FC200/SUS304
新Yスト
Fig.5-3

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2012-10-10
山崎	元田	山崎	奥村	図番	YF-17472-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.