



符号	日付	訂正記事	担当
△	2017-06-01	JIS規格の変更により検査圧力改訂 重量追記	福本・山崎・元田
△	2018-02-21	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△			

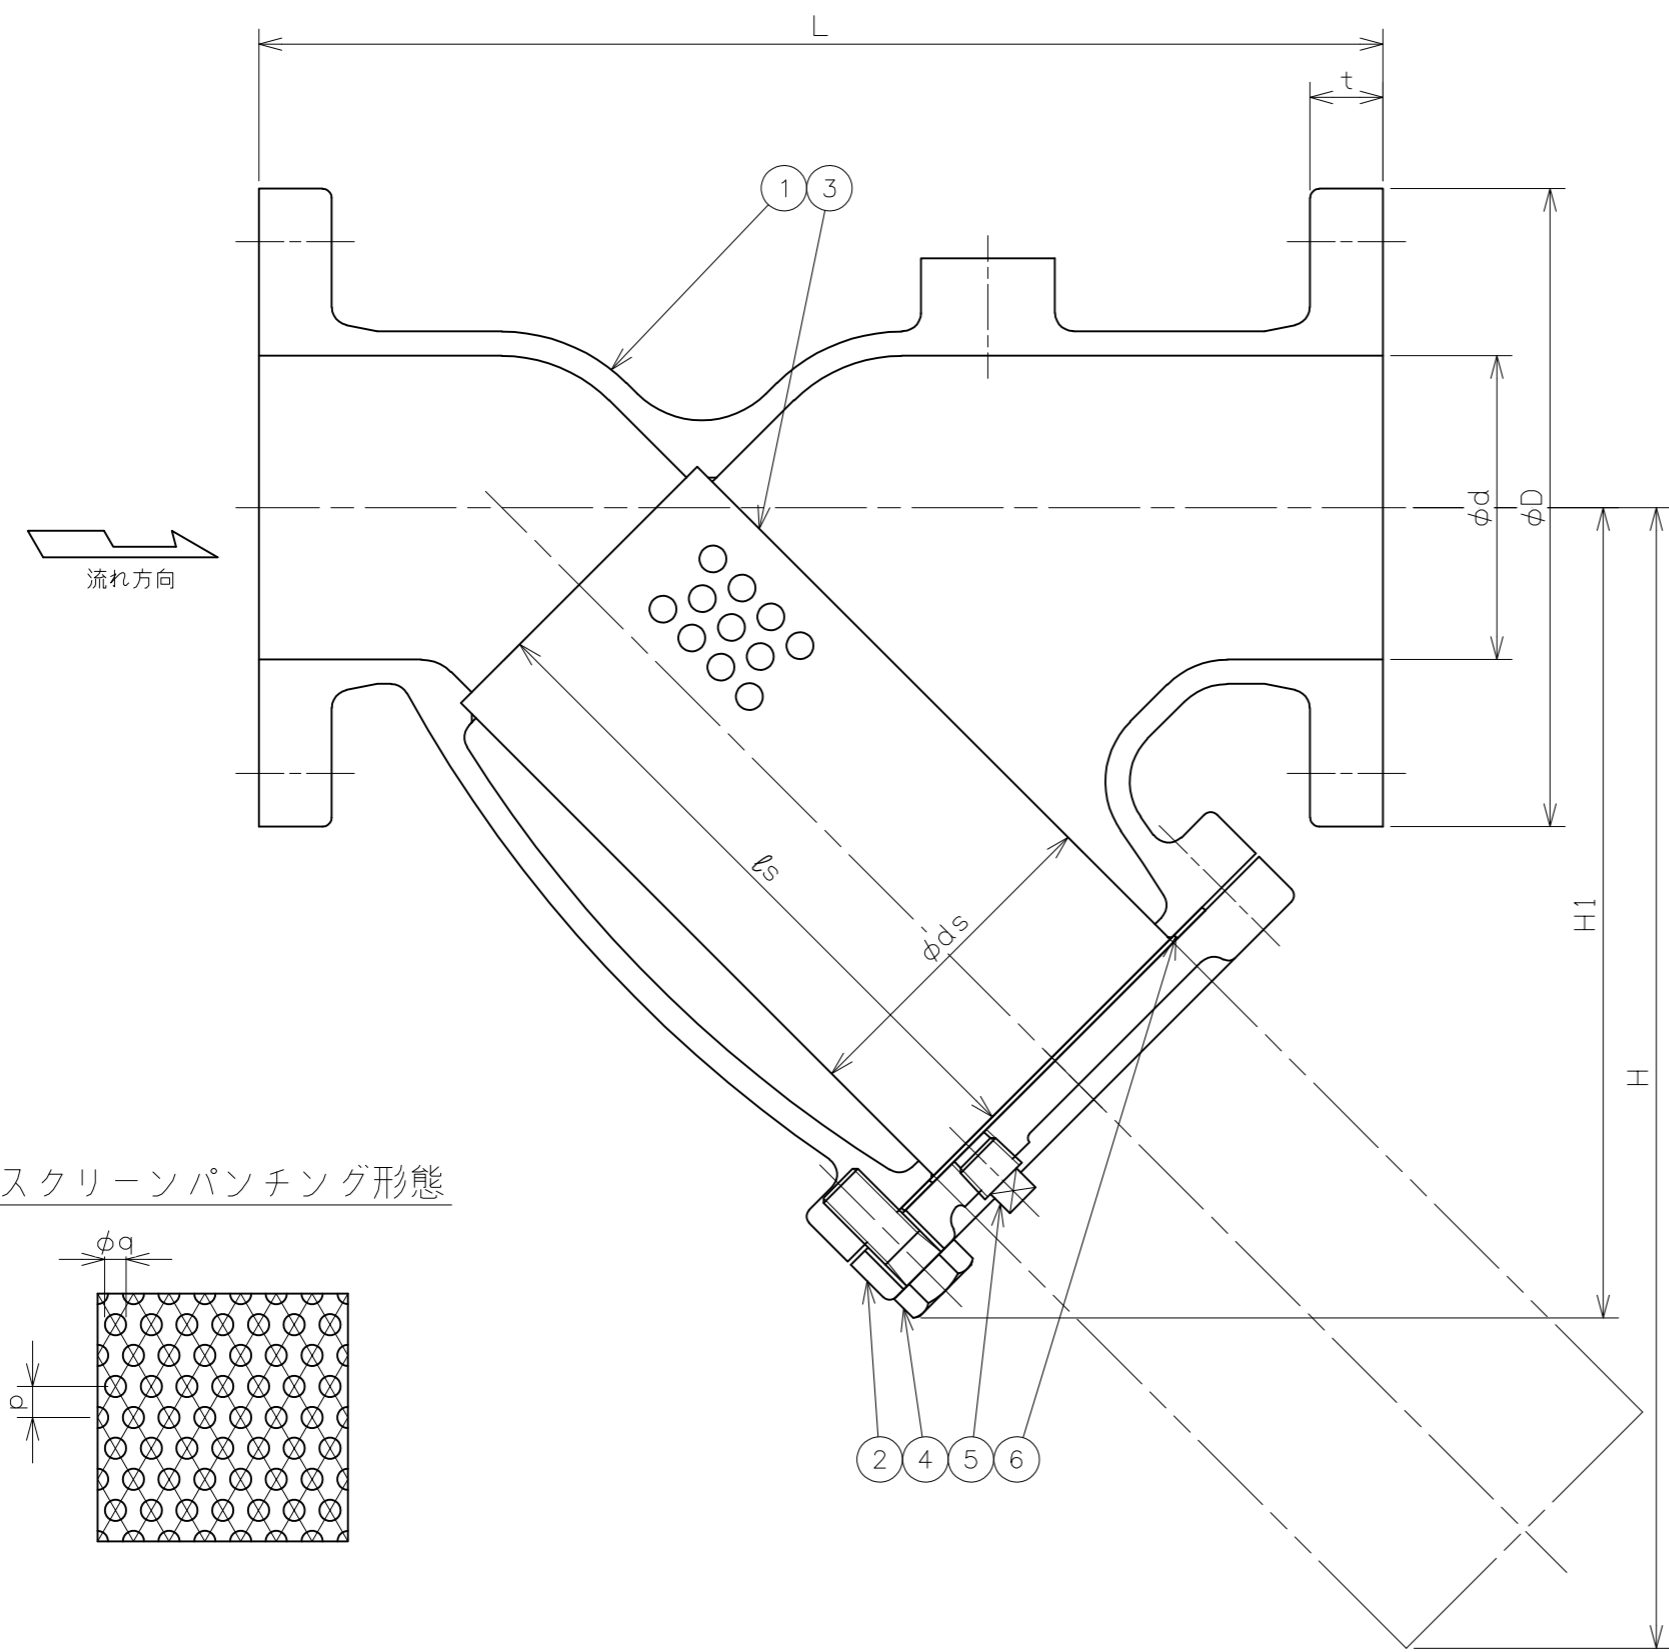

スクリーンパンチング形態

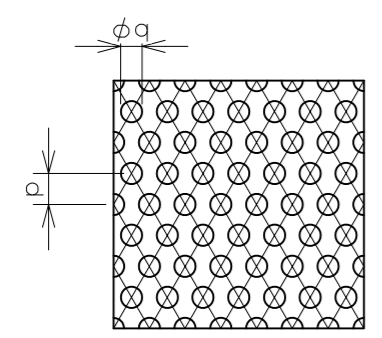

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≍) H1	(≍) H	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t			ds	ls	p	a		
50	50	250	155	120	4	19	20	150	195	60	110	2.5	1.5	11	
65	65	285	175	140	4	19	22	185	245	78	135	2.5	1.5	16	
80	80	315	185	150	8	19	22	225	310	90	175	2.5	1.5	19	
100	100	370	210	175	8	19	24	270	380	110	220	2.5	1.5	30	
125	125	450	250	210	8	23	24	295	410	140	230	3.0	2.0	48	
150	150	510	280	240	8	23	26	350	495	170	275	3.0	2.0	63	

6	ガスケット	ノンアスベスト	1	
5	プラグ	SS400相当	1	
4	六角ボルト	SS400相当	~	
3	スクリーン	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	
番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	—	

铸铁 10K-50~150
 フランジ形 Y形 ストレーナ
 FC200/SUS304
 新 Yスト
 Fig.5-3

承認	検図	設計	製図	日付	2012-10-10
山崎	元田	山崎	奥村	図番	YF-17471-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.