

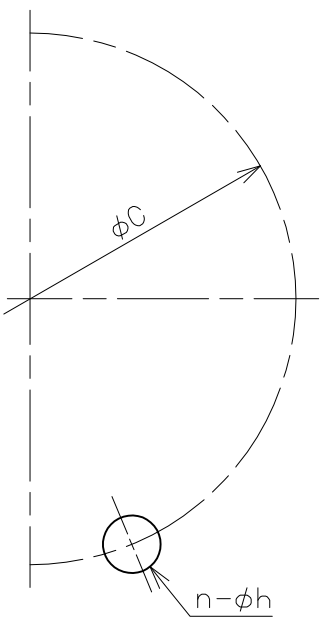


符号	日付	訂正記事	担当
△1	2017-06-01	重量追記	辻・元田・元田
△2	2021-02-10	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△3			

参考図

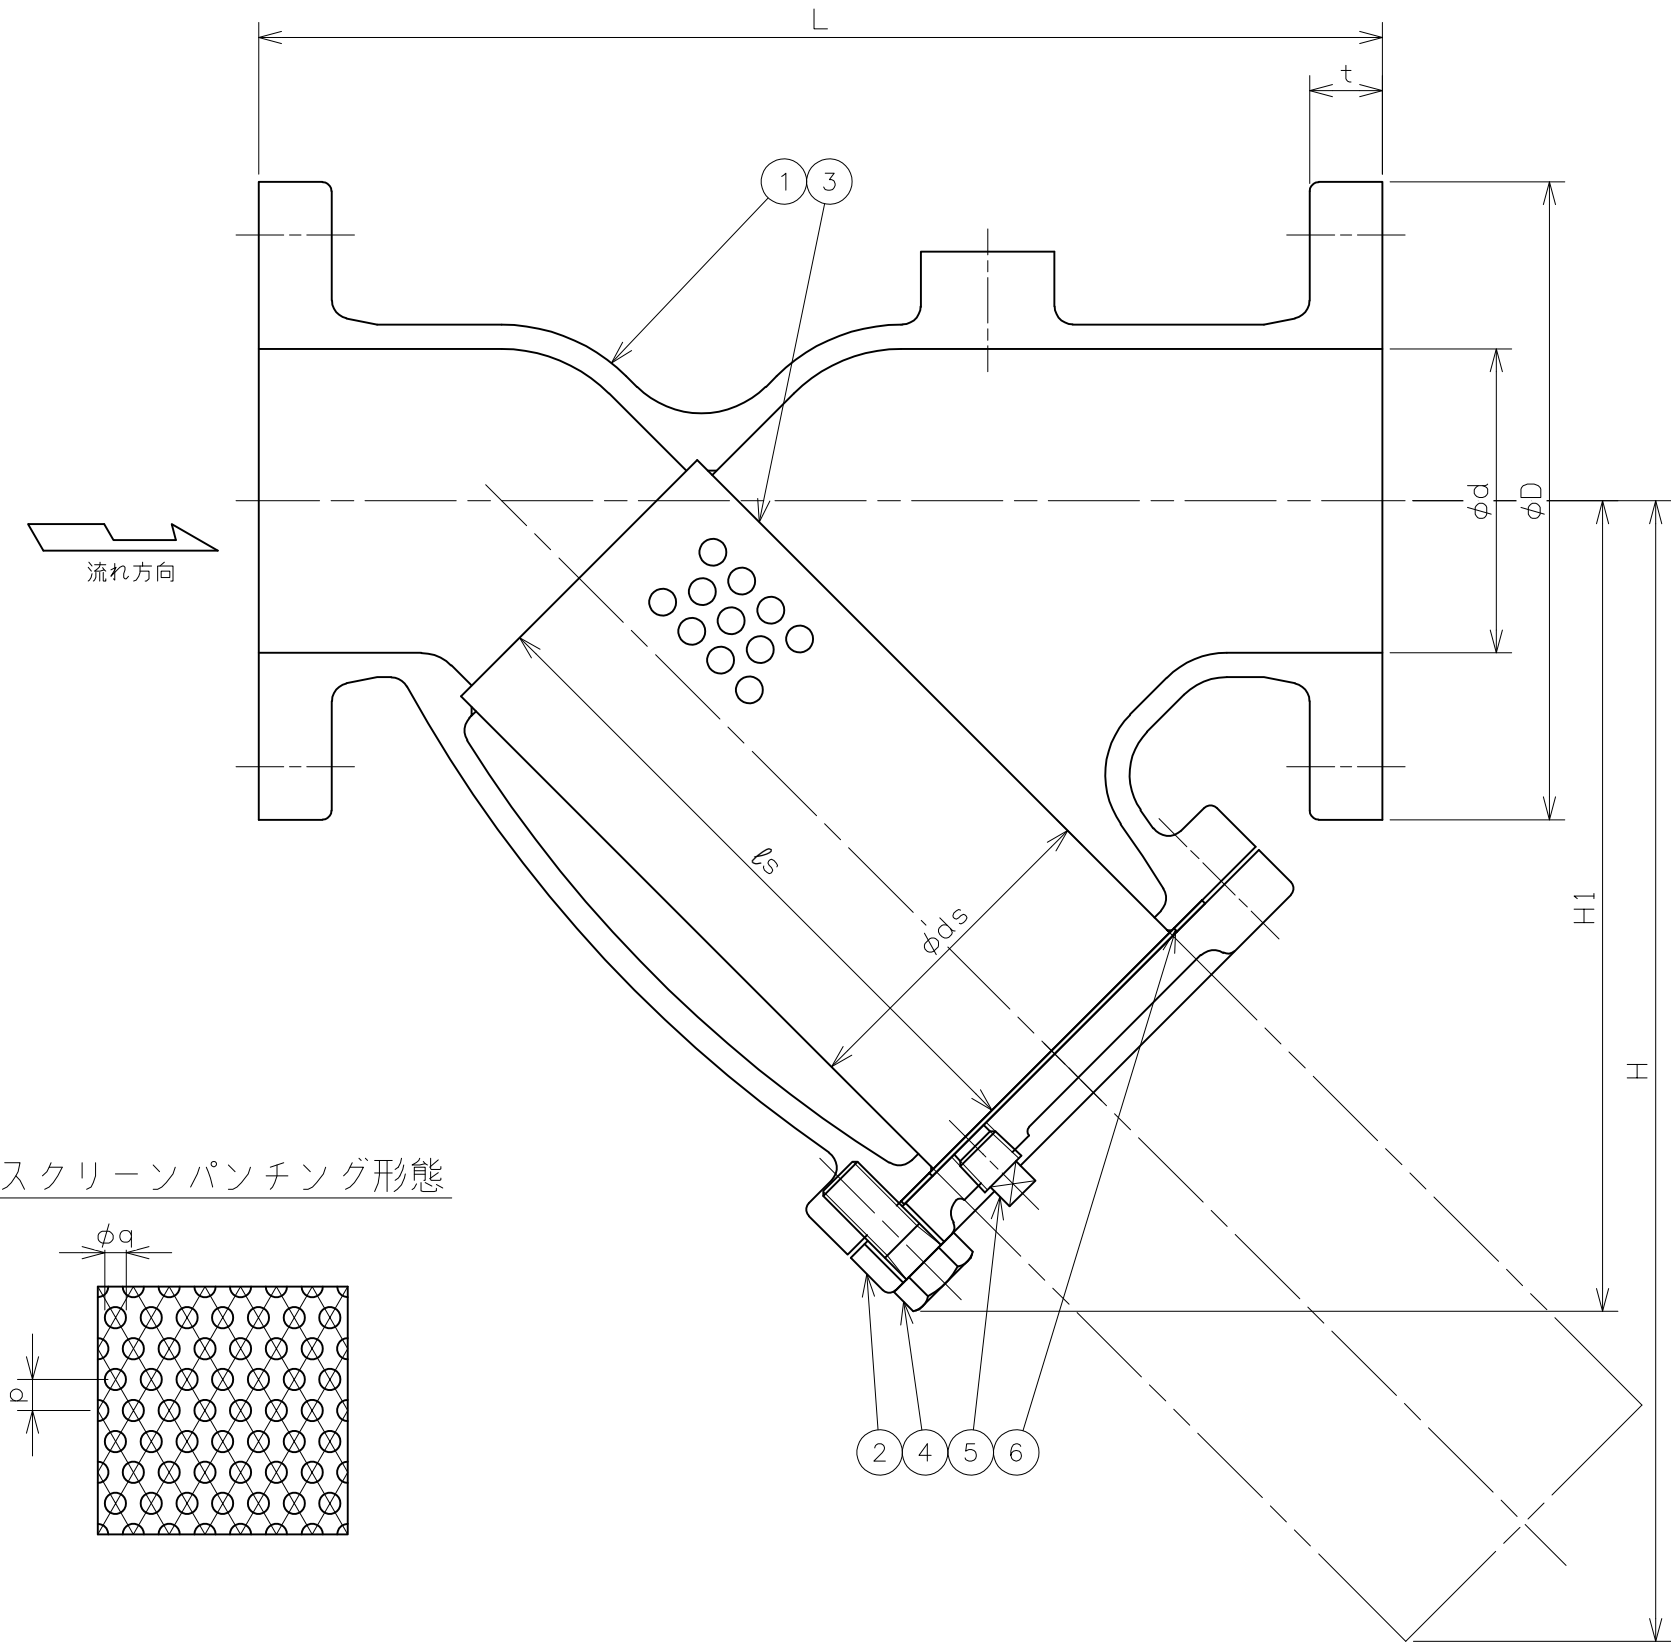

スクリーンパンチング形態

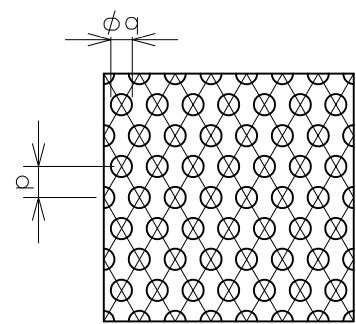

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≡) H1	(≡) H	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t			ds	ls	p	q		
50	50	250	155	120	4	19	20	150	195	60	110	2.5	1.5	11	
65	65	285	175	140	4	19	22	185	245	78	135	2.5	1.5	16	
80	80	315	185	150	8	19	22	225	310	90	175	2.5	1.5	19	
100	100	370	210	175	8	19	24	270	380	110	220	2.5	1.5	30	
125	125	450	250	210	8	23	24	295	410	140	230	3.0	2.0	48	
150	150	510	280	240	8	23	26	350	495	170	275	3.0	2.0	63	

6	ガスケット	ノンアスベスト	1	
5	プラグ	SS400相当	1	
4	六角ボルト	SS400相当	～	
3	スクリーン	SUS316	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	—	

铸铁 10K-50~150
フランジ形 Y 形ストレーナ
FC200/SUS316
新 Y スト
Fig.5-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2017-11-02
元田	山崎		元田	図番	YT-19655-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.