




組立勝手 (平面図略図)	
1	
2	
3	
4	
流れ方向 ←	
A : ハンドル	

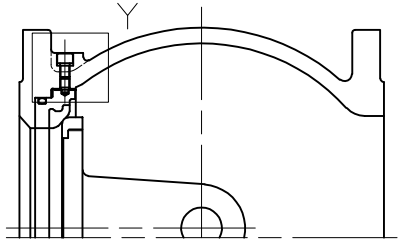

X-X断面図



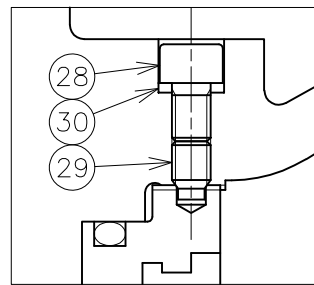


Y部詳細図



A部: 呼び径75・100

参考図

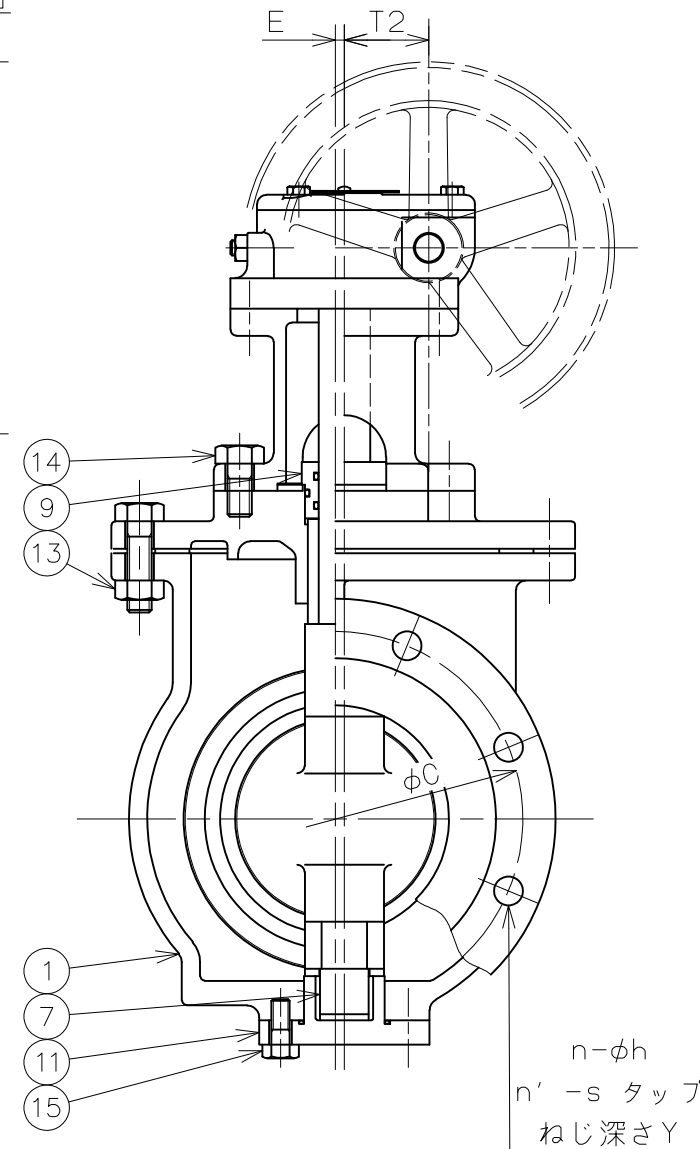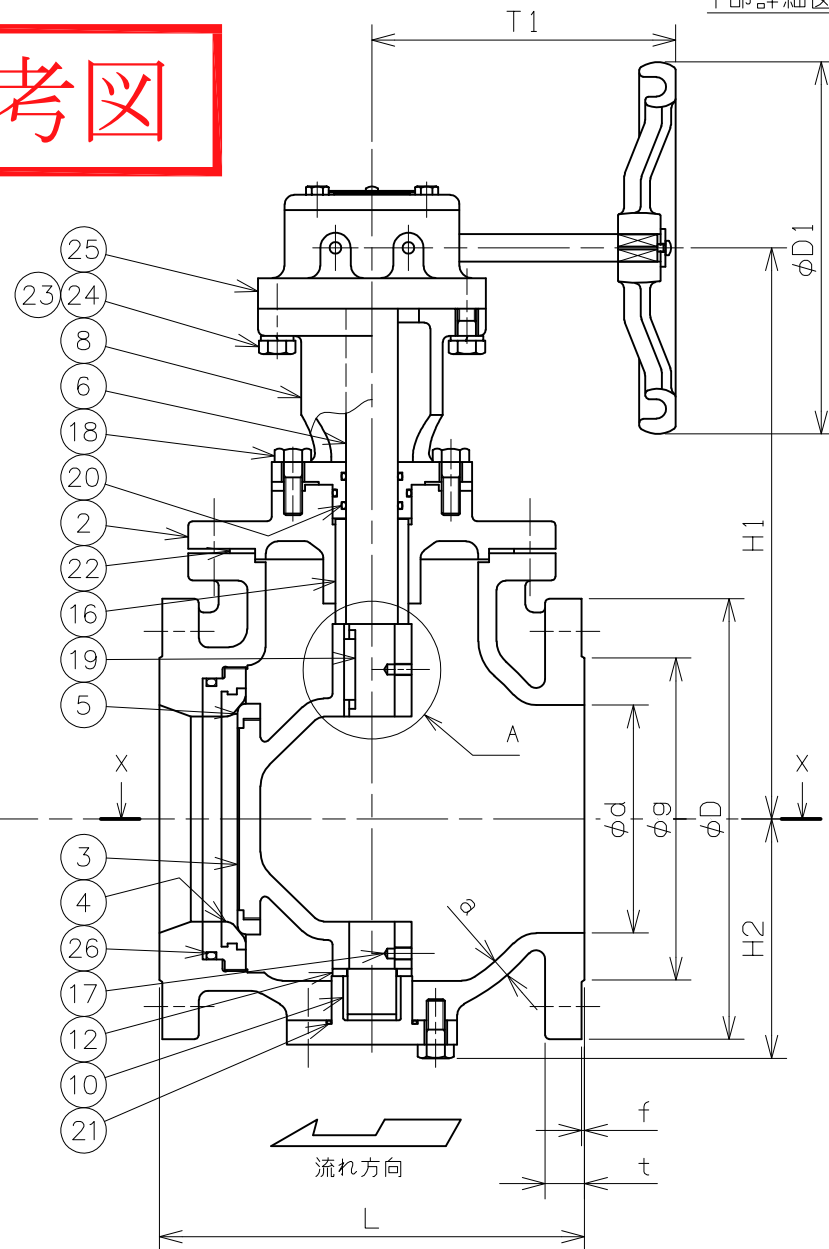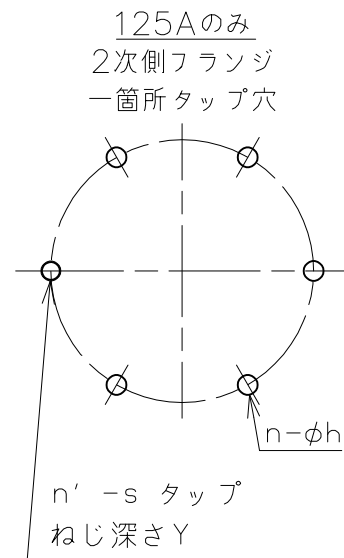

呼び径	d	L	フランジ (JIS 7.5K)														a	E	(≡) H1	(≡) H2	手動操作機				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	一次側				二次側				Y	g	f	*t					T1	T2	D1	機種		
					n	h	n'	s	n	h	n'	s														
75	75	240	211	168	4	19	-	-	4	19	-	-	-	125	3	22	9	3	276	109	185	55.5	158	SW-05-19	40	
100	100	250	238	195	4	19	-	-	4	19	-	-	-	152	3	24	10	4	297	123	185	55.5	158	SW-05-22	50	
125	125	260	263	220	6	19	-	-	5	19	1	M16	21	177	3	24	11	5	323	136	200	55.5	245	SW-05-24	60	
150	150	280	290	247	-	-	6	M16	-	-	6	M16	23	204	3	26	12	6	376	157	200	55.5	245	SW-05-28	75	
200	200	300	342	299	-	-	8	M16	-	-	8	M16	23	256	3	26	13	8	415	182	270	77	310	SW-10-30	105	
250	250	380	410	360	-	-	8	M20	-	-	8	M20	27	308	3	30	14	10	467	209	270	77	355	SW-10-36	150	
300	300	400	464	414	-	-	10	M20	-	-	10	M20	25	362	4	32	15	12	529	256	270	77	355	SW-10-36	200	

*t: JIS 10Kによります。

300A: 使用圧力0.45MPa以上の時、ハンドル径 及びH1寸法、手動操作機の機種が異なります。

符号	日付	訂正記事	担当
①	2011-04-19	125~150A、弁棒=弁体接続方法 キーに変更	吉田・安部・山崎
②	2012-10-24	テーパピン表示変更	安部・山崎・元田
③	2013-01-07	ガスケット材質 ノンアスベストに変更	奥村・山崎・元田
④	2015-07-30	重量追記	奥村・元田・元田
⑤	2020-04-21	部番28~30 部品追記及び詳細図追加 検査圧力 規格改正に伴い変更 等	福本・山崎・元田
⑥	2020-12-08	125A 接続フランジ穴 加工方法一部変更	福本・山崎・元田
⑦	2021-07-09	部番21 テーパピン数量訂正	福本・山崎・元田
⑧	2022-10-31	呼び径125・200・250 Y寸法訂正 組立勝手図の修正 (2・4入替え)	福本・矢田・元田
⑨	2023-06-20	スタンド形状修正 H1・H2寸法訂正	福本・矢田・元田

30	ガスケット	ノンアスベスト	1	
29	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
28	六角穴付ボルト	SUS304	1	
27	テーパピン	SUS304	2	呼び径75・100
26	Oリング	NBR	1	
25	手動操作機	-----	1	
24	バネ座金	SUS304	4	
23	六角ボルト	SUS304	4	
22	ガスケット	ノンアスベスト	1	
21	Oリング	NBR	1	
20	Oリング	NBR	3	
19	平行キー・六角穴付止めねじ	SUS304	1s	呼び径 125~300
18	六角ボルト	SUS304	2	
17	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
16	ブシュ	C3604B	1	
15	六角ボルト	SUS304	4	
14	六角ボルト	SUS304	4	
13	六角ボルト&ナット	SUS304	~	
12	スラスト座金	SUS304	1	
11	ボトムカバー	FC200	1	
10	ブシュ	C3604B	1	
9	パッキン押さえ	CAC406	1	
8	スタンド	FC200	1	
7	ピン	SUS304	1	
6	弁棒	SUS304	1	
5	弁体付弁座	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	CAC406+NBR	1	
3	弁体	FCD450-10	1	
2	パッキン箱	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
			呼び径250以下	呼び径300
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.75 MPa	1.75 MPa
尺 度		弁座漏れ	0.75 MPa	0.45 MPa

鋳鉄7.5K-75~300 手動ギア操作式
偏心構造弁
FC200/CAC406+NBR/SUS304 Fig.51

承認	検図	設計	製図	日付	2010-02-15
山崎	元田	N.V 山口	安部	図番	BZ-15633-9

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.