


符号	日付	訂正記事	担当
△	2008-05-02	重量追記、圧力試験空気圧検査に移行	安部・元田・山崎
△	2017-04-17	製造元設計変更により全面書き換え 呼び径範囲2½”~4”に変更 パッキン材質表記変更：ノアバスト→PTFE	福本・山崎・元田
△			

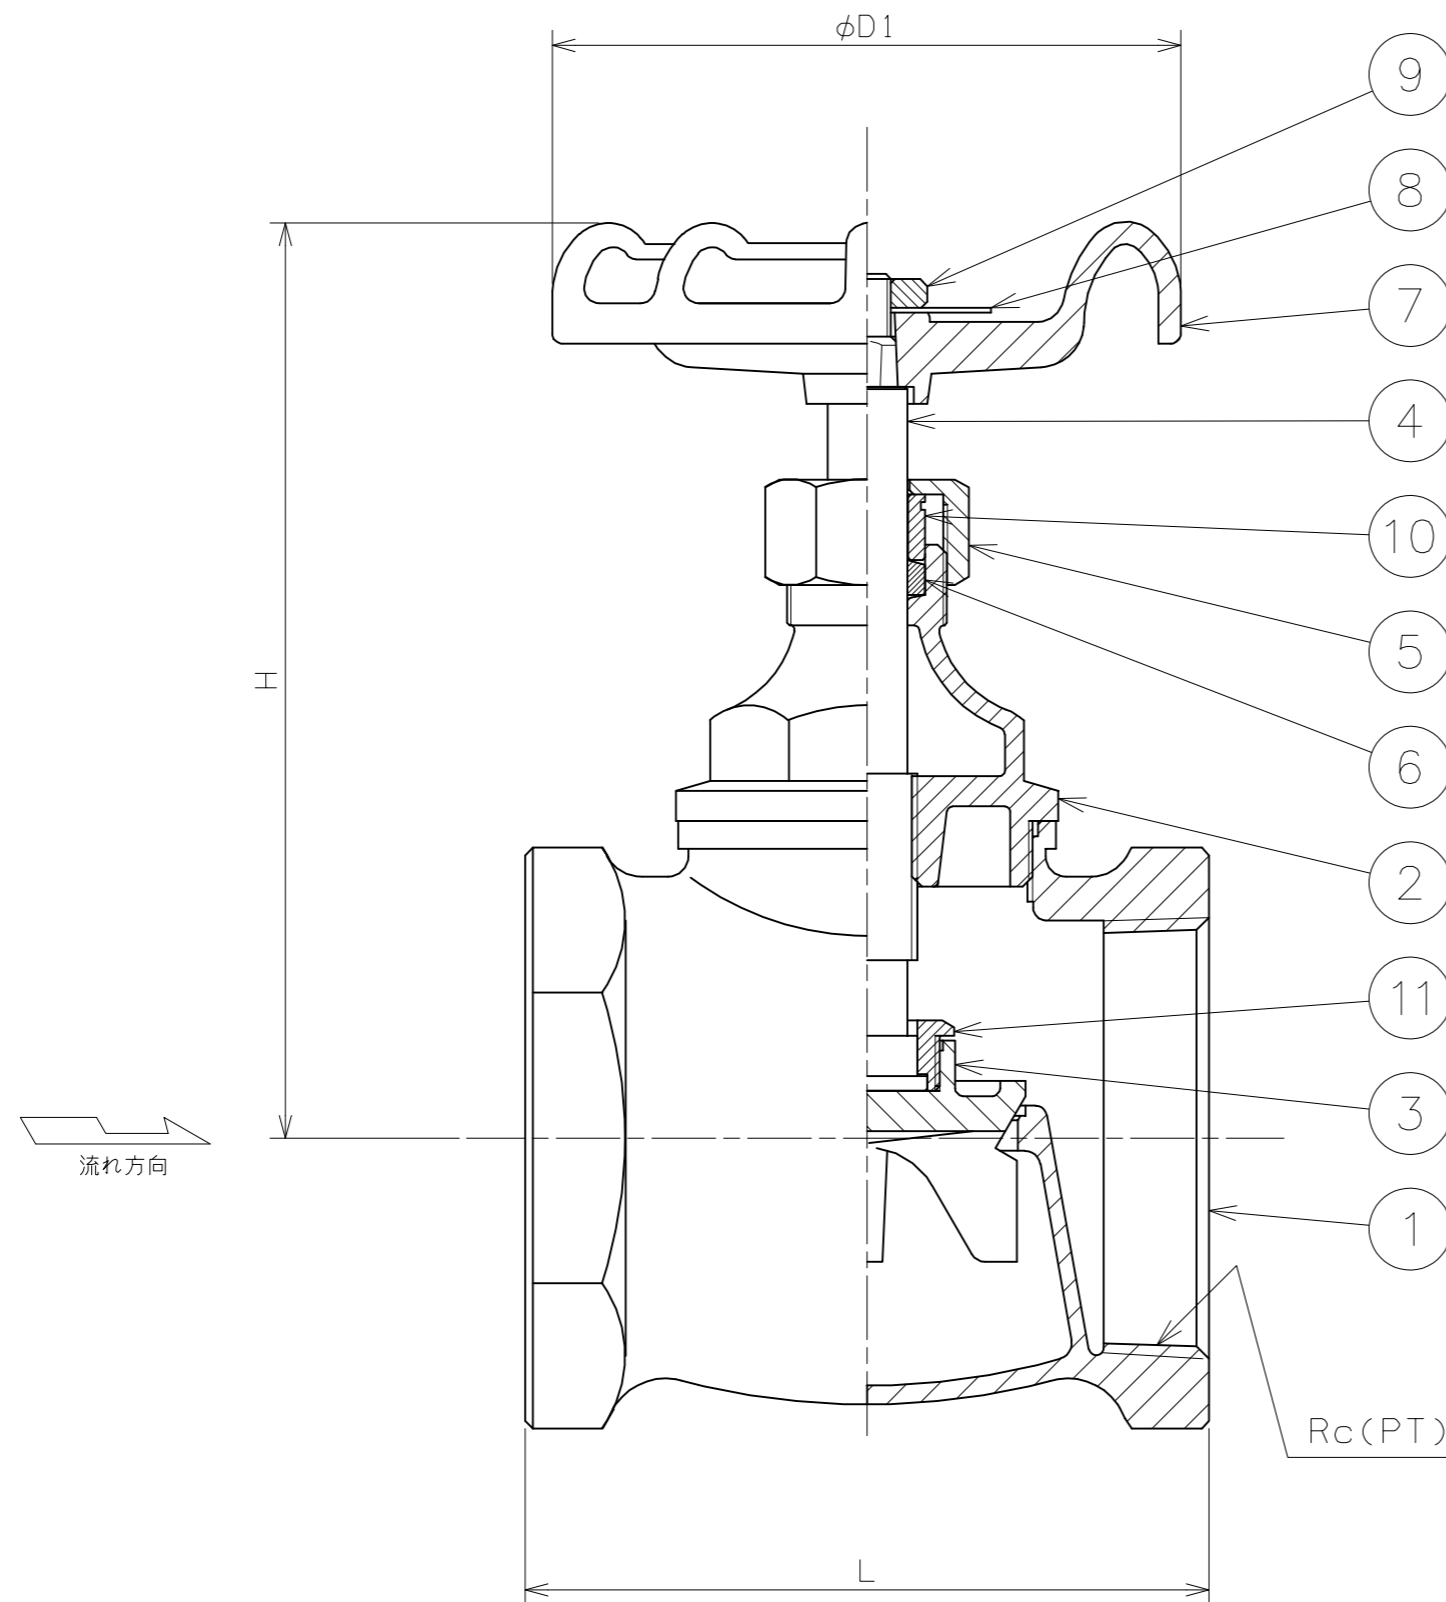

11	弁押さえ	C3771B	1	
10	パッキン押さえ	C3771B	1	
9	ハンドルナット	SS400	1	
8	銘板	アルミニウム	1	
7	ハンドル車	アルミニウム	1	
6	パッキン	PTFE	1	
5	パッキン押さえナット	CAC406	1	
4	弁棒	C3771B	1	
3	弁体	CAC406	1	
2	ふた	CAC406	1	
1	弁箱	CAC406	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	空気圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	0.6MPa	
尺度		弁座漏れ	0.6MPa	

青銅 10K-2½”~4”  
ねじ込み形内ねじ玉形弁  
CAC406/C3771B  
BC玉  
Fig.55

承認	検図	設計	製図	日付	2003-06-04
山崎	金山	K.G	安部	図番	GZX-11936-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

呼び径		L	(寸)	D1	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm					
2 1/2	65	119	157	110	2.75	
3	80	136	177	125	4.00	
4	100	170	225	140	6.80	