



符号	日付	訂正	記事	担当
△	2008-05-02	重量追記、圧力試験空気圧検査に移行		安部、元田、山崎
△				
△				

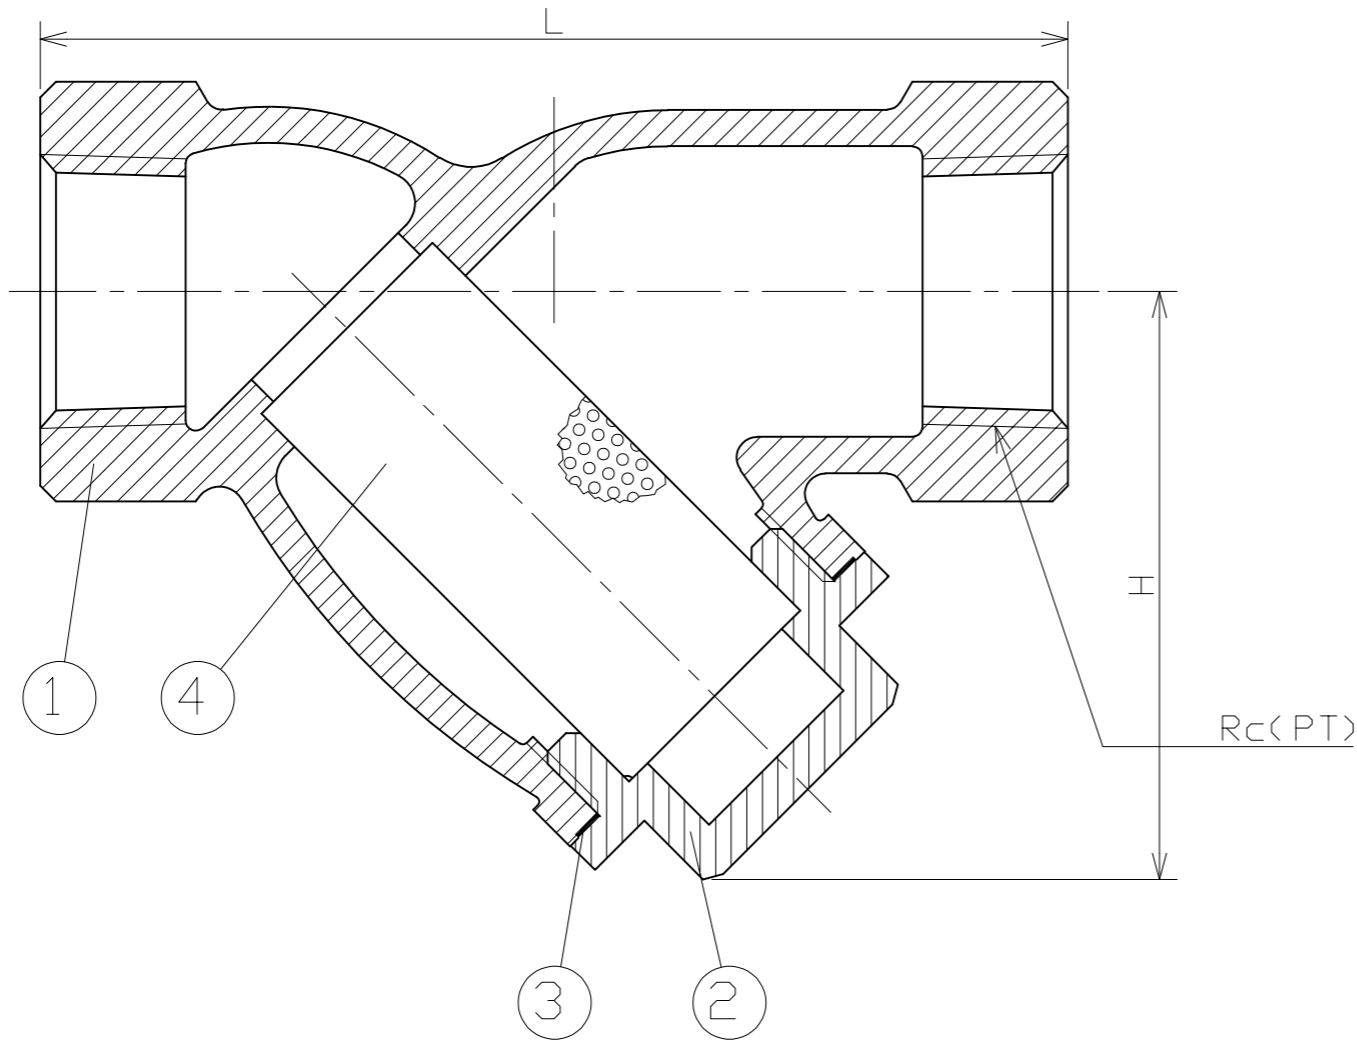

スクリーンのパンチング形態

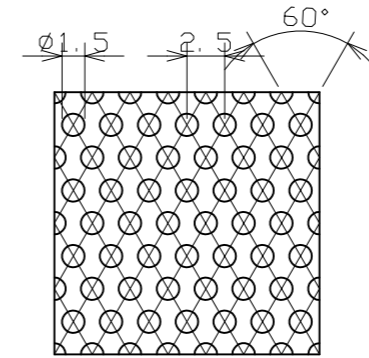

呼び径		L	H	重量 (kg)	数量 (台)
mm	inch				
10	3/8	70	44		
15	1/2	80	49	0.30	
20	3/4	100	57	0.53	
25	1	115	72	0.82	
32	1 1/4	135	82	1.23	
40	1 1/2	160	98	1.82	
50	2	195	121	2.95	
65	2 1/2	230	150		
80	3	239	180		

4	スクリーン	SUS304	1	φ1.5xp2.5
3	ガスケット	ナアスベスト	1	
2	ふた	CAC406	1	
1	本体	CAC406	1	
番号	部品名	材料	個数	備考

第三角法		試験	空気圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	0.6 MPa	
尺度		弁座漏れ		

青銅 10K-3/8" ~ 3"  
ねじ込み形 Y形ストレーナ

Fig. 56

承認	検図	設計	製図	日付	2003-06-04
山崎	金山	K. G	安部	図番	YSX-11932-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.