

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2014-05-30	パッキン押さえ 材質変更 SS400→FCD450-10	福本・山崎・ 奥村・元田
⚠	2015-08-07	手動操作機種種変更 手動操作機用キーを追記	山崎・奥村・元田
⚠	2017-12-09	ボール材質変更: SCS13→F304 ボール形状誤記訂正	山崎・奥村・元田
⚠	2018-02-19	材料表記方法変更: SS400→SS400相当 等	福本・山崎・元田
⚠	2023-03-27	弁棒材質変更 SUS304→SUS403	福本・矢田・元田


18	キー	S45C	1	
17	保持具	SUS304/C6191B	1s	
16	手動減速機	-----	1	AB2000
15	スタンド	FC200	1	
14	ガスケット	ノンアスベスト	1	
13	Oリング	NBR	1	
12	Vパッキン	PTFE	1s	
11	六角ボルト・バネ座金	SS400相当	4s	
10	植込ボルト・ナット	SUS304	4s	
9	六角ボルト	SS400相当	4	
8	六角ボルト	SS400相当	16	
7	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
6	スラストワッシャー	PTFE	1	
5	弁棒	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	PTFE	2	
3	ボール	F304	1	
2	弁箱B	FC200	1	
1	弁箱A	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
			呼び径250	呼び径300
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	1.50MPa
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	1.10MPa

鋳鉄10K-250・300
 FCボール
 フランジ形 ボール弁
 ギア操作式
 Fig.78

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2014-04-04
元田	奥村	山崎	福本	図番	CFD-18230-5

昭和バルブ製作所
 SHOWA VALVE CO., LTD.

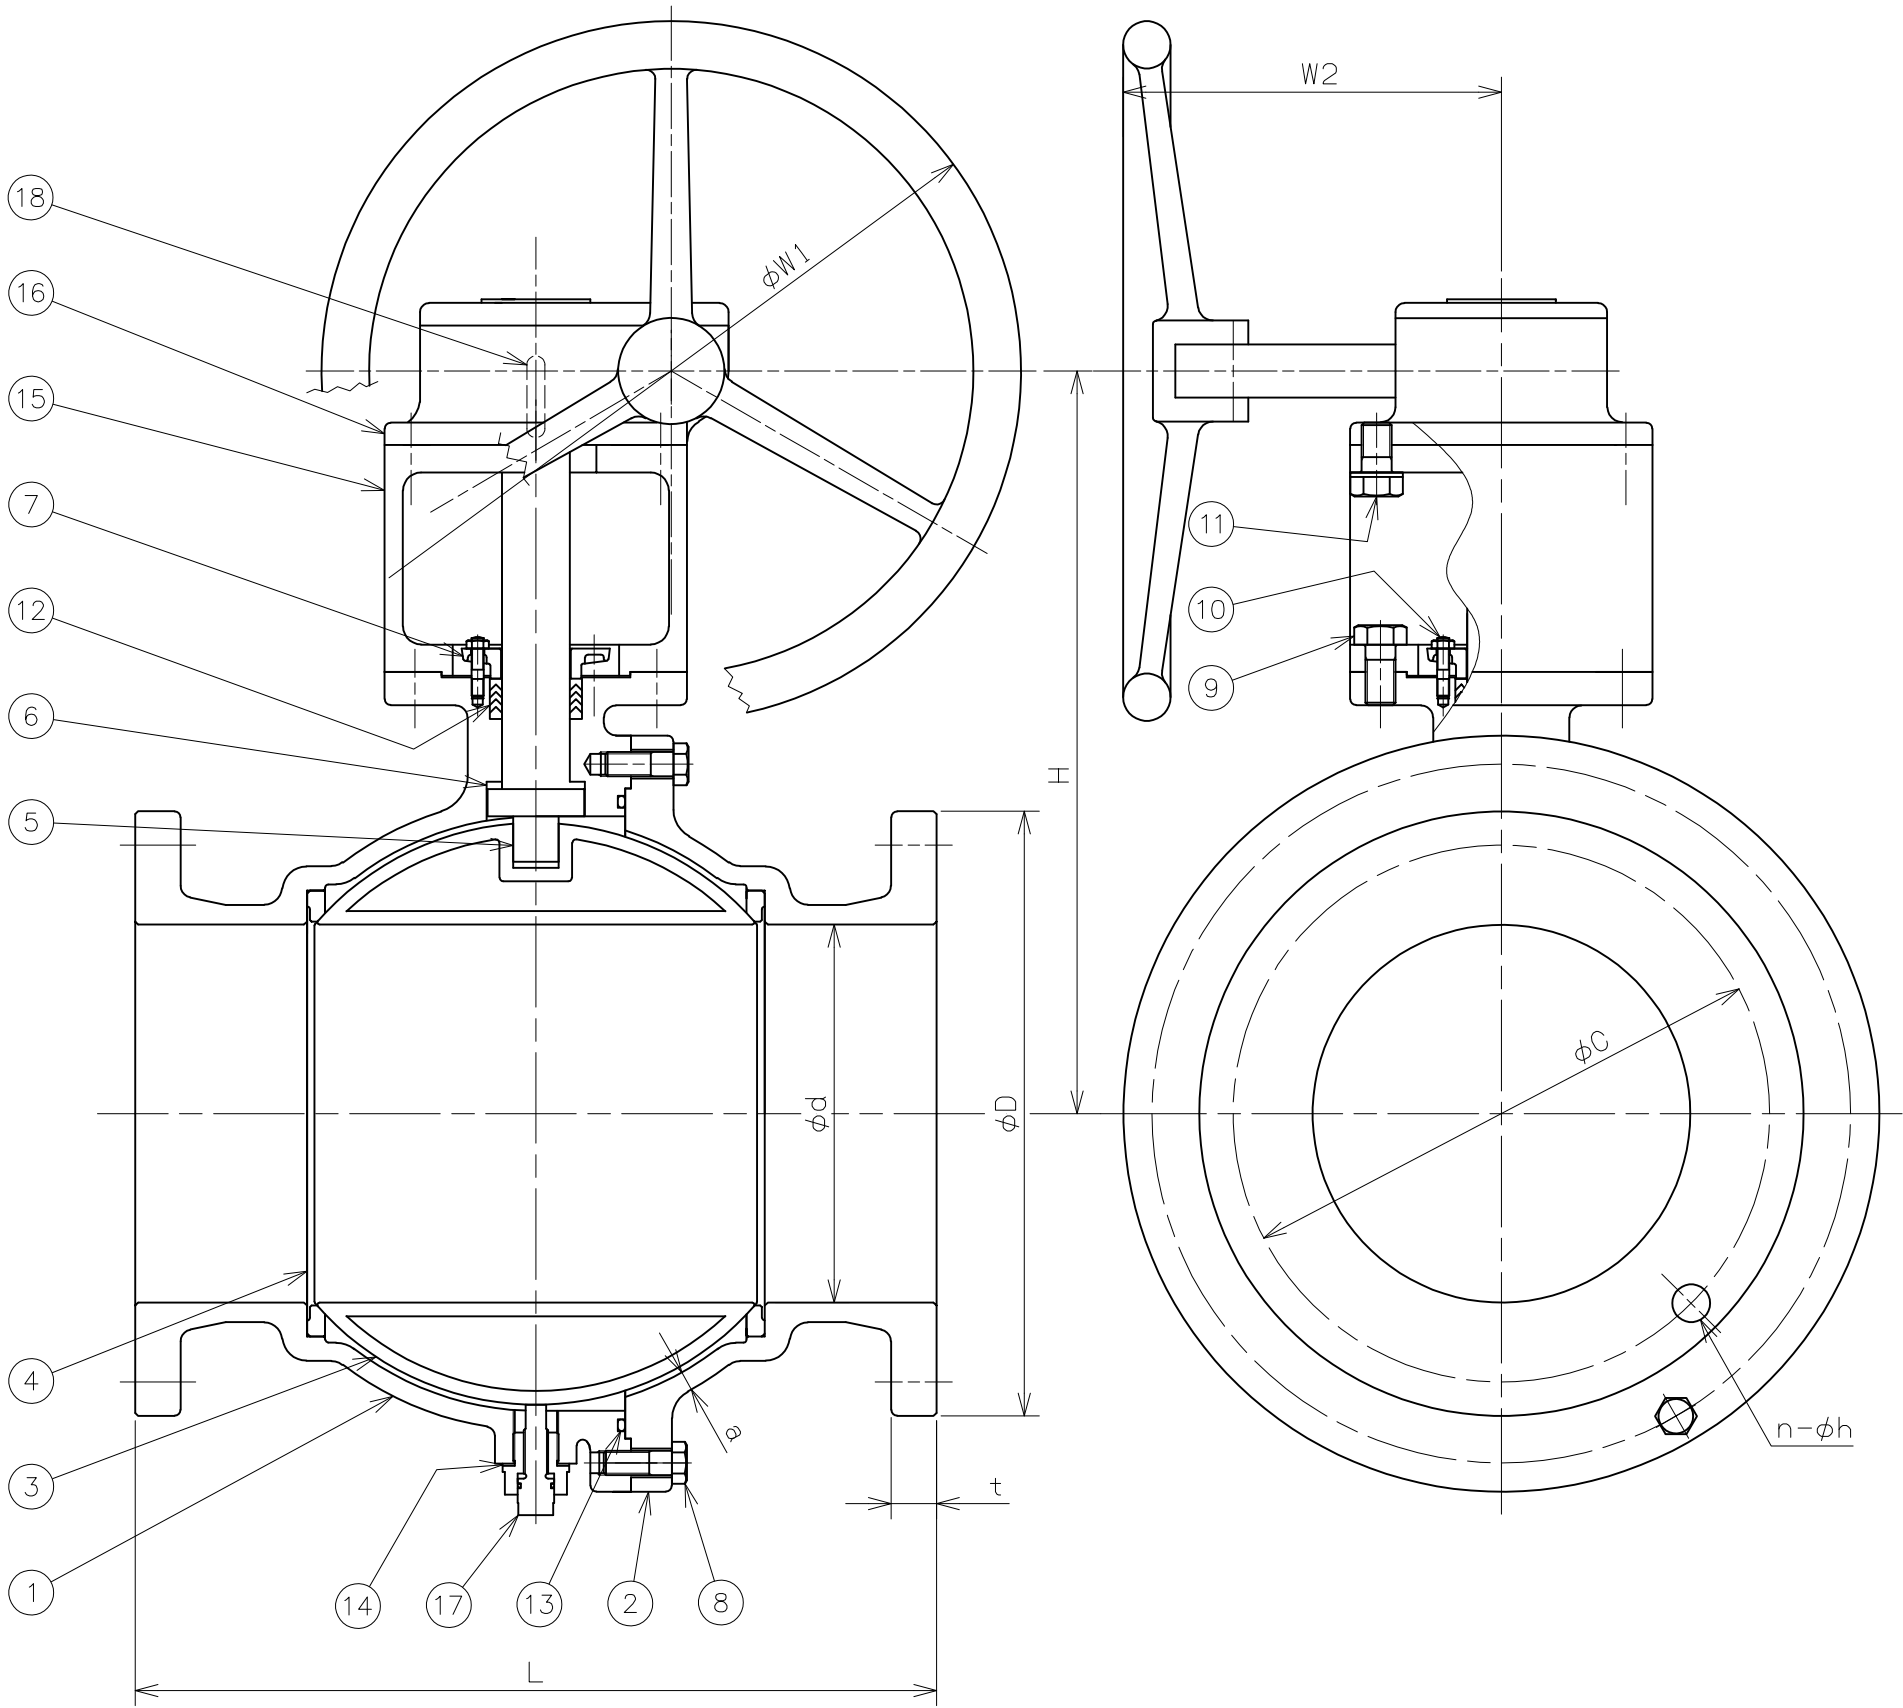

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	W1	W2	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t						
250	250	530	400	355	12	25	30	13	600	350	505	231	
300	300	620	445	400	16	25	32	15	600	350	550	318	