


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-05-25	JIS規格の変更により検査圧力改訂 等	福本・山崎・元田
△	2018-02-21	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田

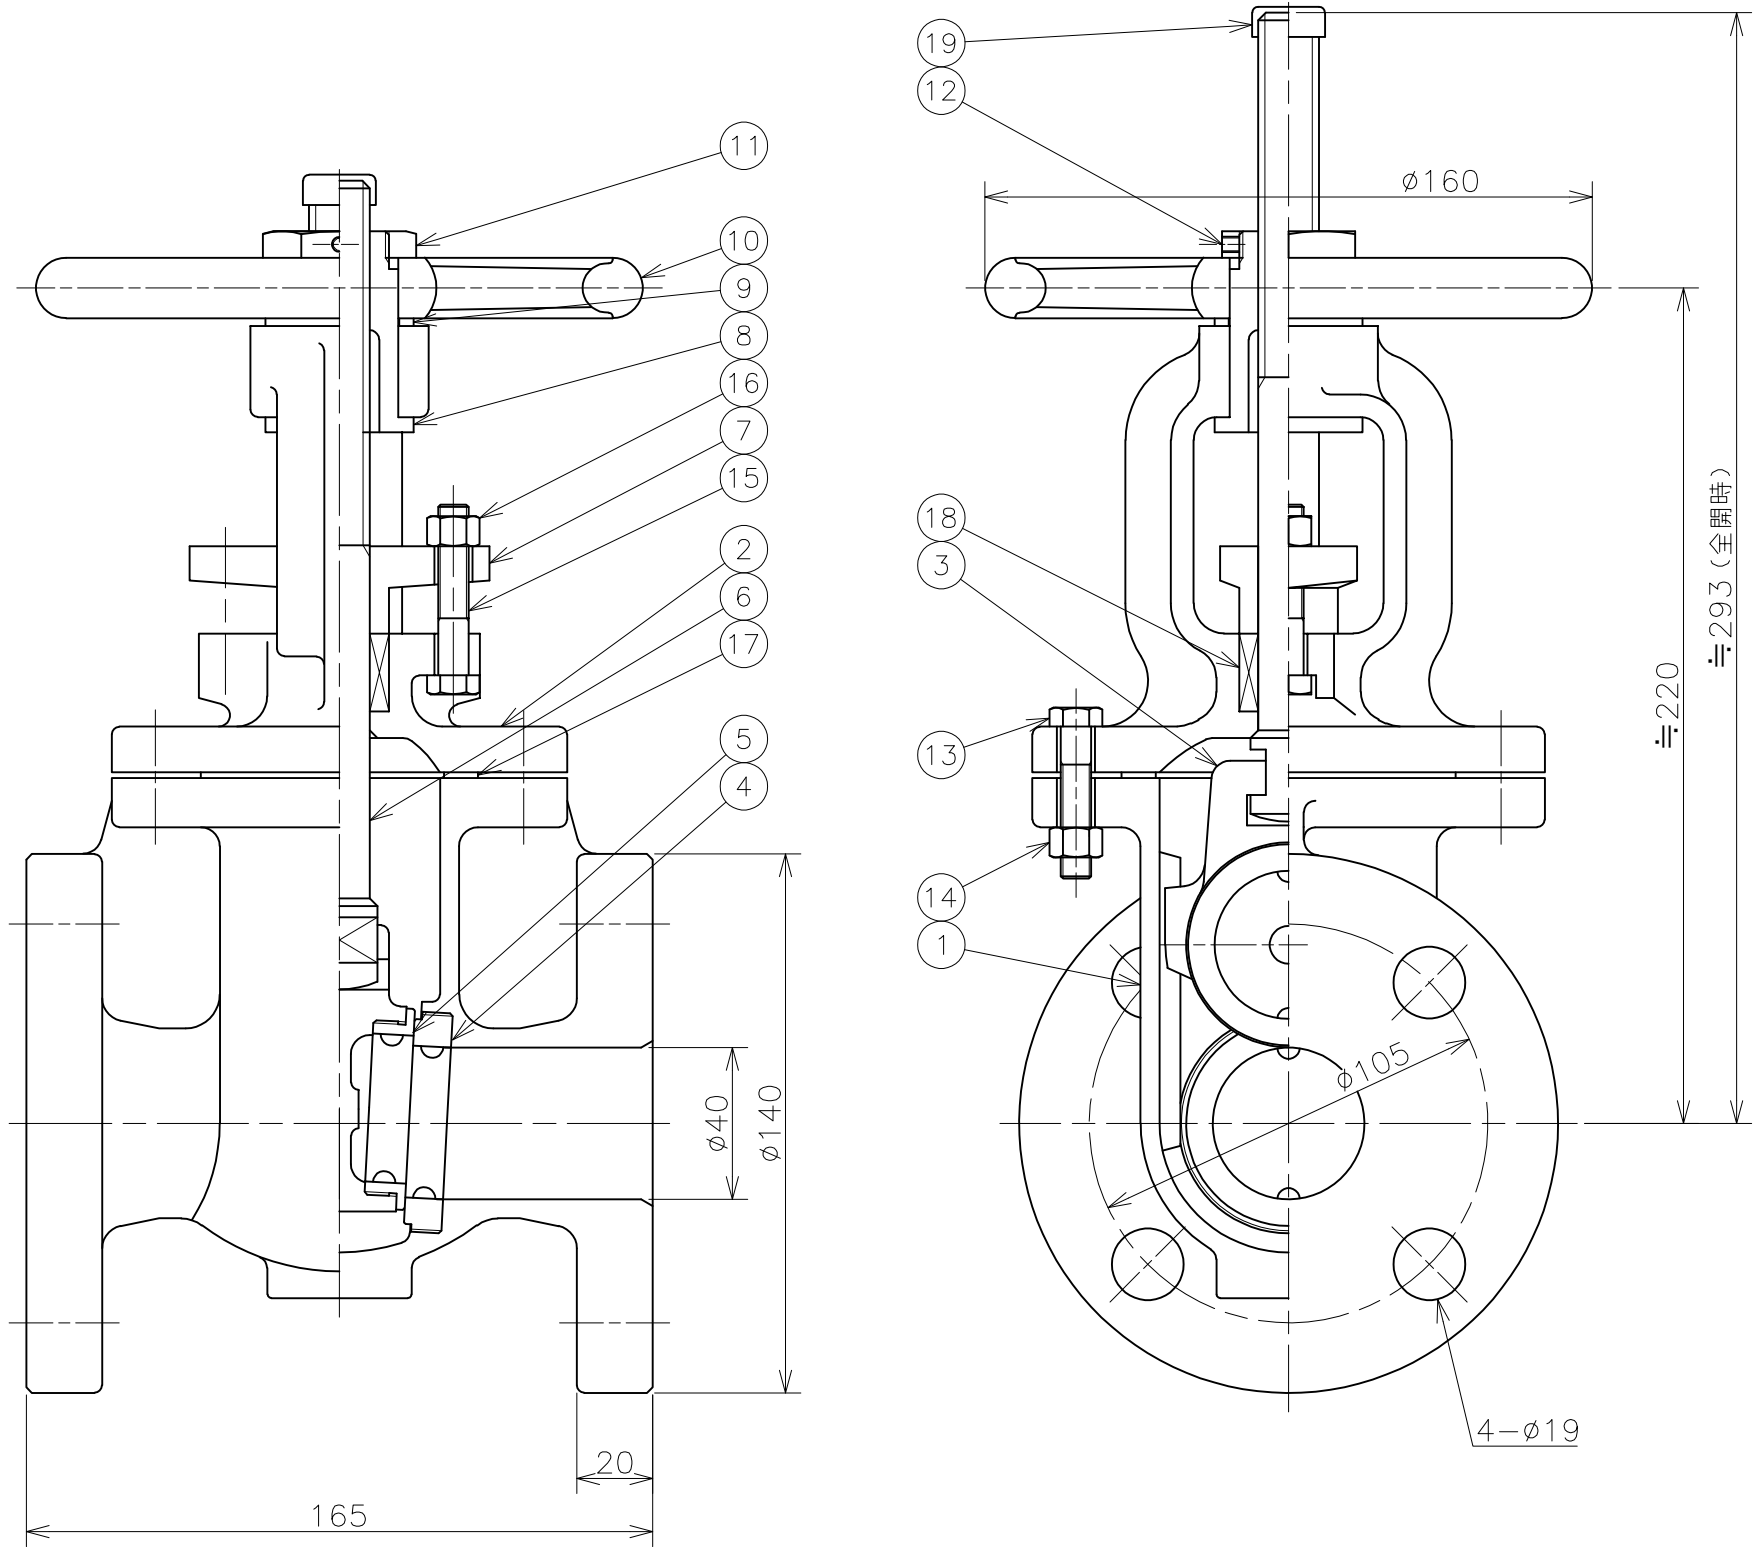

重量：12kg
数量： 台

19	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
18	パッキン	ノンアスベスト	1s	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	六角ナット	SS400相当	2	
15	六角ボルト	SS400相当	2	
14	六角ナット	SS400相当	6	
13	六角ボルト	SS400相当	6	
12	止めねじ	SUS304	1	
11	ロックナット	SS400相当	1	
10	ハンドル車	FC200	1	
9	座金	C2801P	1	
8	ヨークスリーブ	CAC406	1	
7	パッキン押さえ	FC200	1	
6	弁棒	SUS403	1	
5	弁体付弁座	SUS403	2	
4	弁箱付弁座	SUS403	2	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-40		AS外	
フランジ形外ねじ仕切弁			
FC200/SUS403		Fig.8-2	

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2008-05-20
山崎	元田		安部	図番	RE-14731-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.