


参考図

符号	日付	訂正記事	担当
△1	2006-04-17	ガスケット材質表記 ノンアスベストに変更	元田・安部・山崎
△2	2012-08-27	H寸法訂正	奥村・安部・山崎
△3	2020-02-05	ボルト類の材質表記変更：SS400→SS400相当 水圧試験圧力変更(MPa)：2.06→2.10/1.51→1.54	山崎・辻・元田
△4	2021-05-12	Fig.No.追記等	福本・矢田・元田

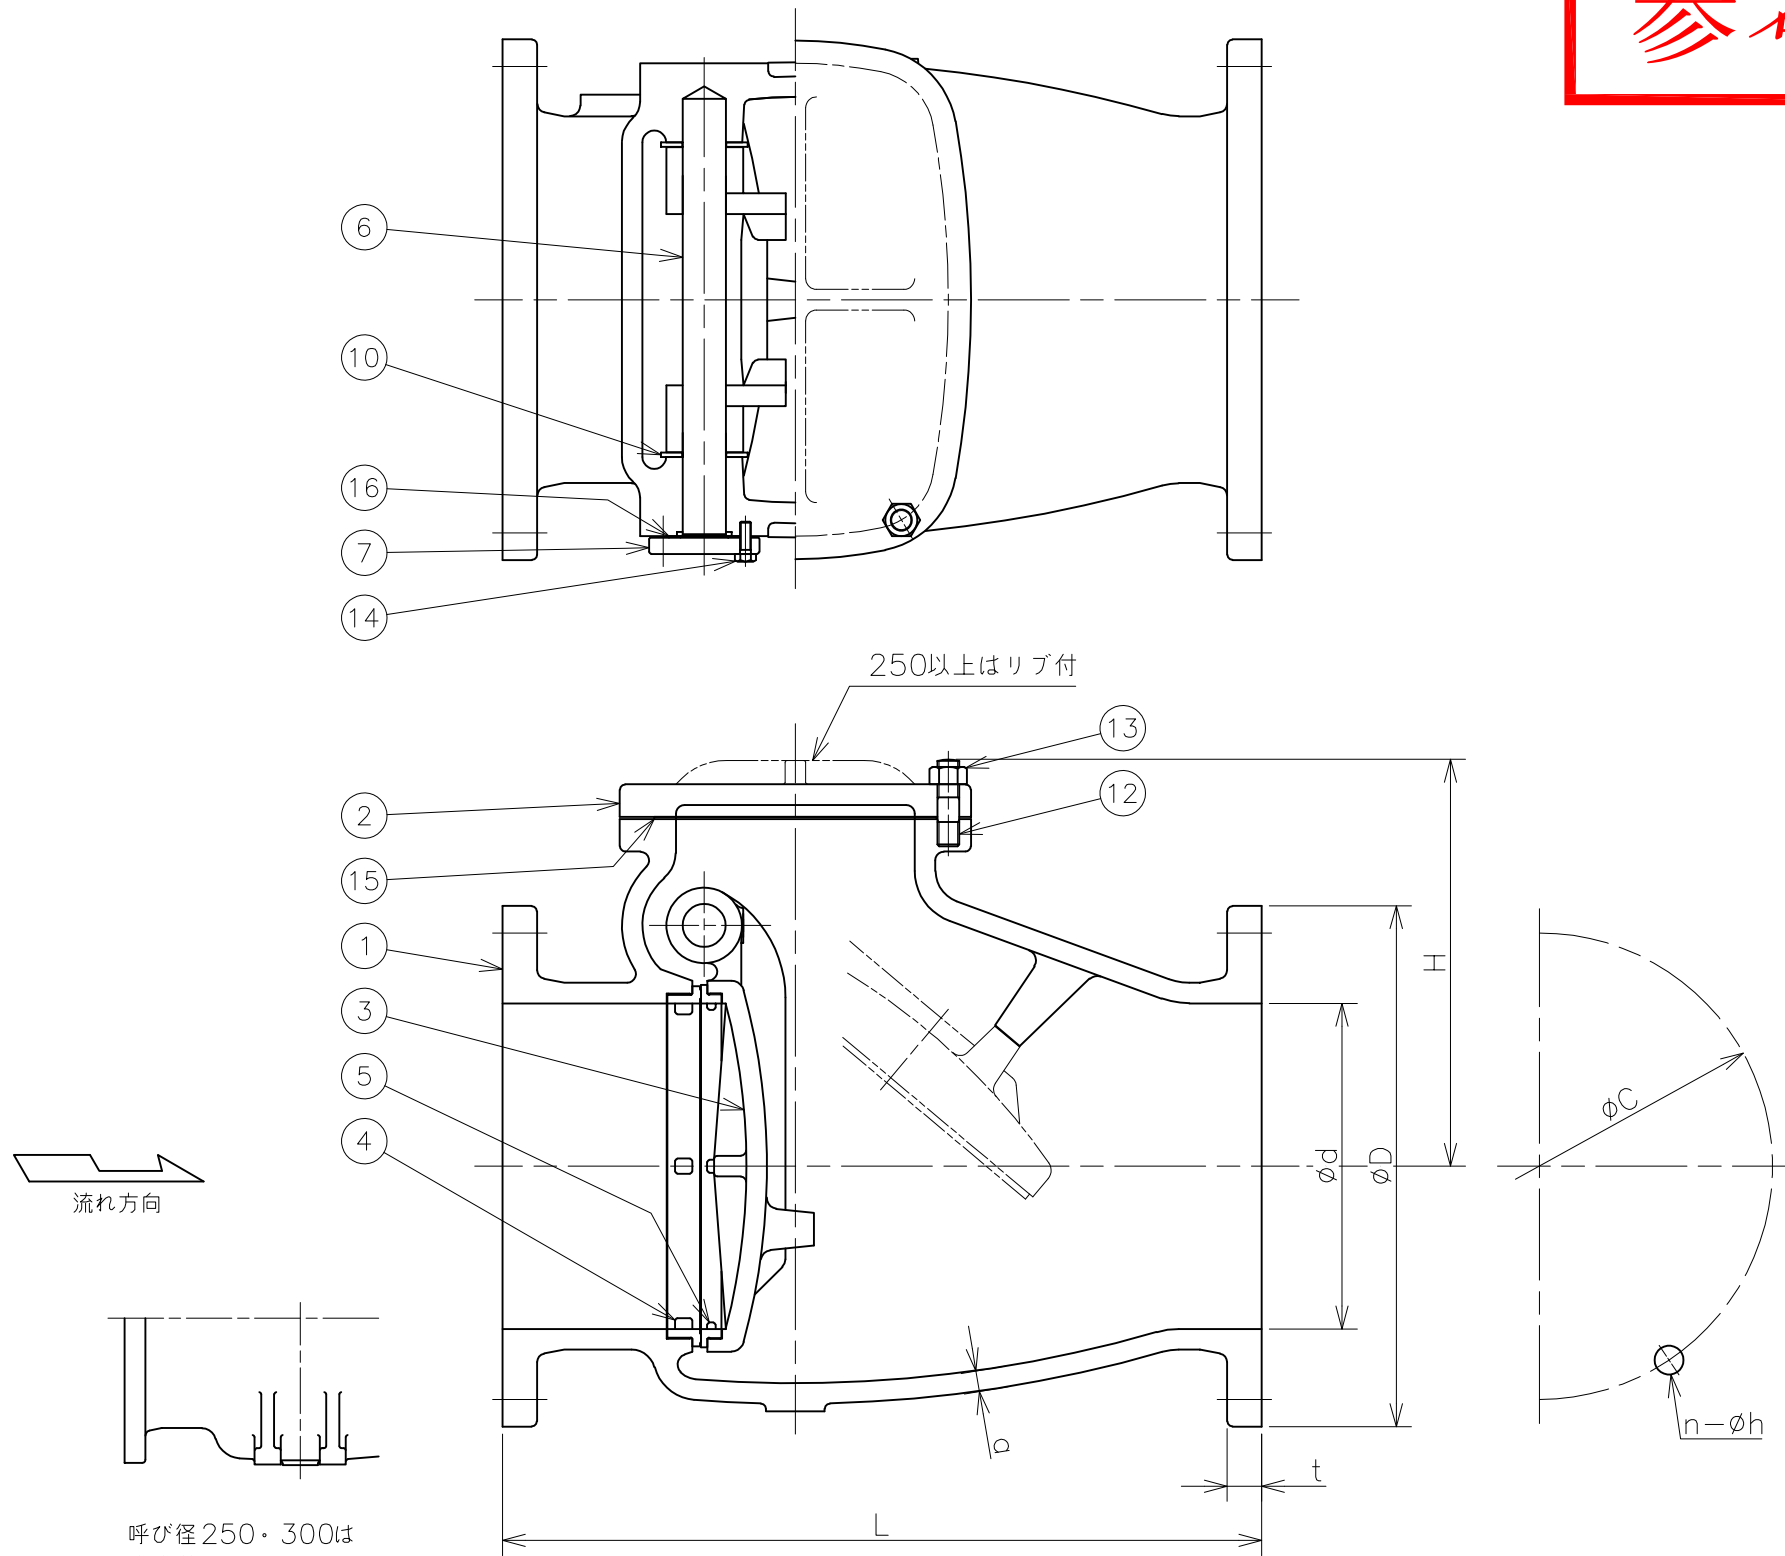

呼び径 250・300は
脚座付となります。

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
150	150	410	280	240	8	23	26	13	241	83	
200	200	500	330	290	12	23	26	15	295	130	
250	250	600	400	355	12	25	30	17	335	221	
300	300	700	445	400	16	25	32	19	380	300	

16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	ガスケット	ノンアスベスト	1	
14	六角ボルト	SS400相当	4	
13	六角ナット	SS400相当	〜	
12	植込ボルト	SS400相当	〜	
11	-----	-----	-	
10	座金	SUS304	2	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピンカバー	FC200	1	
6	ヒンジピン	SUS403	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-150~300 LT逆止
フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS403 Fig.83-2C

承認	検図	設計	製図	日付	2002-06-13
金山	金山		元田	図番	NT-11435-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.