


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2006-04-17	ガスケット材質追記 ノンアスベストに変更	元田・安部・山崎
⚠	2004-07-10	AutoCADにて再作図	吉田・安部・山崎
③	2021-05-12	材質表記変更 SS400→SS400相当 Fig.No.追記 等	福本・矢田・元田
④	2024-02-07	80A 一次側のみ配管フランジ穴仕様変更	福本・岩本・元田

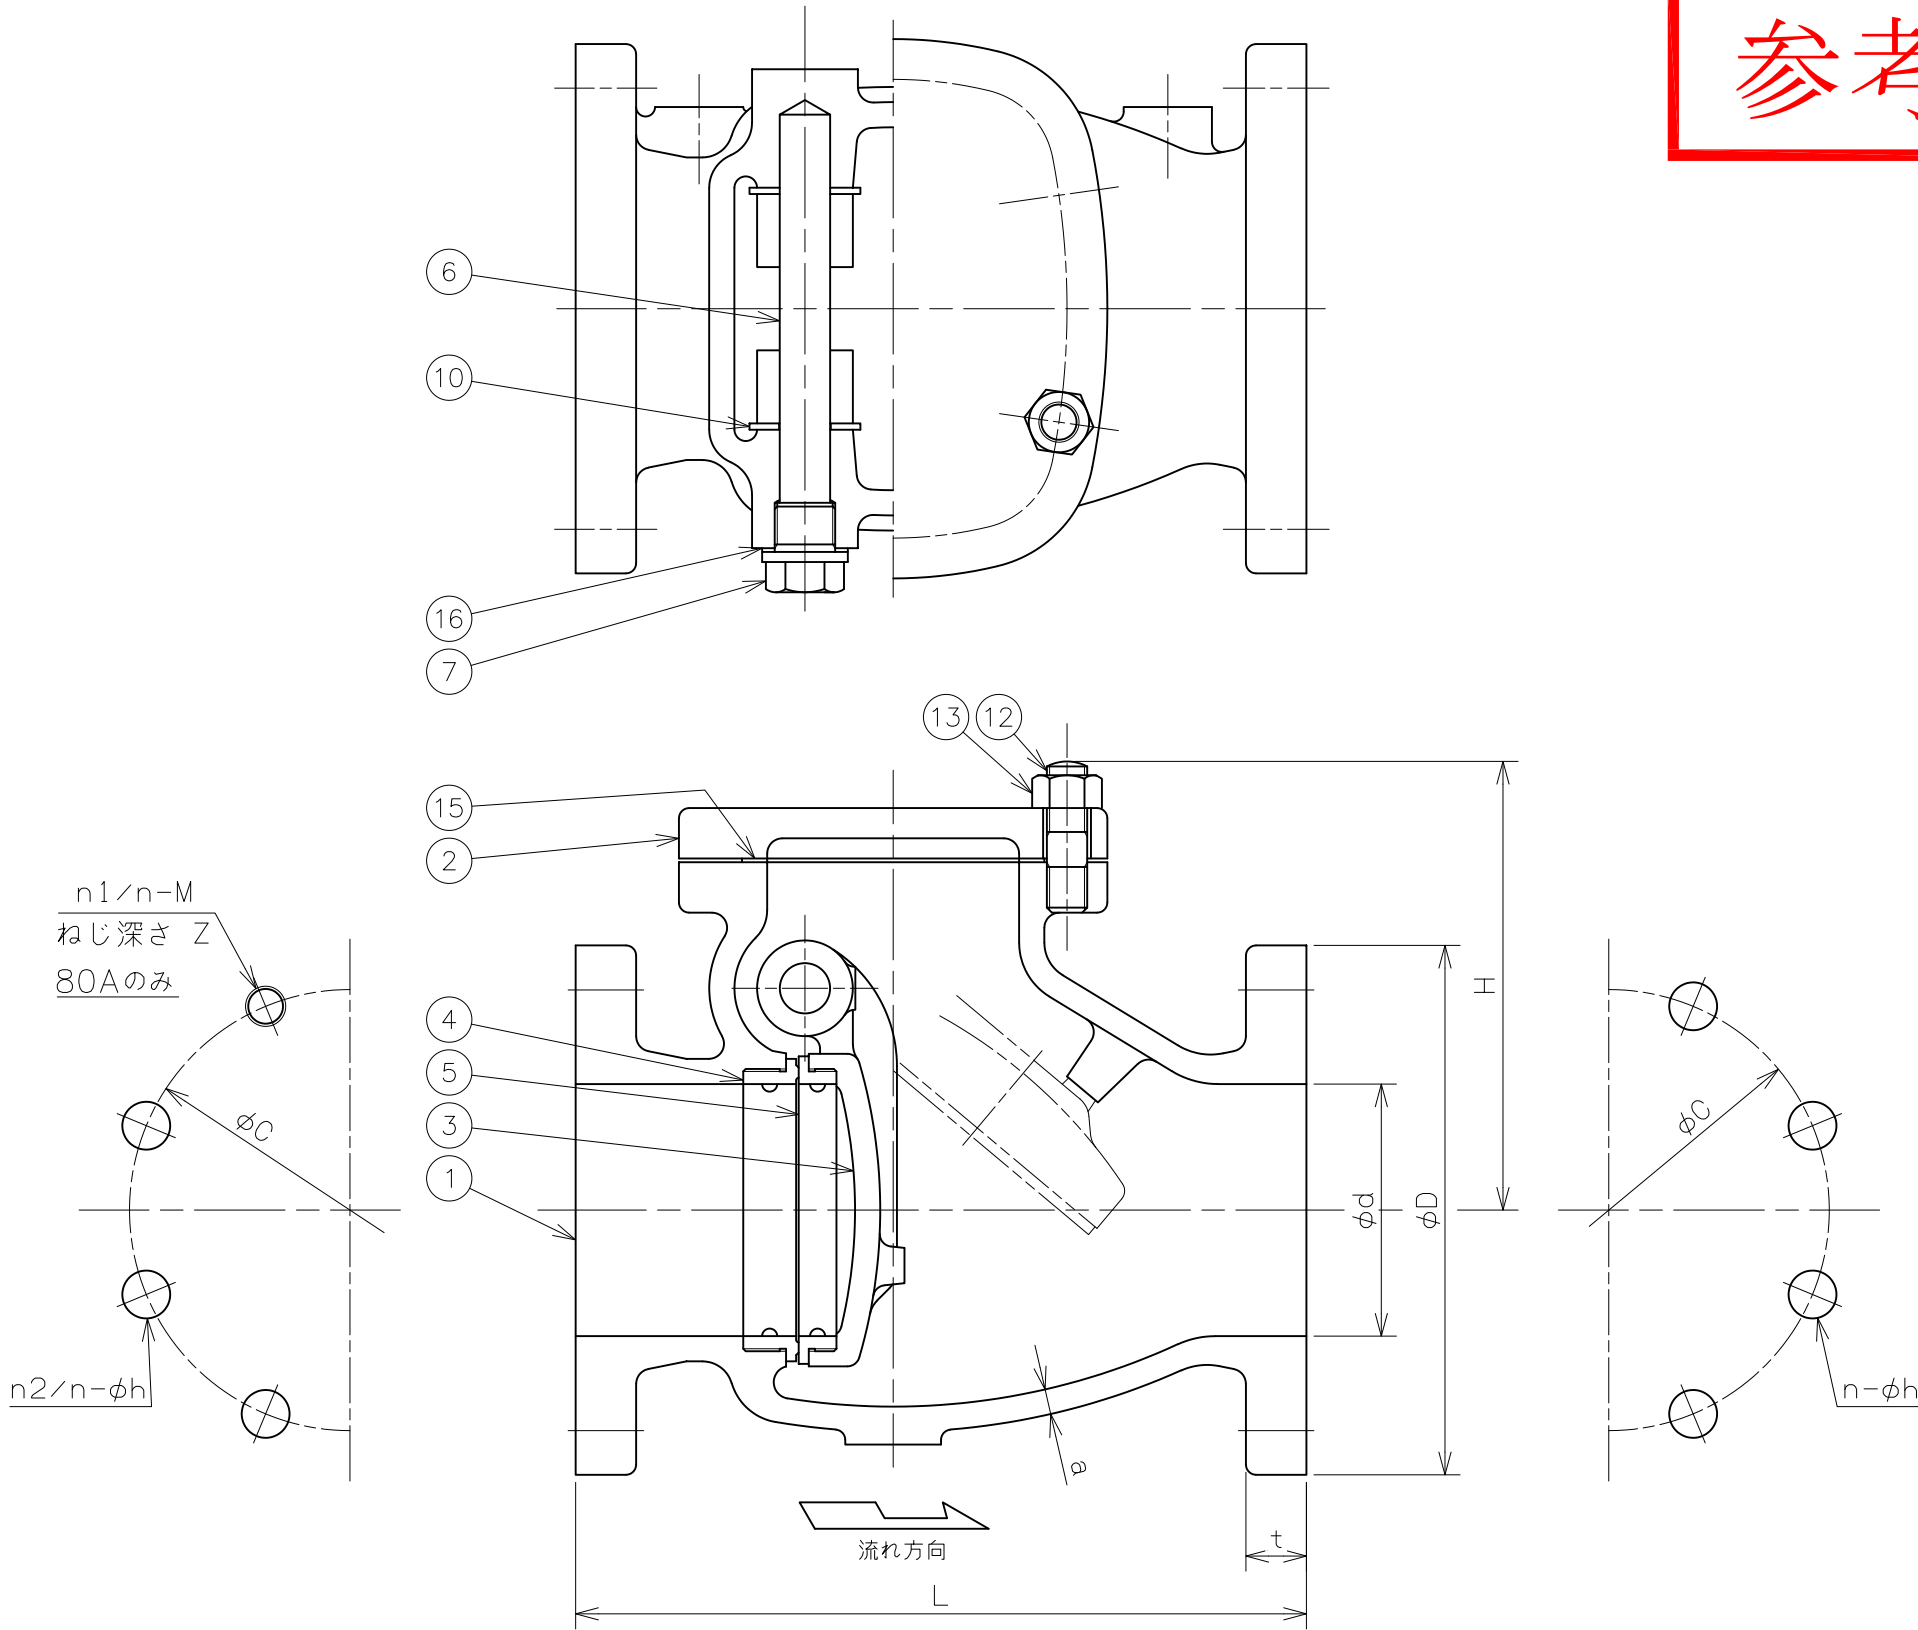

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)											a	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	一次側						二次側		t				
					n1	n2	n	M	Z	h	n	h					
80	80	240	185	150	2	6	8	M16	22	19	8	19	22	8	155	26	
100	100	290	210	175	－	8	8	－	－	19	8	19	24	10	183	41	
125	125	360	250	210	－	8	8	－	－	23	8	23	24	11	210	57	

16	ガスケット	ノンアスベスト	1	
15	ガスケット	ノンアスベスト	1	
14	-----	-----	-	
13	六角ナット	SS400相当	6	
12	植込ボルト	SS400相当	6	
11	-----	-----	-	
10	座金	SUS304	2	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS403	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄10K-80~125 LT逆止
フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS403 Fig.83-2C

承認	検図	設計	製図	日付	2002-06-13
金山	金山		元田	図番	NT-11434-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.