


符号	日付	訂正記事	担当
△	2021-10-11	重量追記	福本・山崎・元田
△	2022-05-10	呼び径50・65・80 フランジ厚み寸法変更	福本・矢田・元田
△	2023-03-07	部番14 アイボルト 呼び径範囲追記	福本・矢田・元田

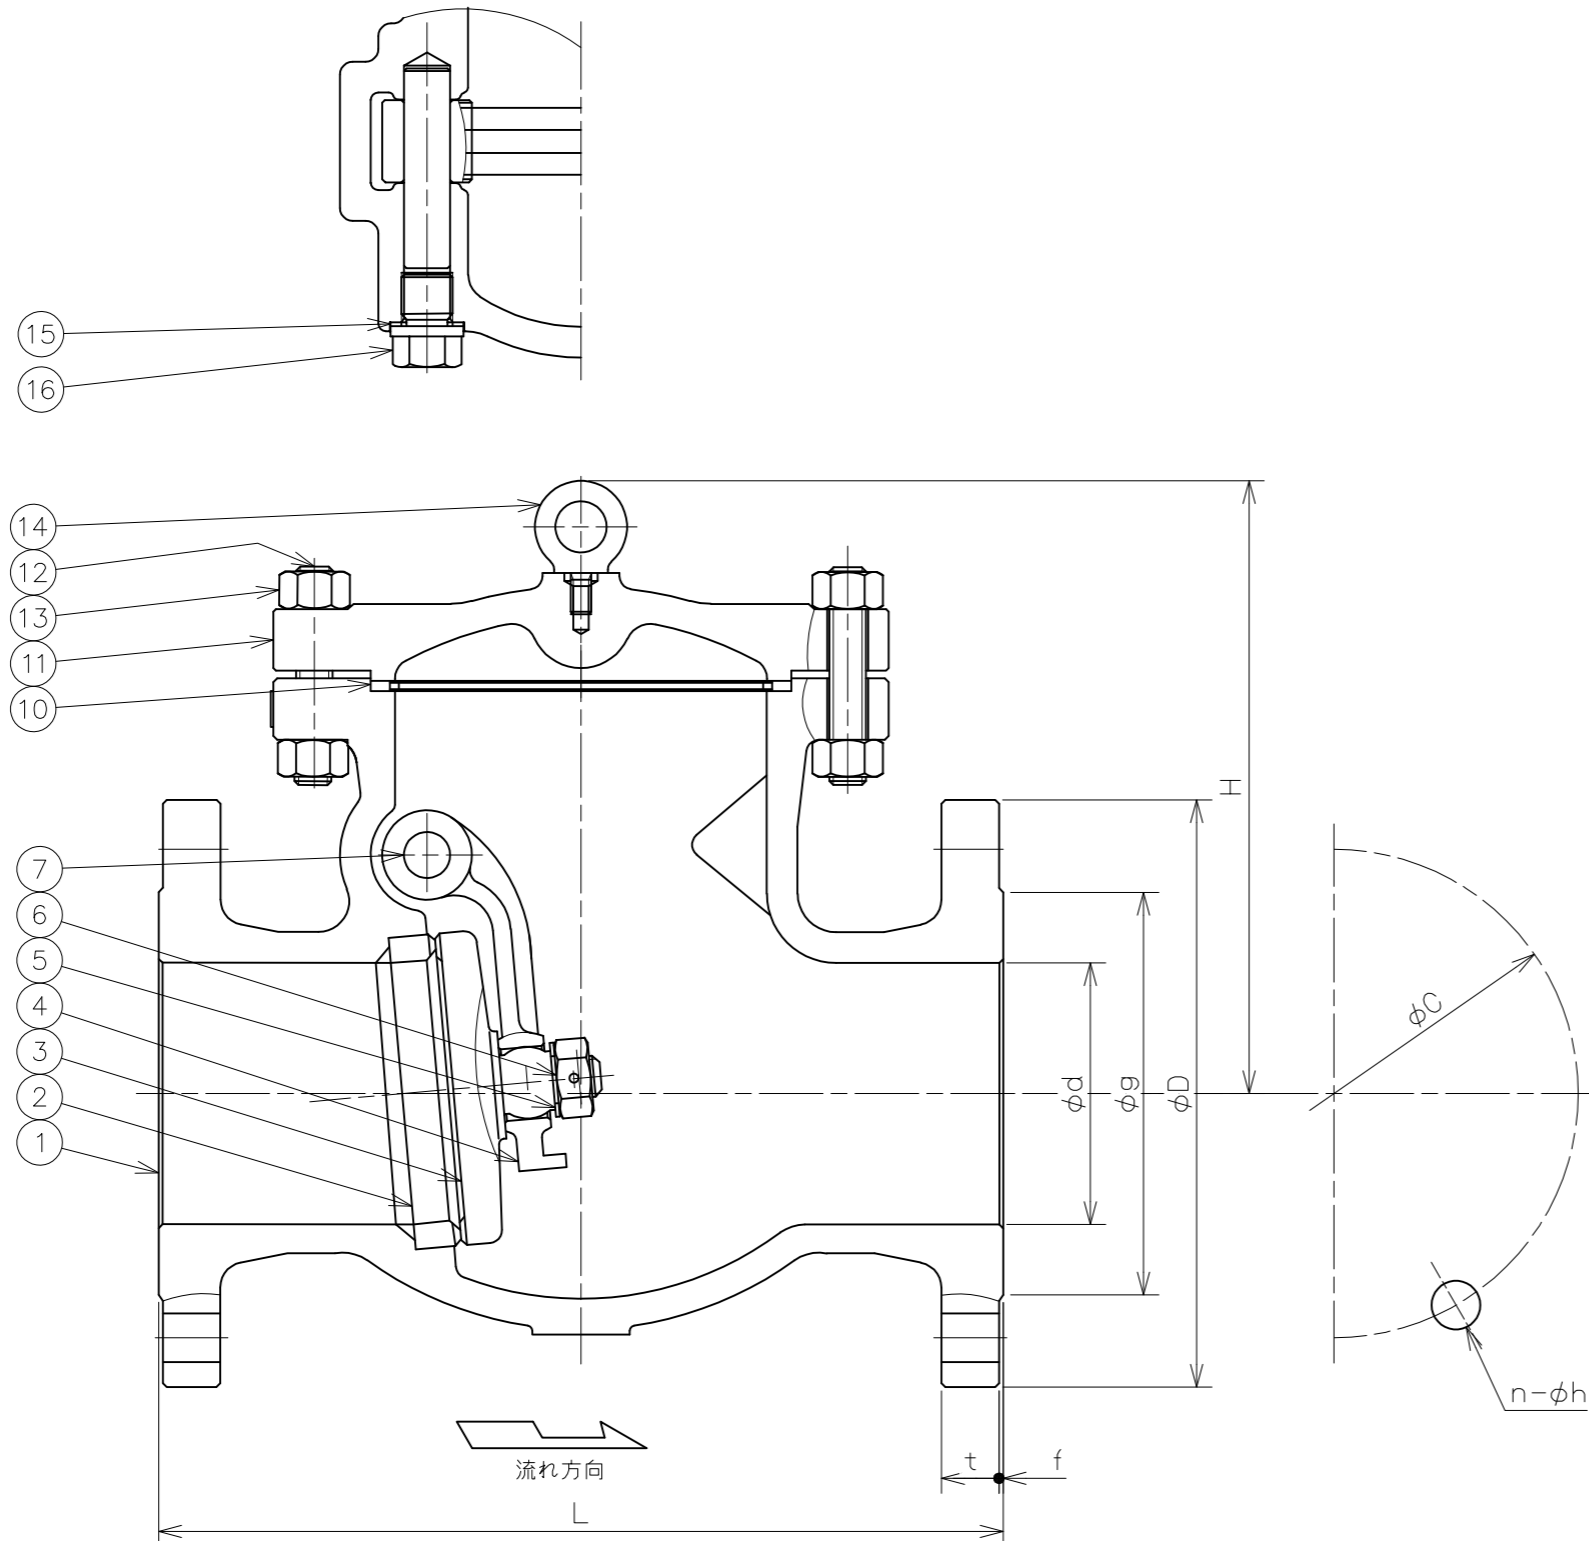

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	*t			
50	51	203	155	120	4	19	96	2	14.2	135	17	
65	64	216	175	140	4	19	116	2	15.7	155	21	
80	76	241	185	150	8	19	126	2	17.5	168	29	
100	102	292	210	175	8	19	151	2	22.3	235	42	
125	127	330	250	210	8	23	182	2	22.3	249	69	
150	152	356	280	240	8	23	212	2	23.9	277	74	
200	203	495	330	290	12	23	262	2	27.0	339	108	

*フランジ厚み：ASME 150Lbによる。

番号	部品名	材料	個数	備考
16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	呼び径100~200
13	ナット	A194 2H	~	
12	ボルト	A193 B7	~	
11	ふた	SCPH2	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	SCPH2	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

第三角法	試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧 2.10MPa
尺度		弁座漏れ 1.54MPa

新B71-10K逆止
 フランジ形スイング逆止弁
 SCPH2/STL/STL/A276 410 Fig.85

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	F.I	福本	2020-01-16
				図番 N7F-20235-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.