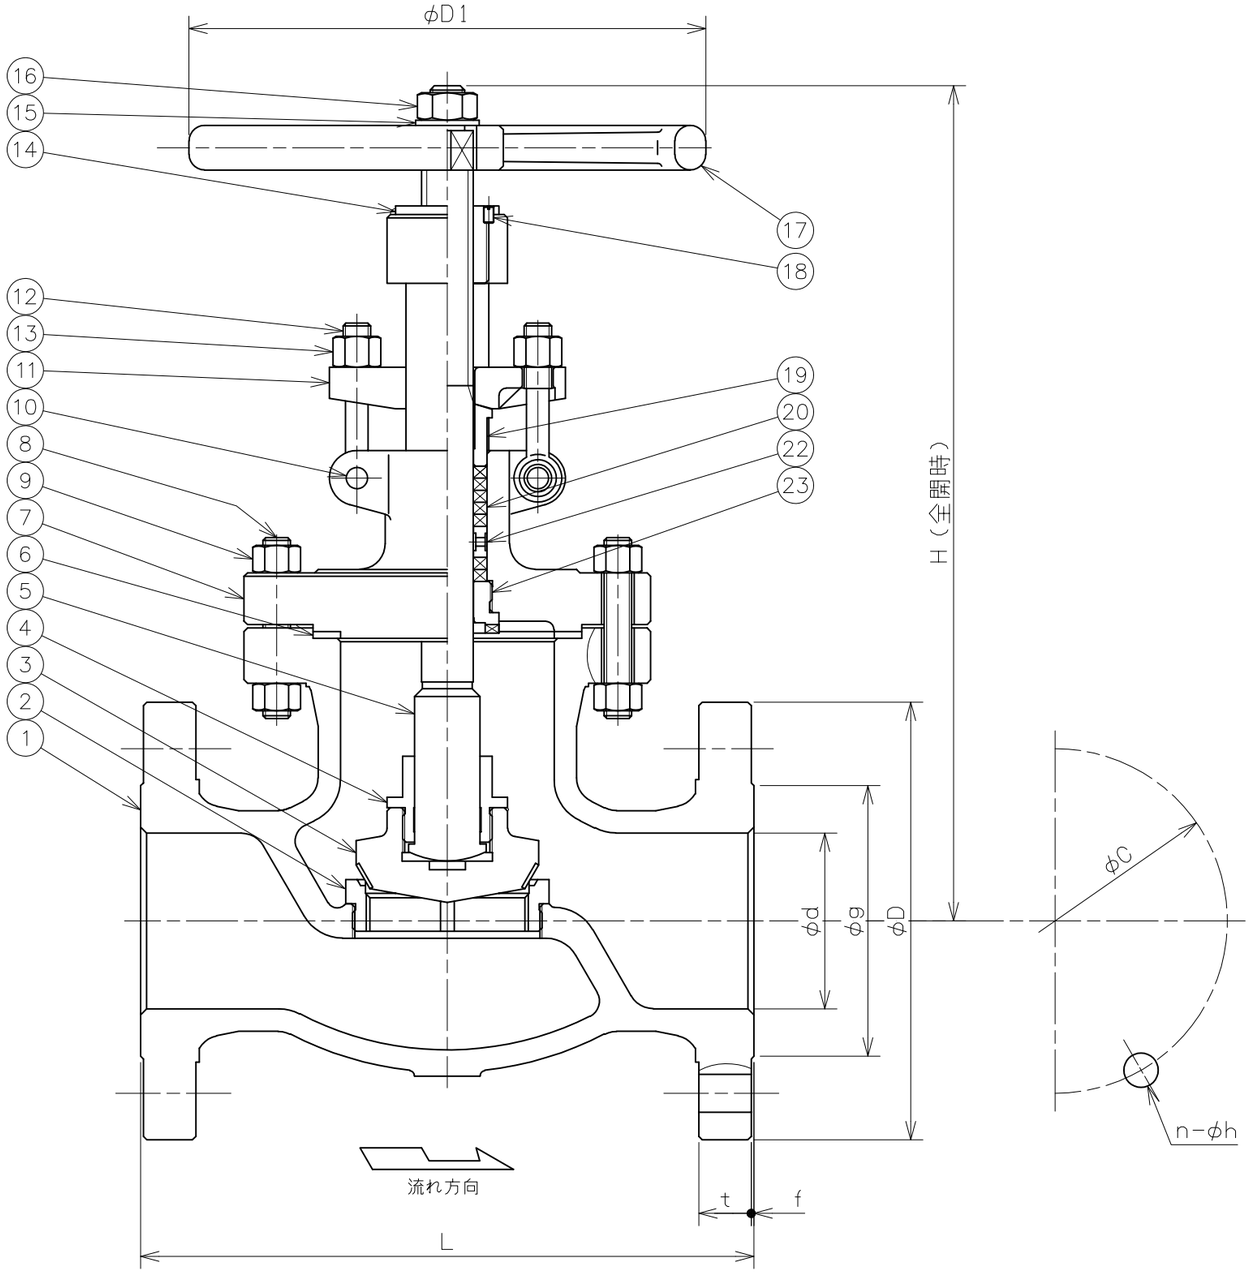


符号	日付	訂正記事	担当
1	2020−04−22	検査圧力誤記訂正	福本・山崎・元田
2	2021−12−02	重量追記	福本・矢田・元田
3	2024−06−12	呼び径100・125 D1寸法変更 呼び径150・200削除	福本・矢田・元田
4	2024−10−30	H寸法変更	福本・矢田・元田
5	2026−10−29	呼び径100 H寸法変更	鈴木・矢田・元田

番号	部品名	材料	個数	備考
23	ふたはめ輪	A276 410	1	
22	ランタンリング	A276 410	1	
21	―――――	―――――	−	
20	パッキン	Graphite	1s	
19	パッキン押さえ	A276 410	1	
18	止めねじ	Steel	1	
17	ハンドル車	A536 60−40−18	1	
16	ナット	A194 2H	1	
15	座金	Steel	1	
14	ねじはめ輪	A439 D−2	1	
13	ナット	A194 2H	2	
12	アイボルト	A193 B7	2	
11	パッキン押さえフランジ	SCPH2	1	
10	ピン	Steel	2	
9	ナット	A194 2H	～	
8	ボルト	A193 B7	～	
7	ふた	SCPH2	1	
6	ガスケット	304+Graphite	1	
5	弁棒	A182 F6a	1	
4	弁押さえ	A276 410	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

呼び径	d	L	フランジ（JIS 20K） D	C	n	h	g	f	*t	D1	（≒）H	重量（kg）	数量（台）
50	51	267	155	120	8	19	96	2	20.7	200	355	31	
65	64	292	175	140	8	19	116	2	23.9	250	415	43	
80	76	318	200	160	8	23	132	2	27.0	250	442	57	
100	102	356	225	185	8	23	160	2	30.2	350	558	86	
125	127	400	270	225	8	25	195	2	33.4	350	563	130	

*フランジ厚み：ASME 300Lbによる。

第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺度		弁座漏れ	3.74MPa	

鋳鋼20K−50～125　　新B71−20K玉

フランジ形玉形弁

SCPH2/STL/STL/A182 F6a　　Fig.89

承認	検図	設計	製図	日付	2020−01−16
元田	山崎	F.I	福本	図番	G8F−20239−5

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.