


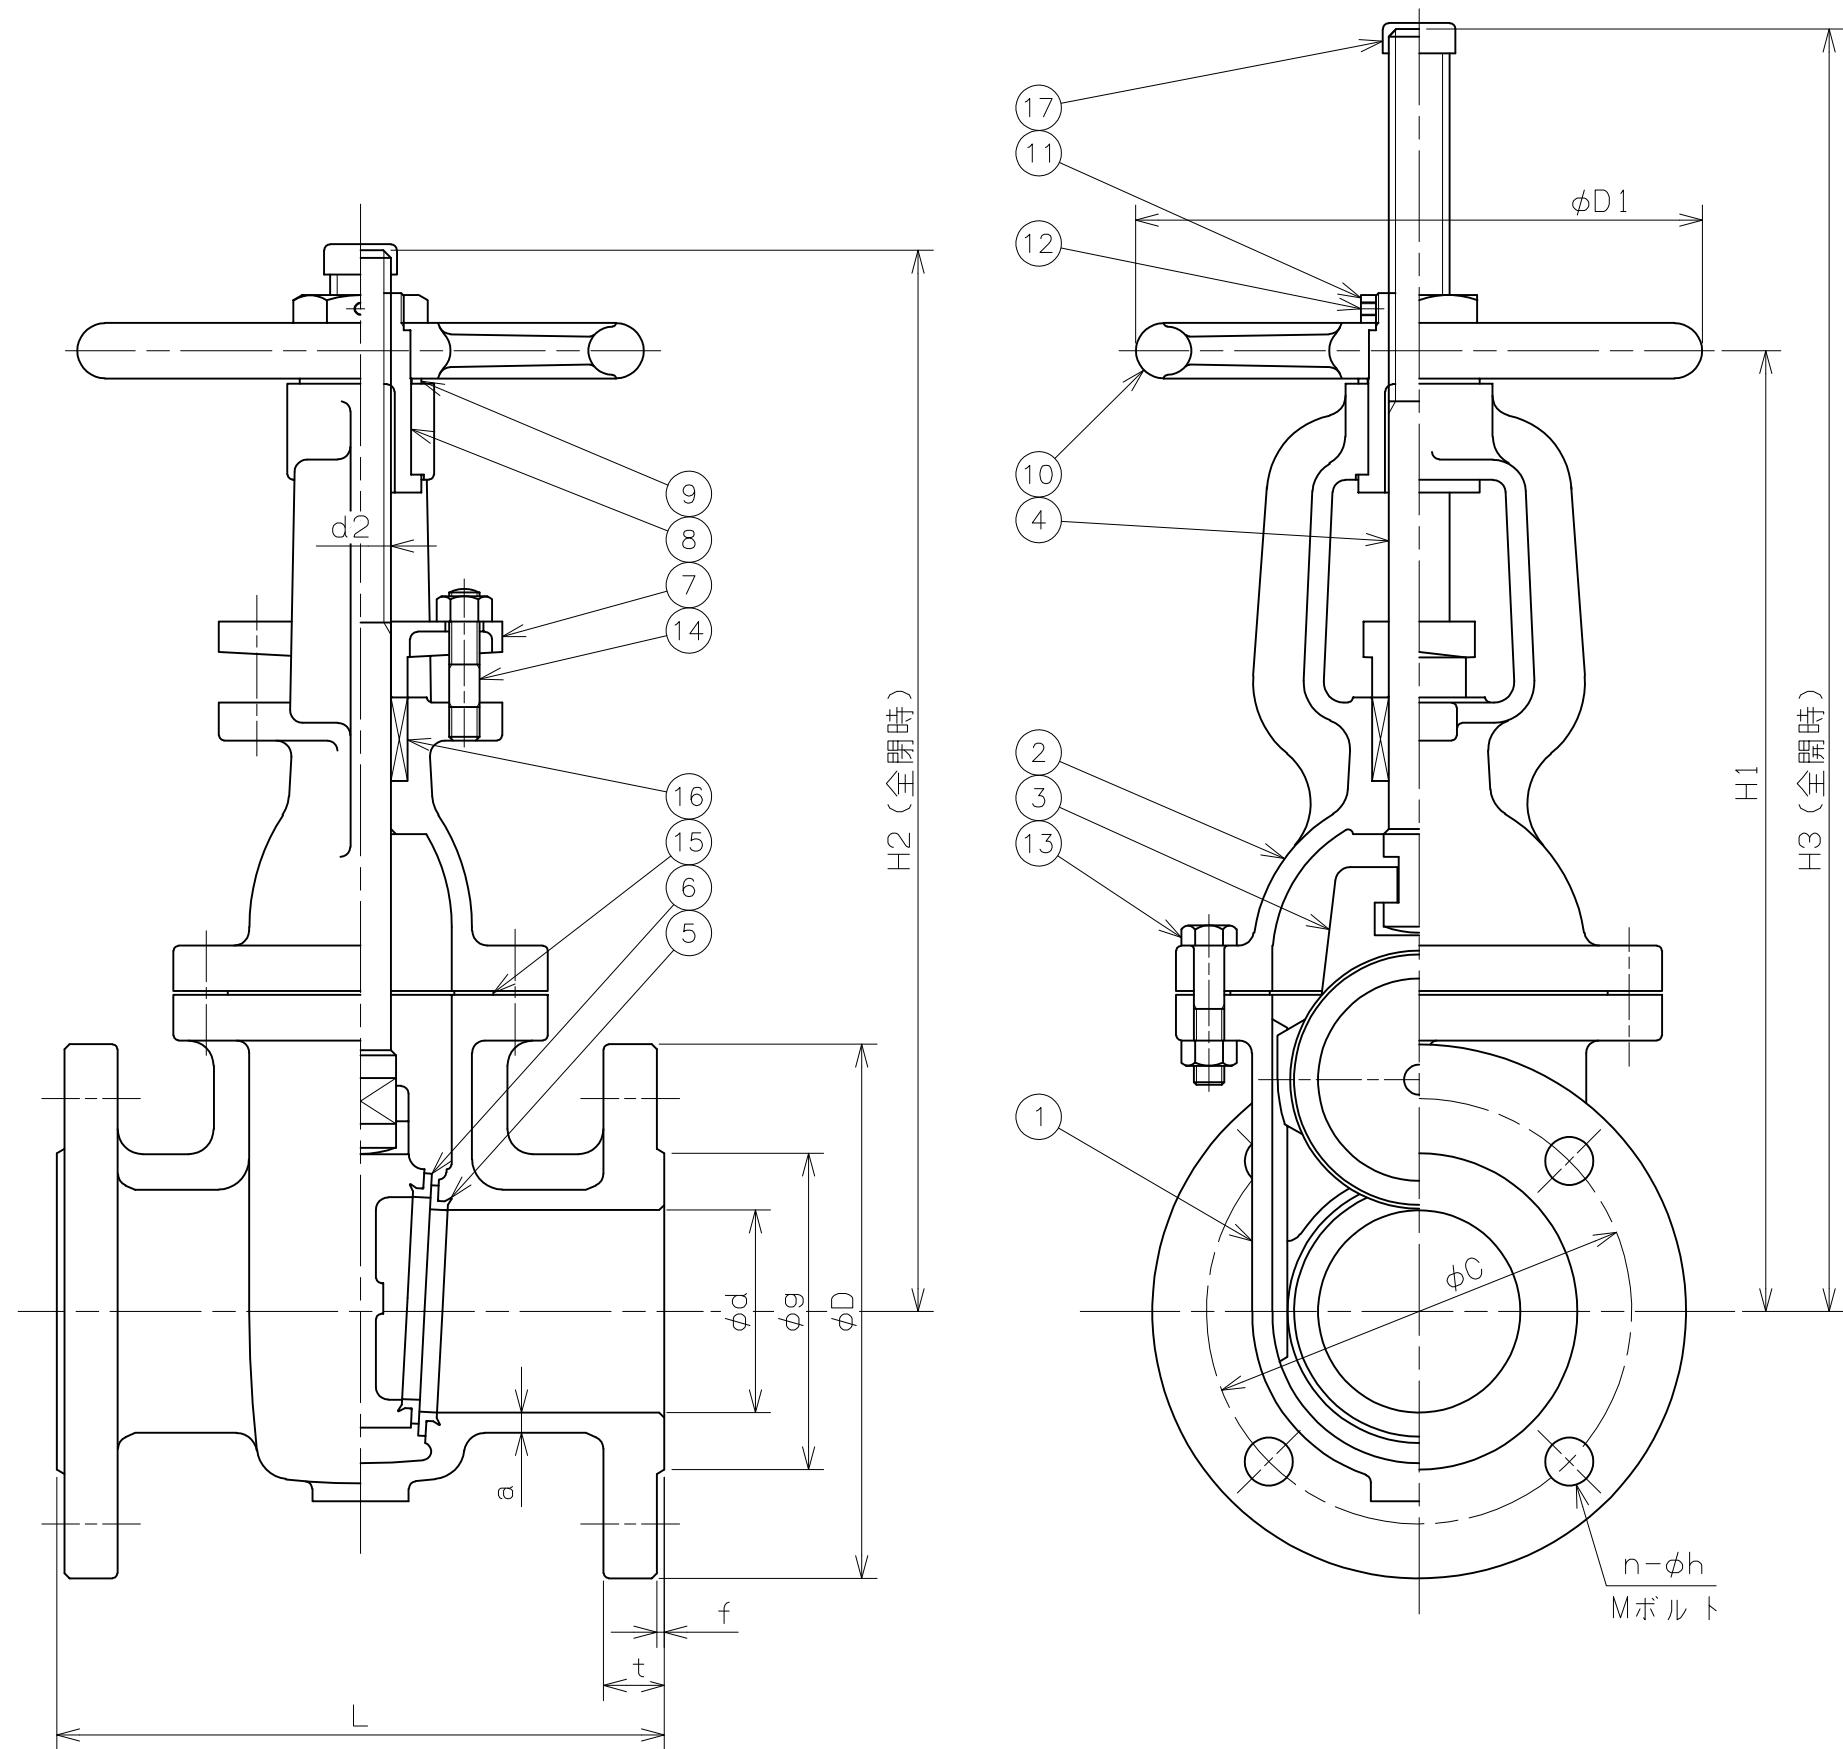

呼び径	d	L	フランジ (JIS 7.5K)								a	d2	(≡)	(≡)	(≡)	D1	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	g	t	f	n	h	M			H1	H2	H3			
75	80	240	211	168	125	24	3	4	19	M16	8	TW24山5	379	419	507	224	31	
100	100	250	238	195	152	25	3	4	19	M16	10	TW26山5	442	488	597	250	48	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2018-02-07	材料表記方法変更 SS400相当→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田
△	2020-05-14	規格改正に伴い検査圧力変更	福本・山崎・元田
△	2021-01-25	呼び径 100 d2寸法誤記訂正	福本・山崎・元田
△	2021-07-16	表題欄 準拠規格等追記	福本・山崎・元田

17	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
16	パッキン	ノンアスベスト	1s	
15	ガスケット	ノンアスベスト	1	
14	植込ボルト・ナット	SUS304	2s	
13	六角ボルト・ナット	SS400相当	～	
12	止めねじ	SUS304	1	
11	ロックナット	SS400相当	1	
10	ハンドル車	FC200	1	
9	座金	C2801P	1	
8	ヨークスリーブ	CAC406	1	
7	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
6	弁体付弁座	SUS304	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁棒	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.75MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.75MPa	

鋳鉄 7.5K-75・100 JIS B2031準拠
面間：JIS B2062
水配管用フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS304 Fig.94-3

承認	検図	設計	製図	日付	2017-01-23
元田	山崎		福本	図番	R4-19335-5

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.