


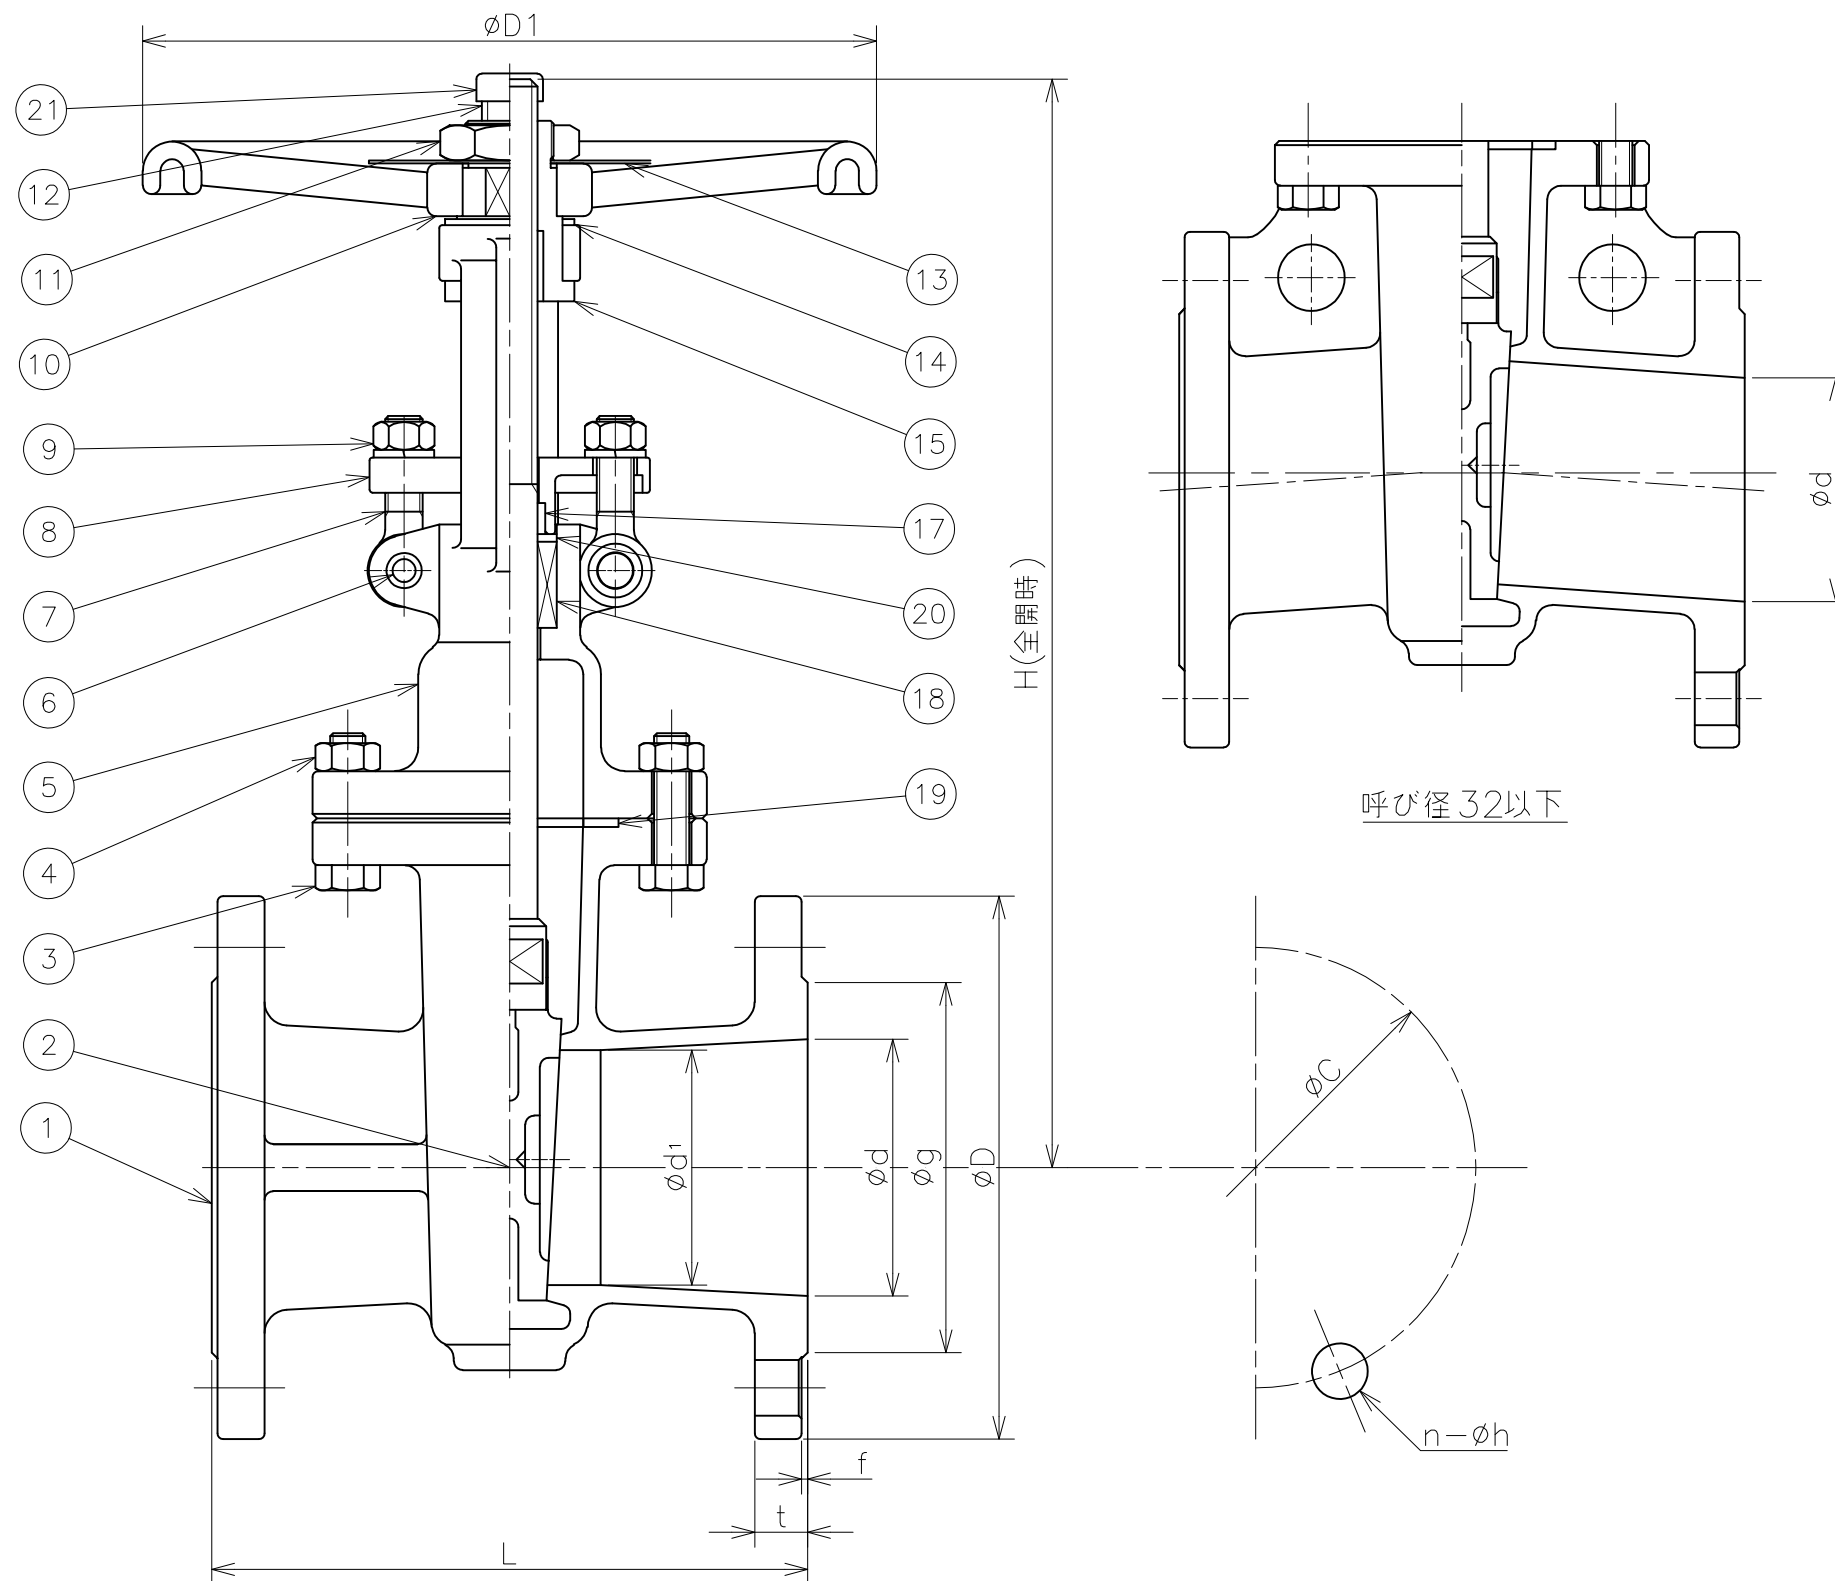

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 10K)							D1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	15	-	108	95	70	4	15	51	1	12	120	190	3.4	
20	20	-	117	100	75	4	15	56	1	14	120	195	3.7	
25	25	-	127	125	90	4	19	67	1	14	120	234	5.5	
32	32	-	140	135	100	4	19	76	2	16	200	297	8.2	
40	46	40	165	140	105	4	19	81	2	16	200	300	8.9	
50	56	50	178	155	120	4	19	96	2	16	200	331	11.4	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2011-07-13	呼び径15 H寸法訂正 逆座漏れ試験削除、部番19座金追加	元田・山崎・元田
△	2020-05-13	図番の機種コード訂正 RTS→RSS 材質変更: PTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入) 等	福本・山崎・元田
△	2022-06-08	部番13 銘板追加	福本・矢田・元田

21	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
20	座金	SUS304	1	
19	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
18	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
17	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
16	-----	-----	-	
15	ヨークスリーブ	Bronze	1	
14	座金	Bronze	1	
13	銘板	Aluminum	1	
12	弁棒	SUS316	1	
11	ハンドルナット	Bronze	1	
10	ハンドル車	FCD	1	
9	ナット	SUS304	2	
8	パッキン押さえ	SCS13A	1	
7	アイボルト	SUS304	2	
6	ピン	SUS304	2	
5	ふた	SCS14A	1	
4	ナット	SUS304	4	
3	ボルト	SUS304	4	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-15~50 SE10K外
フランジ形外ねじ仕切弁
SCS14A/SUS316 Fig.99-4

承認	検図	設計	製図	日付	2010-09-27
山崎	山崎	S.L	吉田	図番	RSS-15889-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.