

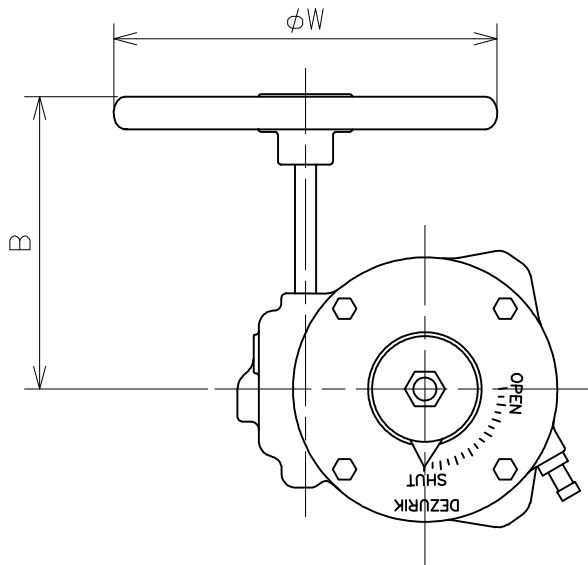


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2015-12-09	検査圧改訂、部番1・2・3・7 材質訂正 (セミスチール→A126 ClassB)	福本・山崎・元田
⚠	2016-08-08	呼び径250A-A/B/H寸法誤記訂正 t寸法誤記訂正	福本・山崎・元田
⚠	2023-06-05	重量追記、検査圧力変更 最高使用圧力追記	竹中・矢田・元田
⚠	2025-09-22	流れ方向追記	菊井・福本 岩本・元田

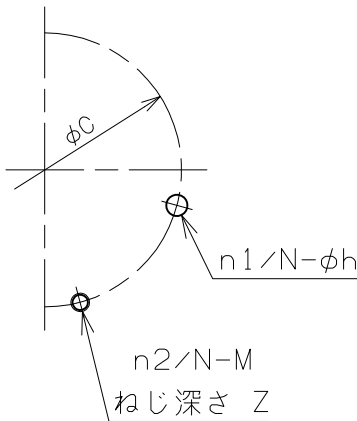

最高使用圧力：1.21MPa

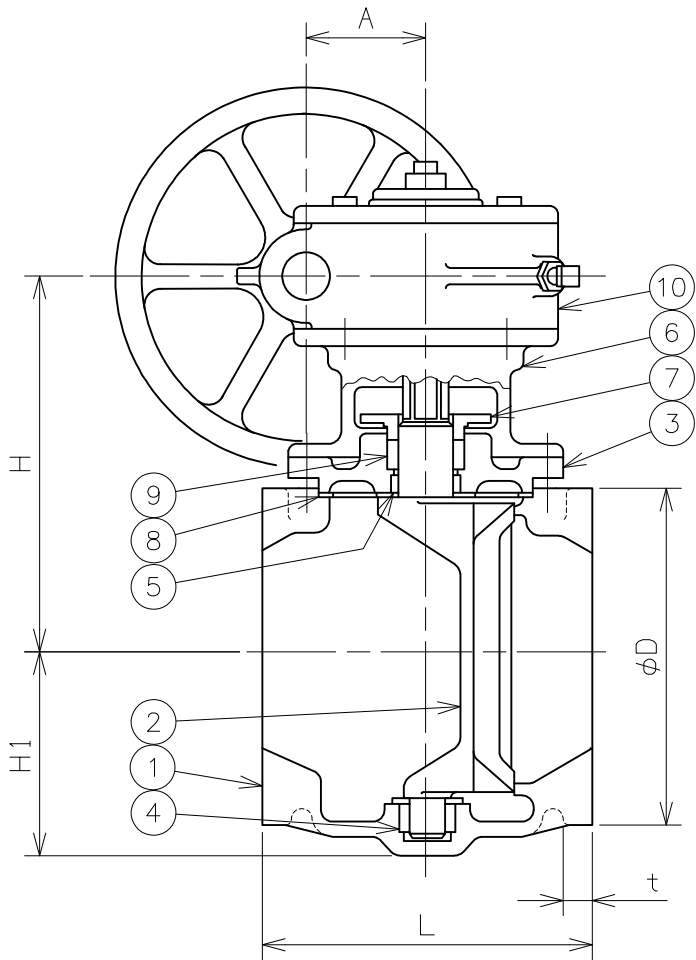

呼び径	L	D	C	N	n1	h	n2	M	Z	t	A	B	W	(≡) H1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
100	229	210	175	8	4	19	4	M16	19.1	17.5	95	175	203	137	244	56	
125	267	254	210	8	4	23	4	M20	25	19.1	95	222	203	165	300	76	
150	267	279	240	8	8	23	-	-	—	19.1	95	222	203	165	300	76	
200	292	343	290	12	4	23	8	M20	19.1(4ヶ所), 21(4ヶ所)	20.6	95	238	305	210	346	107	
250	330	406	355	12	4	25	8	M22	22(4ヶ所), 23.9(4ヶ所)	22.3	178	454	305	261	400	188	
300	356	445	400	16	4	25	12	M22	22(4ヶ所), 24(8ヶ所)	23.9	178	464	406	297	451	260	

10	手動操作機	-----	1	
9	パッキン	NBR	1	
8	ガスケット	ノンアスベスト	1	
7	グランド	A126 ClassB	1	
6	ヨーク	FCD450-10	1	
5	ベアリング	SUS316L	1	
4	ベアリング	SUS316L	1	
3	ふた	A126 ClassB	1	
2	プラグ	A126 ClassB	1	ネオプレンライニング
1	弁箱	A126 ClassB	1	シートニッケル

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.86MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.21MPa	

10K-100~300				
エキセントリックバルブ				
ギア操作式				

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2008-05-23
山崎	安部	D.V	元田	図番	BZX-14743-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.